


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	S.V. m
44.01	PŘEDSÍŇ	5,92	2,70/2,25
44.02	WC	1,58	2,70
44.03	KOMORA	2,79	2,70
44.04	KUCHYŇ	17,13	2,70
44.05	POKJ	19,55	2,70
44.06	KOUPELNA	3,67	2,70

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

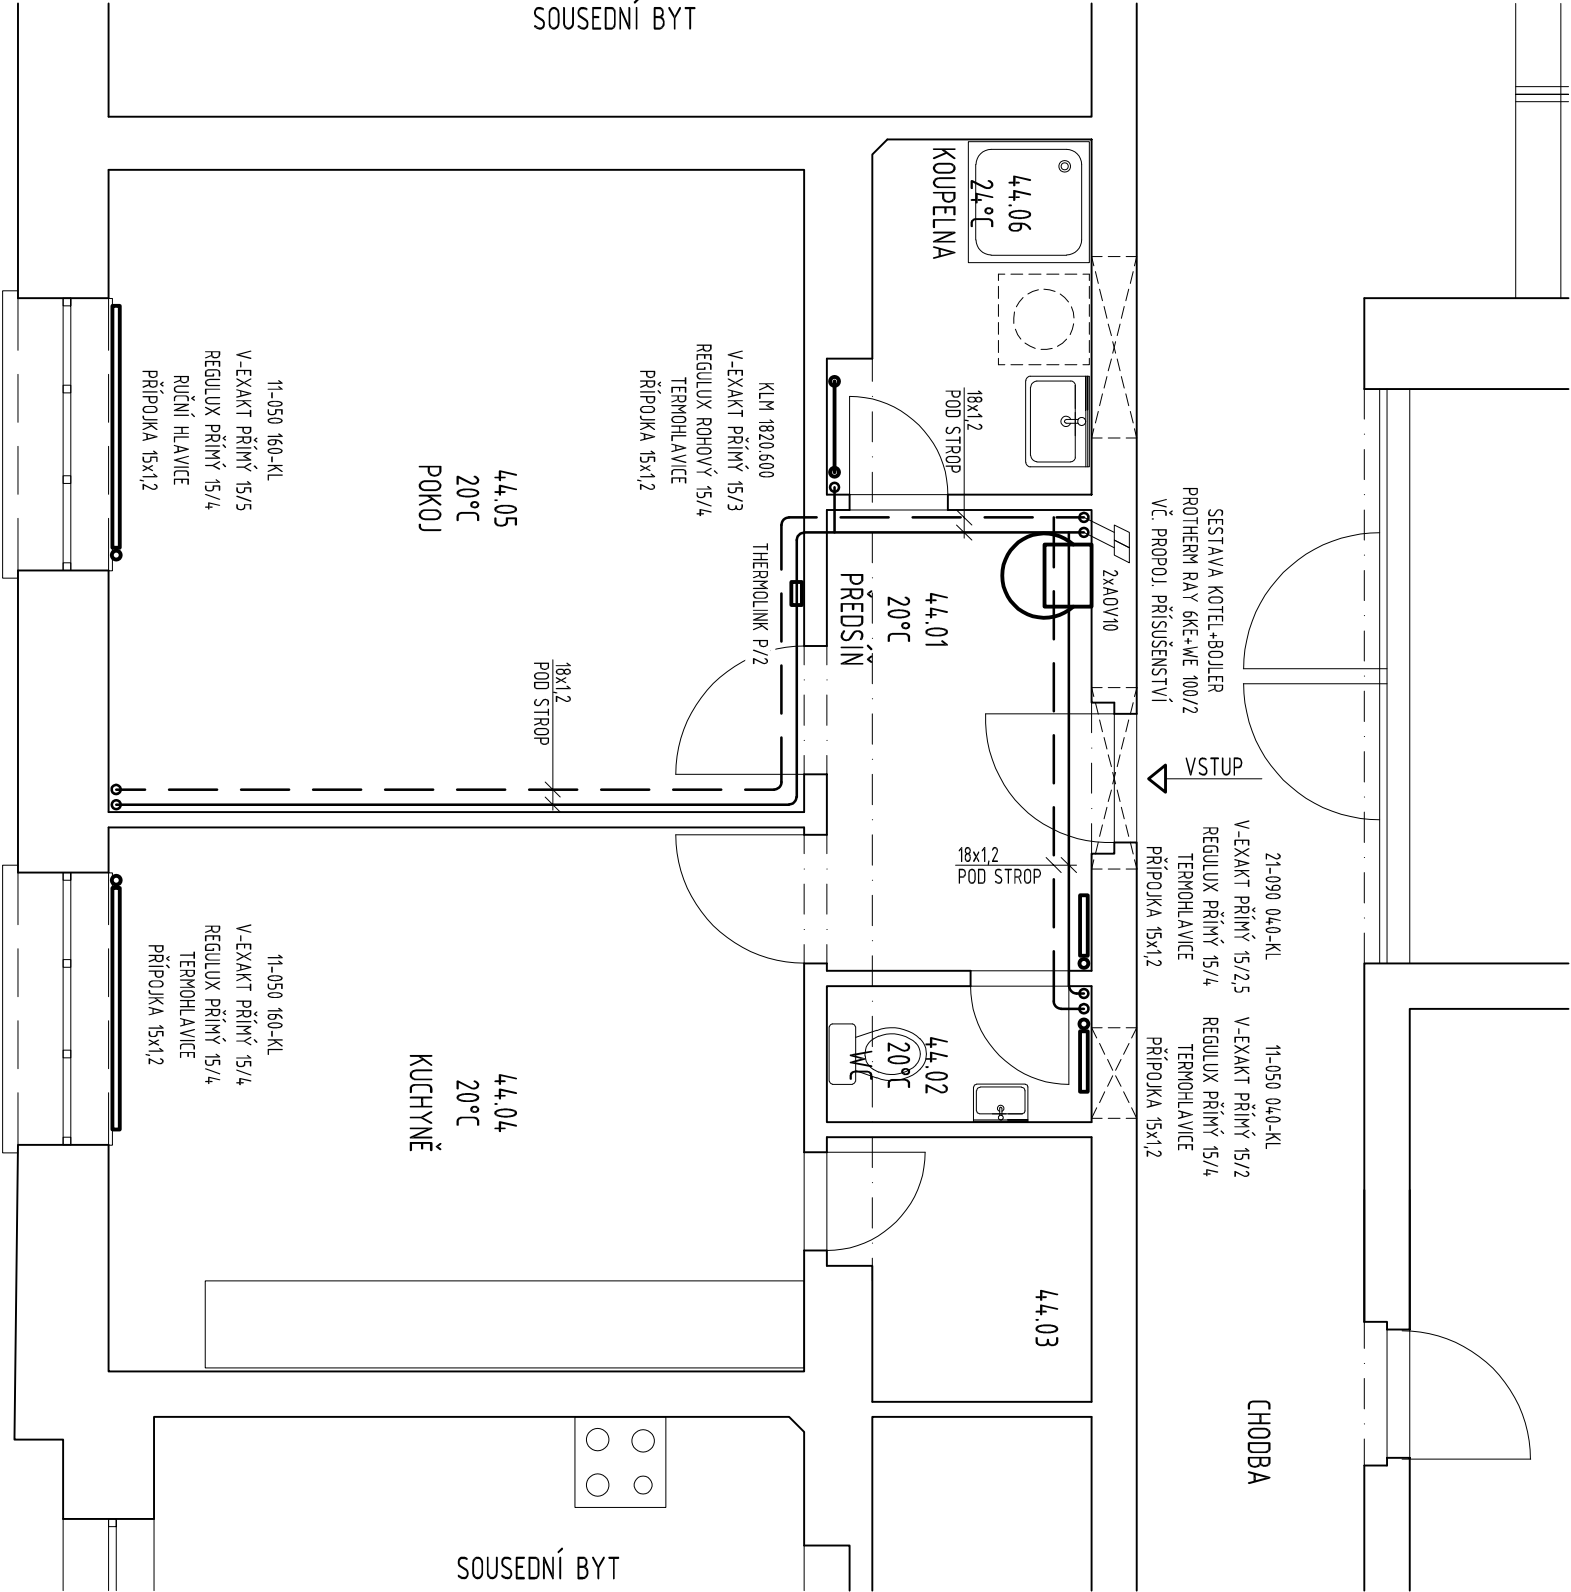




AKCE:	OPRAVA BYTU		
	Bayerova 5, 602 00 BRNO		
	Byt č. 44		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Úřad městské části města Brna Dominikánské 2, 601 69 Brno	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
MÍSTO STAVBY:	Bayerova 575/5, 602 00 Brno - byt č. 44 parc. č. 1289, k. ú. Veverí	OBJEKT:	Bytová jednotka - Brno, Bayerova 5, byt č. 44
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	PROFES:	D.1.4.a - VYTÁPĚNÍ
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189311-4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZKRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz	DATUM:	08/2021
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		FORMÁT:	2 x A4
		KOPIE:	
		MĚŘITKO:	1:50
		VÝKRES:	Půdorys 6.np - byt č.44
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Hynek FARKA, hfarka@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20189311_D.1.4.a_03
VYPRACOVAL:	Hynek FARKA, hfarka@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	03
		REVIZE:	.

PARAMETRY TOPNÉHO SYSTÉMU:

3,3kW; 65°/50°C

210 l/h; 6,0kPa; 40 l 2xAOV10

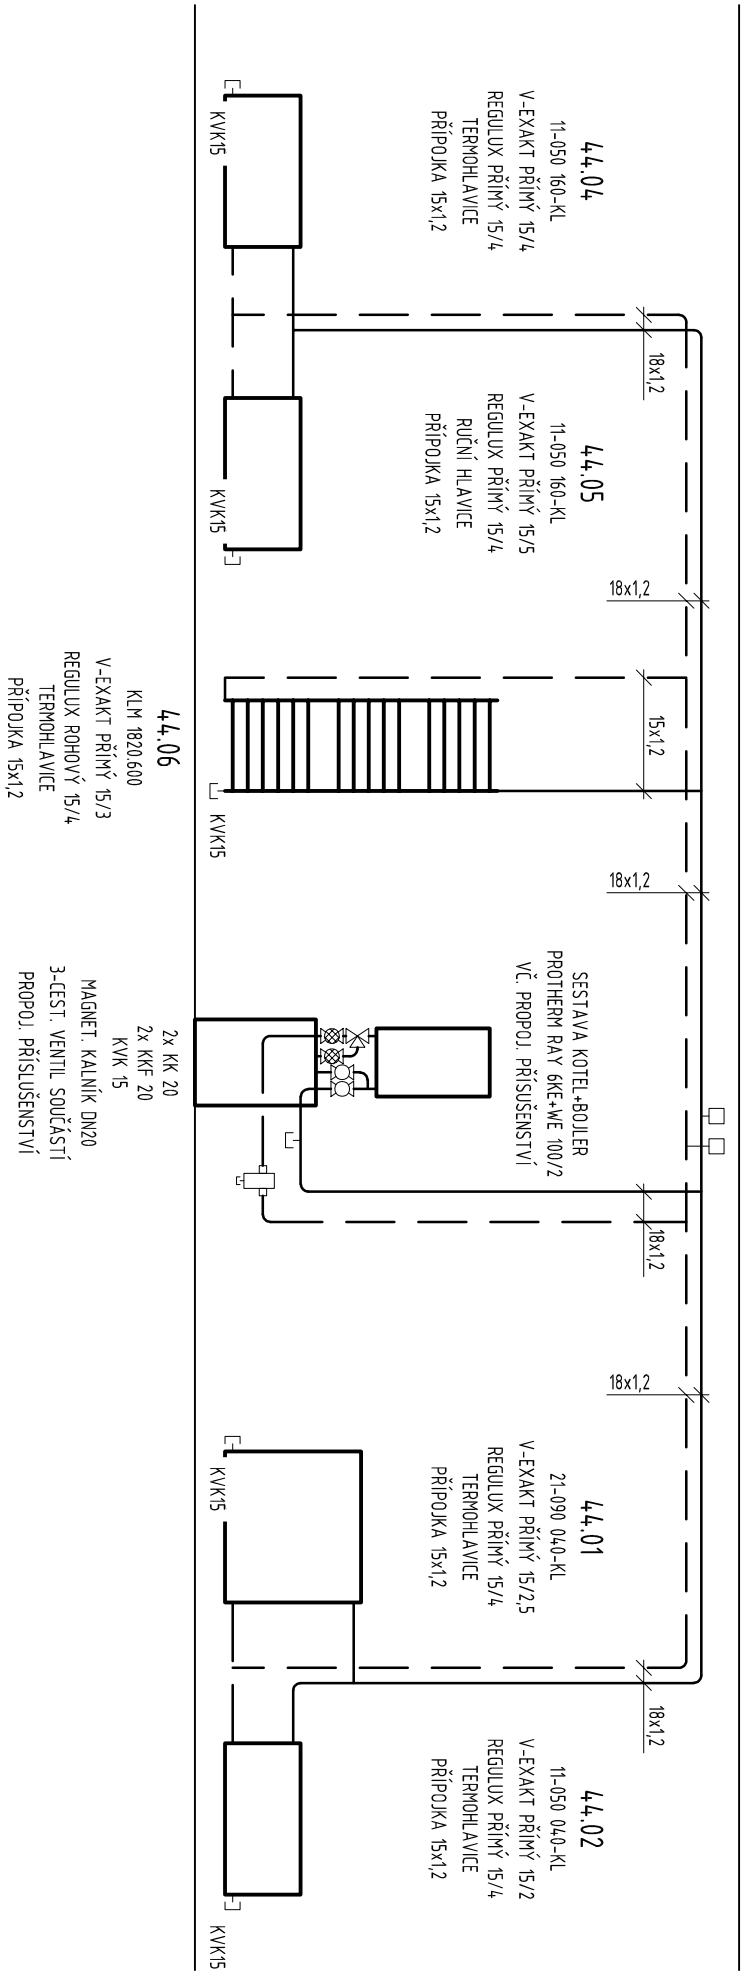

AKCE:	OPRAVA BYTU			STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS
	Bayerova 5, 602 00 BRNO			OBJEKT:	Bytová jednotka - Brno, Bayerova 5, byt č.44
	Byt č. 44			PROFES:	D.1.4.a - VYTÁPĚNÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Úřad městské části města Brna Dominikánská 2, 601 69 Brno				
MÍSTO STAVBY:	Bayerova 575/5, 602 00 Brno - byt č.44 parc. č.1289; k. ú. Veverří				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	KOPIE:				
<div><div><div>INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div><div><div>VEDOUcí PROJEKTU:</div><div>ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz</div></div><div><div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</div><div>Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz</div></div><div><div>ZHOTOVITEL ČÁSTI:</div><div></div></div></div> <div><div>MĚŘÍTKO:</div><div>---</div></div> <div></div>					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	EVIDENČNÍ ČÍSLO:				
VYPRACOVAL:	ČÍSLO VÝKRESU:				
	04				
	REVIZE:				
	SCHEMA ZAPOJENÍ				