

ÚPRAVA ROZVADĚČE RE PŘÍZEMÍ

Rozvodná soustava NN: 3PEN, 230V/400V, 50Hz, TN-C, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S,

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3


Investor bude muset požádat PRE - Distribuci o úpravu hlavního jističe pro rozvaděč R1 na 3x25A

Provedení měření musí odpovídat Technickým podmínkám připojení

PRE Distribuce - část A Obchodní měření

3x400/230V, 50 Hz, TN-C

L1, L2, L3

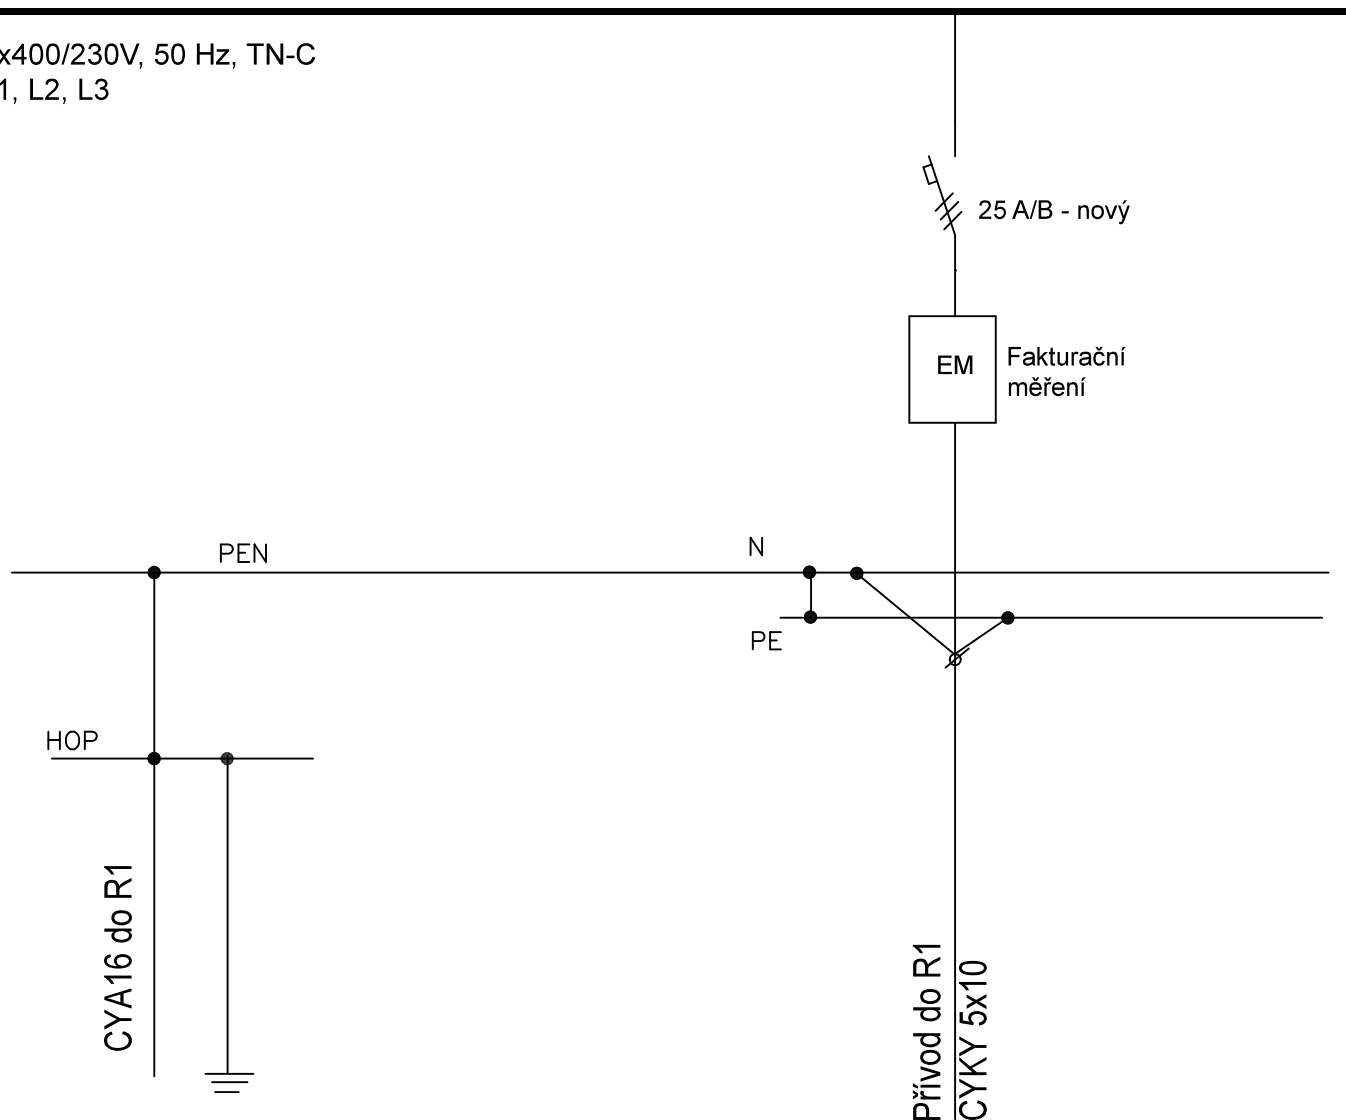

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ PROJEKCE - ELEKTRO U Potoka 316, 664 51 KOBYLNICE	
Ing. Tomáš Novotný <i>Novotný</i>	Ing. Tomáš Novotný <i>Novotný</i>	Matuš Krajčí		
INVESTOR: MČ Brno střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			DATUM	10/2020
PROJEKT: REVITALIZACE OBCHODNÍCH PROSTOR, JÁNSKÁ 7			STUPEŇ	DPS
OBJEKT: SILNOPROUD			FORMÁT	A3
OBSAH: ÚPRAVA ROZVADĚČE RE			MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 4