

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
2.08.01	ZÁDVEŘÍ	2,97
2.08.02	KOUPELNA	3,27
2.08.03	KUCHYŇ	3,93
2.08.04	POKOJ	22,24
2.08.05	SPIŽ	1,20
CELKOVÁ PLOCHA		33,61

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
2.08.01	ZÁDVEŘÍ	2,97
2.08.02	KOUPELNA	3,27
2.08.03	KUCHYŇ	3,93
2.08.04	POKOJ	22,24
2.08.05	SPIŽ	1,20
CELKOVÁ PLOCHA		33,61

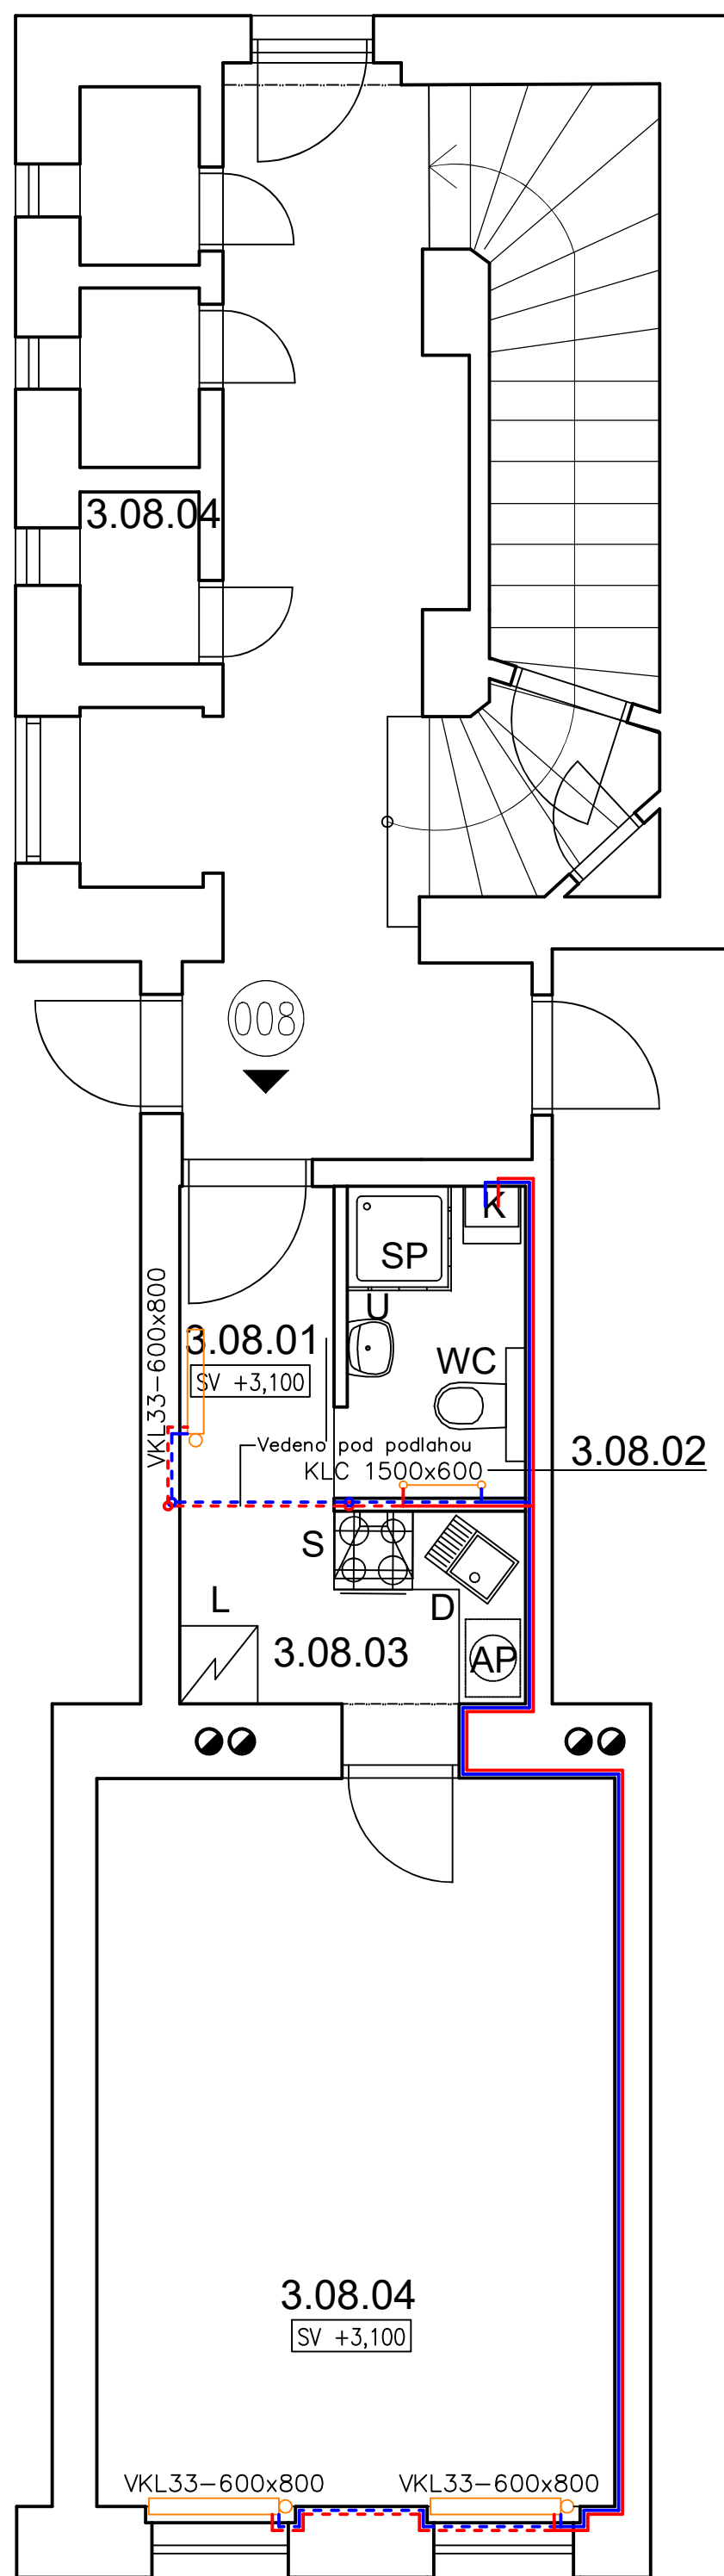
- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 ○ - ○ NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU VLOŽKOU PRO PŘITÁPĚNÍ
 □ - □ NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

S POLOHA PRO SPORÁK
WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
 KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
SP POLOHA PRO SPRCHU
 VANA, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, BATERIE SPRCHOVÁ A VANOVÁ
U POLOHA PRO UMYVADLO
 UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
D POLOHA PRO DŘEZ
 DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
AP POLOHA PRO PRAČKU
 PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMITKOVÁ DN50
L POLOHA PRO LEDNÍČKU
K POLOHA PRO ELEKTROKOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM VODY

- - - - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 - - - - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
 ○ - ○ NOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU VLOŽKOU PRO PŘITÁPĚNÍ
 □ - □ NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- S** POLOHA PRO SPORÁK
WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
 KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
SP POLOHA PRO SPRCHU
 VANA, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, BATERIE SPRCHOVÁ A VANOVÁ
U POLOHA PRO UMYVADLO
 UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
D POLOHA PRO DŘEZ
 DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
AP POLOHA PRO PRAČKU
 PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMITKOVÁ DN50
L POLOHA PRO LEDNÍČKU
K POLOHA PRO ELEKTROKOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM VODY

– POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDEJ/TVRDÉ
SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD
SKLEM A JE PŘIPOJENO ZEZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
– POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
– VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1 A 18x1,
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
– TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM
TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ
TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A
VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
– VŠECHNA TĚLESA OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDEJ/TVRDÉ
SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD
SKLEM A JE PŘIPOJENO ZEZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
– POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
– VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1 A 18x1,
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
– TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM
TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ
TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A
VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
– VŠECHNA TĚLESA OSAZENÁ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

[illegible]

<div><div></div><div><div>QUALITY GROUP</div></div></div>		<div>Projekt Realizace Projektový management</div> <div>info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div>	
<div>STAVTE CHYTŘE</div>			
<div>STAVBA</div> <div>ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</div> <div>NA OPRAVU BYTU TRAUBOVA 9, BYT Č.8</div>			
<div>MÍSTO STAVBY</div> <div>Traubova 9</div> <div>602 00 Brno-město</div>		<div>KÚČ:</div> <div>Černá Pole [610771]</div> <div>OKRES:</div> <div>Brno-město</div> <div>KRAJ:</div> <div>Jihomoravský</div>	
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno</div> <div>IC: 08879737, DS: yuvn58</div> <div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</div> <div>Ing. Jiří Soltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226</div> <div>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</div> <div>Ing. Karolína Dvořáčková</div> <div>tel: 604 588 844</div> <div>e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz</div>		<div>AUTORIZACE</div>	
<div>STAVEBNÍK - INVESTOR</div> <div>Statutární město Brno, městská část Brno-střed,</div> <div>Domkářská 2, 601 69 Brno</div> <div>ICO: 449 92 785</div>		<div>Č. SMLOUVY INVESTORA</div> <div>MCBS/2021/0205169/NEMI</div> <div>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</div> <div>P-21-056-000</div>	
<div>ODBORNÁ ČÁST</div> <div>Ústřední vytápění</div> <div>SO01 Byt</div>		<div>DATUM</div> <div>02/2022</div>	<div>PARÉ</div>
<div>OBJEKT</div>		<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div>	
<div>NÁZEV DOKUMENTU</div>			
<div>Podůbrys</div>			
<div>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</div>			
stavba	stavební	část	výkres
Tras. 9-8	DPS	D.1.4.2	02
UV		Podůbrys	
00			