




GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Ing. Svatopluk Peksa Daniel Servít			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	A4
AKCE: Oprava ZTI v domě Česká 14 D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO	
				DATUM	3/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: ROZVADĚČ RP101				Č. VÝKR.	PARÉ
				06	

# RP101

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
$P_i$	=	. kW	$I_{na}$	=	20 A	$I_{k''}$	=	kA	$Z_i$	=	___ Ohm
$P_s$	=	. kW	$I_{no}$	=	20 A	$i_o$	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

- místo napojení : R101
- nadřazené jištění : 20 (bude doupřesněno dle stávajícího rozvaděče)
- napájecí kabel : CYKY 5x4mm2 (bude doupřesněno dle stávajícího rozvaděče)
- napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S

plastová zapuštěná/přisazená rozvodnice 2x24, plné dveře, bílá

Přesné rozmístění přístrojů určuje výrobce rozvaděče. Všechny vodiče v rozvaděči budou popsány. V rozvaděči by měla být zachována cca 20% prostorová rezerva pro možné doplnění modulových přístrojů.

Přívod a vývody spodem a horem  
IP 30 / 20, barva : RAL 7035




AKCE : Oprava ZTI v domě Česká 14

VÝKRES : Rozvaděč RP101

Vypracoval : Daniel Servít		Číslo listu : 01
Stupeň : DPS		Počet listů : 02
Datum zpracování 03/2022	Datum změny	RP101

# RP101

POPIS	PŘÍVOD Z R101	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	REZERVA	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH	SVĚTELNÝ OKRUH		
KABEL	CYKY 5x4 mm2	CYA 4		CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2			CYKY-J 3x1,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2		
ZNAČENÍ	RP101	MET 		ZK1	ZK2	OHŘÍVAČ 1	OHŘÍVAČ 2			SV1	SV2		

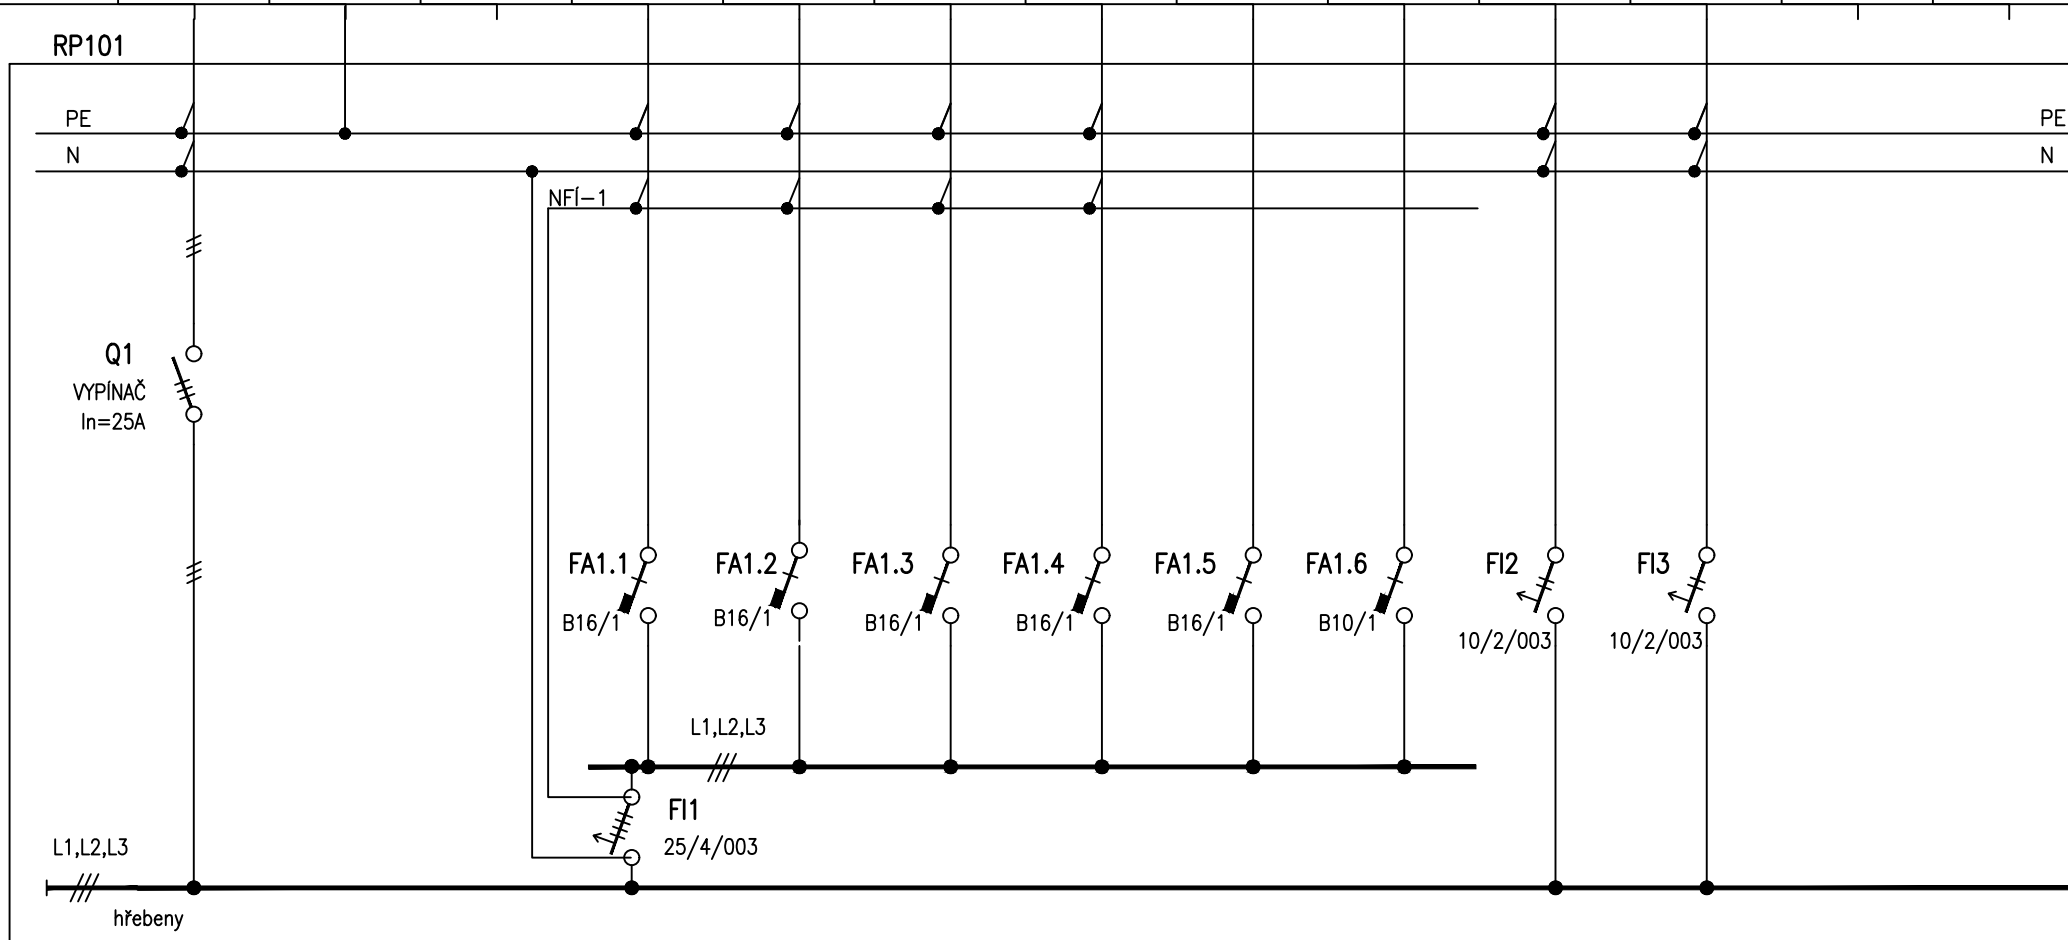

AKCE : Oprava ZTI v domě Česká 14

VÝKRES : Rozvaděč RP101

Vypracoval : Daniel Servít

Stupeň : DPS

Datum zpracování  
03/2022

Datum změny

Číslo listu : 02

Počet listů : 02

RP101