


NOVÝ STAV - PŮDORYS 4.NP

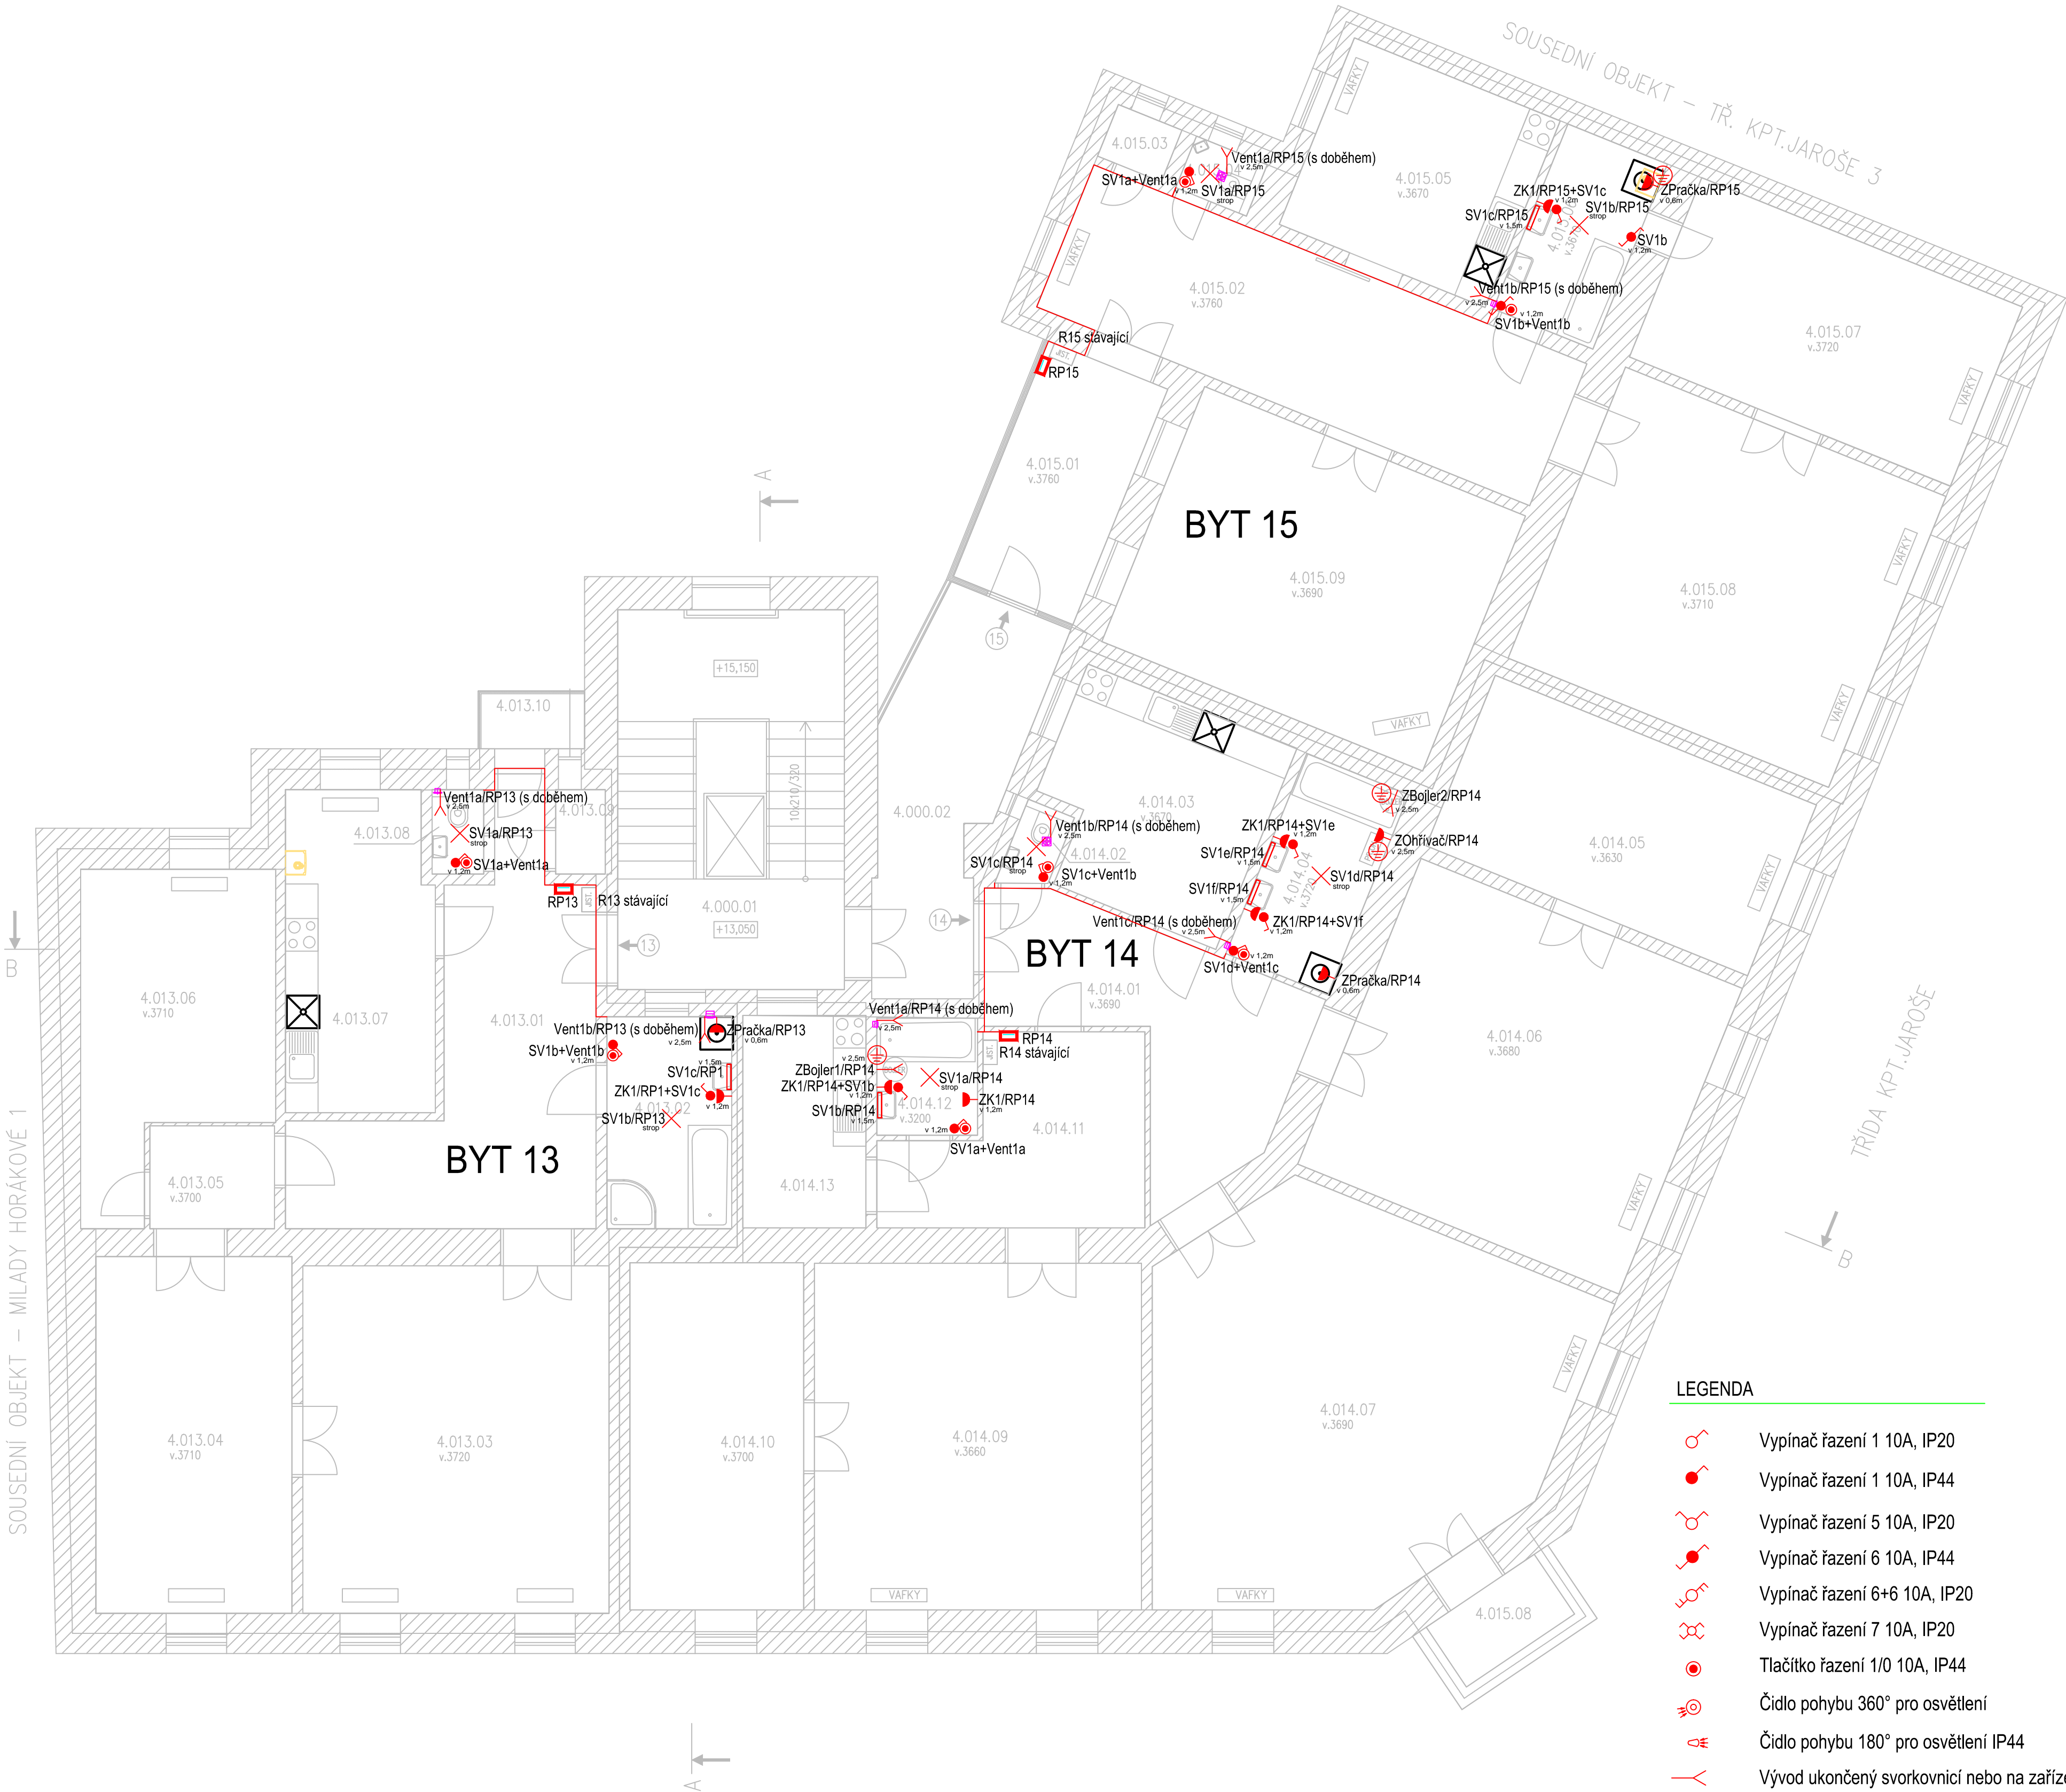


MILADY HORÁKOVÉ


LEGENDA

- Vypínač řazení 1 10A, IP20
- Vypínač řazení 1 10A, IP44
- Vypínač řazení 5 10A, IP20
- Vypínač řazení 6 10A, IP44
- Vypínač řazení 6+6 10A, IP20
- Vypínač řazení 7 10A, IP20
- Tlačítko řazení 1/0 10A, IP44
- Čidlo pohybu 360° pro osvětlení
- Čidlo pohybu 180° pro osvětlení IP44
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 230V
- Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 400V
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP20
- Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP44
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP20
- Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP44
- Zásuvka 400V 16A IP44
- Osvětlení, IP44
- Osvětlení zrcadlo, IP44
- Rozvaděč
- Doplnující pospojení
- Trasa kabelů v instalační liště

Rozvody v rekonstruovaných místnostech zasekány

| PROSTOR | OZN. | NÁZEV |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| SPOLEČNÝ | 4.000.01 | SCHODIŠTĚ |
| CELKOVÁ 013 | VÝMĚRA | 4.000.02 CHODBA 46,8 |
| | | 4.013.01 PŘEDSÍŇ |
| | | 4.013.02 KOUPELNA |
| | | 4.013.03 POKOJ |
| | | 4.013.04 POKOJ |
| | | 4.013.05 CHODBA |
| | | 4.013.06 POKOJ |
| | | 4.013.07 KUCHYŇ |
| | | 4.013.08 WC |
| | | 4.013.09 SPIŽ |
| | | 4.013.10 BALKON |
| CELKOVÁ | VÝMĚRA | 141,0 |
| CELKOVÁ | VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY | 147,5 |
| 014 | | 4.014.01 PŘEDSÍŇ |
| | | 4.014.02 WC |
| | | 4.014.03 KUCHYŇ |
| | | 4.014.04 KOUPELNA |
| | | 4.014.05 POKOJ |
| | | 4.014.06 POKOJ |
| | | 4.014.07 POKOJ |
| | | 4.014.08 BALKON |
| | | 4.014.09 POKOJ |
| | | 4.014.10 POKOJ |
| | | 4.014.11 CHODBA |
| | | 4.014.12 KOUPELNA |
| | | 4.014.13 KUCHYŇ |
| CELKOVÁ | VÝMĚRA | 247,4 |
| CELKOVÁ | VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY | 257,9 |
| 015 | | 4.015.01 VERANDA |
| | | 4.015.02 PŘEDSÍŇ |
| | | 4.015.03 SPIŽ |
| | | 4.015.04 WC |
| | | 4.015.05 KUCHYŇ |
| | | 4.015.06 KOUPELNA |
| | | 4.015.07 POKOJ |
| | | 4.015.08 POKOJ |
| | | 4.015.09 POKOJ |
| CELKOVÁ | VÝMĚRA | 157,9 |
| CELKOVÁ | VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY | 171,6 |



| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice | | ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT  | |  | |
| PROJEKTANT ČÁSTI:  | | ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa | | VYPRACOVAL Ing. Ludvík Vidiák | |
| KRAJ: Jihomoravský | | OKRES: Brno | | | |
| INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed | | | | FORMÁT | 8x44 |
| AKCE: Oprava ZTI v domě Milady Horákové 1a D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE | | | | MÉRITKO | 1:75 |
| | | | | DATUM | 3/2022 |
| | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | B0581 |
| OBSAH: NOVÝ STAV - PŮDORYS 4.NP | | | | Č. VÝKR. | PARÉ |
| | | | | 05 | |