


GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT - Husovice			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa		VYPRACOVAL Daniel Servít	
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	A4
AKCE: Oprava ZTI v domě Milady Horákové 1a D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO	
				DATUM	3/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: ROZVADĚČ RP15				Č. VÝKR.	PARÉ
				18	

# RP15

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
$P_i$	=	. kW	$I_{na}$	=	20 A	$I_{k''}$	=	kA	$Z_i$	=	___ Ohm
$P_s$	=	. kW	$I_{no}$	=	20 A	$i_o$	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

- mřsto napojenř : R15
- nadřazenř jřřtřnř : 20A (bude doupřesnřno dle střvajřcřho rozvadřře)
- napřjecř kabel : CYKY 5x4mm2 (bude doupřesnřno dle střvajřcřho rozvadřře)
- napřřovř soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S

plastovř zapuřtřnř/prřsazenř rozvodnice 2x24, plnř dveře, břlř

Přesnř rozmřstřnř přřstrojř urřřuje vřrobce rozvadřře. Vřechny vodiře v rozvadřřci budou popsřny.  
V rozvadřřci by mřla břt zachovřna cca 20% prostorovř rezerva pro mořnř doplnřnř modulovřch přřstrojř.

Přřvod a vřvody spodem a horem  
IP 30 / 20, barva : RAL 7035




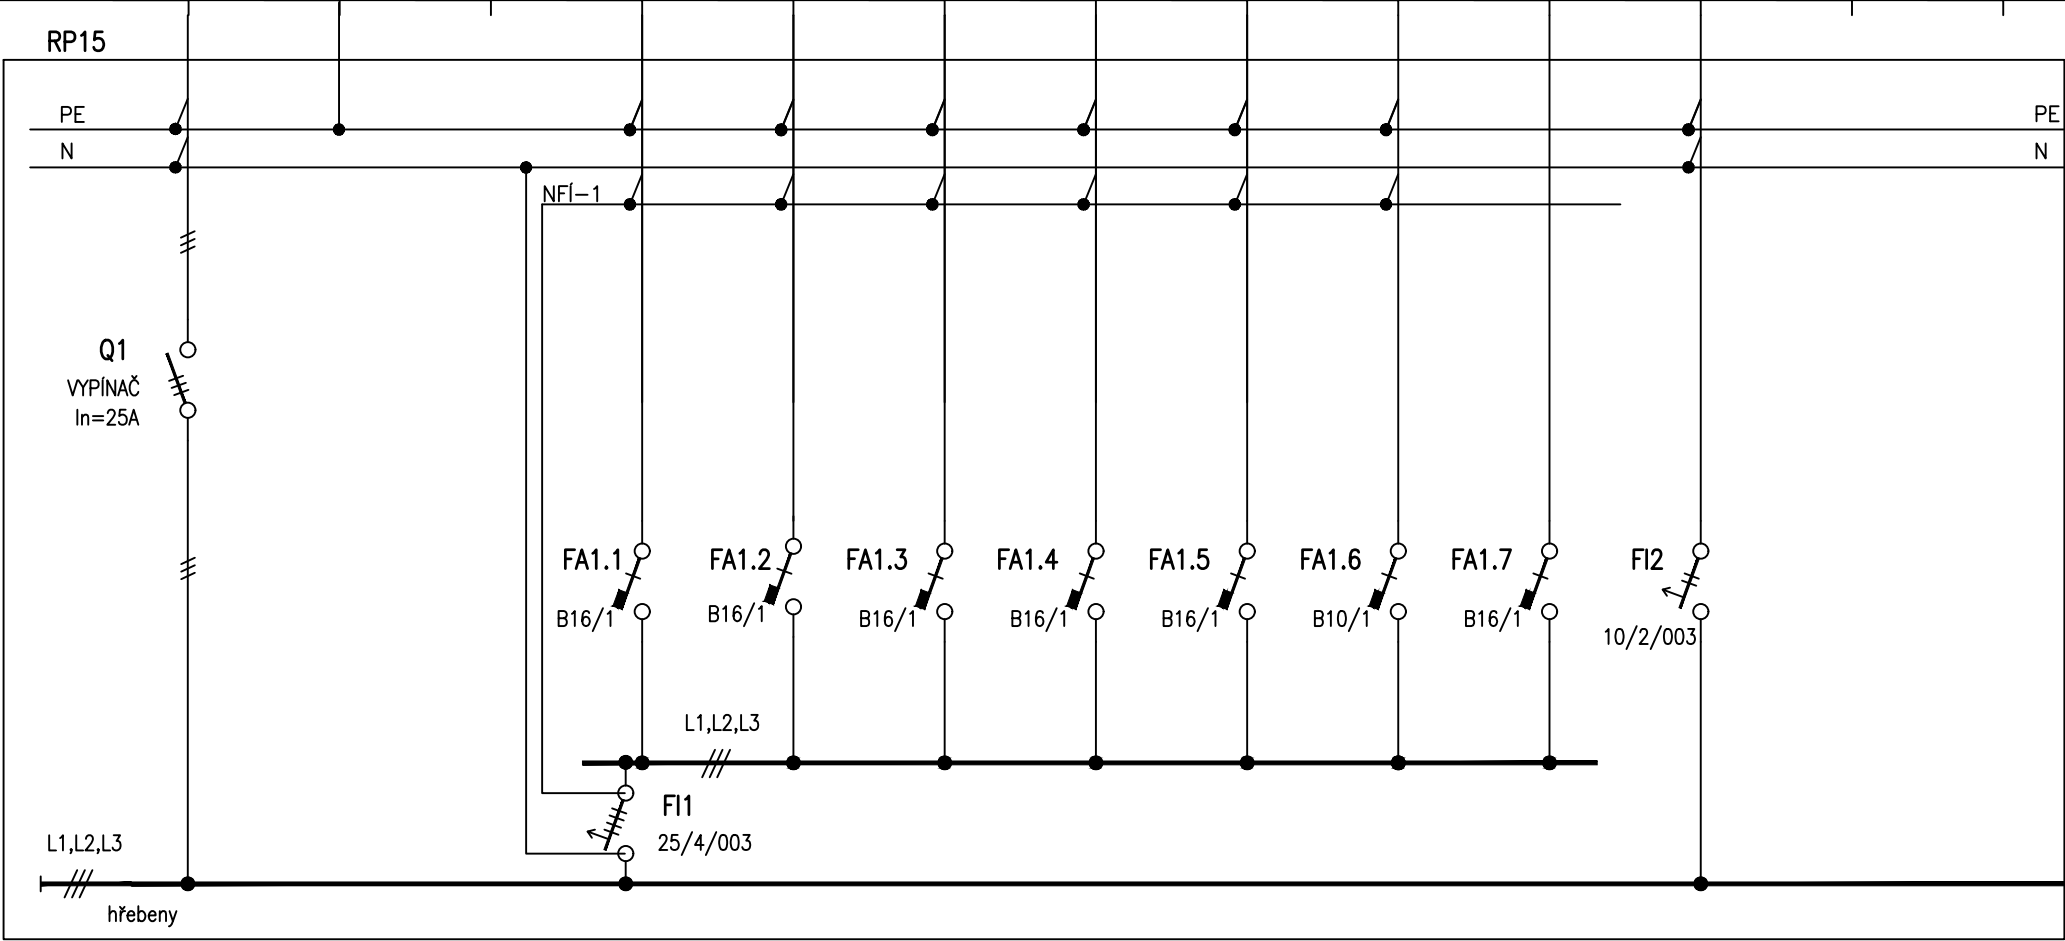
AKCE : Oprava ZTI v domř Milady Horřkovř 1a

VřKRES : Rozvadřř RP15

Vypracoval : Daniel Servřt		Čřslo listu : 01	
Stupeř : DPS		Počet listř : 02	
Datum zpracovřnř	Datum zmřny	RP15	
03/2022			

RP15

POPIS	PŘÍVOD Z R15	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	VÝVOD 230V	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH		
KABEL	CYKY 5x4 mm2	CYA 4		CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x2,5mm2	CYKY-J 3x1,5mm2		CYKY-J 3x1,5mm2		
ZNAČENÍ	RP15	MET 		ZK1	BOJLER 1	BOJLER 2	PRAČKA	OHŘÍVAČ	VENTILÁTOR		SV1		



AKCE : Oprava ZTI v domě Milady Horákové 1a

VÝKRES : Rozvaděč RP15

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 02

Stupeň : DPS

Počet listů : 02

Datum zpracování  
03/2022

Datum změny

RP15