



Půdorys - nový stav 1:50

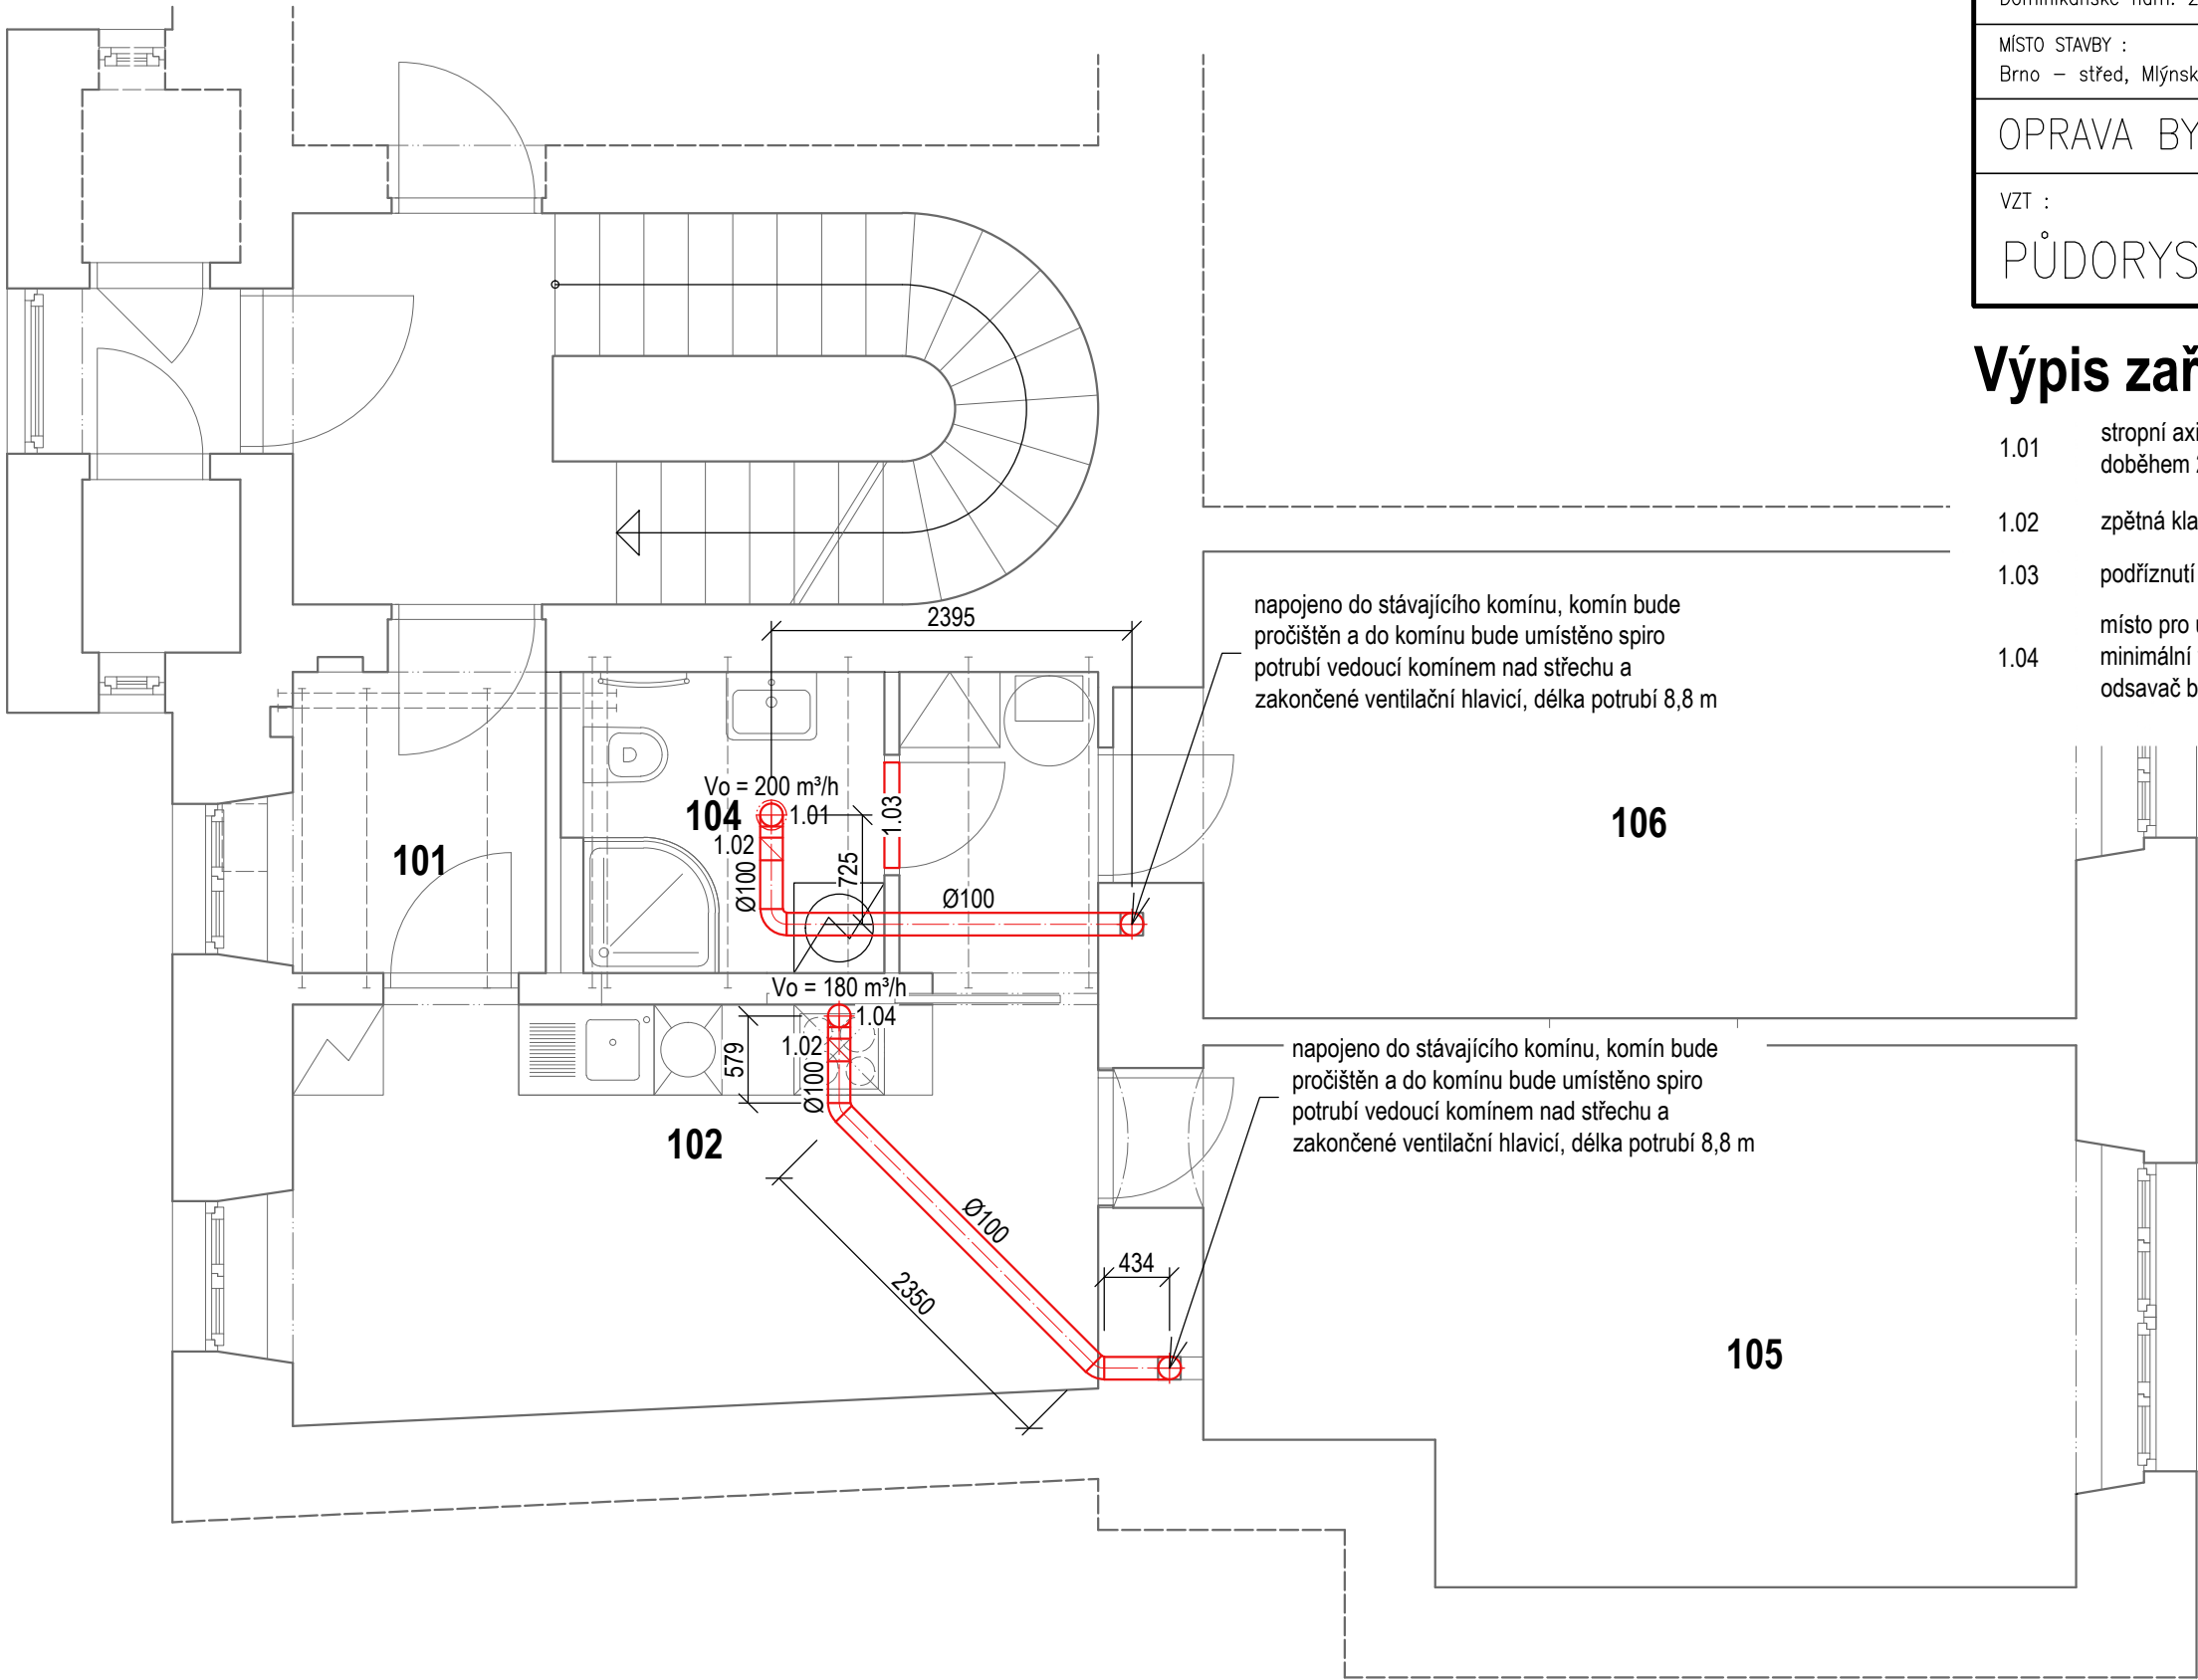

±0,000 = stávající podlaha bytu

ZODP. PROJEKTANT : Ing. arch. Jitka Bidlová, ČKA 4274 ČKA 4274, tel. 775630378		VYPRACOVAL : Ing. arch. Václav Apl		<div></div>					
Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské nám. 264/2, 601 69 Brno									
MÍSTO STAVBY : Brno – střed, Mlýnská 10, byt č.2				FORMÁT		A3			
				STUPEŇ		DPS			
OPRAVA BYTU				DATUM		07/2021			
				Č. PARRÉ		1	2	3	4
VZT : PŮDORYS BYTU				MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍSLO VÝKRESU: D.5.02			

Výpis zařízení

- 1.01
- stropní axiální ventilátor o minimálním výkonu 200 m³/h s doběhem 2 min.
- 1.02
- zpětná klapka pro kruhové spiro potrubí Ø100
- 1.03
- podříznutí dveřního křídla (snížený práh)
- 1.04
- místo pro umístění odsavače par s recirkulací
minimální výkon odsavače je 180 m³/h
odsavač bude součástí kuchyňské linky, která není součástí PD