



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	A
B																	B
C																	C
D	Stavební úpravy bytu byt č. 13, ulice Lidická 49																D
E																	E
F	ROZVADĚČ RB																F
G																	G
H	Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm <sup>2</sup> a CYKY–J 3x1,5 mm <sup>2</sup> pro signál HDO bude vedeno pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE – elktroměrový																H
I																	I
J																	J
K																	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Lidická 49, byt č.13						Investor:			Zak.číslo: 2022/14		A.K.: —		Listů: 3	
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 07/2022									ROZVADĚČ–RB			Měřítko: —		EL–03		1	

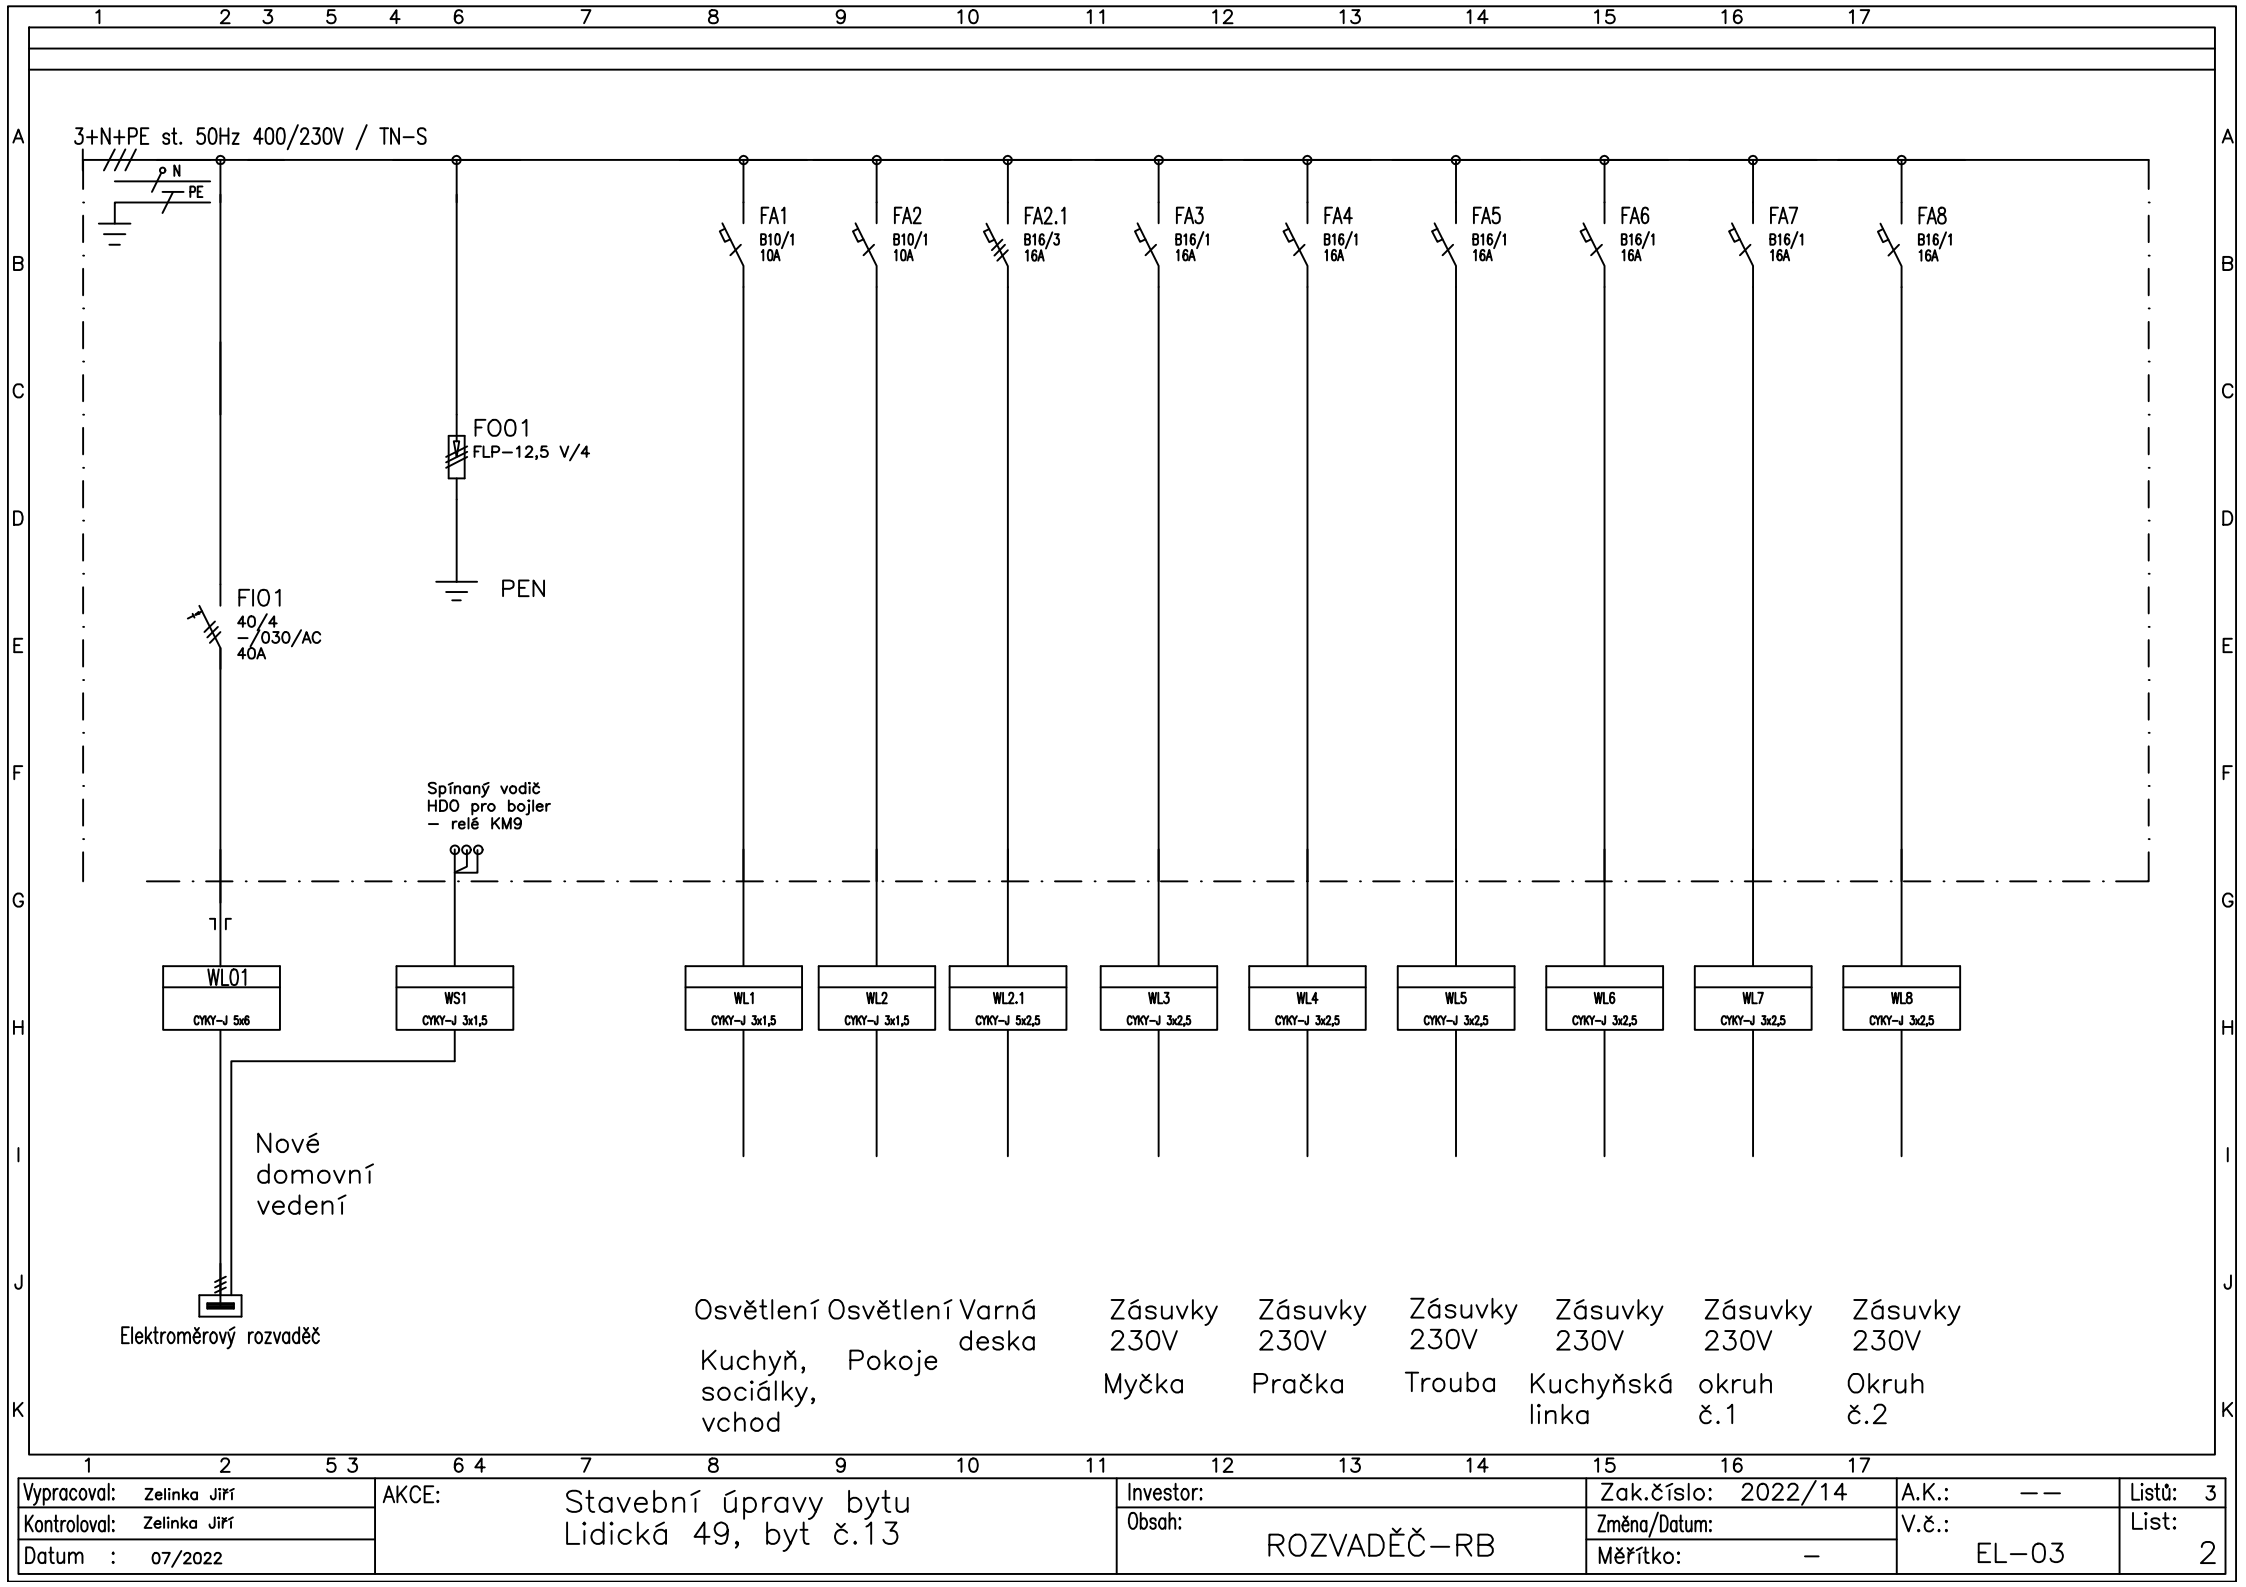

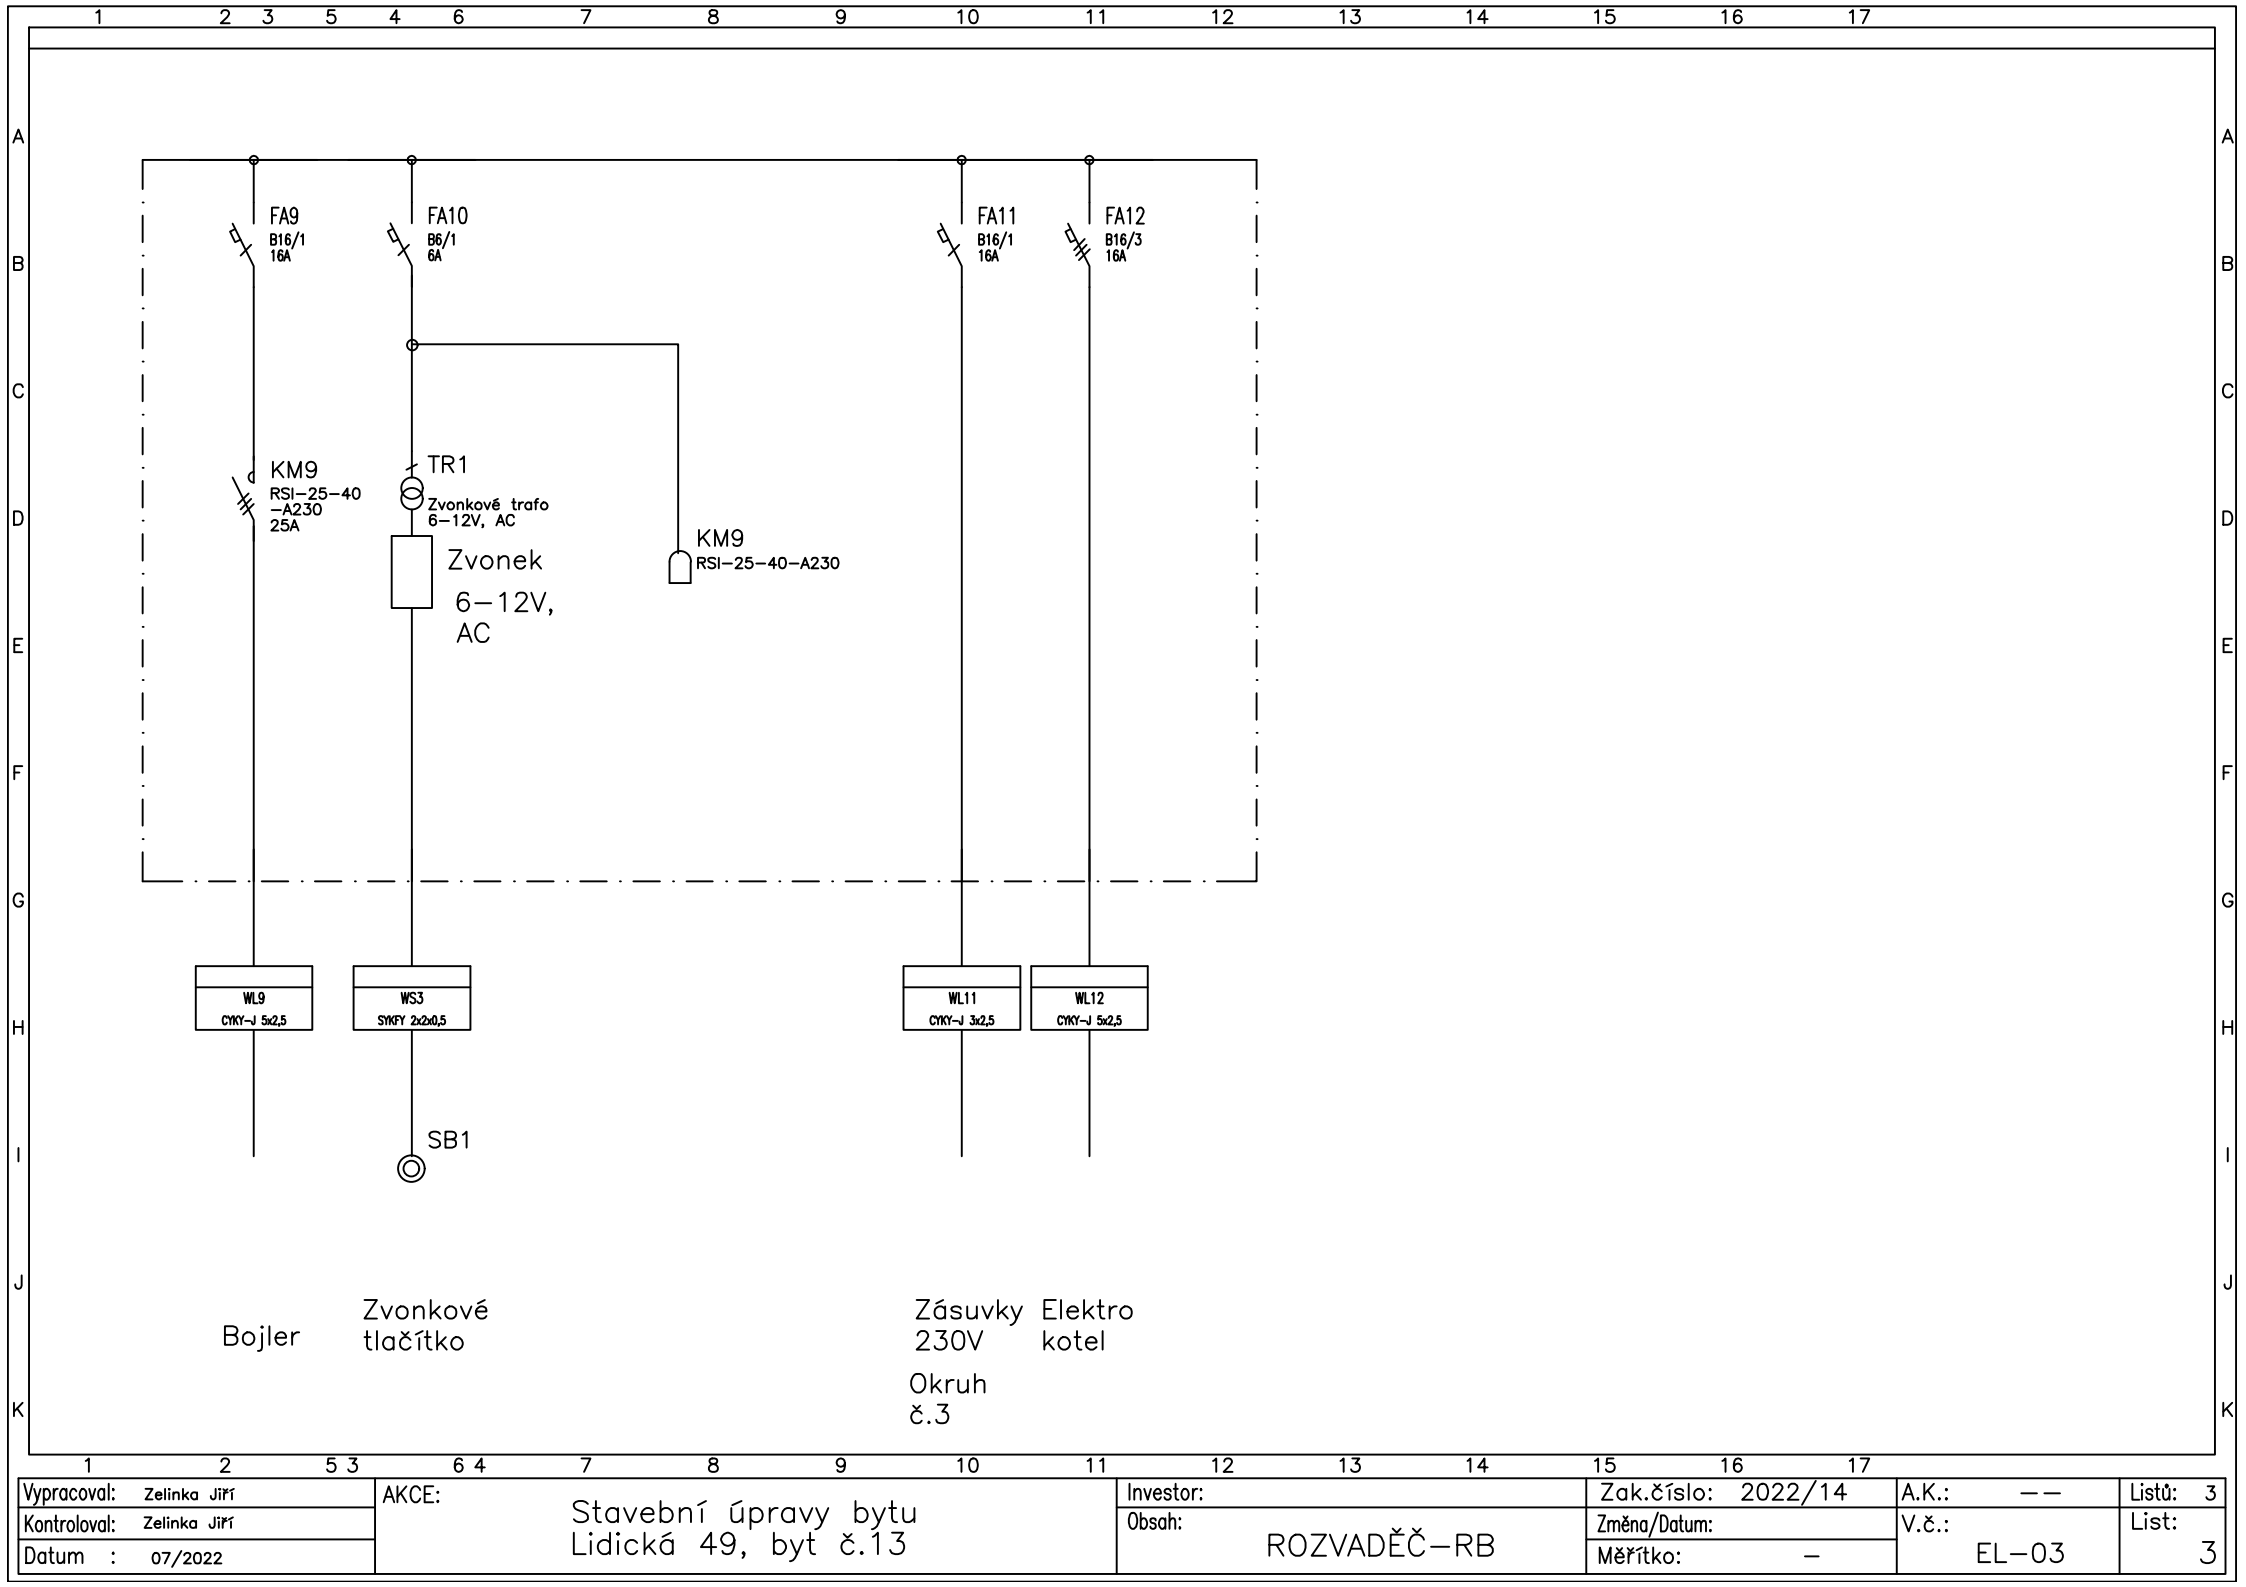

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří		AKCE: Stavební úpravy bytu Lidická 49, byt č.13		Investor:		Zak.číslo: 2022/14		A.K.: —		Listů: 3						
Kontroloval: Zelinka Jiří				Obsah: ROZVADĚČ—RB		Změna/Datum:		V.č.: EL—03		List: 3						
Datum : 07/2022						Měřítko: —										