

Stavební úpravy bytu
byt č.11, Baerova 5,

ROZVADĚČ RB


Rozvaděč min. 32 modulů, plastový pod omítku

Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu

Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B

Přívodní vedení do elektroměru CYKY-J 5x6 mm²
a CYKY-J 3x1,5 mm² pro signál HDO bude vedeno
pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE –
elktroměrový

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval: Zelinka Jiří		AKCE:	Stavební úpravy bytu Baerova 5, byt č.11						Investor:			Zak.číslo: 2022/17		A.K.: --		Listů: 3		
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			ROZVADĚČ-RB		Změna/Datum:		V.č.: EL-03		List: 1
Datum : 09/2022														Měřítko: -				

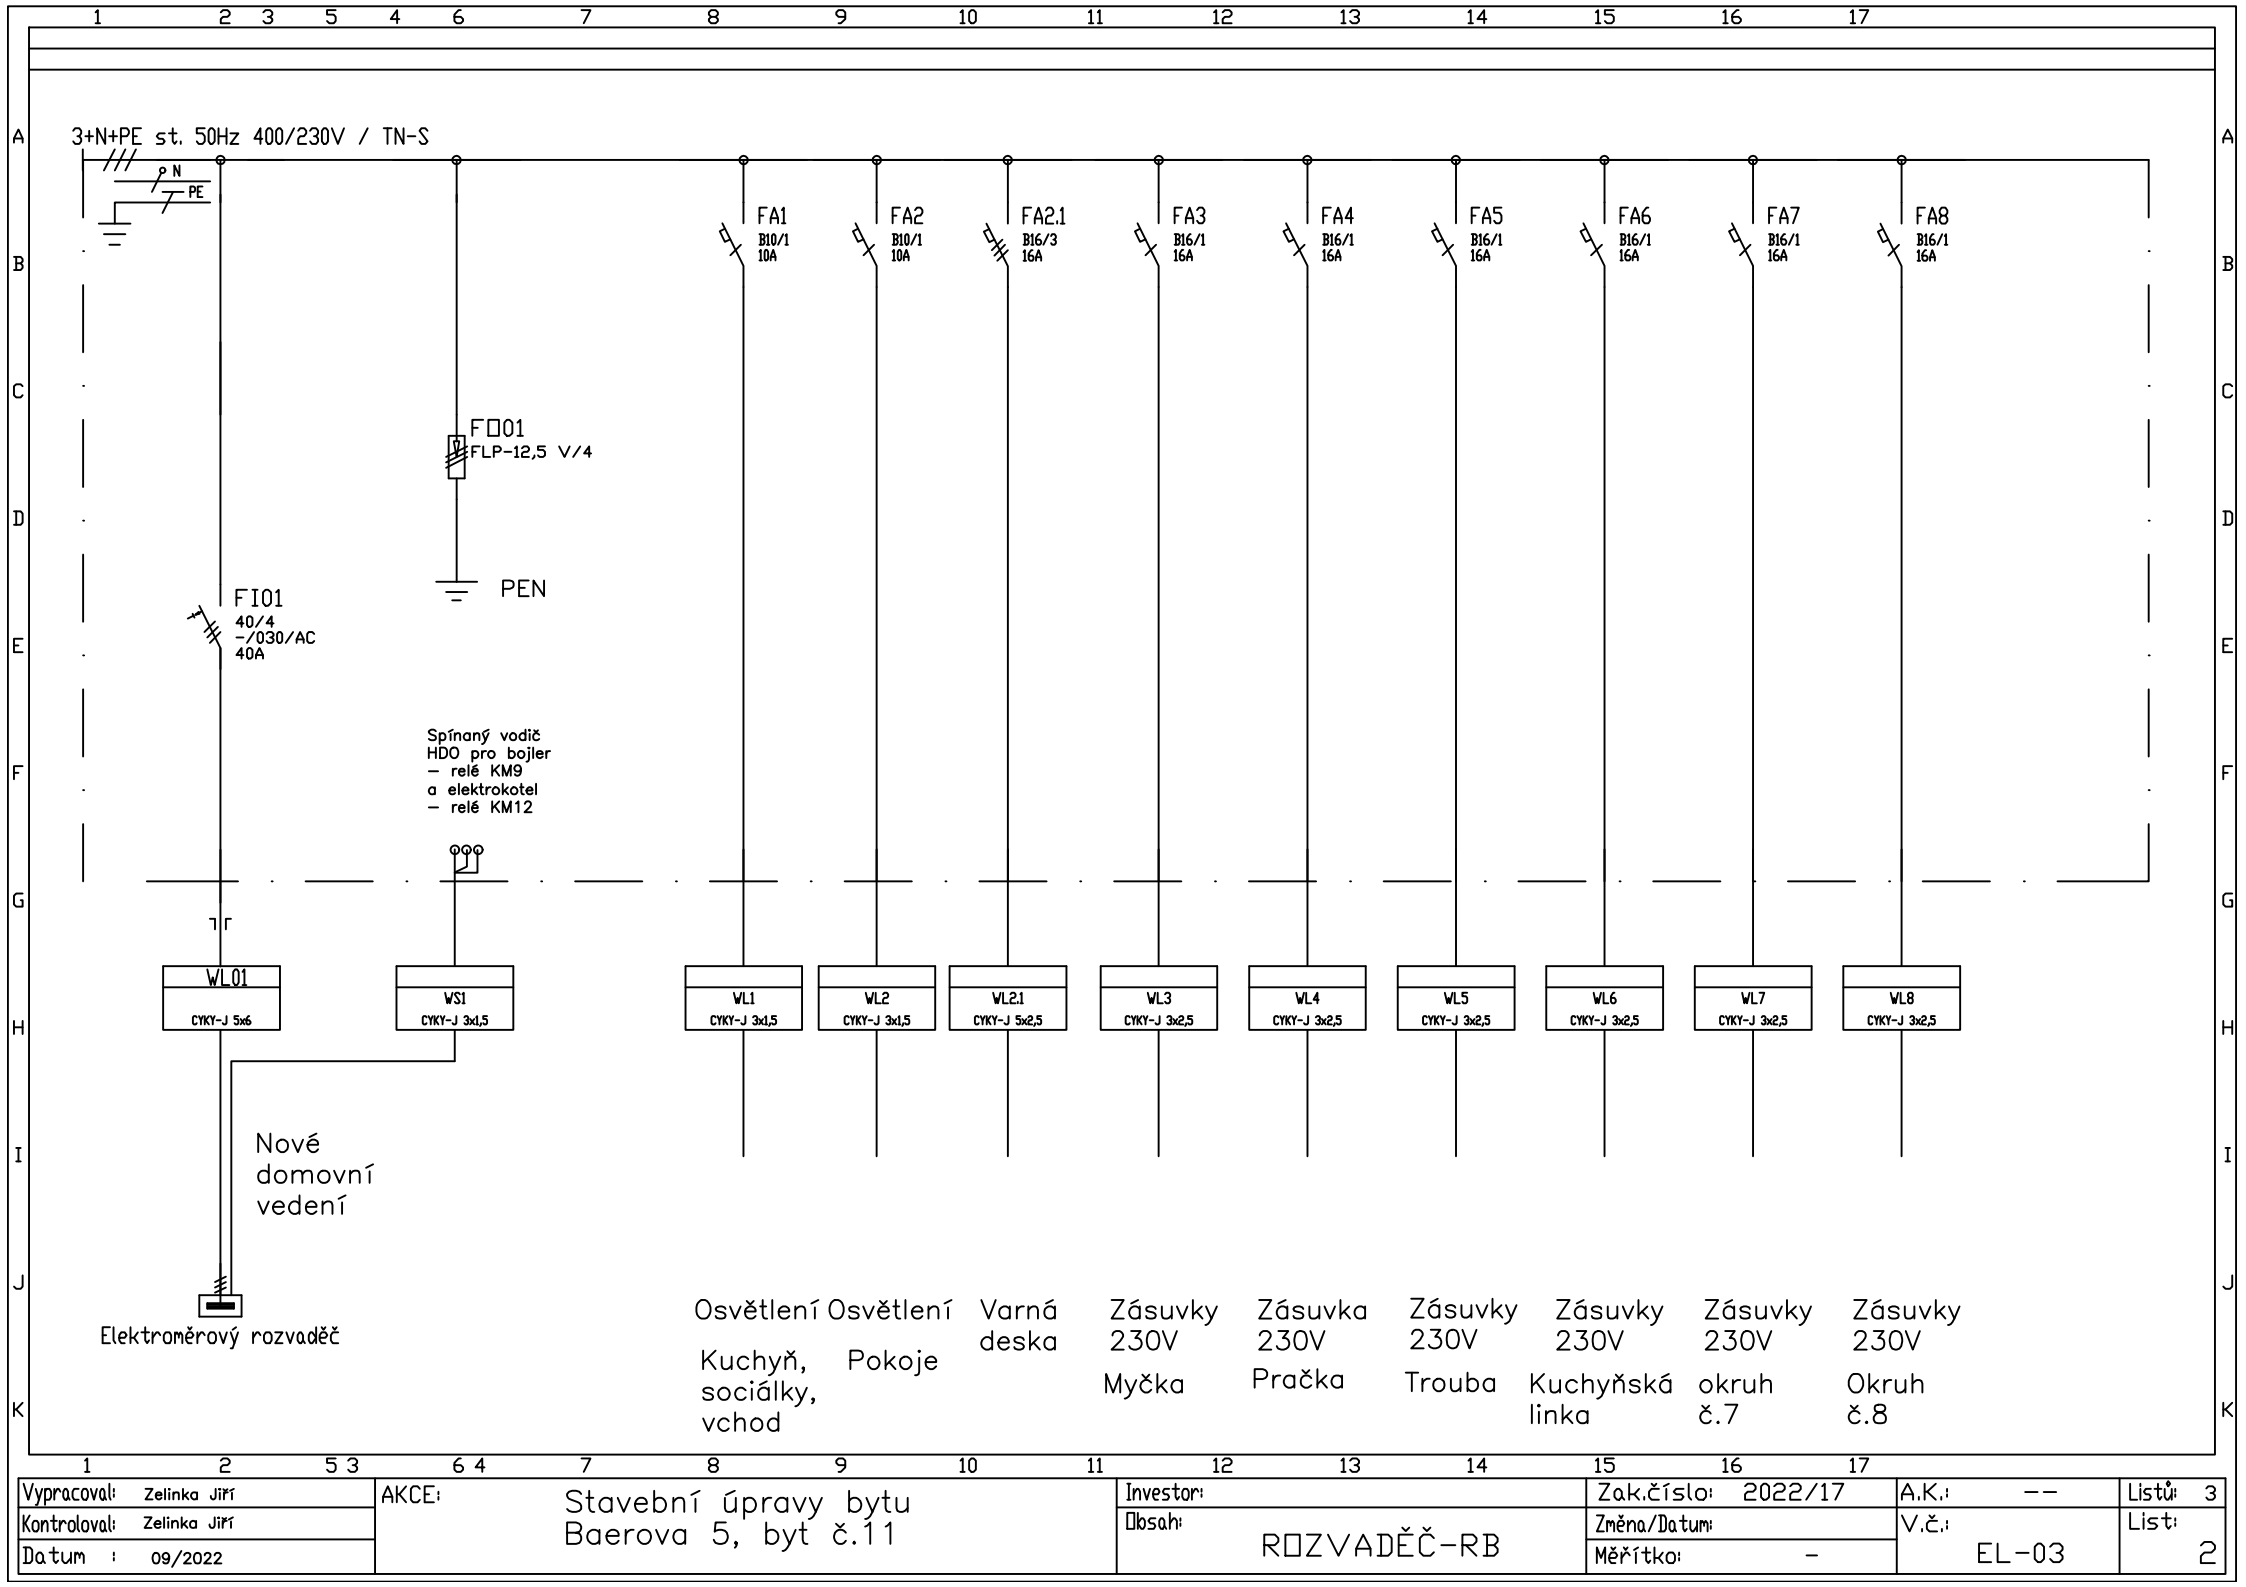



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří		AKCE: Stavební úpravy bytu Baerova 5, byt č.11						Investor:				Zak.číslo: 2022/17		A.K.: --		Listů: 3
Kontroloval: Zelinka Jiří								Obsah: ROZVADĚČ-RB				Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 09/2022												Měřítka: -		EL-03		3