



# VZOROVÉ ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ Z PE100-RC

## A/ V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

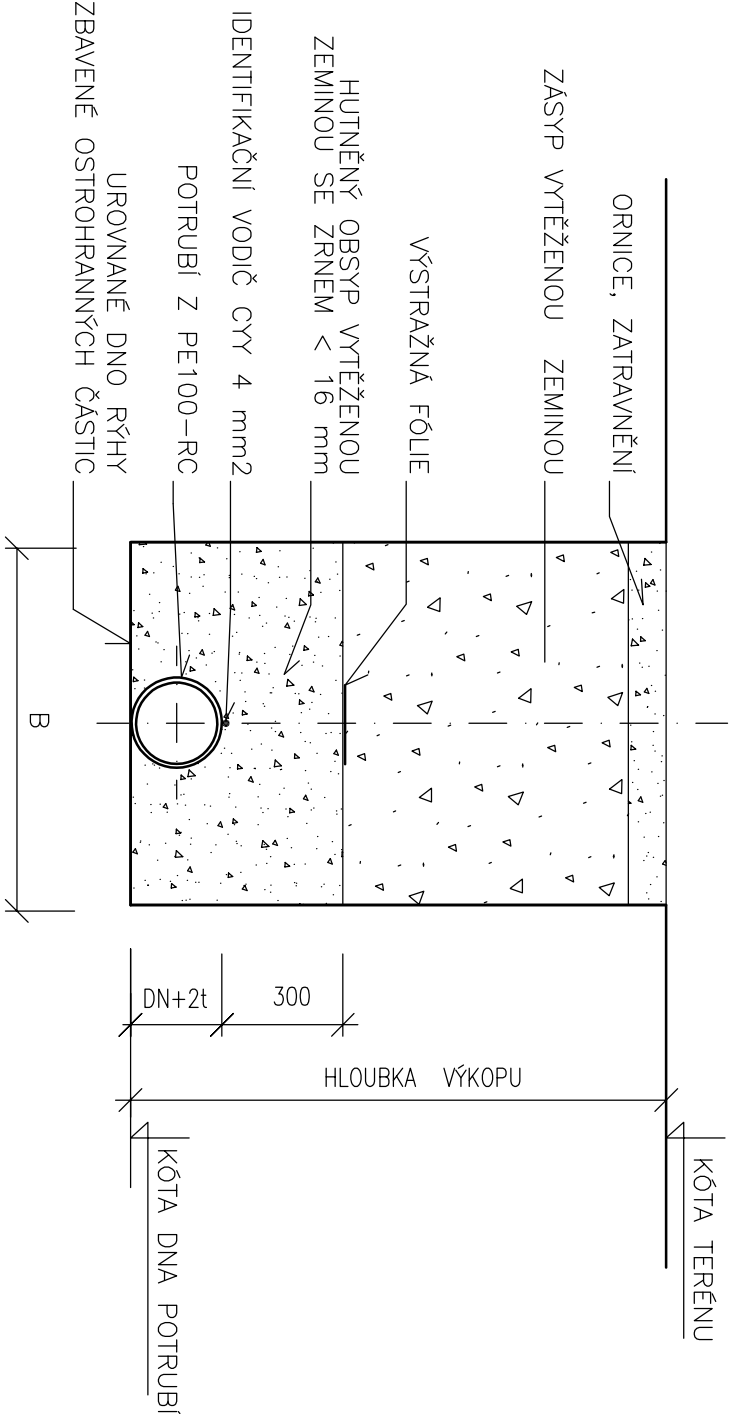

## B/ VE ZPEVNĚNÉM TERÉNU

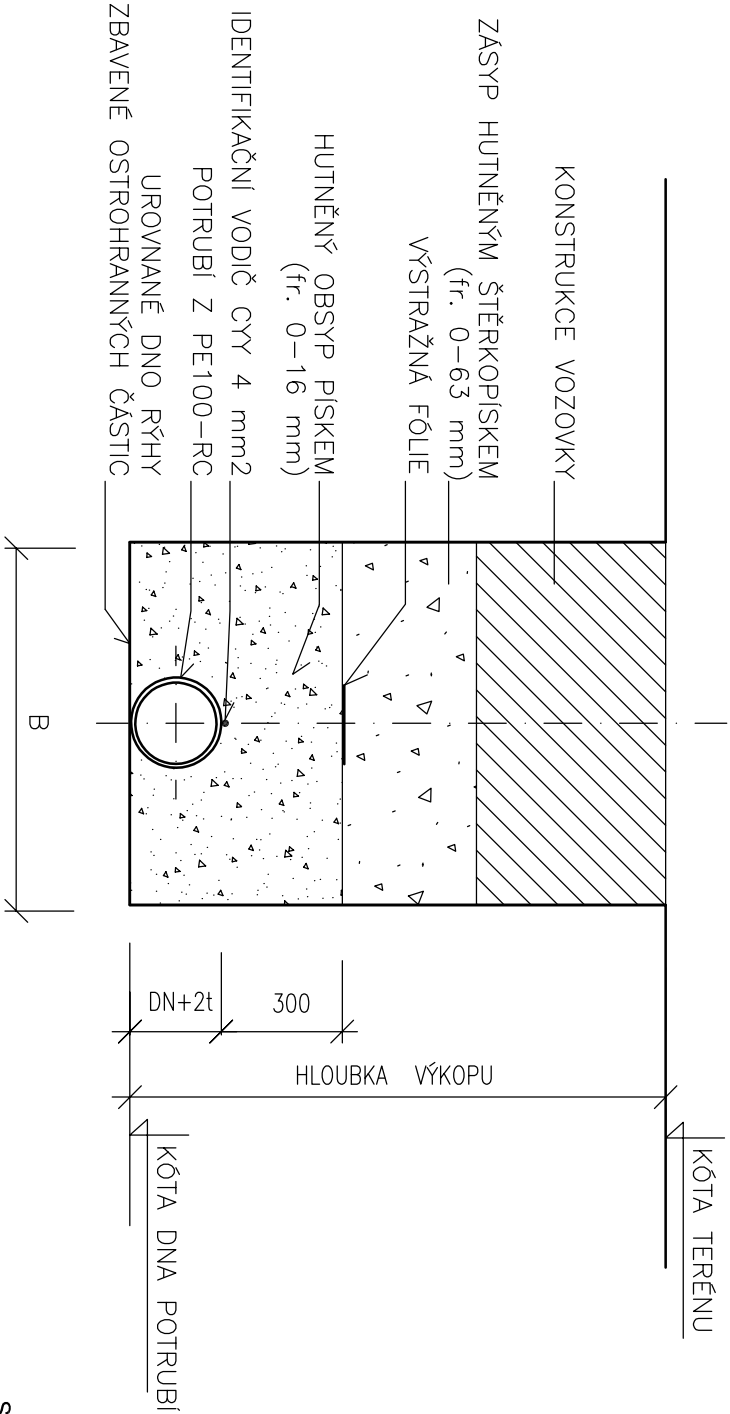

### POZNÁMKA:

- ZPEVNĚNÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT AŽ PO KONZOLIDACI ZÁSYPU NEBO TENTO HUTNIT DLE POŽADAVKU SPRÁVCE KOMUNIKACE
- RÝHU PAŽÍT DLE POTŘEBY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM
- PŘED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTŘEČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PODMINKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ BUDOU DODRŽENY
- HUTNĚNÝ ZÁSYP A OBSYP POTRUBÍ V KOMUNIKACI LZE PŘÍPADNĚ PROVÉST VHDODNOU HUTNITELNOU ZEMINOU Z VÝKOPU (DLE VÝSLEDKŮ IGP)

## TABULKA ROZMĚRŮ

DN	MIN.ŠÍŘKA RÝHY (B) BEZ PAŽENÍ	MIN.ŠÍŘKA RÝHY (B) VČETNĚ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (B) VČETNĚ PAŽICÍCH BOXŮ
DO 250	1000	1100	1220
300	1050	1150	1270
400	1250	1350	1470
500	1400	1500	1620

SO 301 PÍTKO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Eva Wagnerová		VYPRACOVAL: Jaroslav Štídlá		Eva Wagnerová	
LOKALITA: BRNO - ULICE TOMEŠOVA		OBJEDNATEL: Statutární město Brno, MČ Brno-Sřed		Tomešova 1, 602 00, Brno tel/ fax 543 215 577, ewa@volny.cz	
BRNO - UL. TOMEŠOVA, ÚPRAVA LOKALITY		DATUM	07/2021	PARÉ:	
		ZAK.ČÍSLO			
		STUPĚŇ	ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁSENÍ		
VZOROVÉ ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	PŘÍL.Č.: 06	
		244			