


KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 539/6, BYT Č. 3

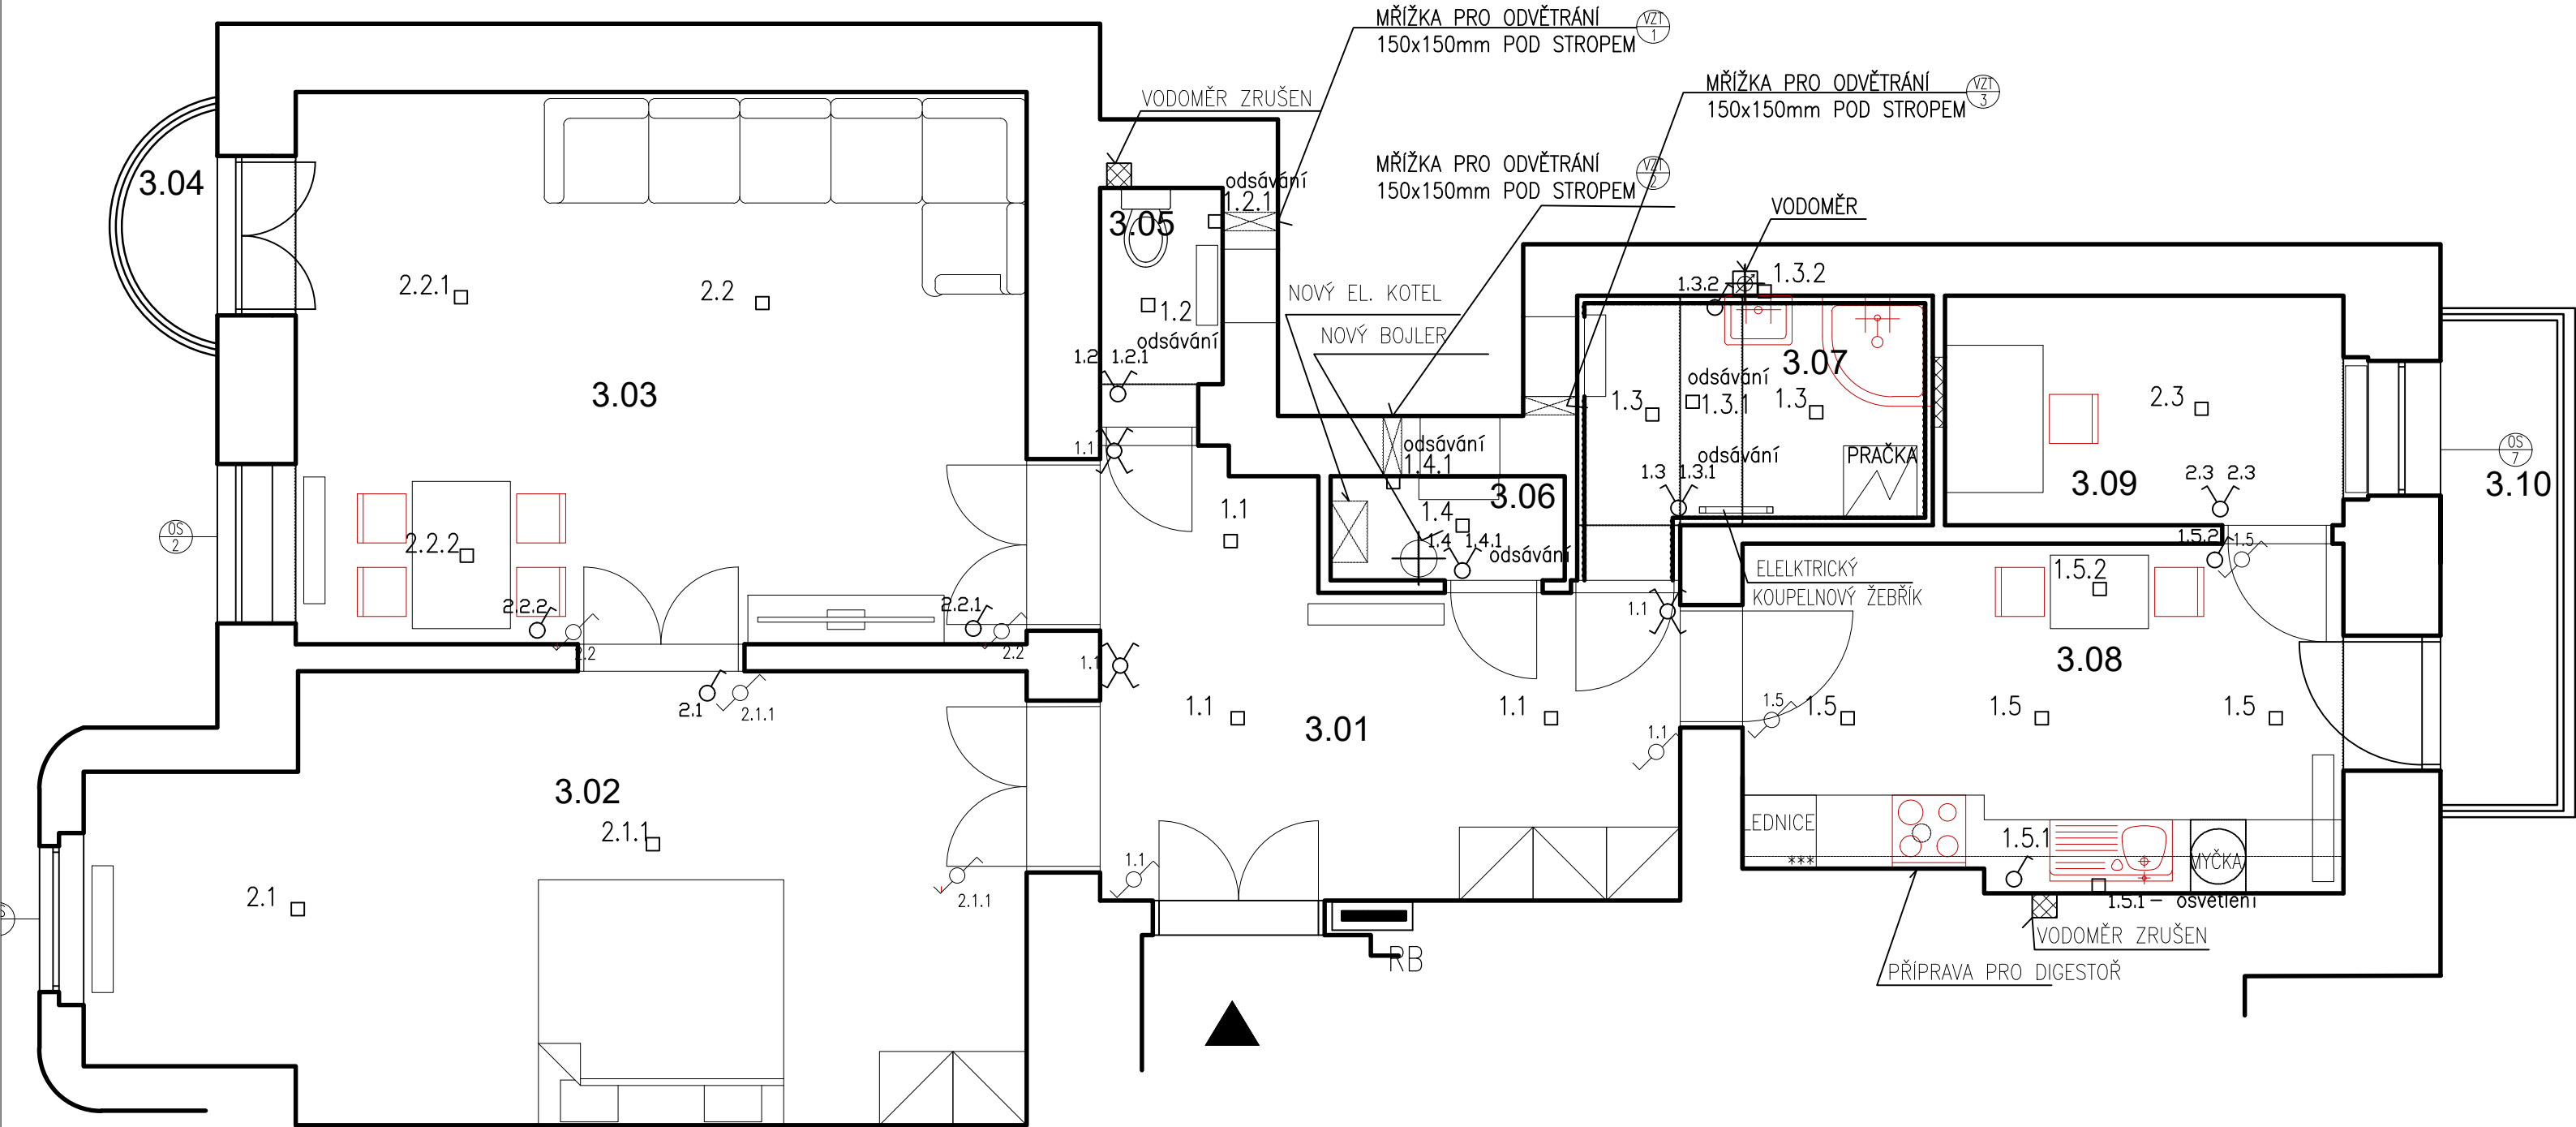








LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
3.01	CHODBA	15,06 m	PVC
3.02	POKOJ	26,75 m	Vlysy
3.03	POKOJ	27,33 m	Vlysy
3.04	BALKON	2,80 m	Betonová mazanina
3.05	WC	1,80 m	Keramická dlažba
3.06	SPIŽ	1,67 m	PVC
3.07	KOUPELNA	5,83 m	Keramická dlažba
3.08	KUCHYNĚ	14,65 m	PVC
3.09	PRACOVNA	6,37 m	PVC
3.10	BALKON	4,55 m	Betonová mazanina

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 ed.2 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzity osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou a nad podhledem, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně PRO SVÍTIDLA BUDOU PROVEDENY POUZE VÝVODY ZE STĚNY, STROPU – KABEL V DÉLCE 0,5 M

LEGENDA

-  ROZVADĚČ
-  VYPÍNAČ
-  VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
-  VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
-  VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
-  SPORÁKOVÁ KOMBINACE
-  SVĚTELNÝ VÝVOD – KABEL 0,5 M

POZNÁMKA

 – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		
KRESLIL	Zelinka Jiří		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT 3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Konečného náměstí 539_6, byt č. 3 ELEKTROINSTALACE			DATUM 01/2023
			ÚČEL DSP
			ZAK.Č. 2023/05
Půdorys – světelné rozvody			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKR. EL–01