


BOTANICKÁ 935/43, BYT Č. 6

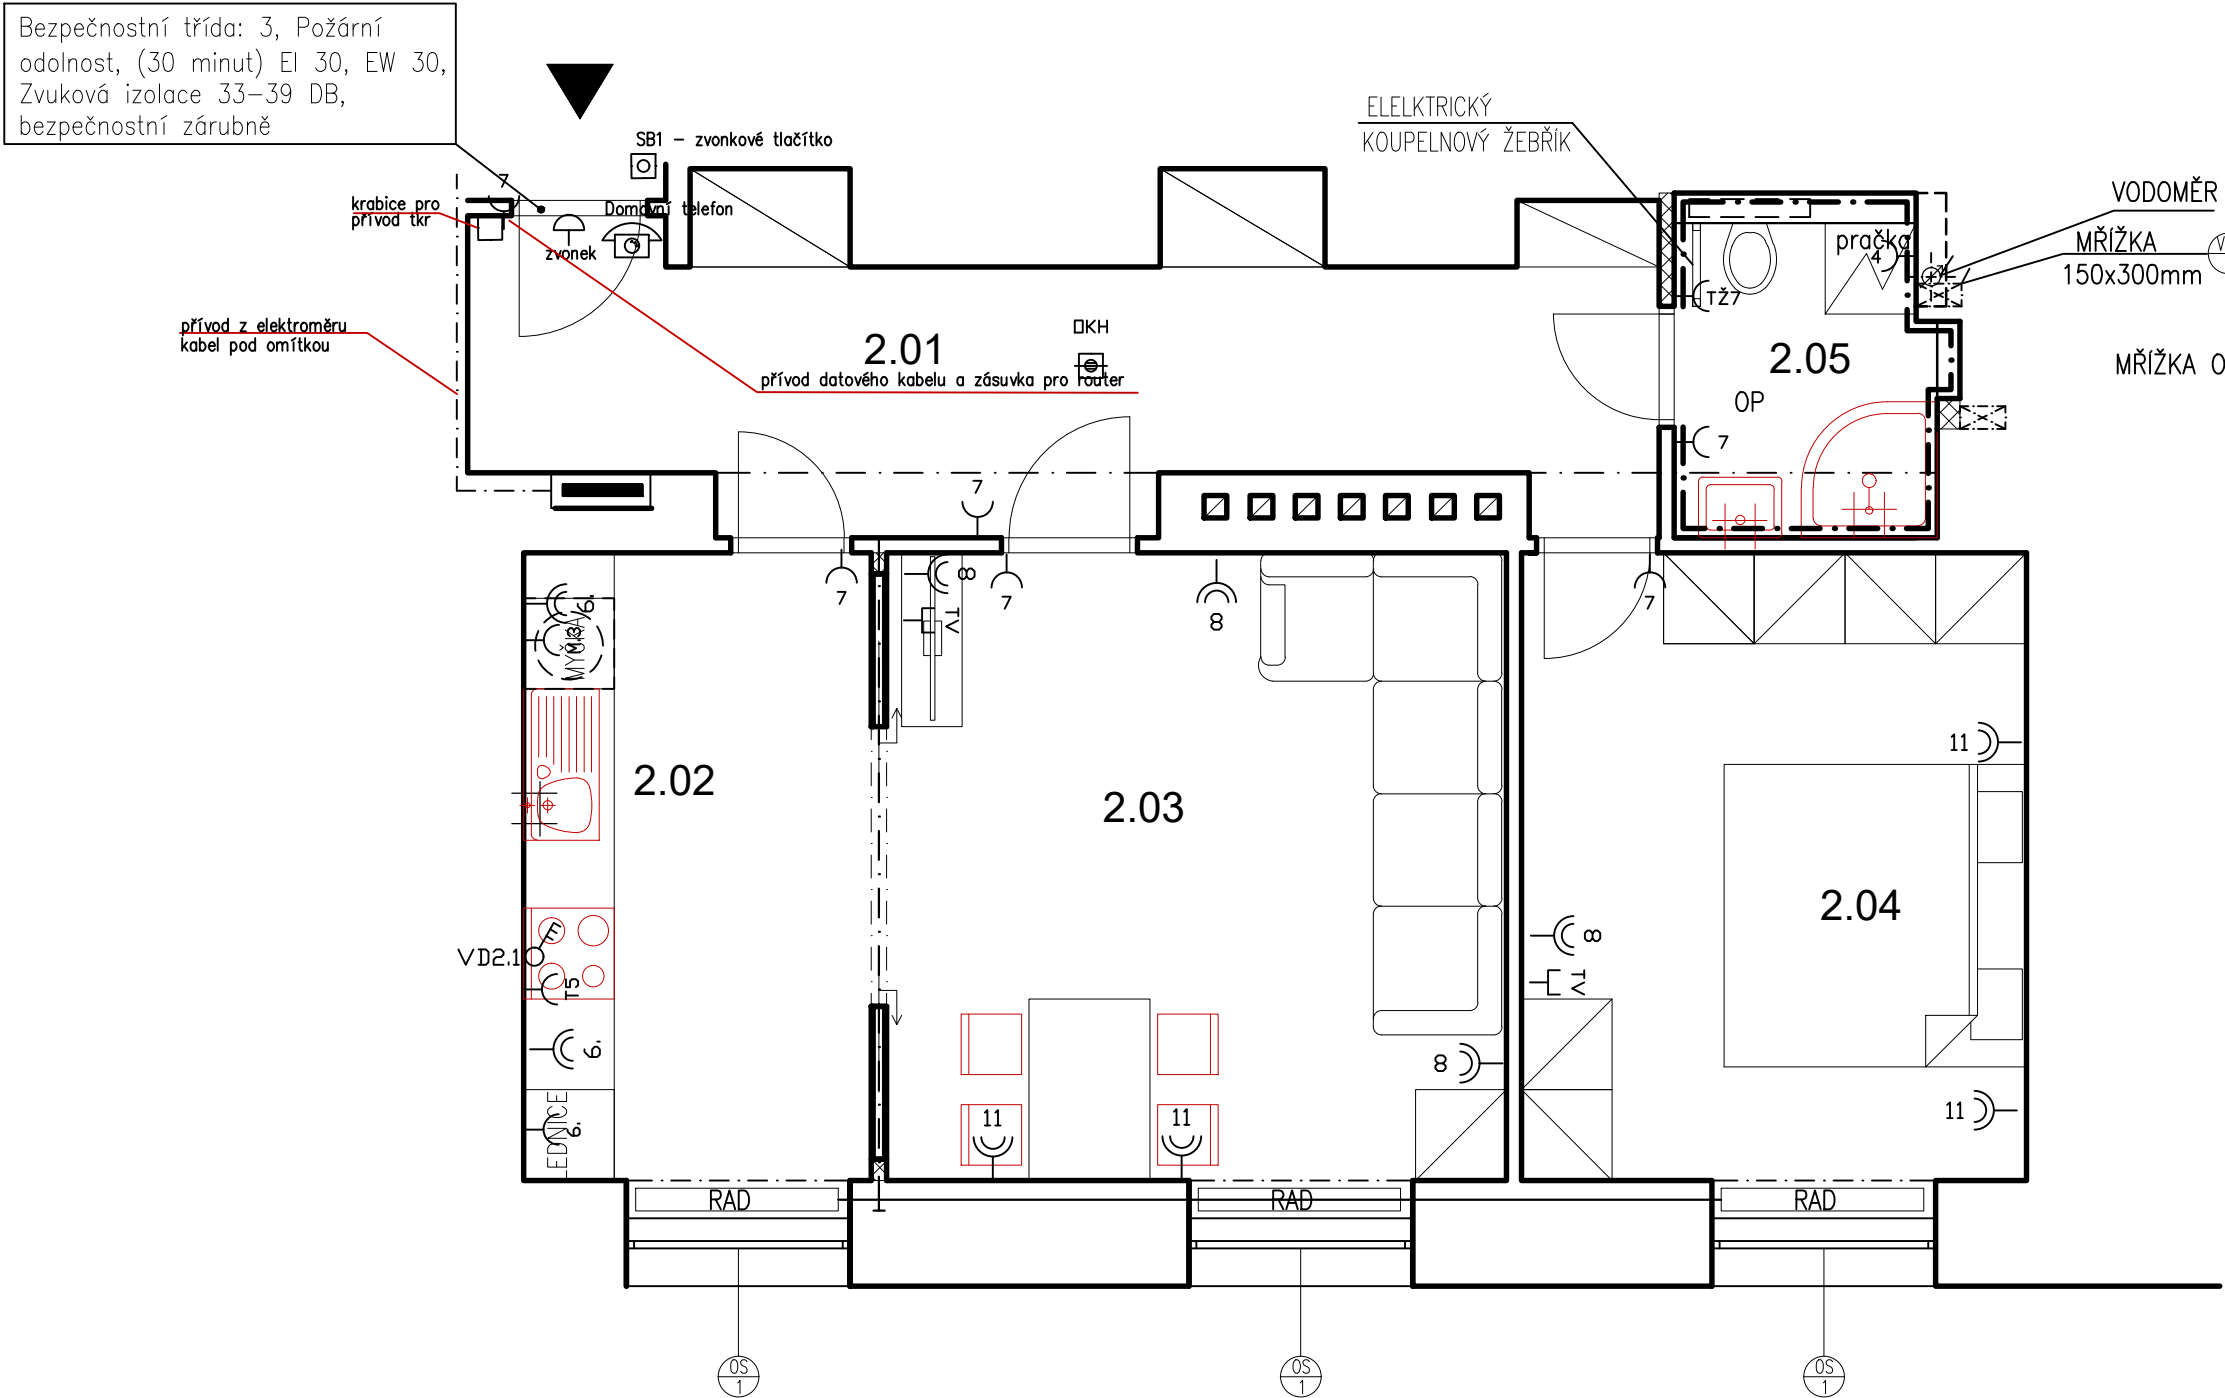

POZNÁMKA

- v bytě se nachází vodoměr v kuchyni a na wc
- výpis dveří a oken viz. samostatný výpis
- nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod
- popis prováděných prací viz. TZ stavební části

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČITKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA	14,80 m²	PVC
2.02	KUCHYNĚ	9,62 m²	PVC
2.03	POKOJ	17,08 m²	Vlasy
2.04	POKOJ	13,90 m²	Vlasy
2.05	KOUPELNA	2,51 m²	Keramická dlažba
2.06	ZRUŠENO		

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, nad podhledem a svise pod omítkou, vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5 v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4 opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm	
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		
KRESLIL	Zelinka Jiří		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Botanická 935_43, byt č.6 ELEKTROINSTALACE		DATUM	01/2023
		ÚČEL	DSP
		ZAK.Č.	2023/02
Půdorys – zásuvkové a SLP rozvody		MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL–02