


Stavební úpravy bytu  
Hrnčířská 898\_37, byt č.6


ROZVADĚČ RB

Rozvaděč min. 36 modulů, plastový pod omítku  
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu  
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B  
Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm<sup>2</sup>  
a CYKY–J 3x1,5 mm<sup>2</sup> pro signál HDO bude vedeno  
pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE –  
elktroměrový

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Hrnčířská 898_37, byt č.6						Investor:			Zak.číslo: 2023/01		A.K.: —		Listů: 3
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List: 1
Datum : 01/2023									ROZVADĚČ–RB						Měřítko: —	

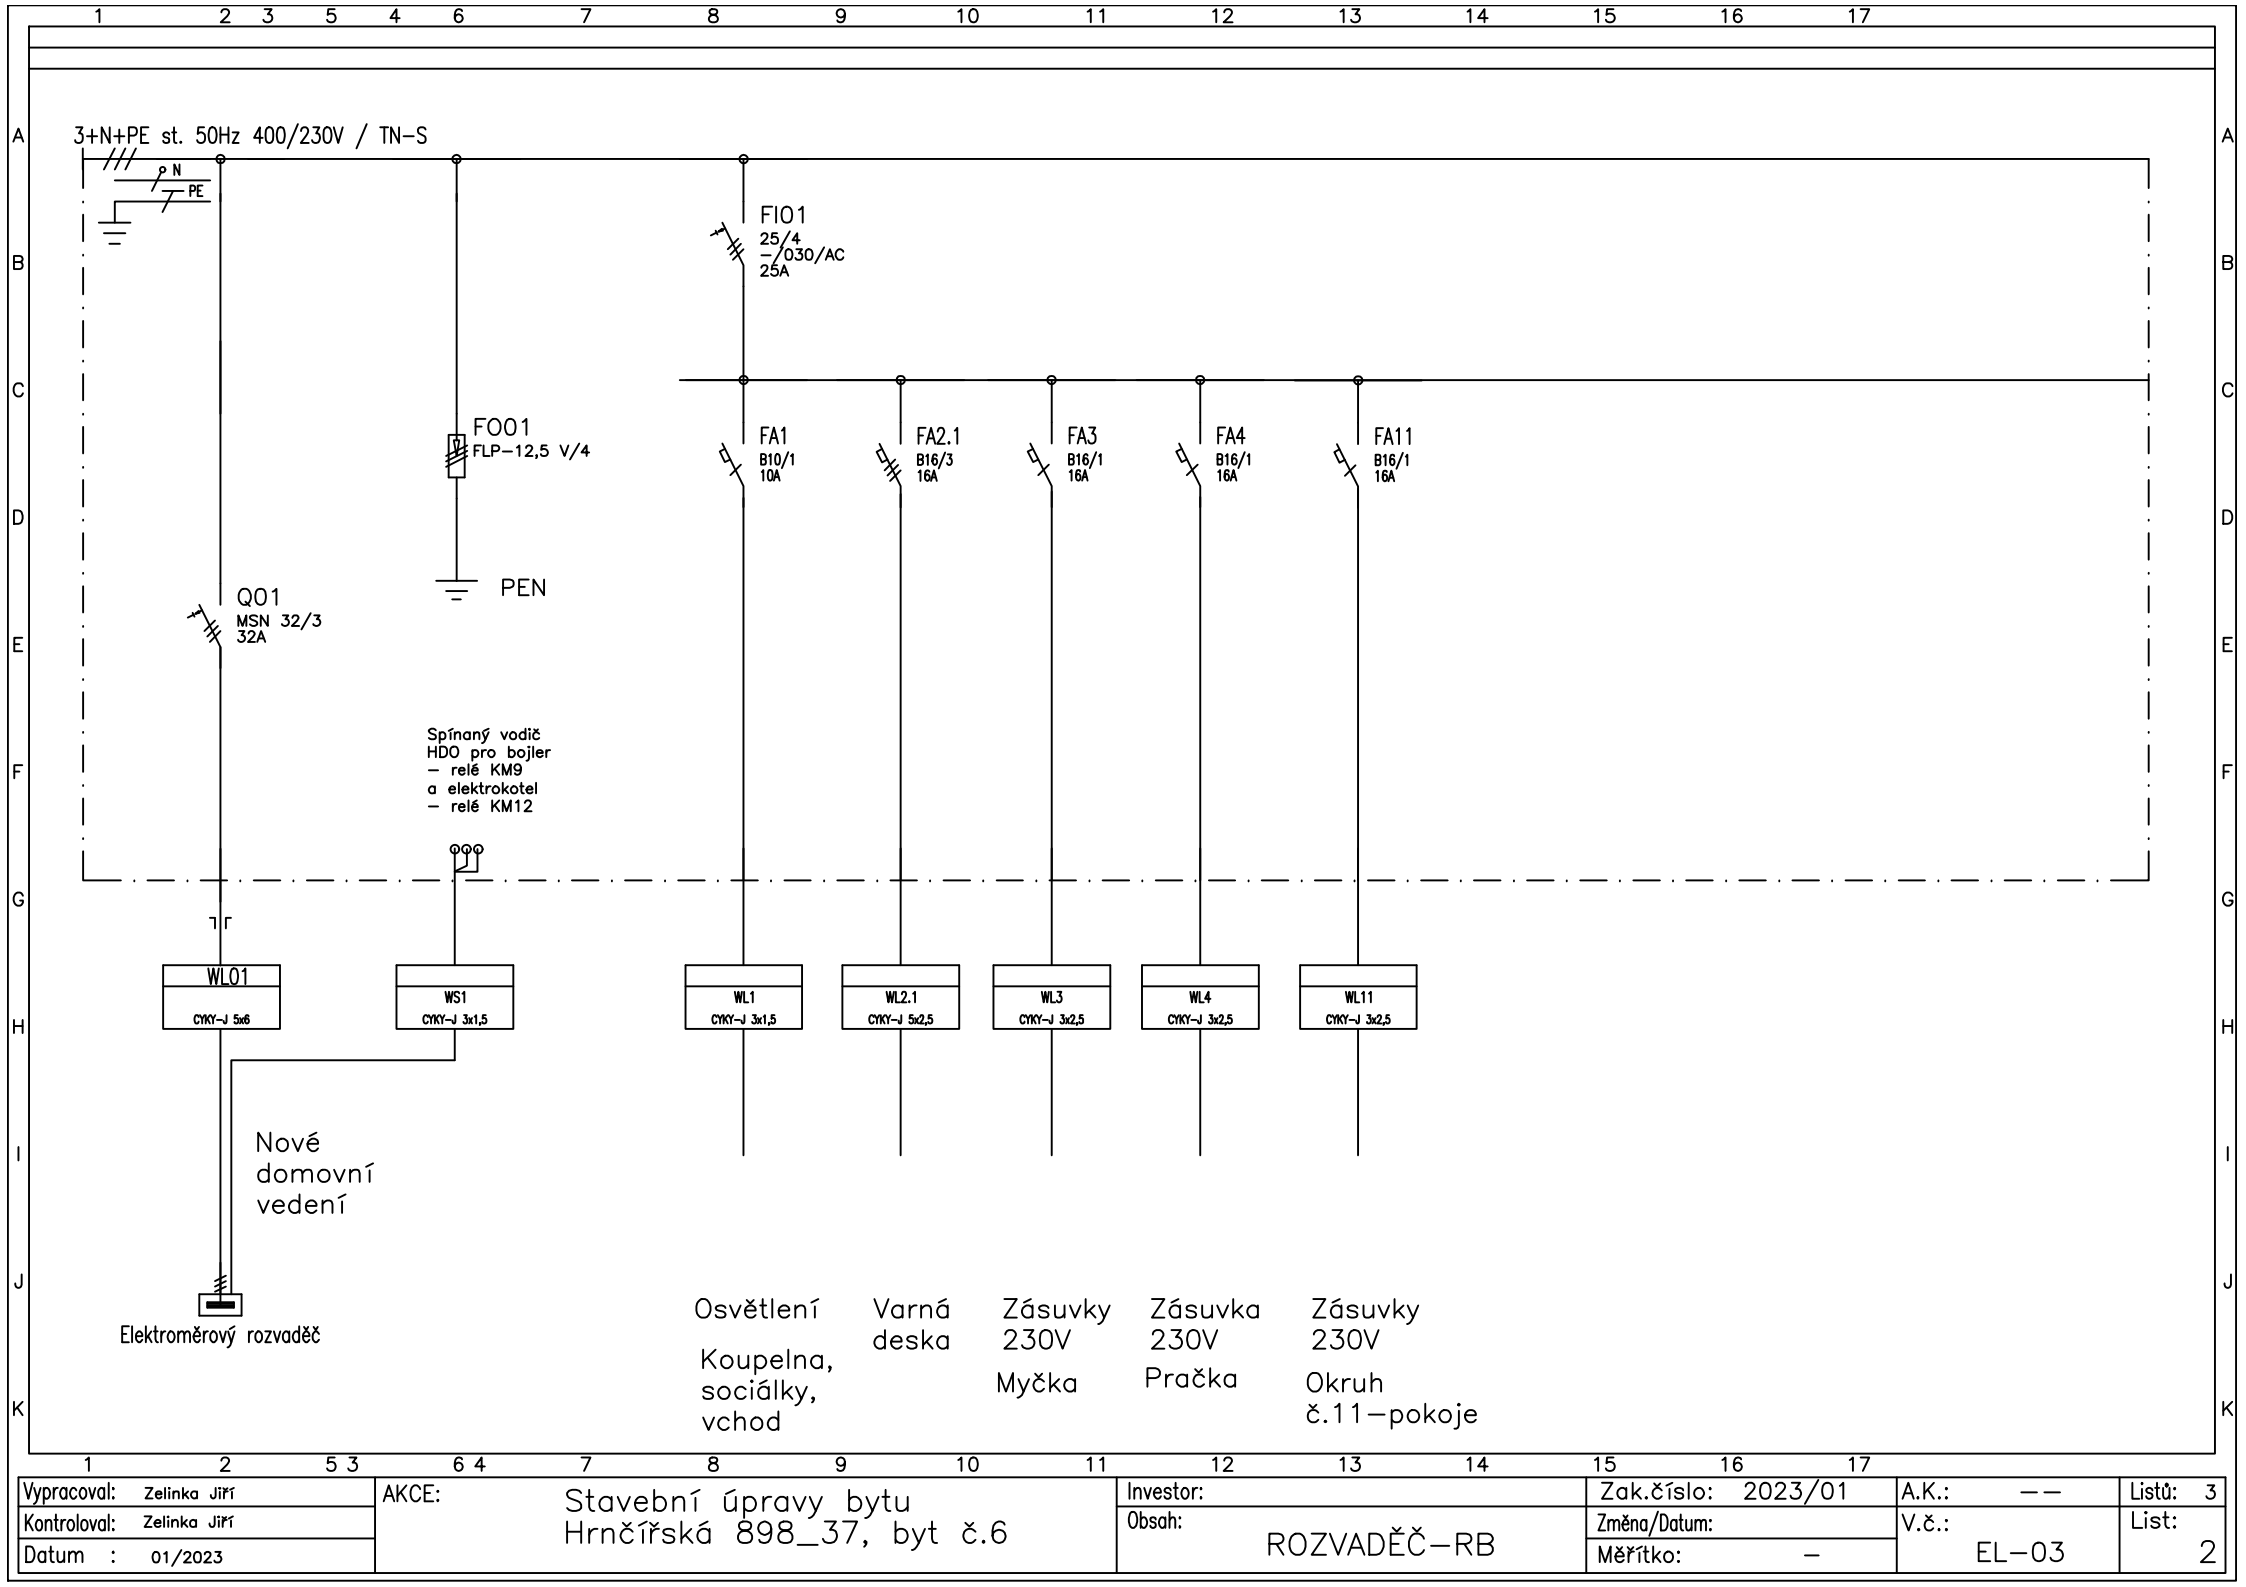

1	2	5 3	6 4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Hrnčířská 898_37, byt č.6	Investor:				Zak.číslo: 2023/01		A.K.: --		Listů: 3		
Kontroloval: Zelinka Jiří				Obsah: ROZVADĚČ–RB				Změna/Datum:		V.č.:		List:		
Datum : 01/2023								Měřítko: –		EL–03		2		

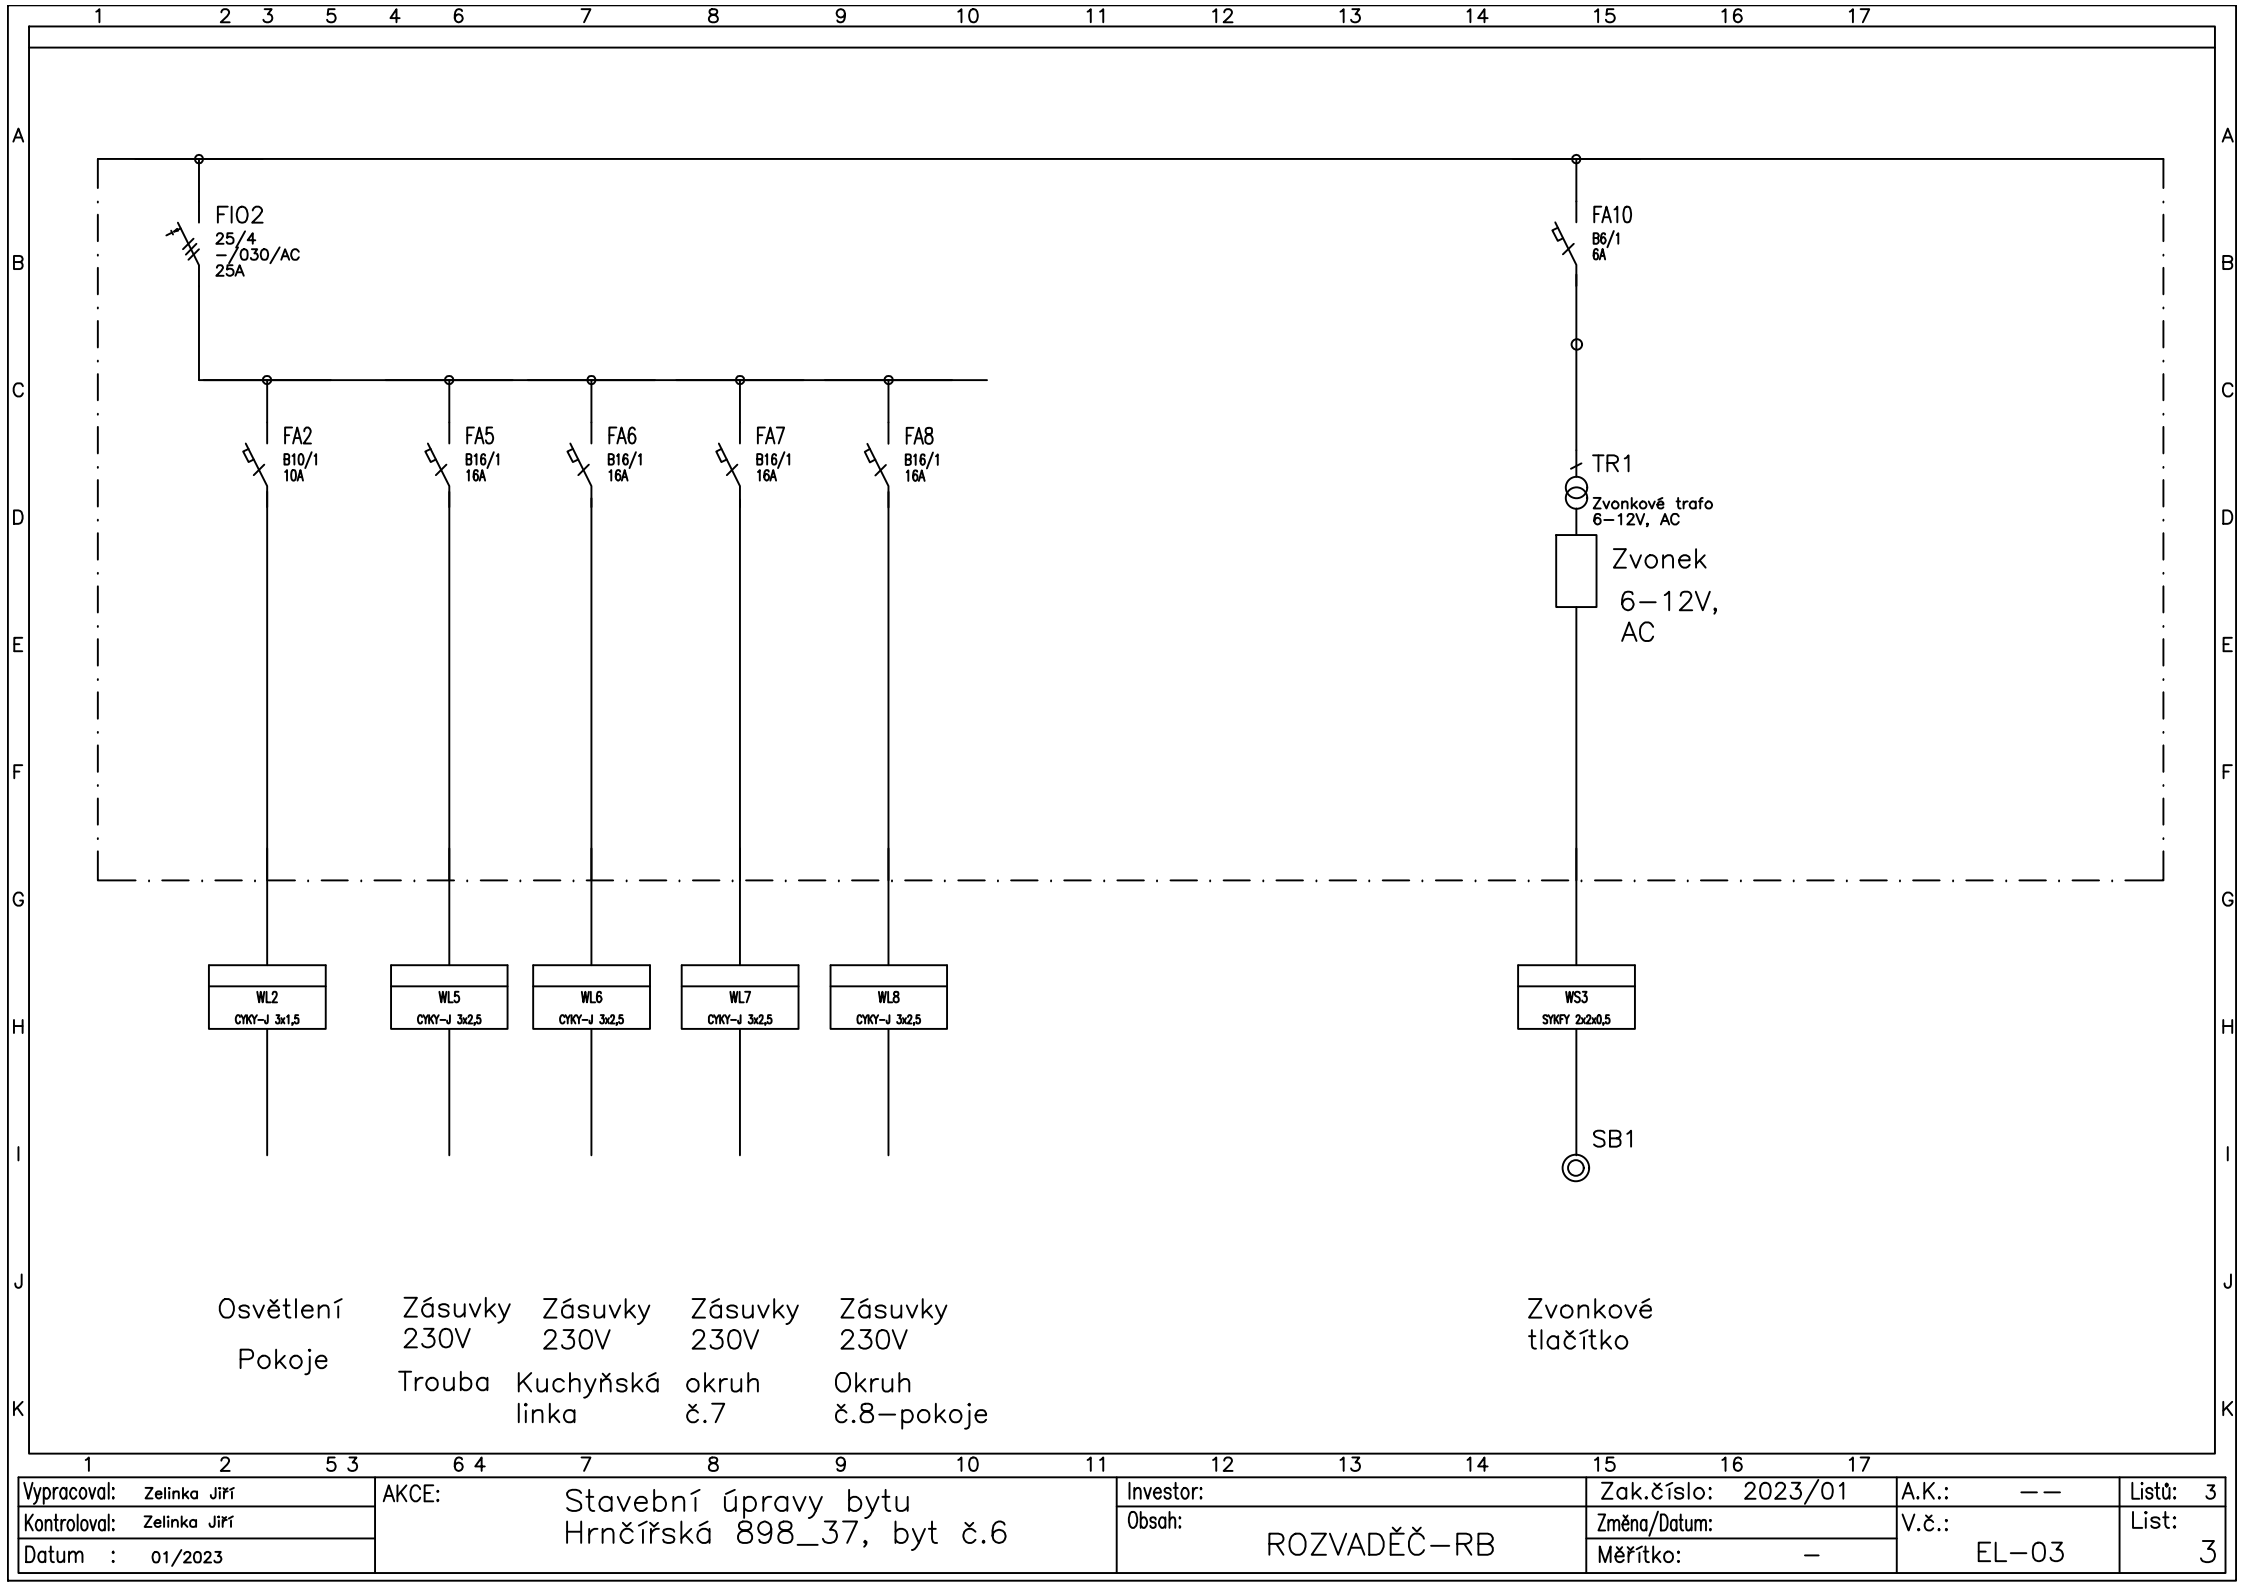

1	2	5 3	6 4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Hrnčířská 898_37, byt č.6	Investor:				Zak.číslo: 2023/01			A.K.: --		Listů: 3	
Kontroloval: Zelinka Jiří				Obsah: ROZVADĚČ–RB				Změna/Datum:		V.č.: EL–03		List: 3		
Datum : 01/2023								Měřítko: –						