


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D	Stavební úpravy bytu STARÁ 2, BYT č. 12																	D
E																		E
F	ROZVADĚČ RB																	F
G																		G
H	Rozvaděč min. 36 modulů, plastový pod omítku Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Ověřit průřez přívodního vedení od elektroměru																	H
I																		I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu STARÁ 2, BYT č. 12						Investor:				Zak.číslo: 02021/19		A.K.: — —		Listů: 2	
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:				Změna/Datum:		V.č.:		List: 1	
Datum : 12/2021									ROZVADĚČ—RB				Měřítko: —		EL—03.1			

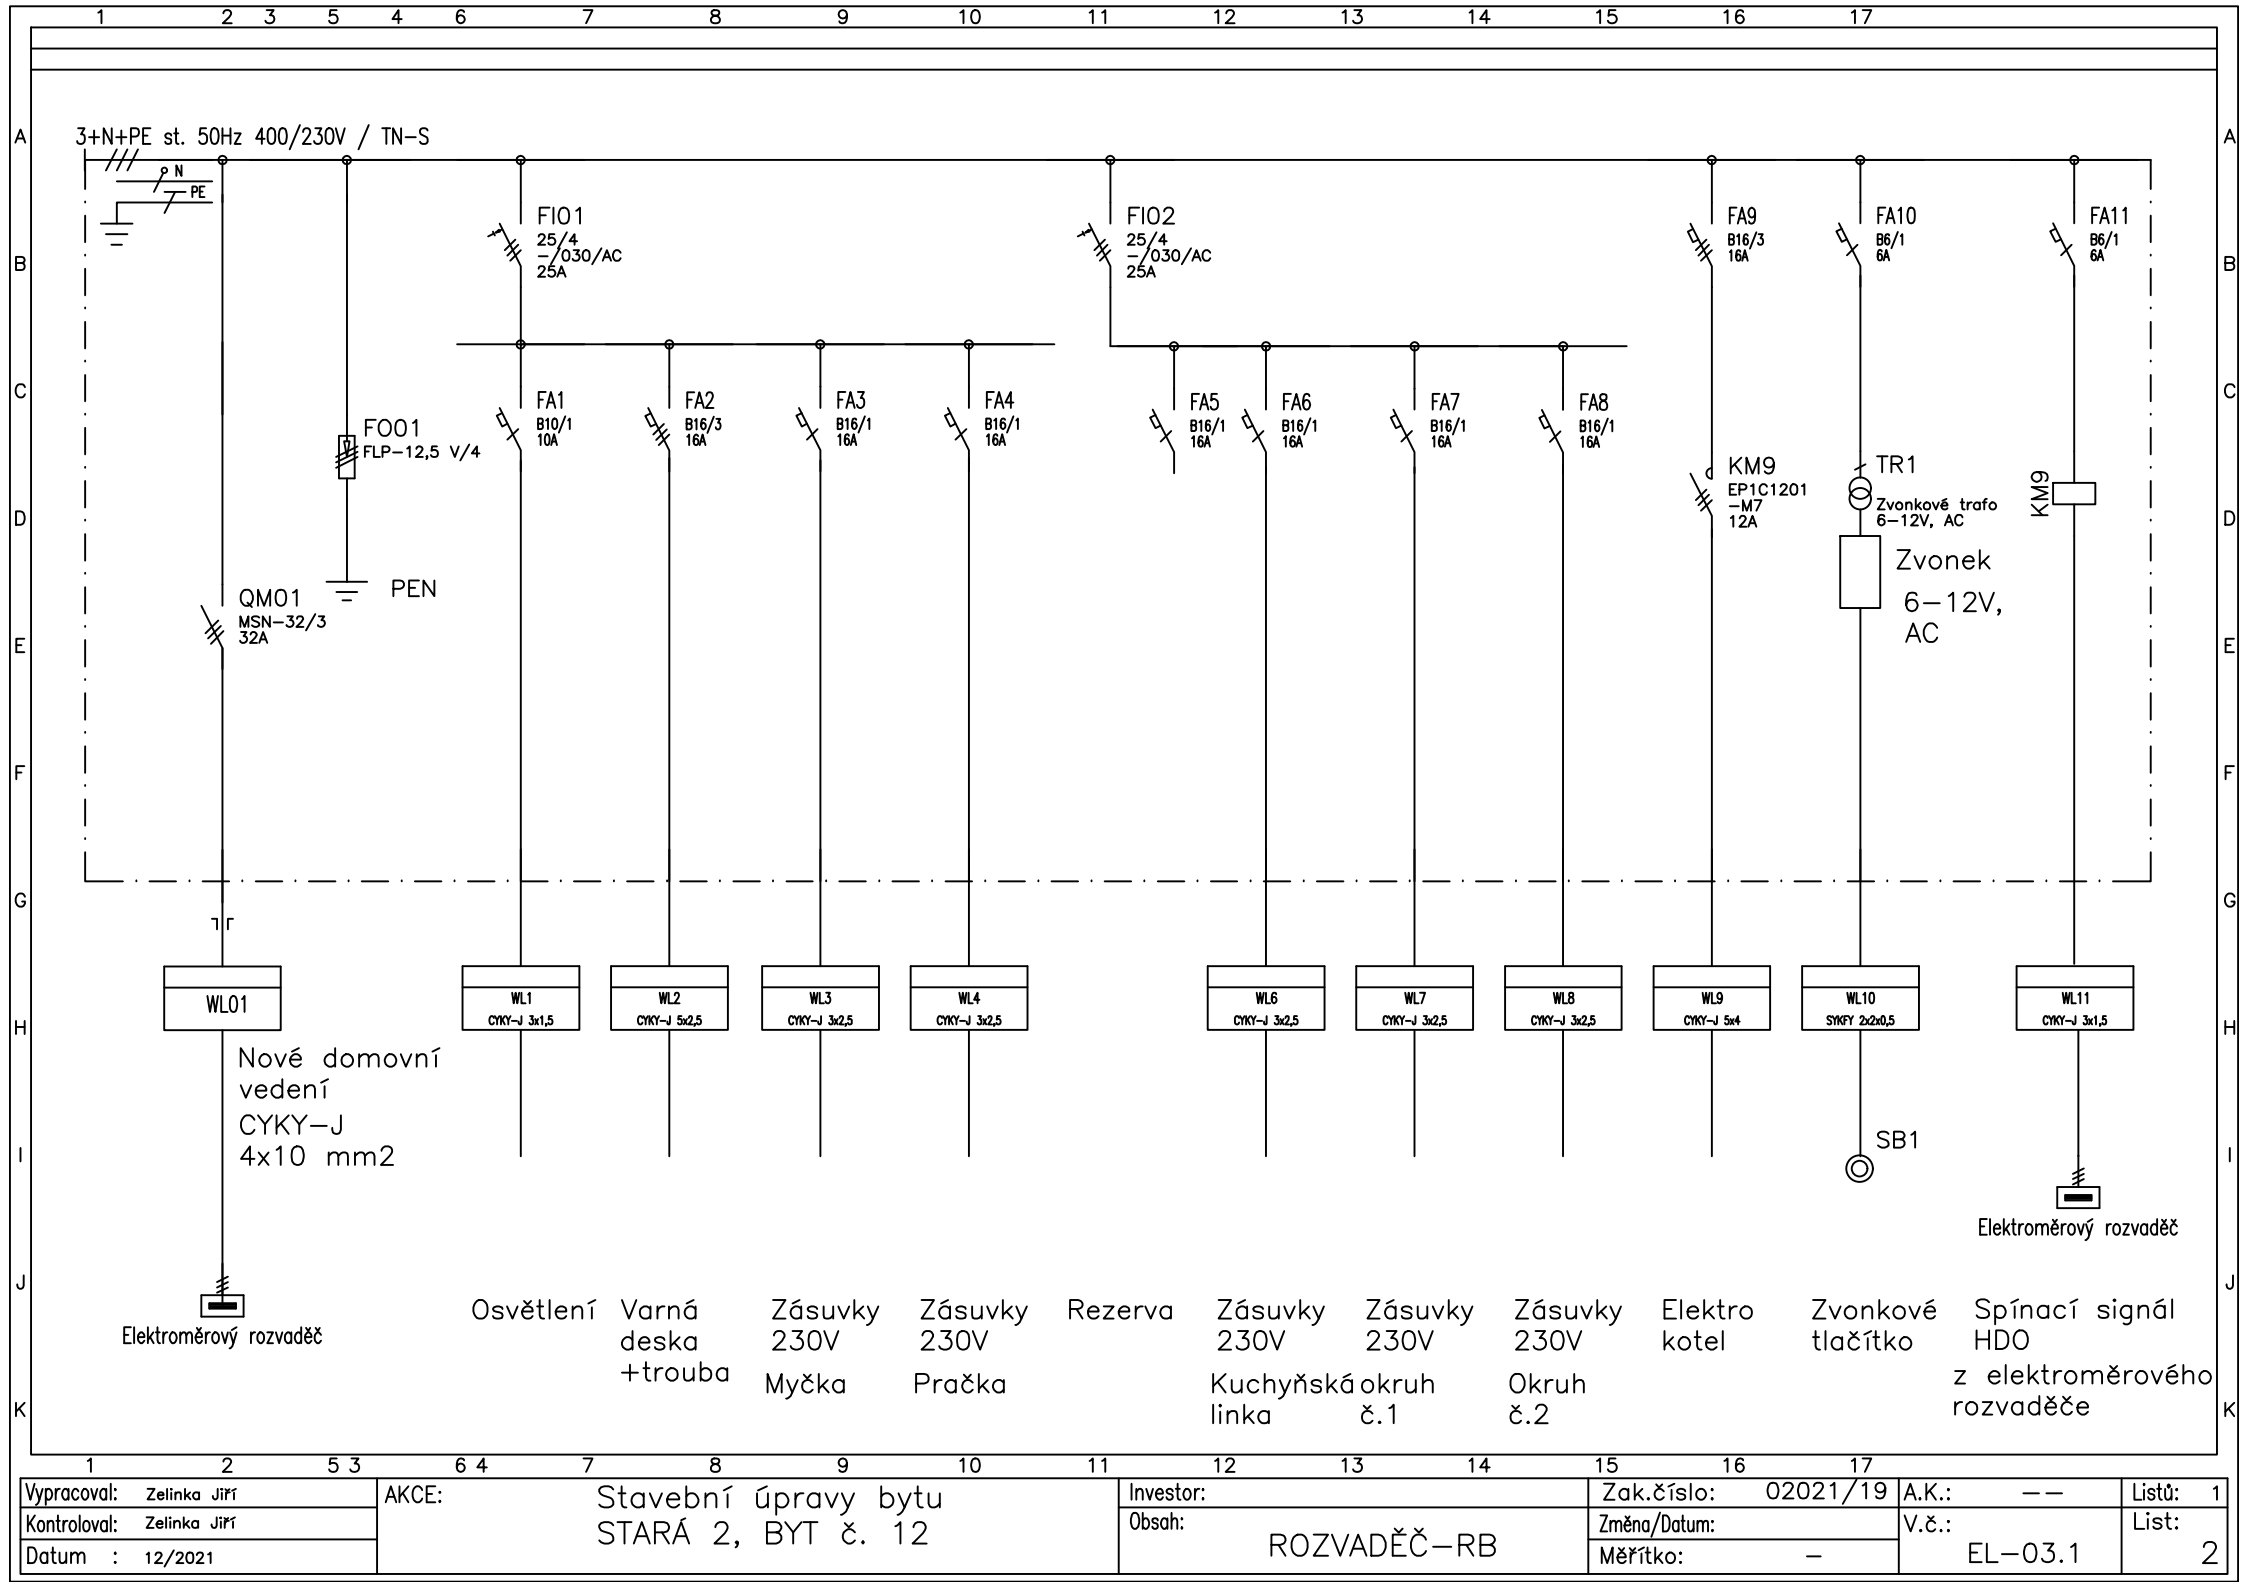

Vypracoval: Zelinka Jiří	AKCE: Stavební úpravy bytu STARÁ 2, BYT č. 12	Investor:	Zak.číslo: 02021/19	A.K.: --	Listů: 1
Kontroloval: Zelinka Jiří		Obsah: ROZVADĚČ-RB	Změna/Datum:	V.č.: --	List: 2
Datum : 12/2021			Měřítka: --	EL-03.1	