


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D	Stavební úpravy bytu Leitnerova 711/26 byt č.11																	D
E																		E
F	ROZVADĚČ RB																	F
G																		G
H	Rozvaděč min. 48 modulů, plastový pod omítku Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm2 a CYKY–J 3x1,5 mm2 pro signál HDO bude vedeno pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE – elktroměrový																	H
I																		I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Leitnerova 711/26 byt č.11						Investor:			Zak.číslo: 2023/32		A.K.: – –		Listů: 3		
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.: –		List: 1		
Datum : 08/2023									ROZVADĚČ–RB						Měřítko: –		EL–03	



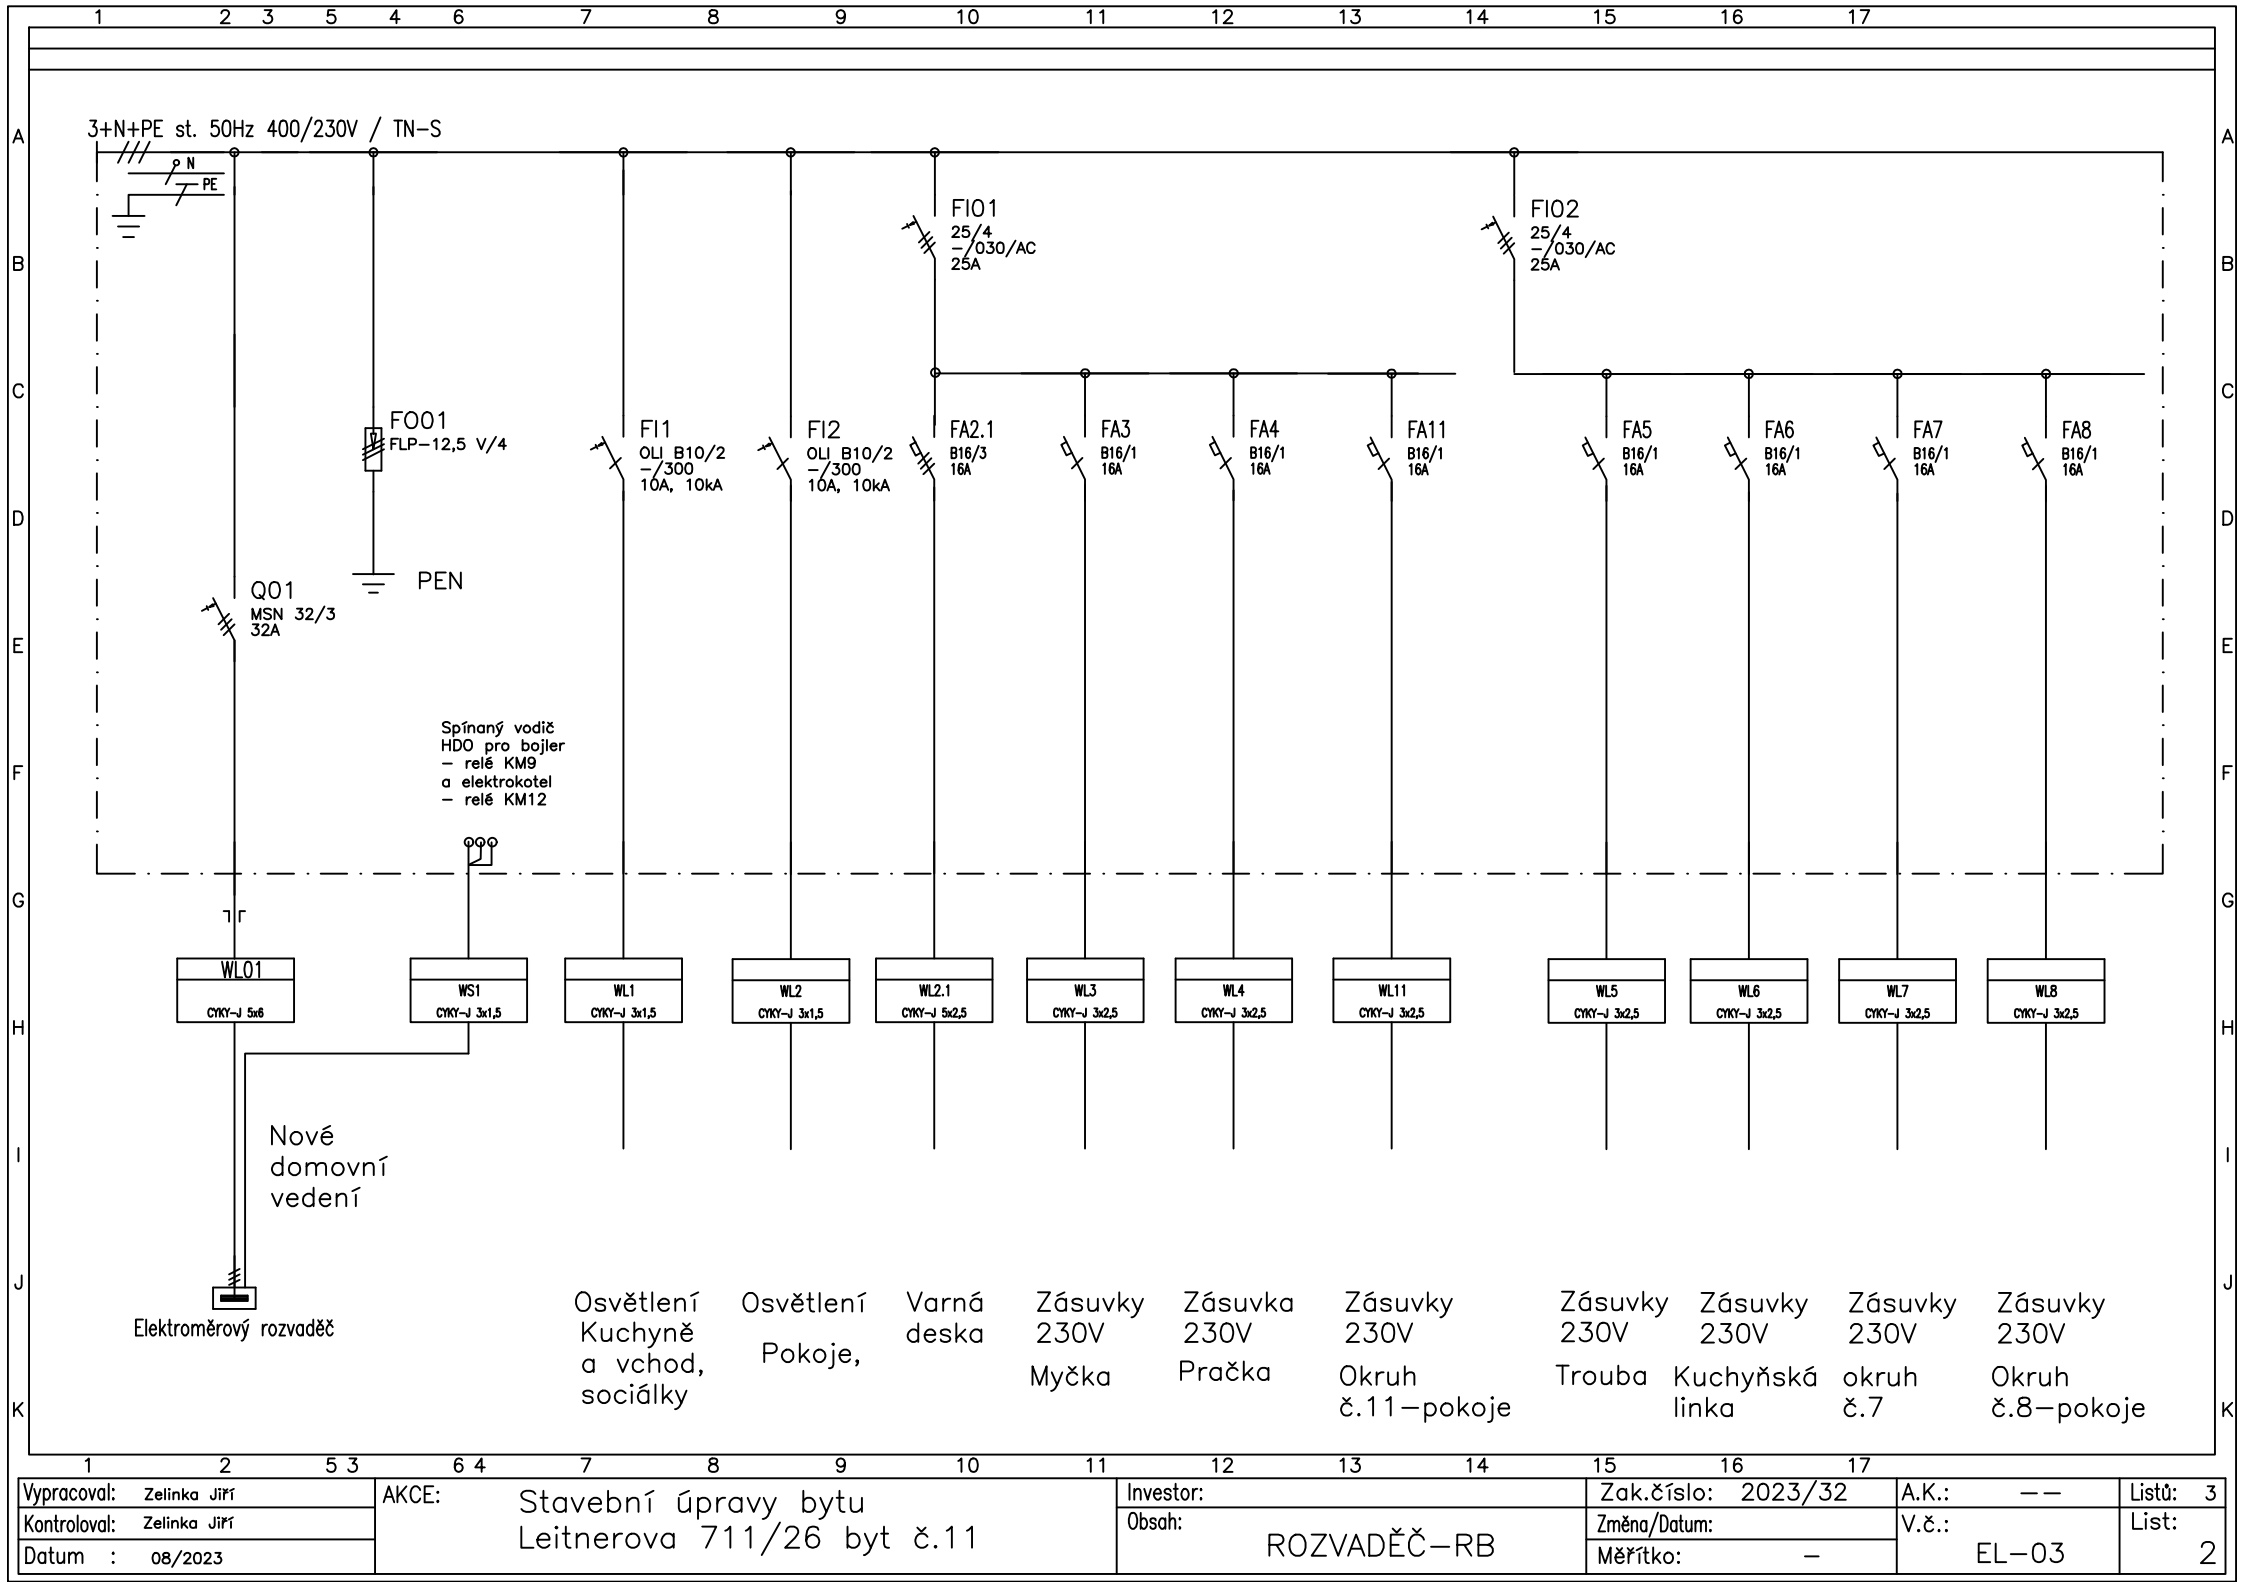

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Leitnerova 711/26 byt č.11								Investor:			Zak.číslo: 2023/32		A.K.: --		Listů: 3
Kontroloval: Zelinka Jiří											Obsah: ROZVADĚČ–RB			Změna/Datum:		V.č.: EL–03		List: 3
Datum : 08/2023														Měřítko: –				