


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A																			
B																			
C																			
D	Stavební úpravy bytu Leitnerova 709/24 byt č.10																		
E																			
F	ROZVADĚČ RB																		
G																			
H	Rozvaděč min. 48 modulů, plastový pod omítku Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm2 a CYKY–J 3x1,5 mm2 pro signál HDO bude vedeno pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE – elktroměrový																		
I																			
J																			
K																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Leitnerova 711/26 byt č.5						Investor:			Zak.číslo: 2023/30		A.K.: --		Listů: 3			
Kontroloval: Zelinka Jiří									ROZVADĚČ-RB			Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : 08/2023														Měřítko: -		EL-03		1	



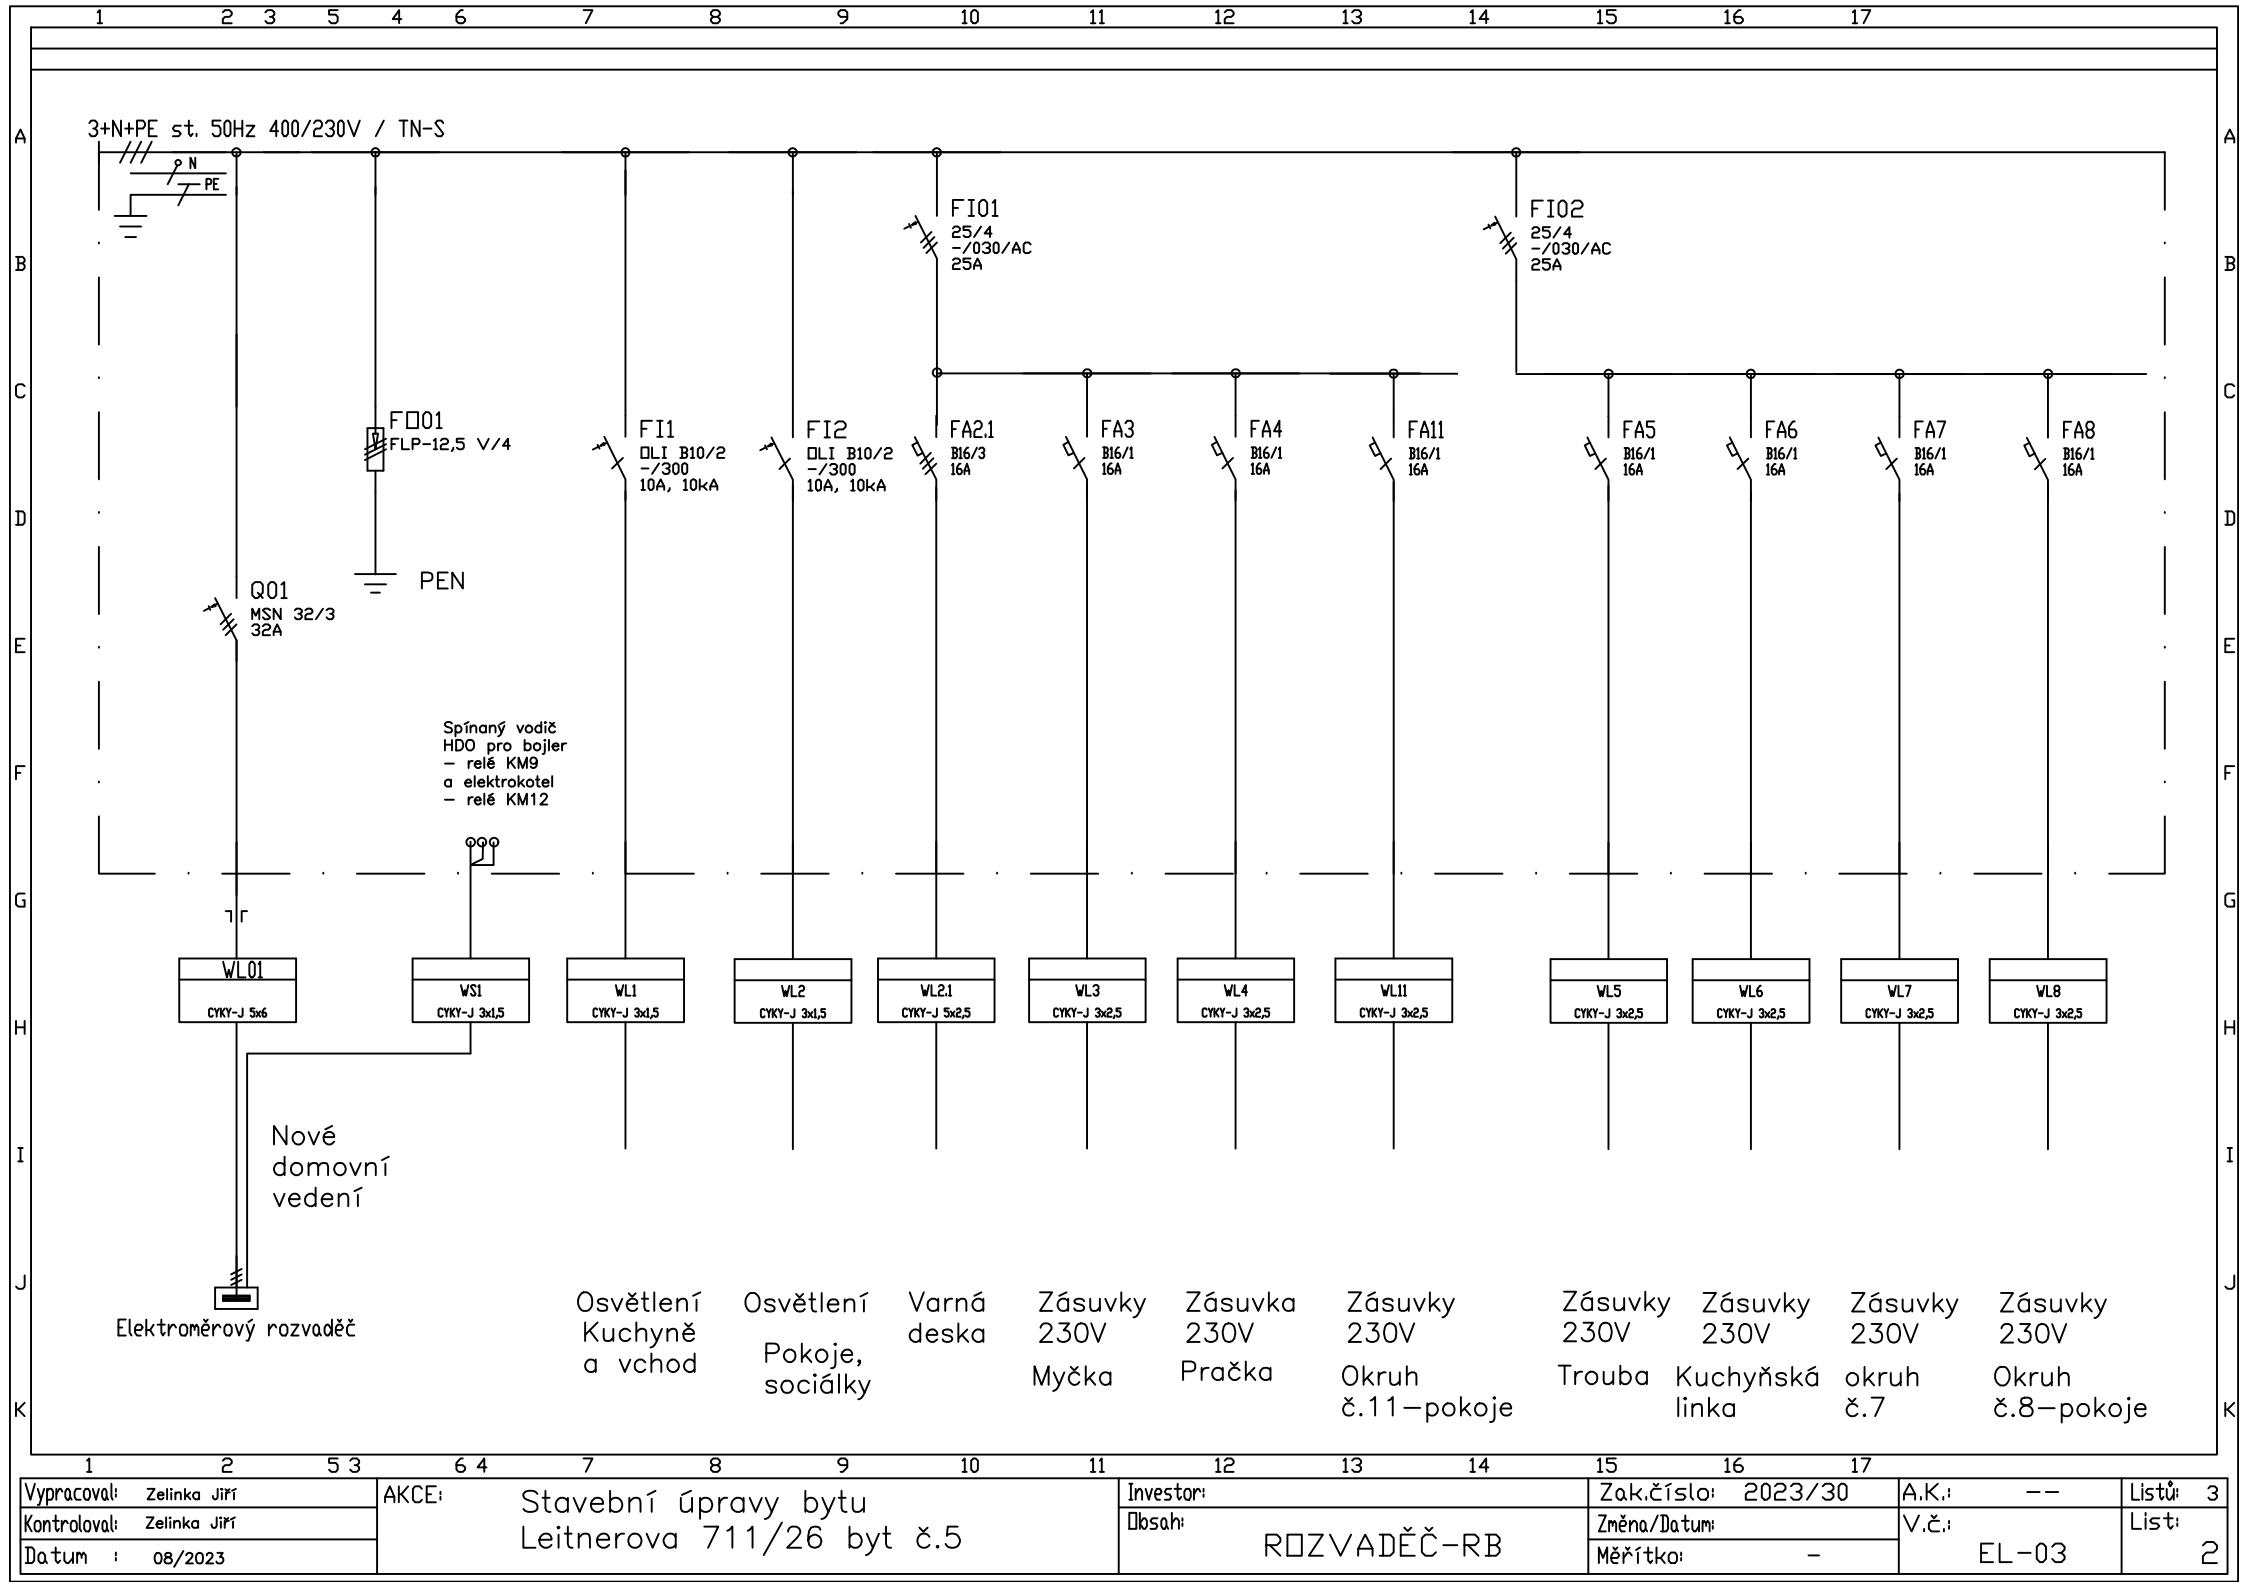

1	2	5	3	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Zelinka Jiří		AKCE:	Stavební úpravy bytu Leitnerova 711/26 byt č.5								Investor:		Zak.číslo: 2023/30		A.K.: --		Listů: 3
Kontroloval: Zelinka Jiří											Obsah: ROZVADĚČ-RB		Změna/Datum:		V.č.: EL-03		List: 3
Datum : 08/2023													Měřítko: -				