



Stavební úpravy bytu
Václavská 896/20, byt č. 14

ROZVADĚČ RB

Rozvaděč min. 48 modulů, plastový pod omítku
Vedení od elektroměru k rozvaděči není součástí projektu
Doporučená velikost hlavního jistič 25A/B
Přívodní vedení do elektroměru CYKY–J 5x6 mm²
a CYKY–J 3x1,5 mm² pro signál HDO bude vedeno
pod omítkou na chodbu do rozvaděče RE –
elktroměrový

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Zelinka Jiří			AKCE: Stavební úpravy bytu Václavská 896/20, byt č. 14						Investor:			Zak.číslo: 2023/10		A.K.: --		Listů: 3
Kontroloval: Zelinka Jiří									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.: EL-03		List: 1
Datum : 01/2023				ROZVADĚČ–RB					Měřítko: –							

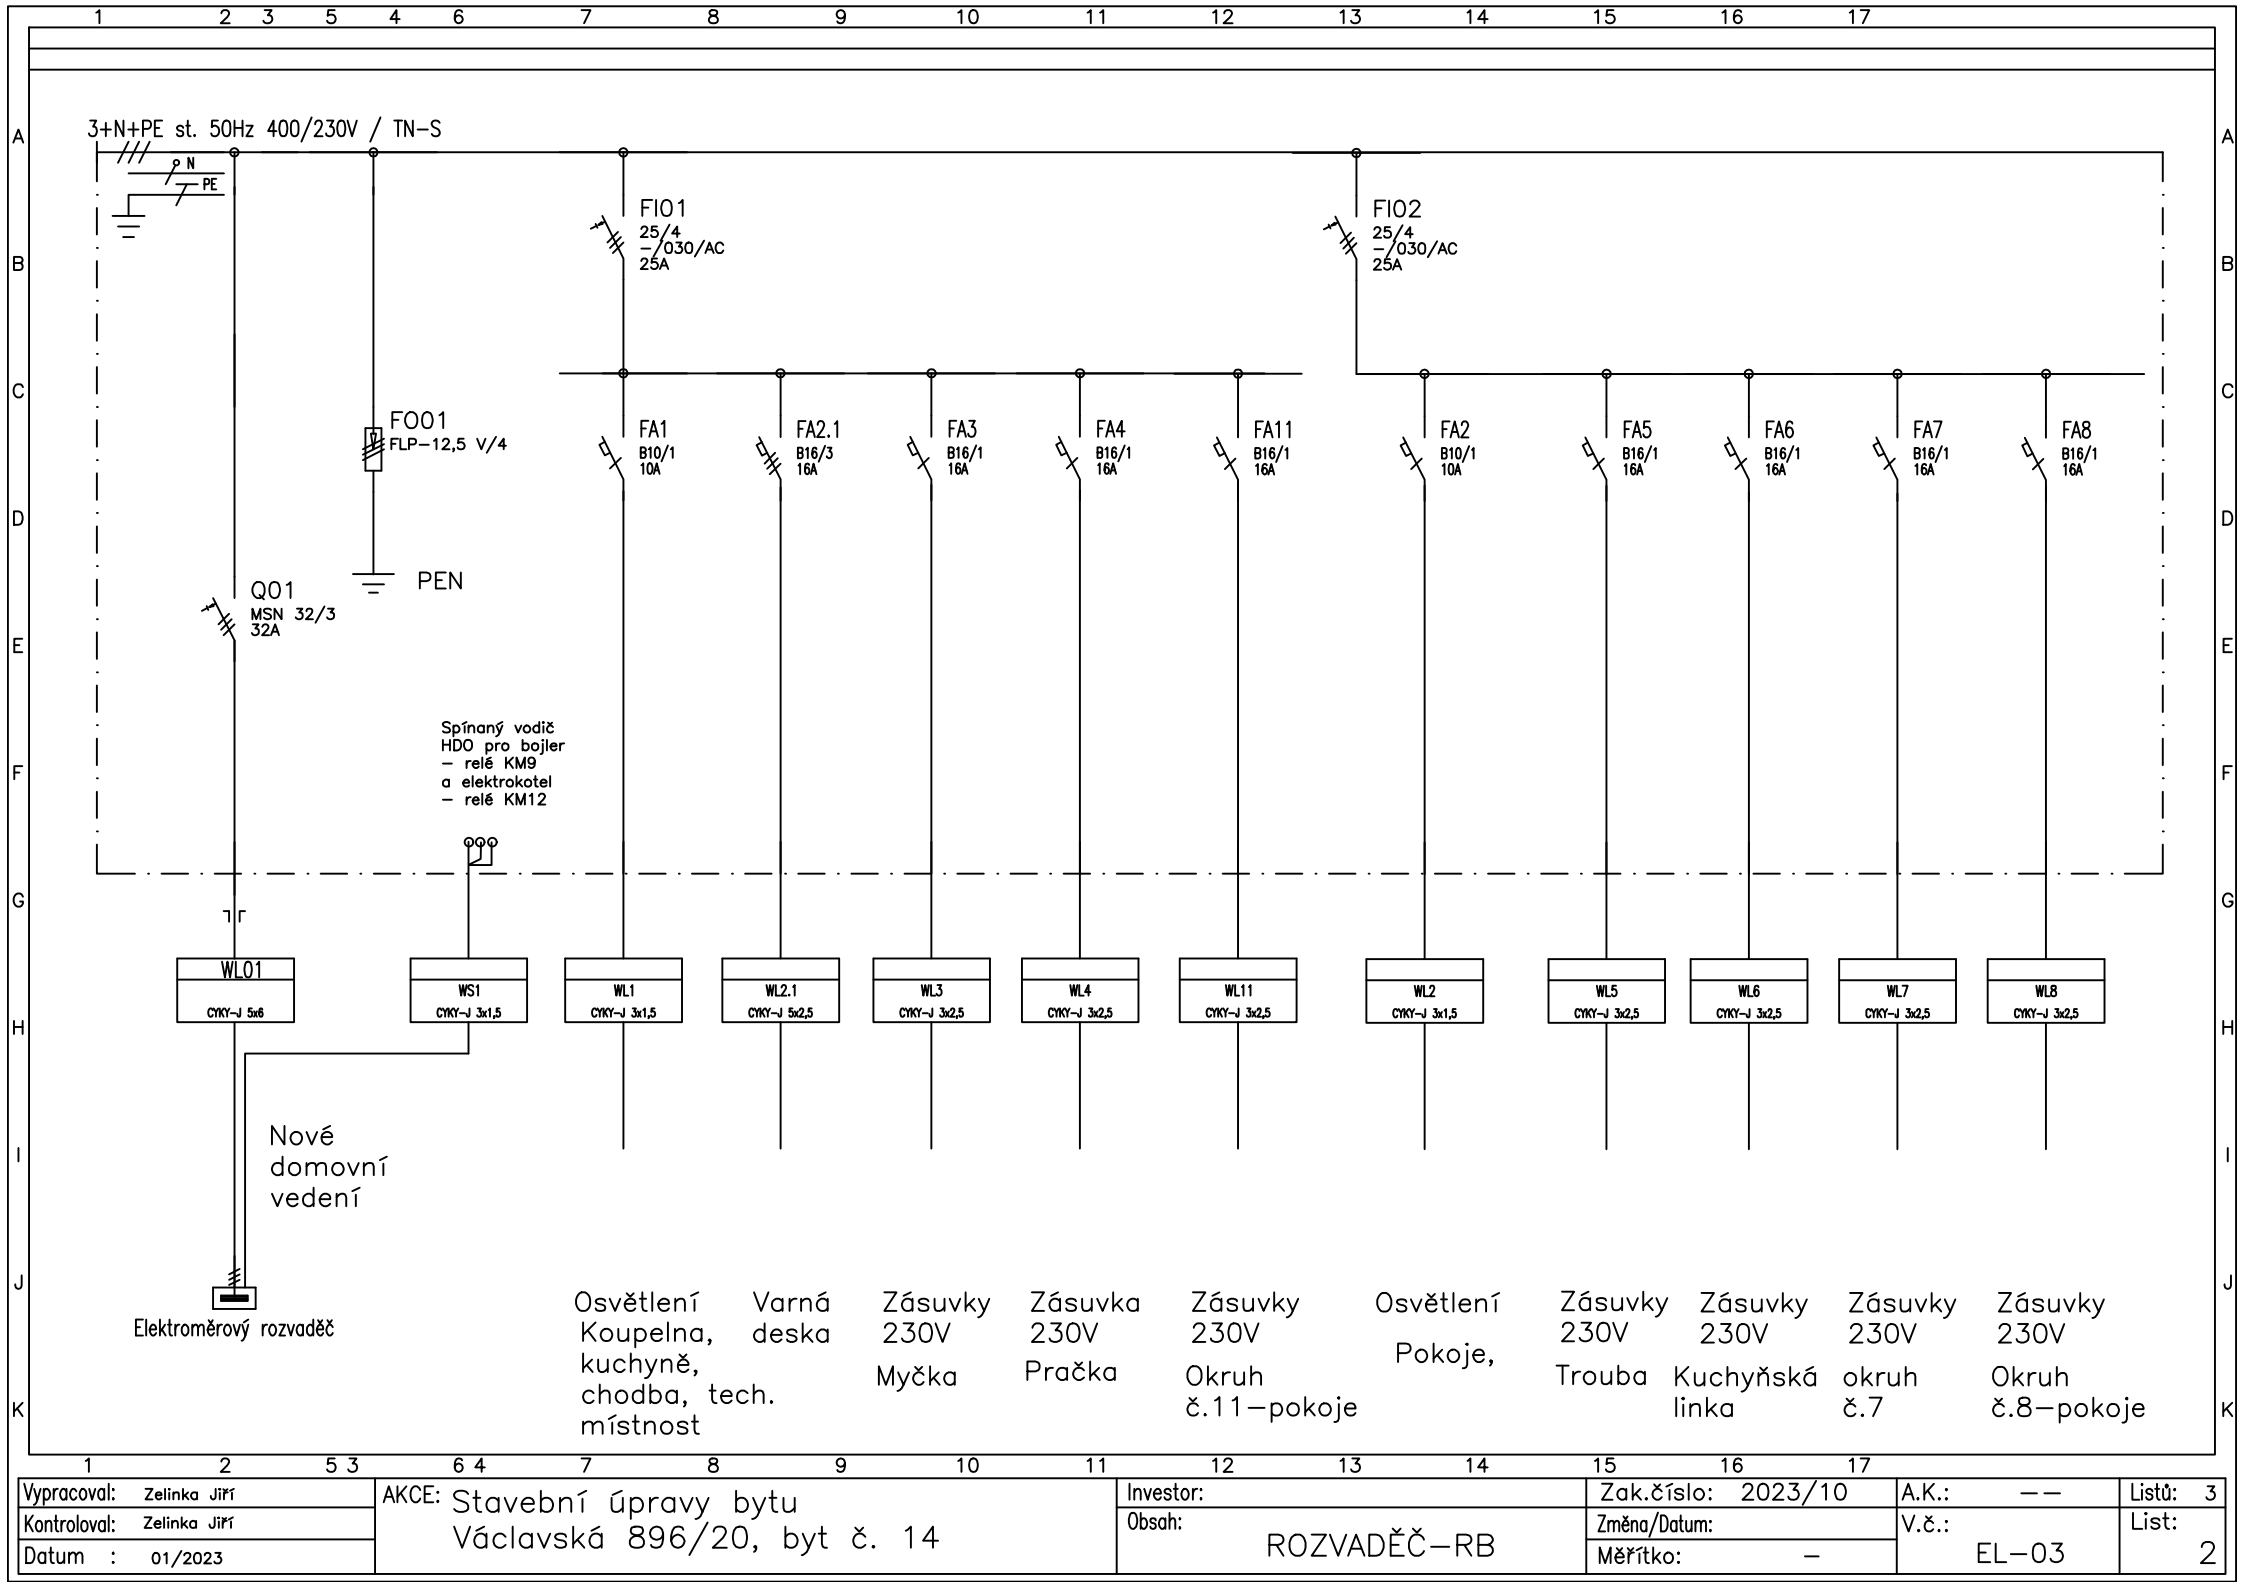

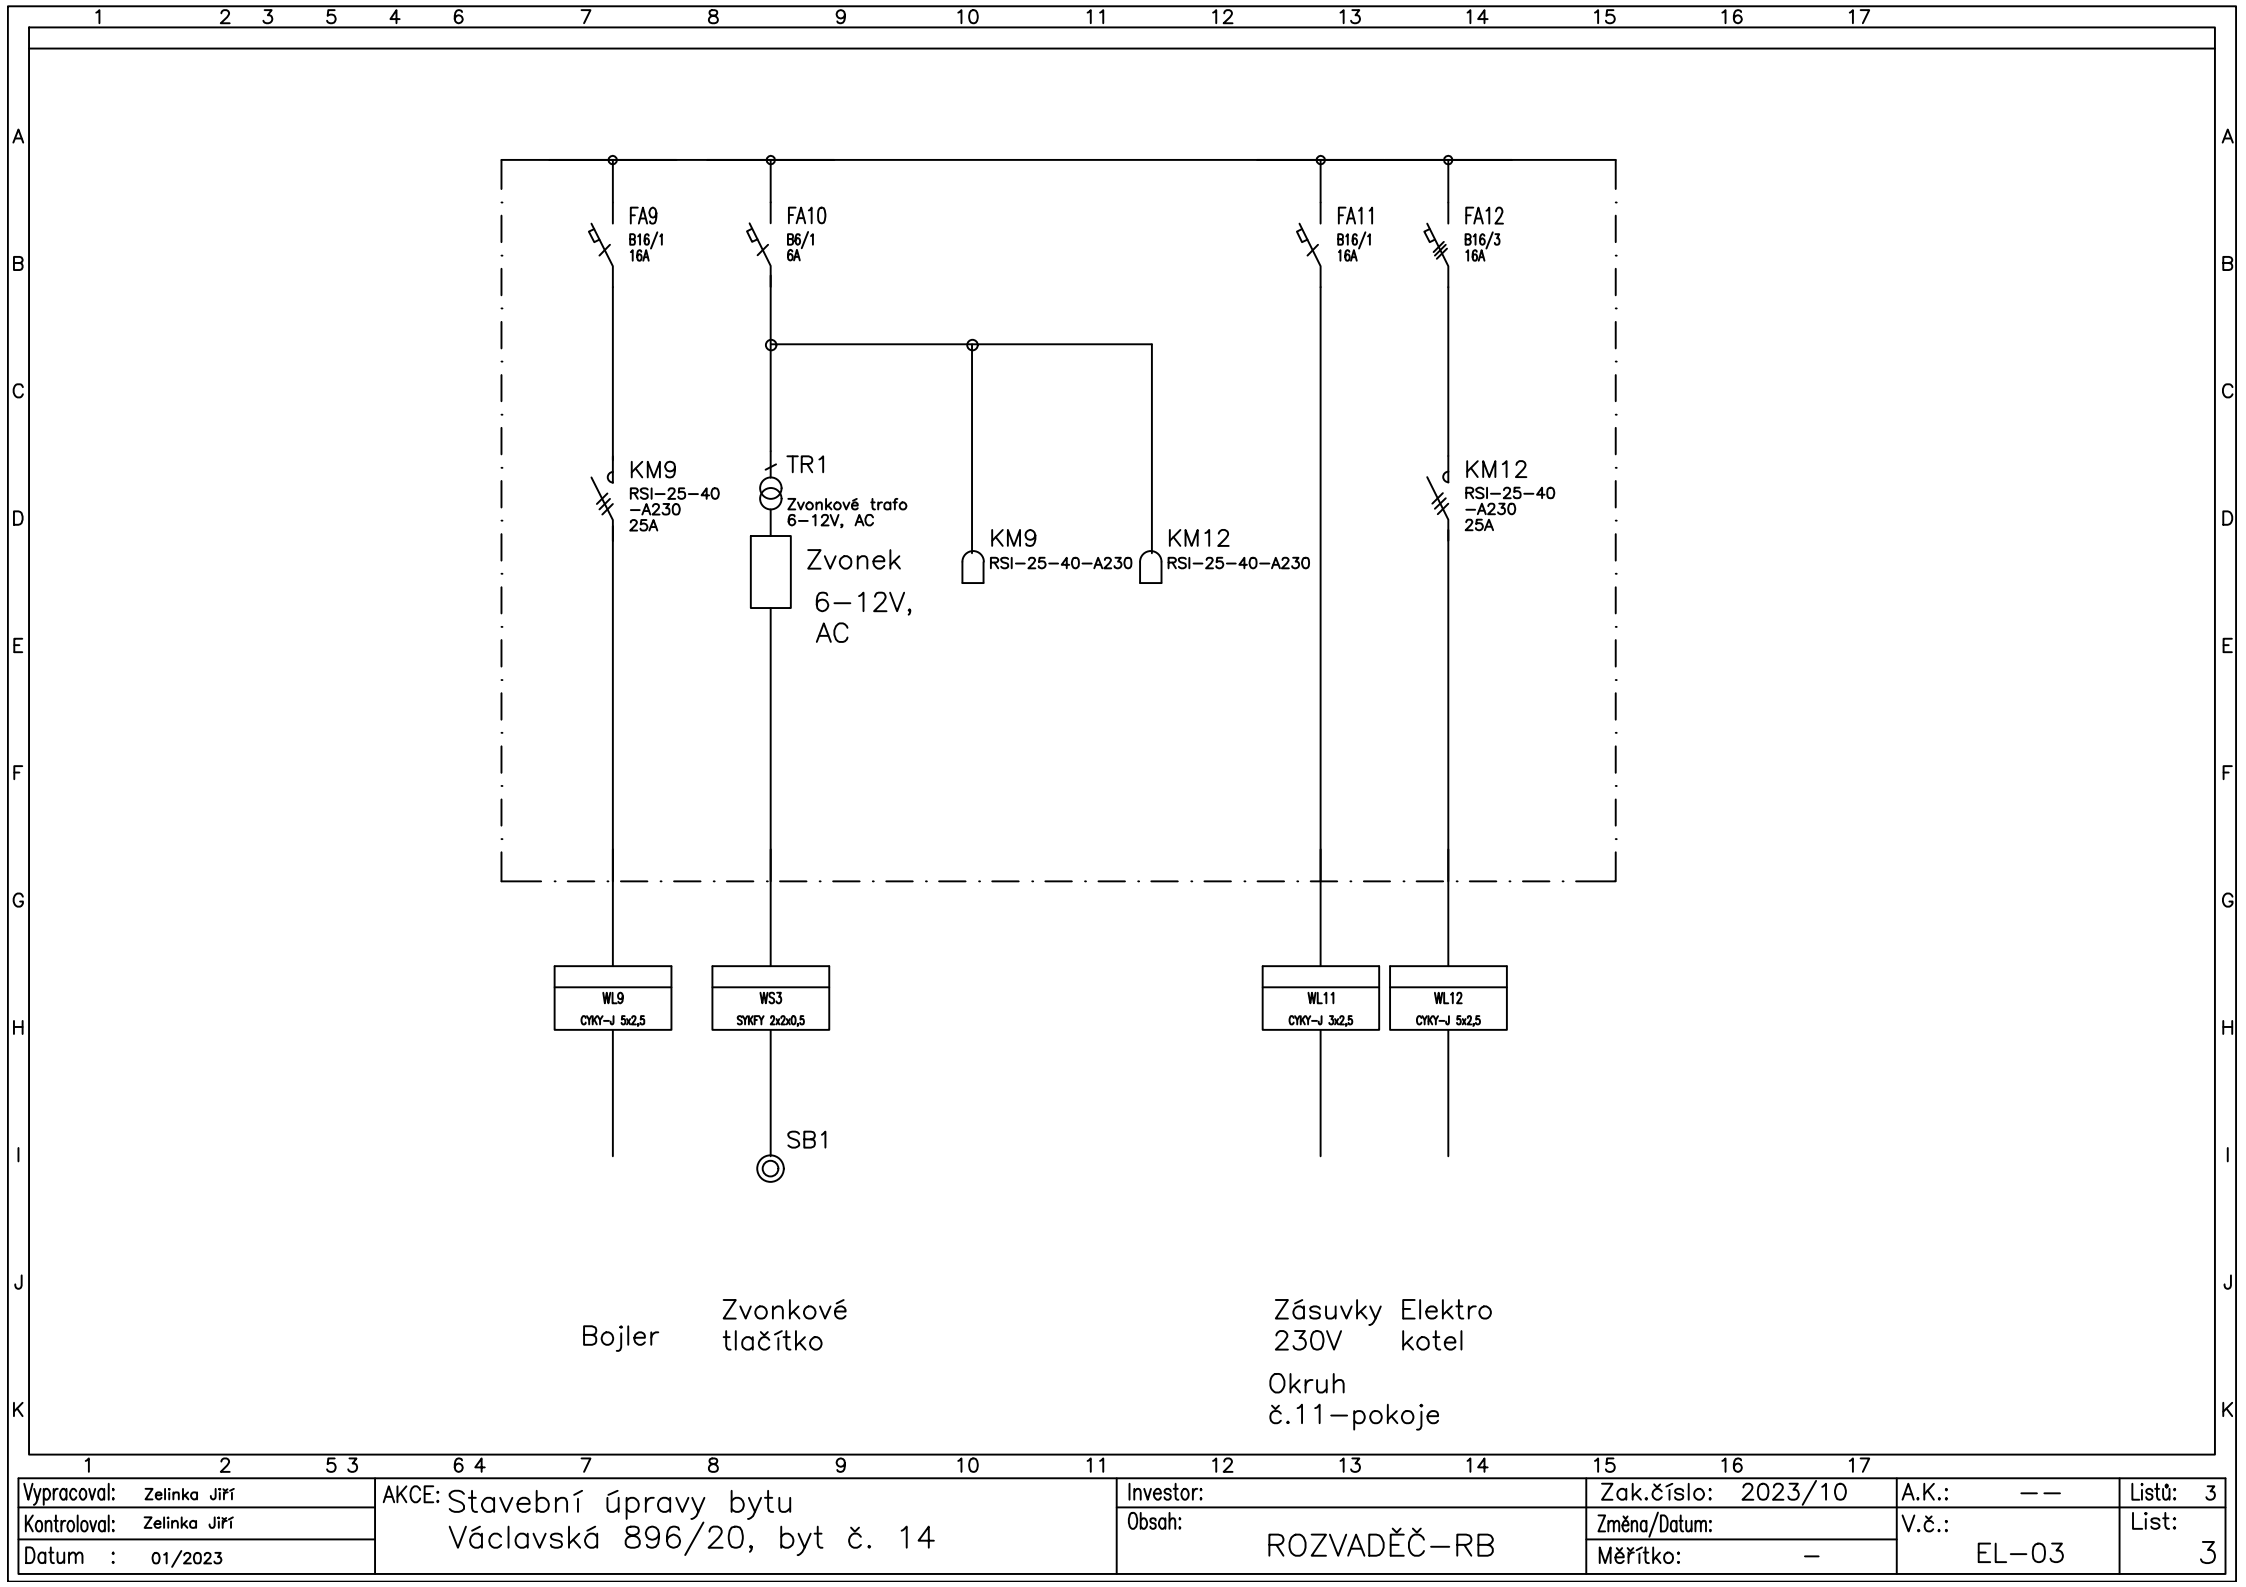

1		2		5 3		6 4		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
Vypracoval: Zelinka Jiří		AKCE: Stavební úpravy bytu Václavská 896/20, byt č. 14														Investor:				Zak.číslo: 2023/10				A.K.: —		Listů: 3			
Kontroloval: Zelinka Jiří																Obsah: ROZVADĚČ—RB				Změna/Datum:				V.č.: —		List: 3			
Datum : 01/2023																				Měřítko: —				EL—03		3			