

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 z 10.10.2023

Příloha č. 1

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. – zateplení budovy

Projektantem uvažované žaluzie

BARVA ŽALUZIÍ

Projektant zvažuje světlejší barvu žaluzií, např. „BÍLÝ HLINÍK“. Přesná barva, odstín žaluzií bude stanovena v realizaci při vzorkování a bude to vždy barva STANDARDNÍ, nikoli příplatková.

Předpokládaná standardní barva žaluzií

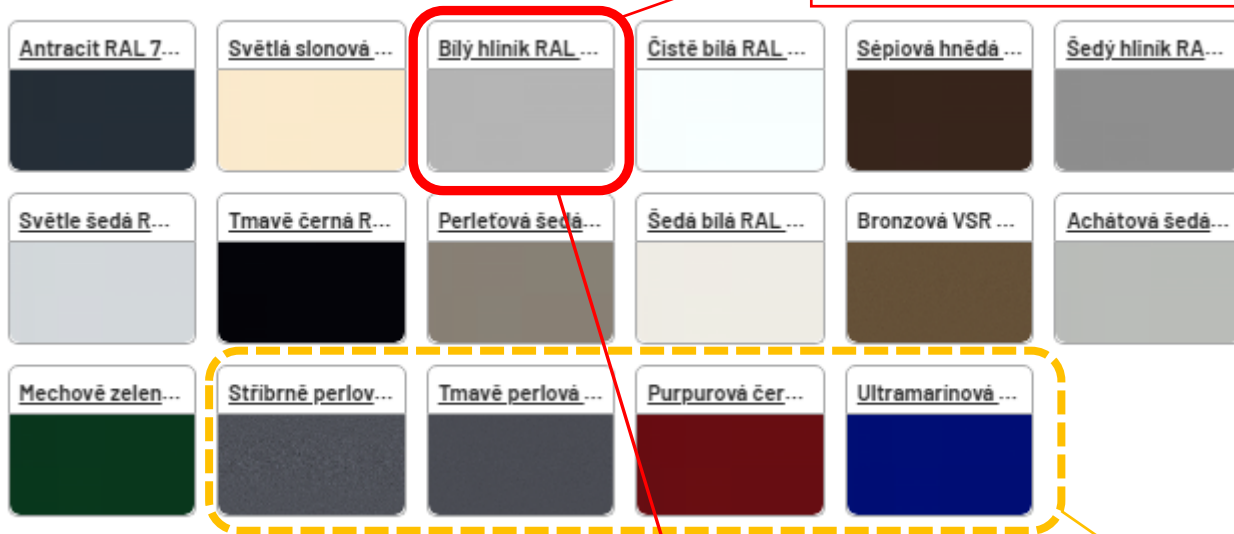

PŘÍPLATKOVÉ BARVY - NE !

VODÍCÍ LIŠTY - ZAPUŠTĚNÉ (p o d o m í t k o v é)

Po osazení žaluziového boxu se zateplí ostění, do kterého se vyřeže drážka (řezákem, který vytvoří přímo šířku drážky) pro osazení vodící lišty, která pak bude pohledově „zapuštěná“ do ostění. Tloušťka zateplení ostění okna je 30 mm.

