


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.0
- PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
VÝKON 2,9-23,5 kW (TV), ÚČINNOST 98%, INTEGROVANÝ NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK 20L,
ROZMĚR 490x480x900mm, HMOTNOST 64KG, UMÍSTĚN NA STĚNĚ
- 1.1
- NOVÉ ODKOUŘENÍ KOND. KOTLE - KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ Ø 80/125mm
- PT
- POKOJOVÝ TERMOSTAT DO REFERENČNÍ MÍSTNOSTI - BEZDRÁTOVÝ
(UMÍSTĚNÍ UPŘESNOT PO DOHODĚ S MAJITELEM)


LEGENDA POŽADAVKŮ

- ⓁⓅ
- ELEKTROINSTALACE - PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
- Ⓜ
- ZTI - NÁPOJENÍ NA ODVOD KONDENZÁTU
- Ⓢ
- STAVBA - VYTVOŘENÍ/ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ/DŘÁŽKY

DETAIL NÁPOJENÍ KONDENZÁTU V BYTĚ "B"

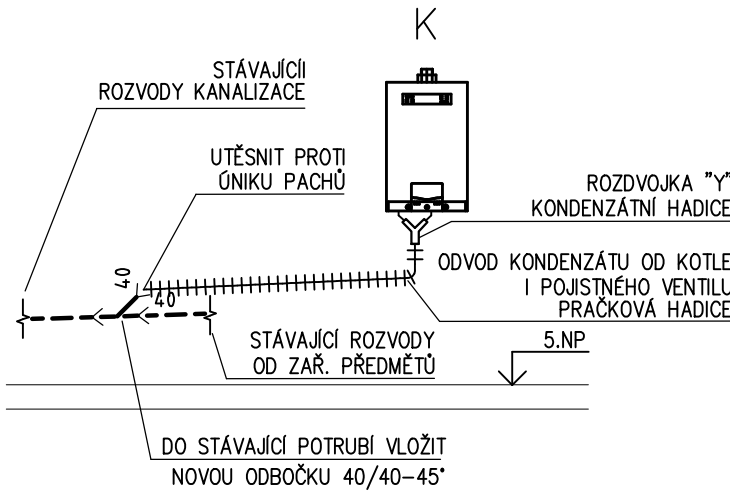

DETAIL ZAPOJENÍ KOTLE




LEGENDA POTRUBÍ

-
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ 3/4"
- - - -
- VRATNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚN 3/4"
- - - -
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OHŘEV TV 1/2"
- - - -
- VRATNÉ POTRUBÍ OHŘEV TV 1/2"
- + - + -
- PLYN 1/2"
- |||||
- ODVOD KONDENZÁTU

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČEK

- ⊗
- KULOVÝ KOHOUT
- Ⓜ
- MAGNETICKÝ SEPARAČNÍ FILTR

DETAIL NÁPOJENÍ KONDENZÁTU



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	<div>Enlytech</div> <div>Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz</div>	
ING. JOSEF BAREŠ		ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK		
<i>Bareš</i>		<i>Komínek</i>	<i>Komínek</i>		
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno-střed			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno				FORMÁT	3xA4
AKCE: REKONSTRUKCE ZDROJŮ TEPLA BD FRANCOUZSKÁ 58 Francouzská 861/58, 602 00 Brno-Zábřovice				MĚŘÍTKO	-
				DATUM	11/2022
				STUPEŇ	DPS
OBJEKT: D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ				Č. ZAKÁZKY	-
OBSAH: POHLEDY A DETAILS				Č. VÝKR.	PARÉ
				04	