




GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa		VYPRACOVAL Daniel Servít	
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	A4
AKCE: Oprava ZTI v domě Bayerova 5 D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE				MĚŘÍTKO	
				DATUM	09/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: ROZVADĚČ RP17				Č. VÝKR.	PARÉ
				10	

RP17

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
P_i	=	. kW	I_{na}	=	20 A	$I_{k''}$	=	kA	Z_i	=	___ Ohm
P_s	=	. kW	I_{no}	=	20 A	i_o	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

- mřsto napojenř : R17
- nadřazenř jřřtřnř : 20A (bude doupřesnřno dle střvajřcřho rozvadřře)
- napřjecř kabel : CYKY 5x2,5mm2 (bude doupřesnřno dle střvajřcřho rozvadřře)
- napřřovř soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S

plastovř zapuřřtřnř/přřsazenř rozvodnice 2x24, plnř dveřře, břlř

Přesnř rozmřstřnř přřstrojř urřřuje vřřobce rozvadřře. Vřřechny vodiřře v rozvadřřci budou popsřny.
V rozvadřřci by mřla břt zachovřna cca 20% prostorovř rezerva pro mořnř doplnřnř modulovřch přřstrojř.

Přřvod a vřvody spodem a horem
IP 30 / 20, barva : RAL 7035




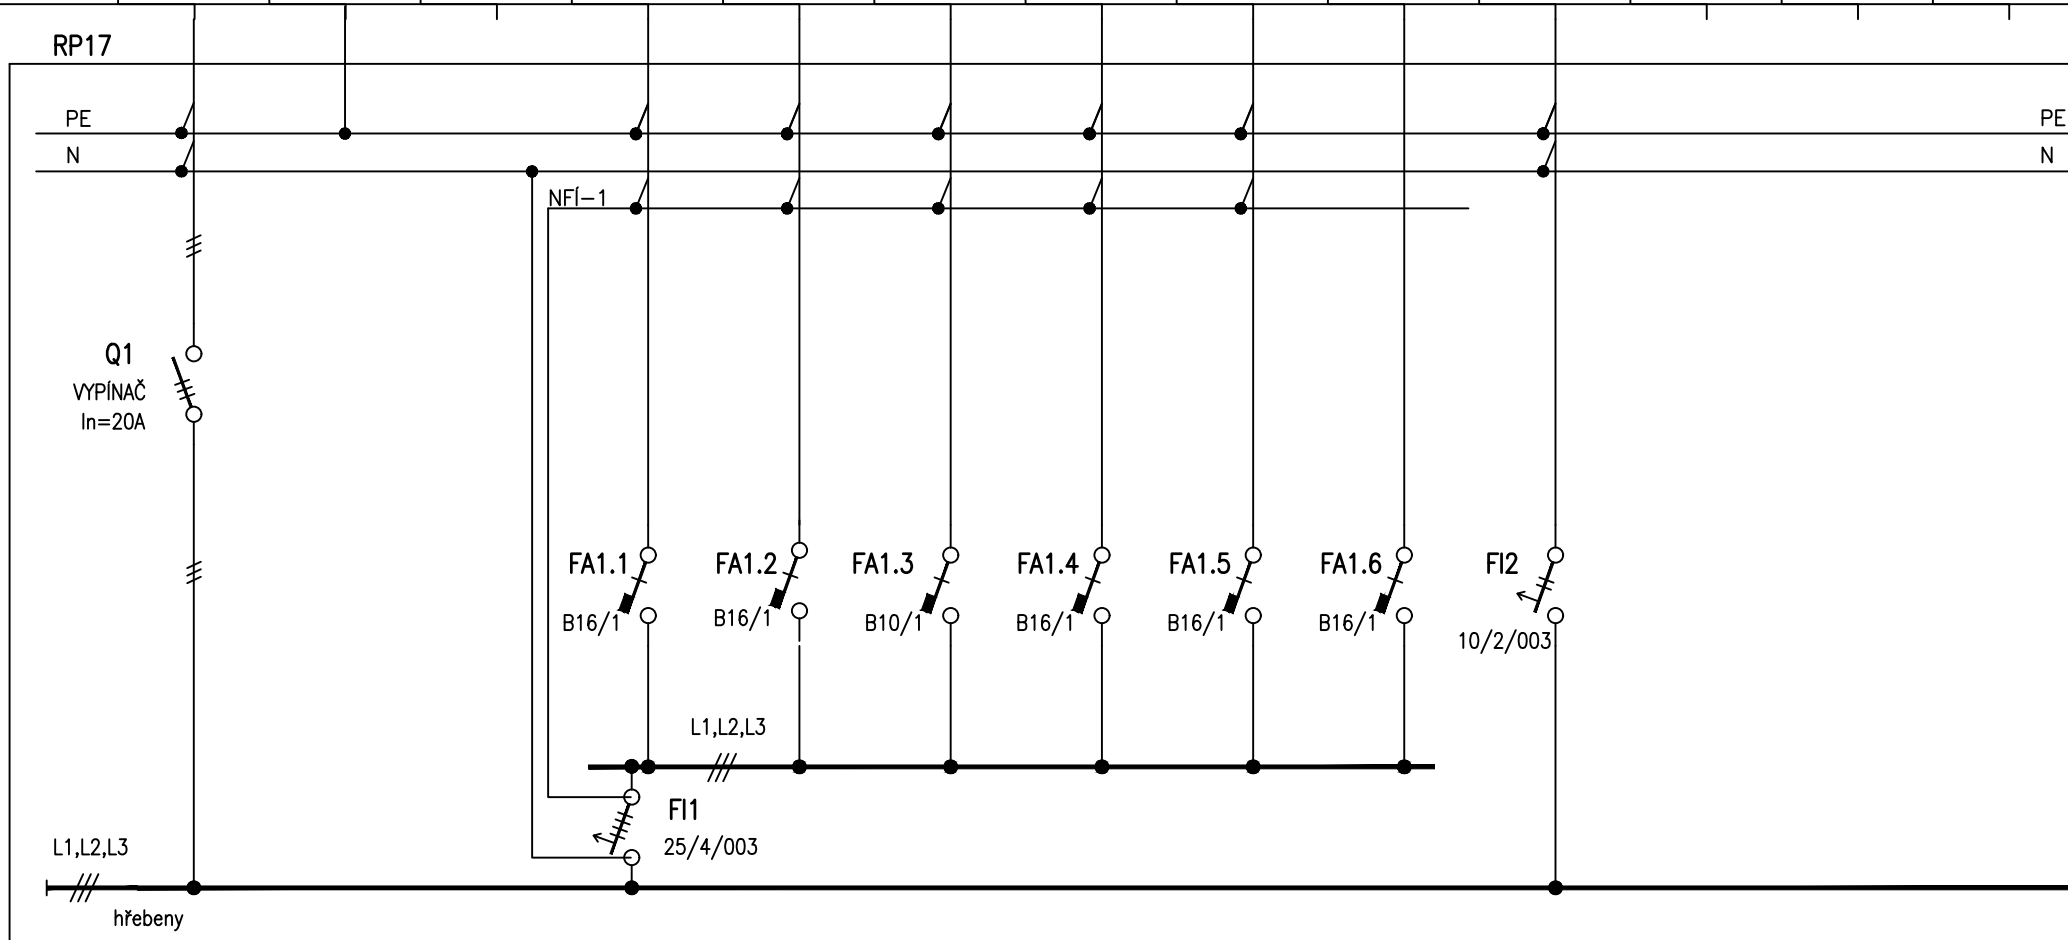
AKCE : Oprava ZTI v domř Bayerova 5

VřKRES : Rozvadřř RP17

Vypracoval : Daniel Servřt		Čřslo listu :	01
Stupeř : DPS		Počet listř :	02
Datum zpracovřnř	Datum zmřny	RP17	
09/2022			

RP17

POPIS	PŘÍVOD Z R17	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH			
KABEL	CYKY 5x2,5 mm ²	CYA 4		CYKY-J 3x2,5mm ²	CYKY-J 3x2,5mm ²	CYKY-J 3x1,5mm ²	CYKY-J 3x2,5mm ²	CYKY-J 3x2,5mm ²		CYKY-J 3x1,5mm ²			
ZNAČENÍ	RP17	MET 		ZK1	OHŘÍVAČ	VENTILÁTOR	TOPENÍ 1	TOPENÍ 2		SV1			



AKCE : Oprava ZTI v domě Bayerova 5

VÝKRES : Rozvaděč RP17

Vypracoval : Daniel Servít

Stupeň : DPS

Datum zpracování
09/2022

Datum změny

Číslo listu : 02

Počet listů : 02

RP17