




GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Ing. Svatopluk Peksa Daniel Servít			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed AKCE: Oprava ZTI v domě Bayerova 5 D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	09/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: ROZVADĚČ RP8,RP9,RP11,RP18,RP23,RP45				Č. VÝKR.	PARÉ
				11	

RP8,RP9,RP11,RP18,RP23,RP45

Síť

vypočtěné hodnoty

*naměřené hodnoty*

$P_i$ =	. kW	$I_{na}$ =	20 A	$I_{k''}$ =	kA	$Z_i$ =	___ Ohm
$P_S$ =	. kW	$I_{no}$ =	20 A	$i_o$ =	kA	$I_{k''}$ =	___ kA

*místo napojení* : R8,R9,R11,R18,R23,R45

*nadřazené jištění* : 20A (bude doupřesněno dle stávajícího rozvaděče)

*napájecí kabel* : CYKY 5x2,5mm<sup>2</sup> (bude doupřesněno dle stávajícího rozvaděče)

napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S

plastová zapuštěná/přisazená rozvodnice 2x24, plné dveře, bílá

Přesné rozmístění přístrojů určuje výrobce rozváděče. Všechny vodiče v rozváděči budou popsány. V rozváděči by měla být zachována cca 20% prostorová rezerva pro možné doplnění modulových přístrojů.

Přívod a vývody spodem a horem  
IP 30 / 20, barva : RAL 7035



AKCE : Oprava ZTI v domě Bayerova 5

VÝKRES : Rozvaděč RP8,RP9,RP11,RP18,RP23,RP45

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 01

Stupeň : DPS

Počet listů :	02
---------------	----


Datum zpracování  
09/2022

Datum změny

RP

# RP8,RP9,RP11,RP18,RP23,RP45

POPIS	PŘÍVOD Z R	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V	ZÁSUVKOVÝ OKRUH	REZERVA	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH			
KABEL	CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	CYA 4		CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>			CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>			
ZNAČENÍ	RP	MET 		ZK1	BOJLER	VENTILÁTOR	OHŘÍVAČ			SV1			

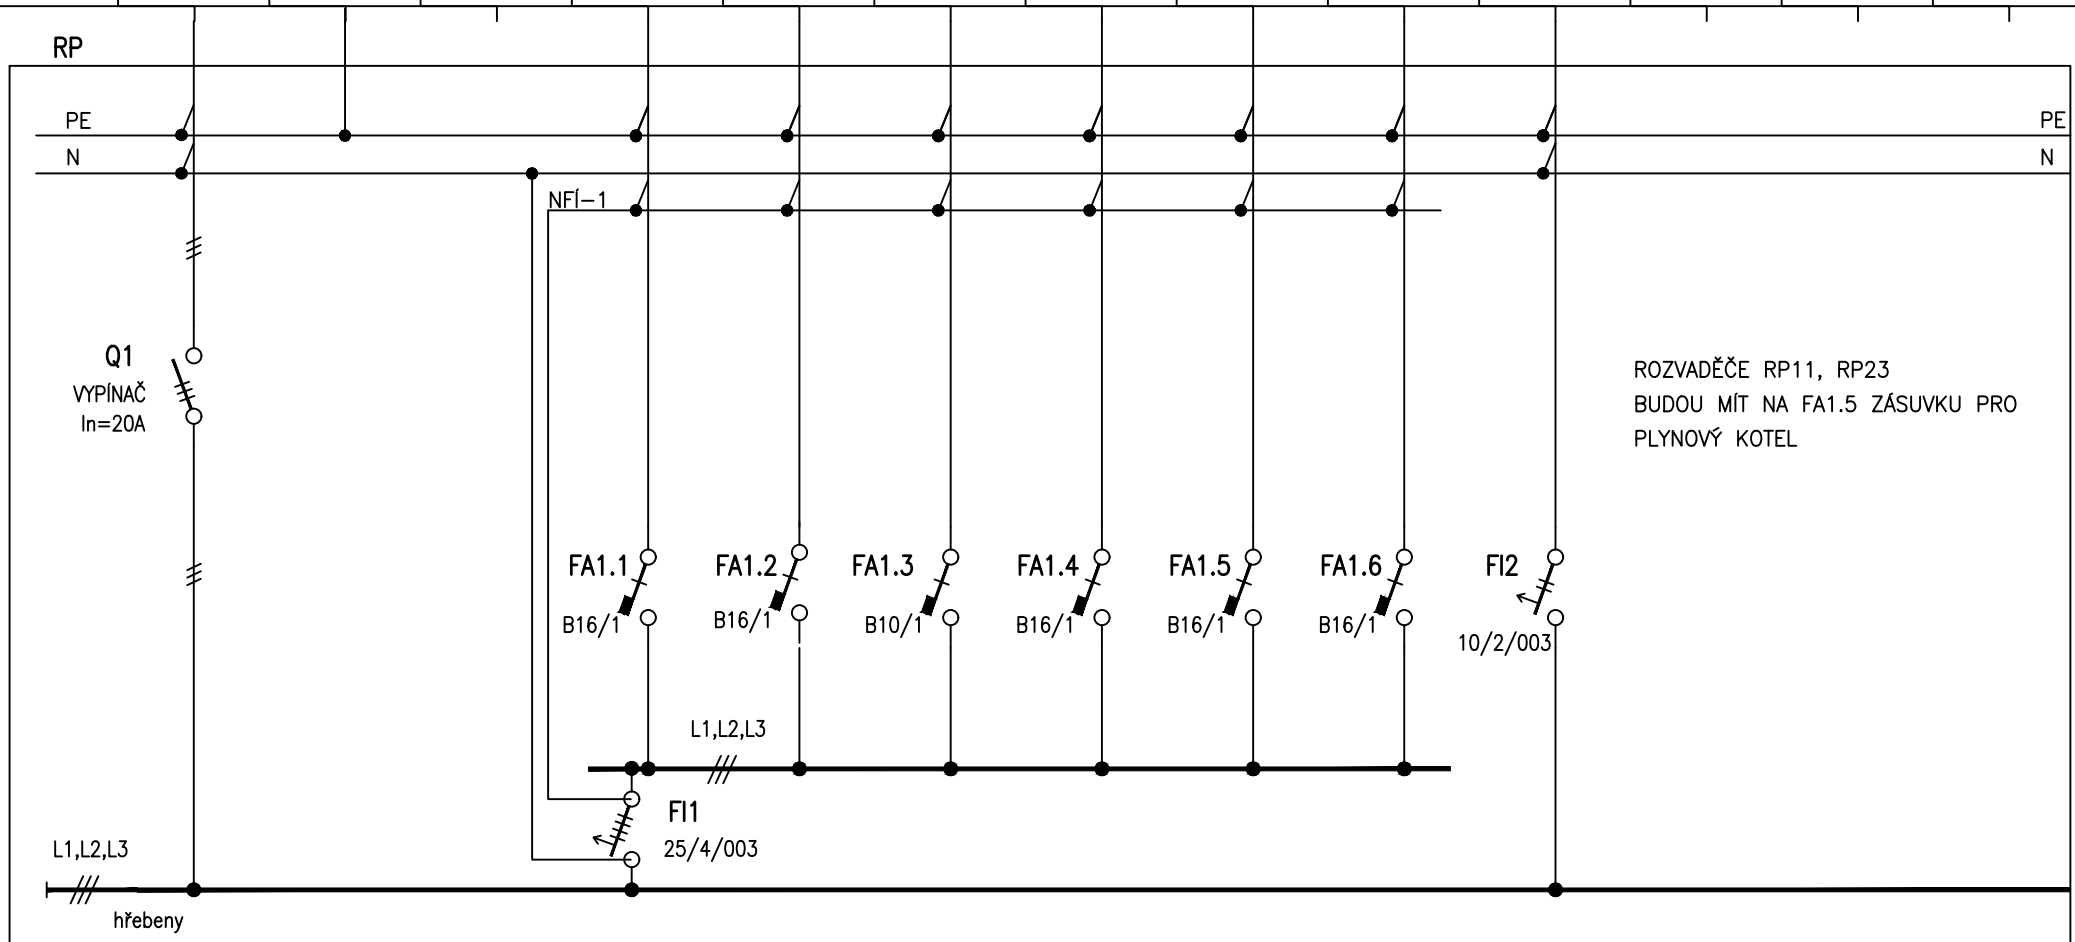

AKCE : Oprava ZTI v domě Bayerova 5

VÝKRES : Rozvaděč RP8,RP9,RP11,RP18,RP23,RP45

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 02

Stupeň : DPS

Počet listů : 02

Datum zpracování

Datum změny

09/2022

RP