




GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT 			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL Ing. Svatopluk Peksa Daniel Servít			
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed AKCE: Oprava ZTI v domě Bayerova 5 D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	09/2022
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH: ROZVADĚČ RP6, RP10				Č. VÝKR.	PARÉ
				09	

# RP6,RP10

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
$P_i$	=	. kW	$I_{na}$	=	20 A	$I_{k''}$	=	kA	$Z_i$	=	___ Ohm
$P_s$	=	. kW	$I_{no}$	=	20 A	$i_o$	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

- mřsto napojenř : R6,R10
- nadřazenř jřřtřřnř : 20A (bude doupřesnřno dle střavajřcřho rozvadřřče)
- napřjecř kabel : CYKY 5x2,5mm2 (bude doupřesnřno dle střavajřcřho rozvadřřče)
- napřřřovř soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S

plastovř zapuřřtřřnř/přřsazenř rozvodnice 2x24, plnř dveřře, břlř

Přřsnř rozmřstřřnř přřstrojř urřřuje vřřrobce rozvadřřře. Vřřechny vodiře v rozvadřřři budou popsřny.  
V rozvadřřři by mřla břt zachovřna cca 20% prostorovř rezerva pro mořnř doplnřnř modulovřch přřstrojř.

Přřřvod a vřřvody spodem a horem  
IP 30 / 20, barva : RAL 7035




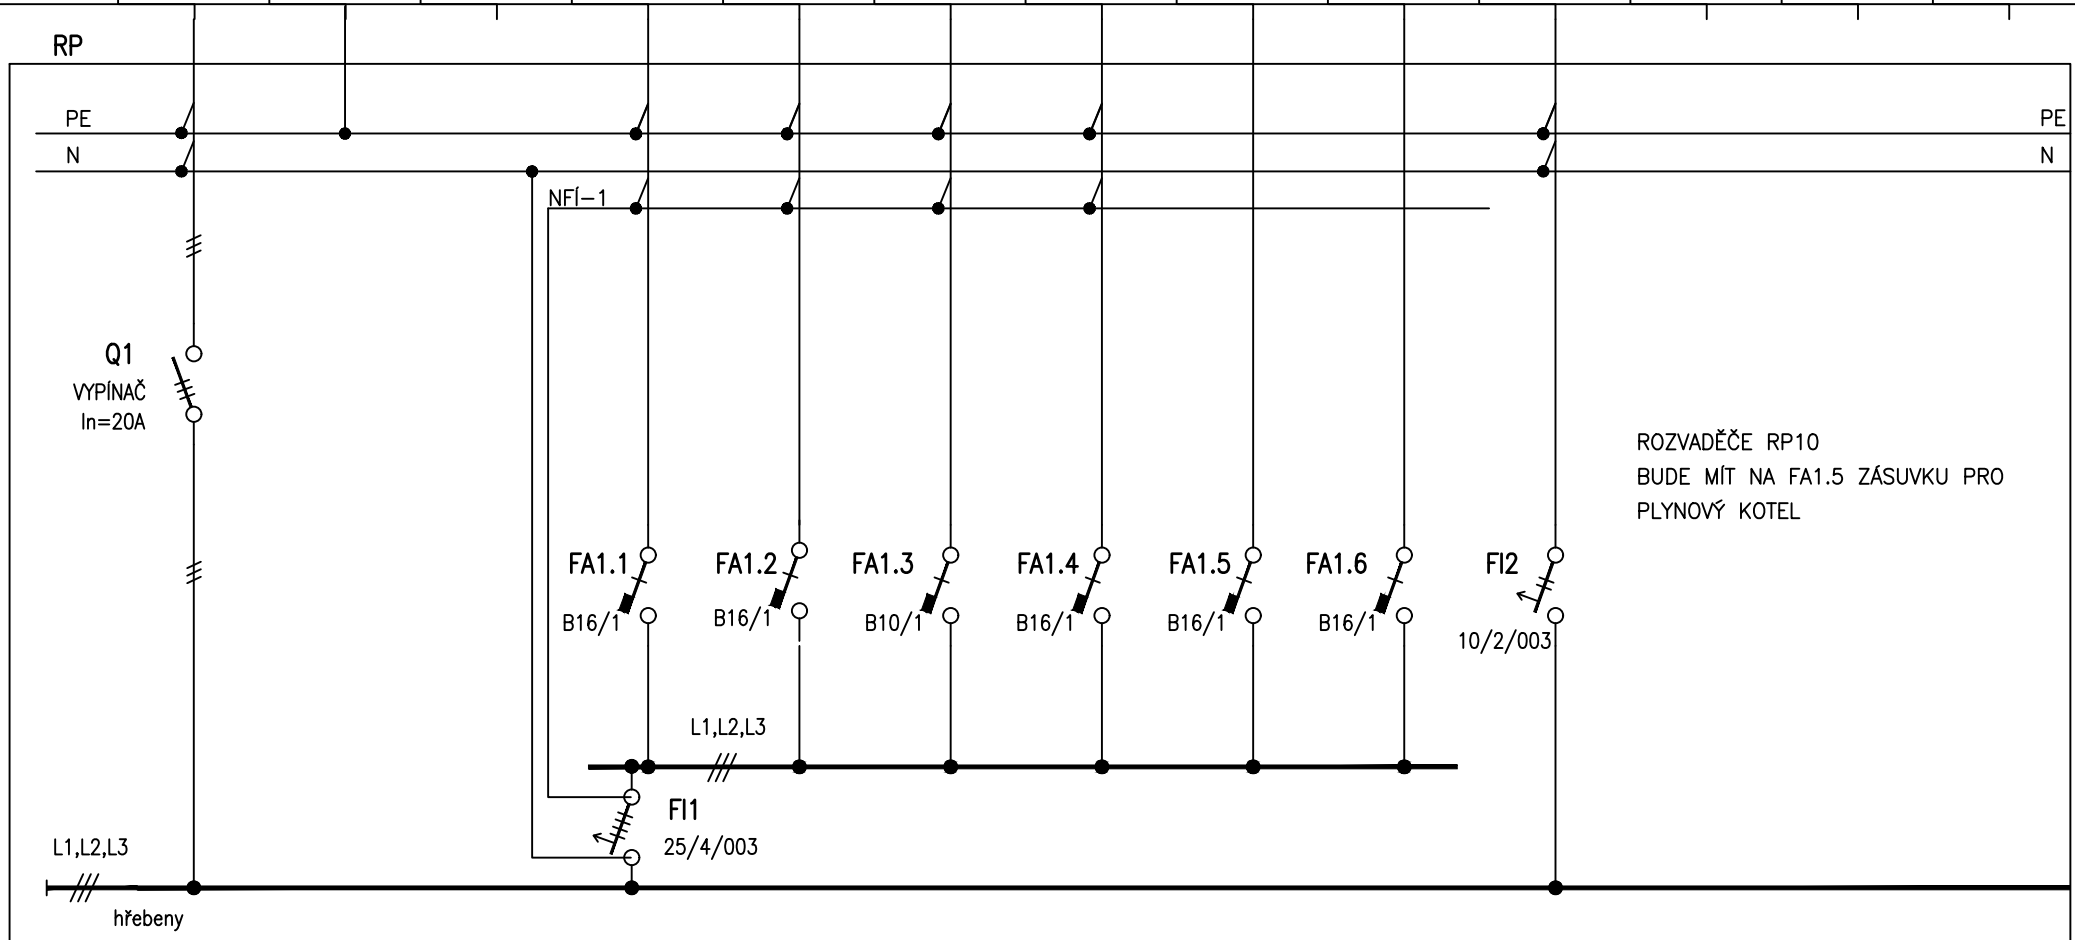
AKCE : Oprava ZTI v domř Bayerova 5

VřřKRES : Rozvadřřř RP6,RP10

Vypracoval : Daniel Servřt		Čřslo listu : 01	
Stupeř : DPS		Počet listř : 02	
Datum zpracovřnř	Datum zmřřny	RP	
09/2022			

# RP6,RP10

POPIS	PŘÍVOD Z R	UZEMNĚNÍ		ZÁSUVKOVÝ OKRUH	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V	REZERVA	REZERVA	SVĚTELNÝ OKRUH			
KABEL	CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	CYA 4		CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>			CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>			
ZNAČENÍ	RP	MET 		ZK1	BOJLER	VENTILÁTOR	TOPENÍ			SV1			



AKCE : Oprava ZTI v domě Bayerova 5

VÝKRES : Rozvaděč RP6,RP10

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 02

Stupeň : DPS

Počet listů : 02

Datum zpracování  
09/2022

Datum změny

RP