



FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ

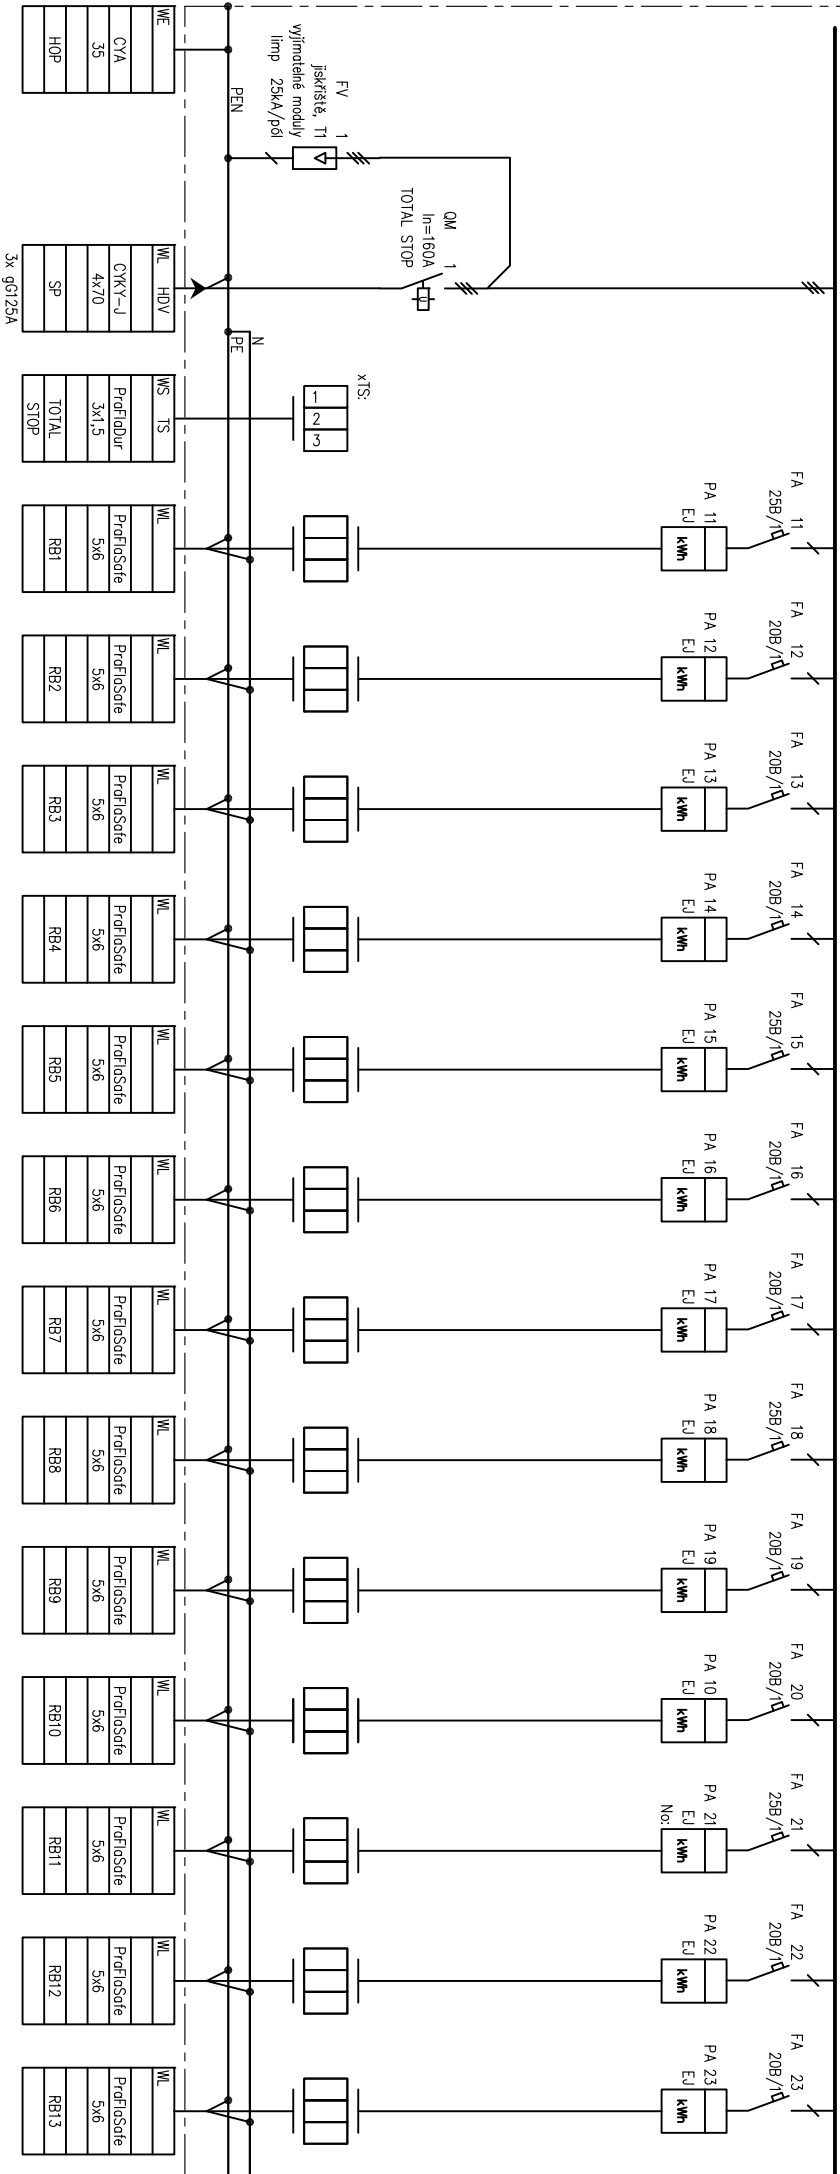


Nap. soustava: 3NPE, AC400/230V/TN-C-S  
přisazeny s požární odolností EI-S200 30 DPI  
rozměr (mm) 2x 900/2000/250  
barva světle šedá – RAL7035  
přívod vrchem  
vývody vrchem  
P1 (kW) 88  
Ps (kW)  
IP 40/20C  
Poznámk: Provést přípravu pro 3–F měření všech bytů.  
Před montáží nutno prověřit hodnotu hl. jističů před elektroměry!

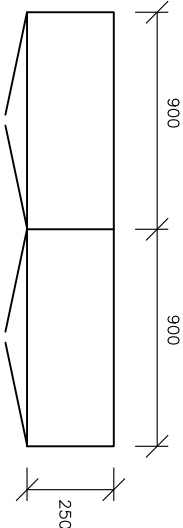

Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor Bytový dům Husova 9, BRNO			ROZVÁDĚČ RE SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č. PARÉ:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Radek Kubiček	LIST 1/2	DATUM: 11/2023	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.11	Radek KUBÍČEK projektování elektrických zařízení Brněnská 1349, 664 51 Šlapanice tel. 608 450 029 radek.kubicek@seznam.cz

FAKTURAČNÍ MERENÍ

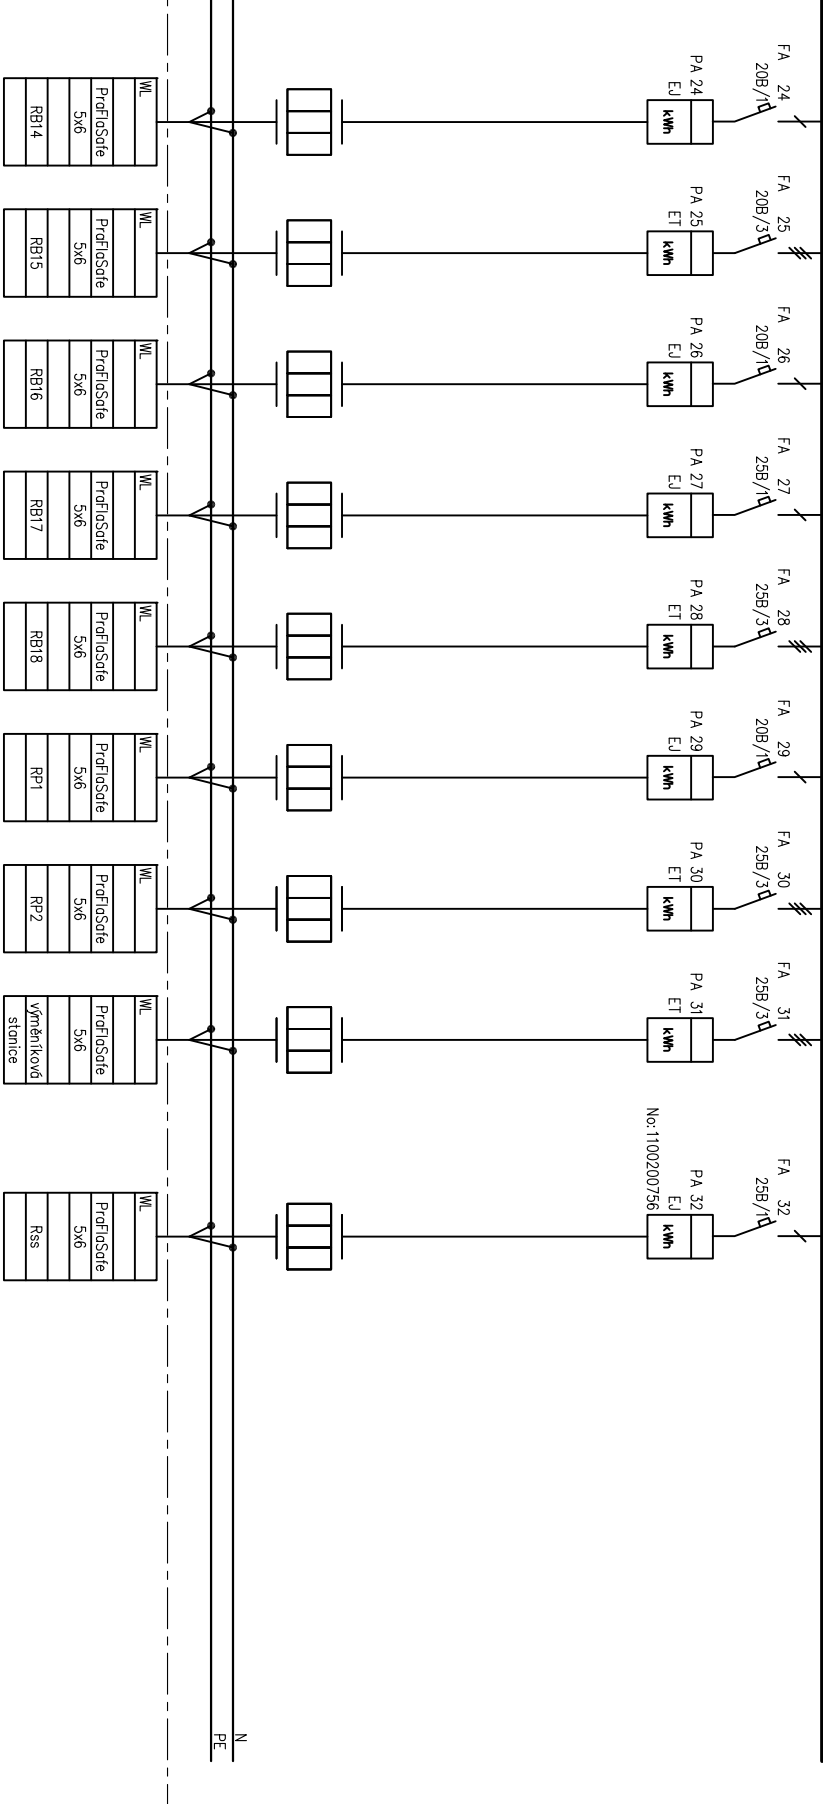

Výměna hlavního domovního vedení a elektroinstalace společných prostor Bytový dům Husova 9, BRNO			ROZVÁDĚČ RE		Č.PARÉ:	Radek KUBIČEK projektování elektrických zařízení Brněnská 1349, 664 51 Slapanice tel. 608 450 029 radek.kubicek@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Radek Kubiček	LIST 2/2	DATUM: 11/2023	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.11			