


ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLASTU DN125 - DN600

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

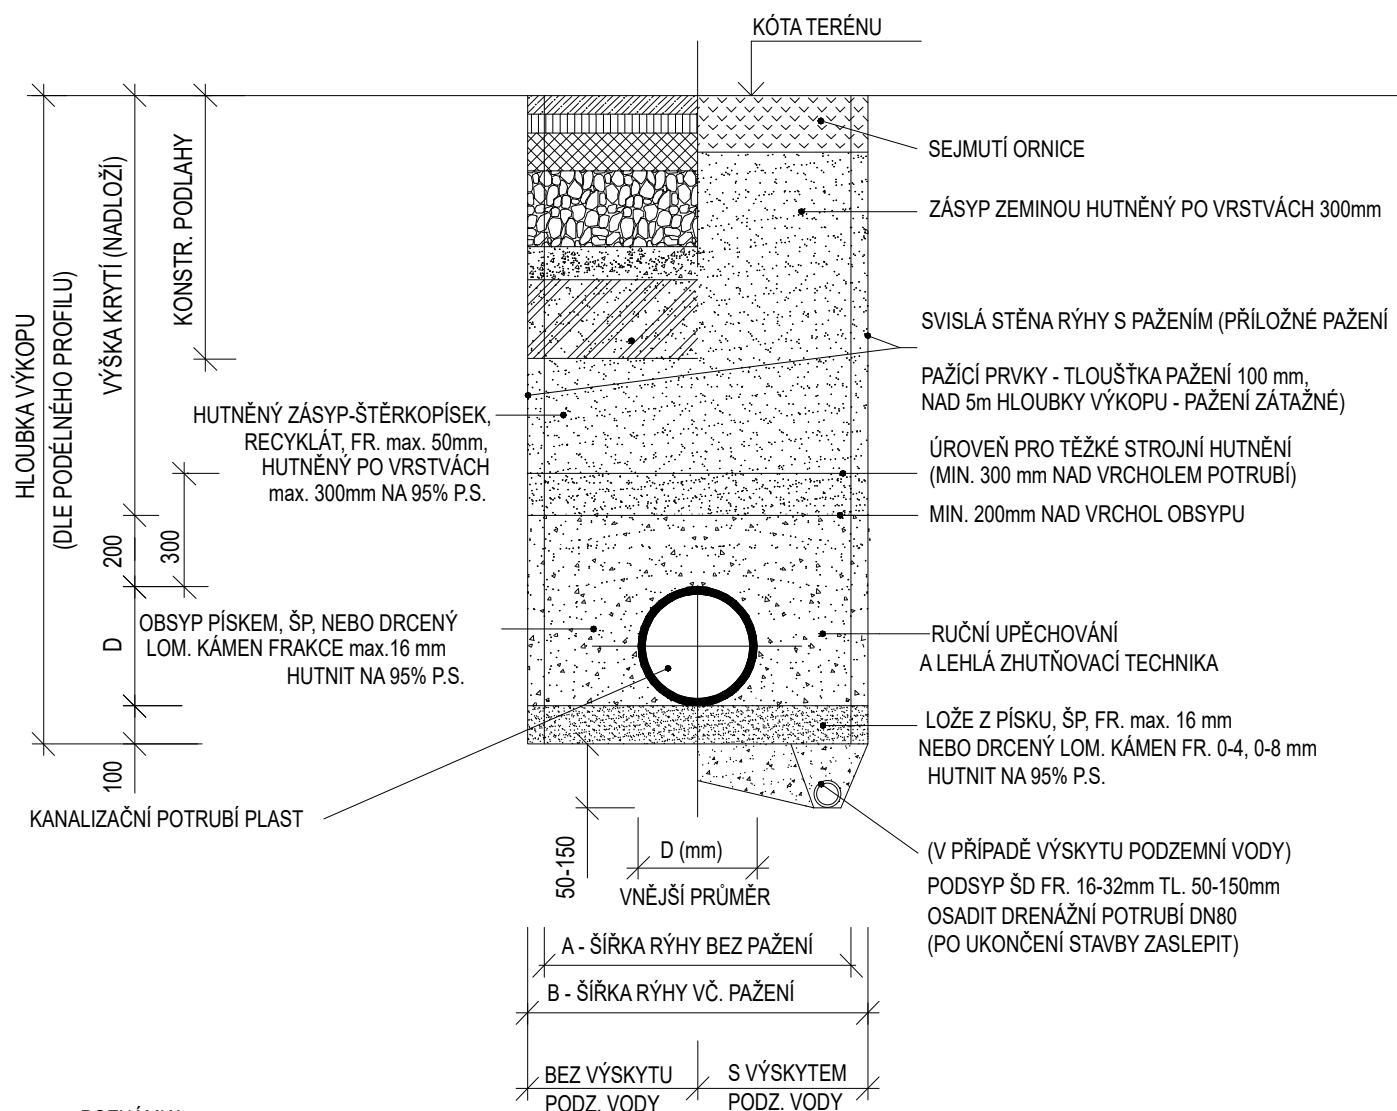

PROJEKTANT ČÁSTI:	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		
BRES spol. s.r.o. Vranovská 768/95 614 00 Brno - Husovice	ING. JIŘÍ REITKNECHT 	ING. ONDŘEJ MATUŠŮ 	TOMÁŠ SADÍLEK		
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed				FORMÁT	A4
AKCE: „VYPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ PD NA OPRAVU ZTI V DOMECH KŘÍŽOVÁ 6, PEKAŘSKÁ 88, FRANCOUZSKÁ 12, VINOHRADY 28, VÍDEŇSKÁ 38, VÍDEŇSKÁ 36“ OBJEKT: KŘÍŽOVA 6				MĚŘÍTKO	-
				DATUM	2/2024
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0693
OBSAH: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SCHÉMA ULOŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				Č. VÝKR.	PARÉ
				14	