


KOLIŠTĚ 57 - Stavební úpravy bytové jednotky č.3 - 2.NP
ZTI- Navrhovaný stav

ulice KOLIŠTĚ

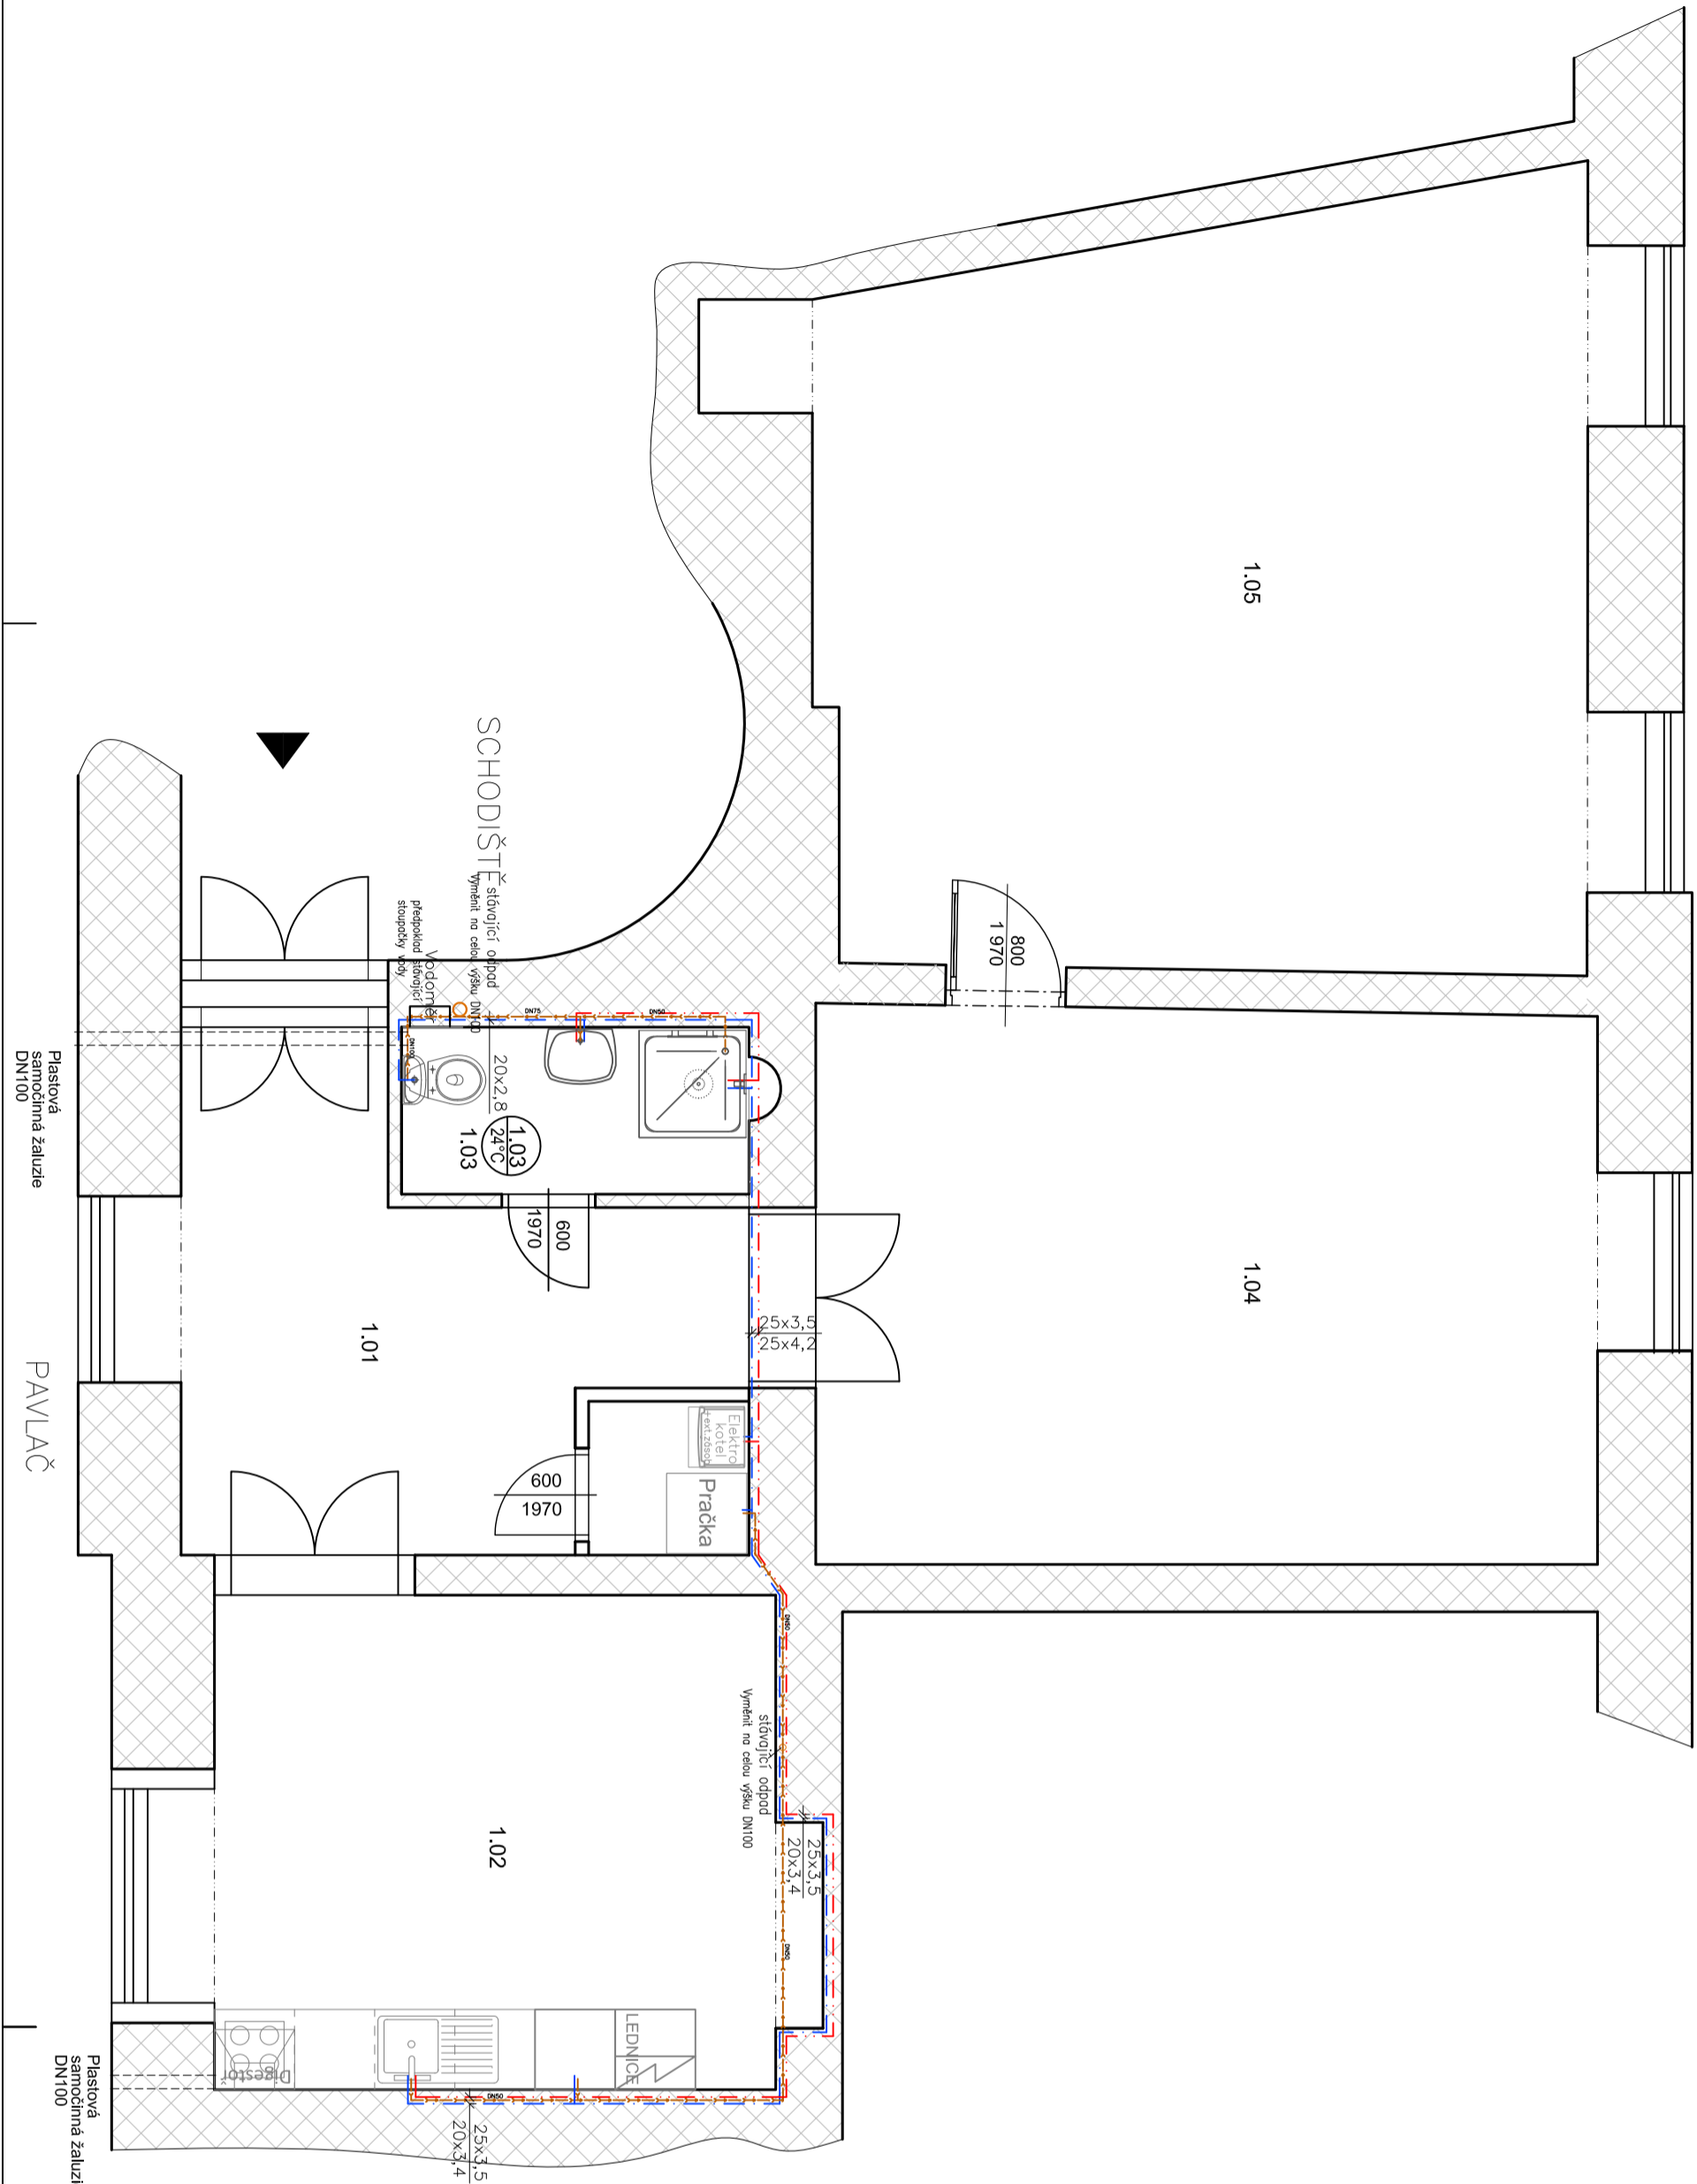

LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDVO

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHY	OPRAVY PODLAHY	STROPY	POZNÁMKY
1.01	PŘEDSÍŇ	11.52	PVC	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	SOKL V=50 mm
1.02	KUCHYŇ	17.34	PVC	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	LEŠTA
1.03	KOUPELNA+WC	3.32	DLAŽBA	P2 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	SOK. POHLED VÍZ.TZ	OBKLAD V=2,1m
1.04	POKOJ	25.52	PVC	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	LEŠTA
1.05	POKOJ	33.92	PVC	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	LEŠTA
1.06	KORIDOR	1.38	DLAŽBA	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	LEŠTA
CELKEM		93.00				

- VODA STUDENÁ
 - VODA TEPLÁ
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VE SKLONU MIN. 3%
 - VĚTRÁNÍ
- MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: PPR - PN16
MATERIÁL ROZVODU TV: PPR - PN20
MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP
MATERIÁL VĚTRACÍHO POTRUBÍ: PVC 100

- ODSTRANIT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ.
 - ODSTRANIT PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY V TRASE NOVĚ NAKLÁDANÉHO POTRUBÍ.
 - BEHEM PROHLÍDKY BYTU SE NEDODARLO NALEZTI VODOMĚR NOVÝ ROZVOD SE PROVEDE OD NÁPOJENÍ NA STUPACÍ POTRUBÍ ZA WC DO VNITŘÍ BYTU. V ROZPOČTU JE ZAHNUTÁ INSTALACE NOVÉHO UZÁVĚRU BYTU A BYTOVÉHO VODOMĚRU Ø=15 mm. VODOMĚR S UZÁVĚREM UMÍSTIT DO NIKY POD KOTLEM. REVIZNÍ DÍŘKA 300x300 MM.
 - POTRUBÍ SPADOVAT K VÝTOKUM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
 - POTRUBÍ OPATŘIT NÁVLEKOVOU TEPLOU IZOLACÍ TL. 9 MM.
 - VŠECHY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNÝ NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
 - ODSÁVAČ PAR NÁPOJIT NEREZOVOU FLEXI HADICI NA TMĚLENÉ SPIRO POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM.
 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ MALÝM RADIAČNÍM VENTILÁTOREM VESTAVNÝM Ø 100. V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULÍČKOVÝM LOŽISKÝM PRŮTOK VZDUCHU 100 m³/h (dp 25 Pa / 230 V / 25 W.
 - NA WC KALINAM VENTILÁTOREM Ø 100. V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ČASOVÝM DOBĚHEM A KULÍČKOVÝM LOŽISKÝM PRŮTOK VZDUCHU 50 m³/h (dp 25 Pa / 230 V / 8 W.
 - NA FASÁDĚ UKONČIT POTRUBÍ PLASTOVOU SAMOČINNOU ŽALUZIÍ V BÍLÉ BARVĚ. PŘEKRYTÍ POTRUBÍ SDK KONSTRUKCÍ - ŘEŠÍ STAVBA.
 - NEREZOVÝ ODSÁVAČ PAR šířka 60 cm
 - 3 rychlostí výkonu, max výkon 380 m³/h
 - 2x halogenové osvětlení
 - vč. kovových filtrů
 - zjeřná klapka
 - možnost recirkulace
 - horní odtah 150 mm, připojení 230V
- NEBYLY PROVEDENY SONOVY PODLAH, VEDENÍ V PODLAŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDEČÍ DOKUMENTACE !

Stavební úpravy bytové jednotky
Koliště 272/57, parc.č.657, Brno-Zábřehovice (610704)
Koliště 57 - byt č.3, 2.N.P.

Investor:
Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 BRNO

Vypracoval:
Ing. T. Baše

Měřtko:
1:200

Č. zakázky:

Paré:

Zodp. projektant:
Ing. T. Baše

Datum:
listopad 2015

Stupeň:
PASPORTIZACE

Příloha:
D.1.1.6

Obsah výkresu:
ZTI - Navrhovaný stav