






		Zodpovědný projektant:		Číslo paré:
		ING. PAVEL ZBRANEK		
				
<u>Akce:</u> ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - rekonstrukce školní jídelny, výdejny <u>Objekt:</u> S001 - č. p. 99, parc. č. 77, v kař. úz. Trnitá				
<u>Vypracoval:</u> ING. PAVEL ZBRANEK		Stupeň PD:	DPS	
<u>Investor:</u> Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		Datum:	Září 2023	
		Měřítko:	-	
<u>Název výkresu:</u> Schéma rozvaděče R-KU		Formát:	11xA4	
		Číslo výkresu:	D.1.4.a-005	

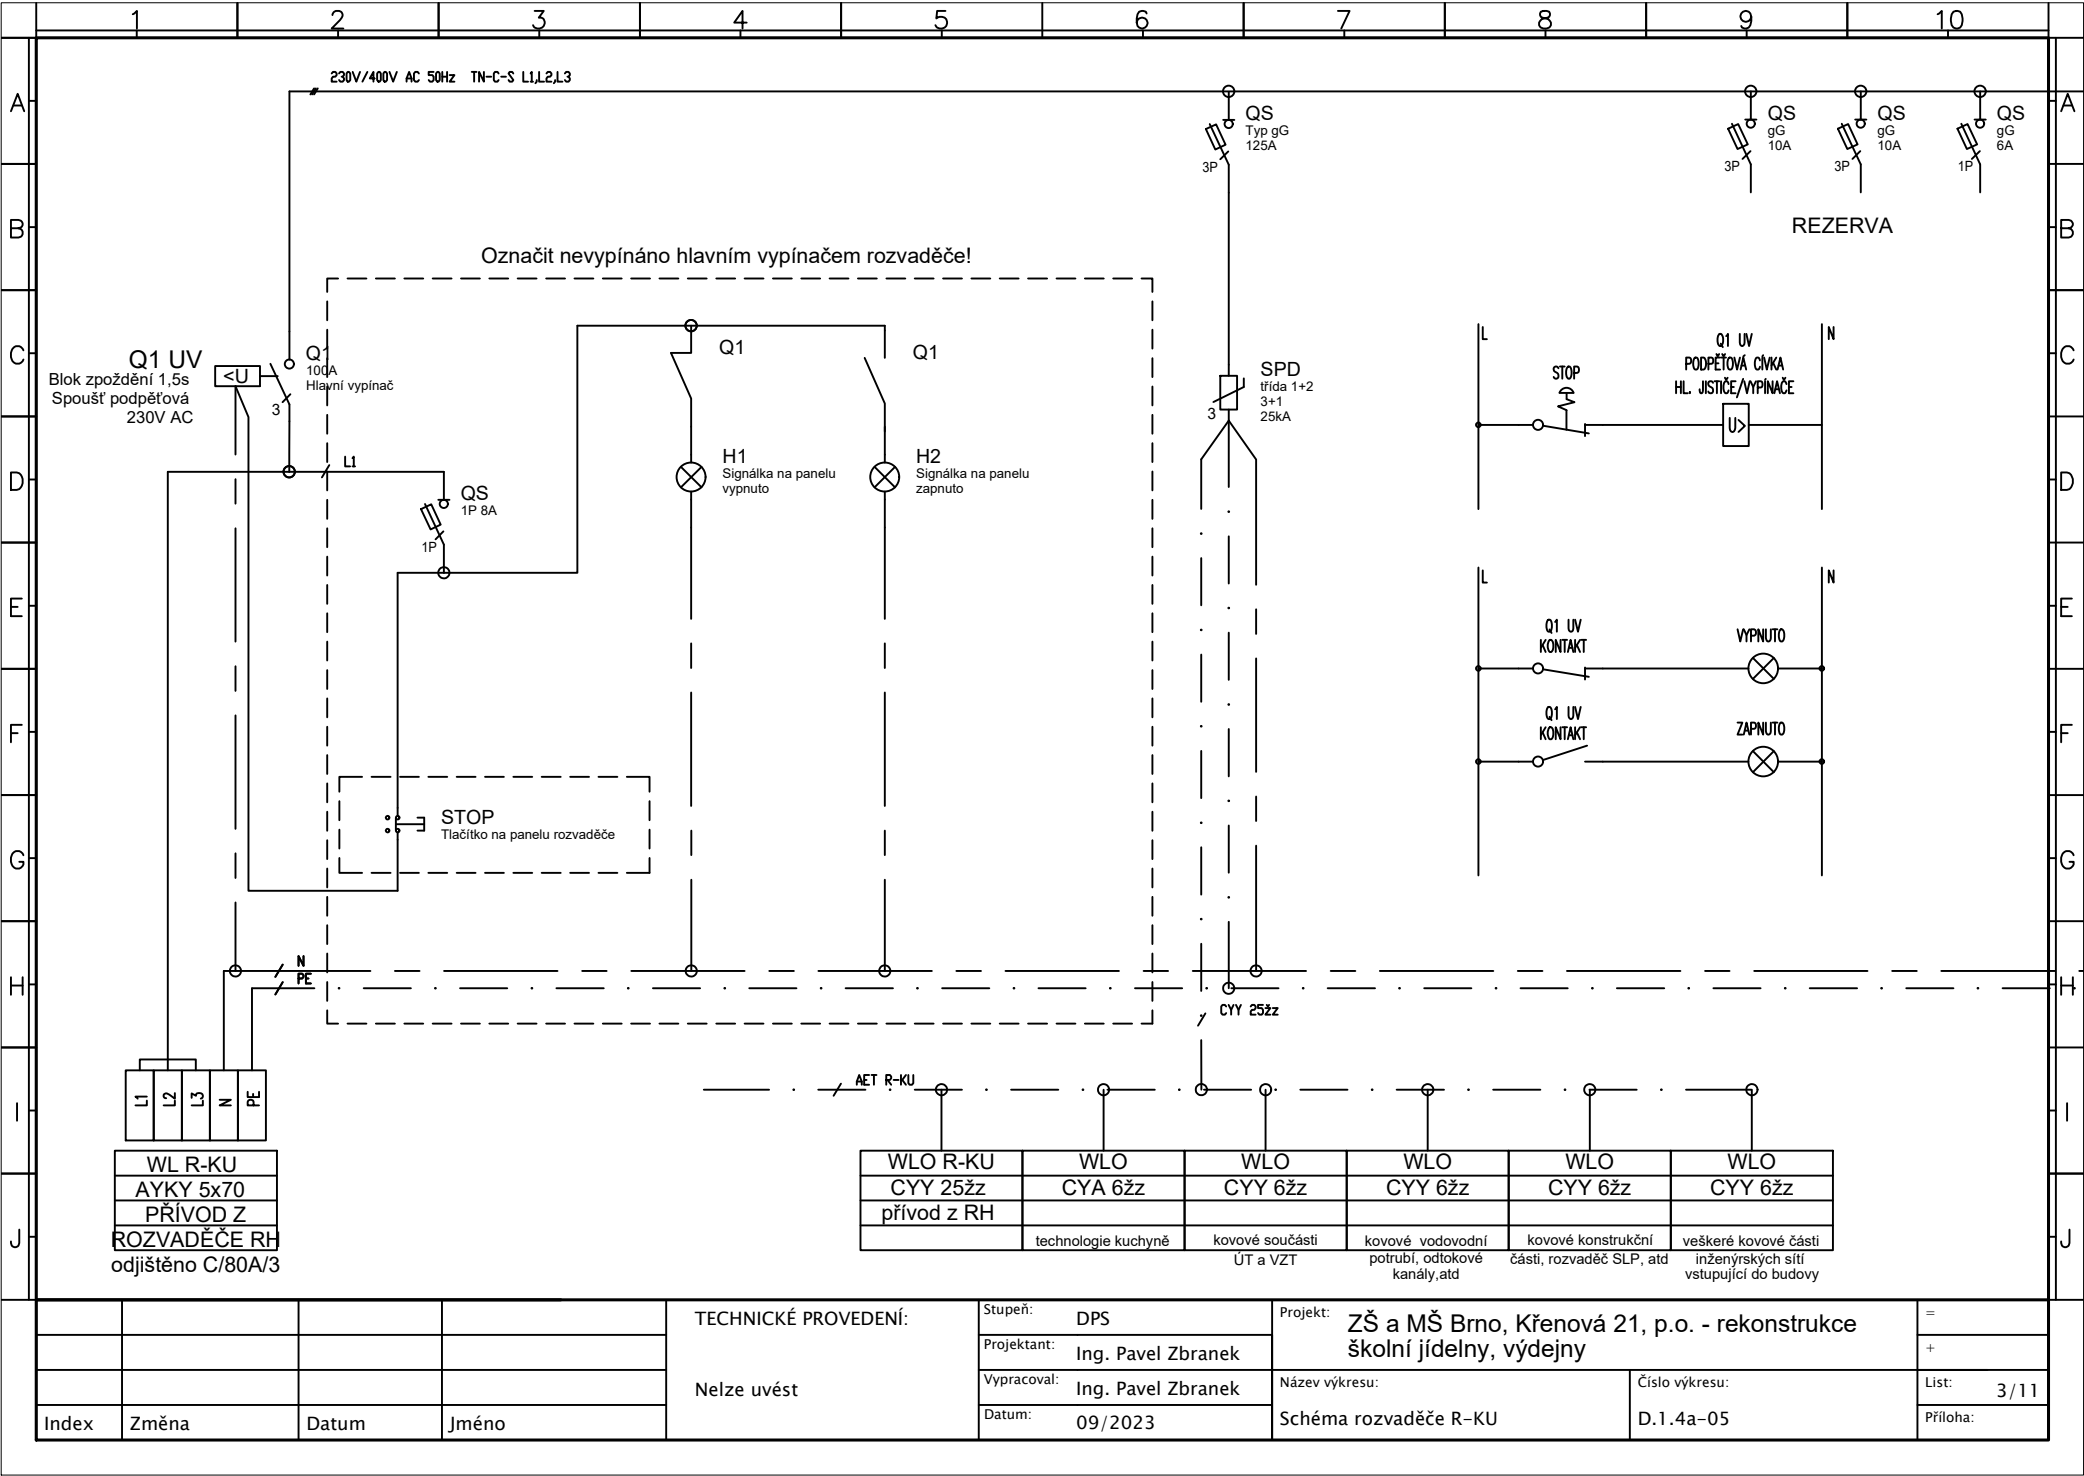


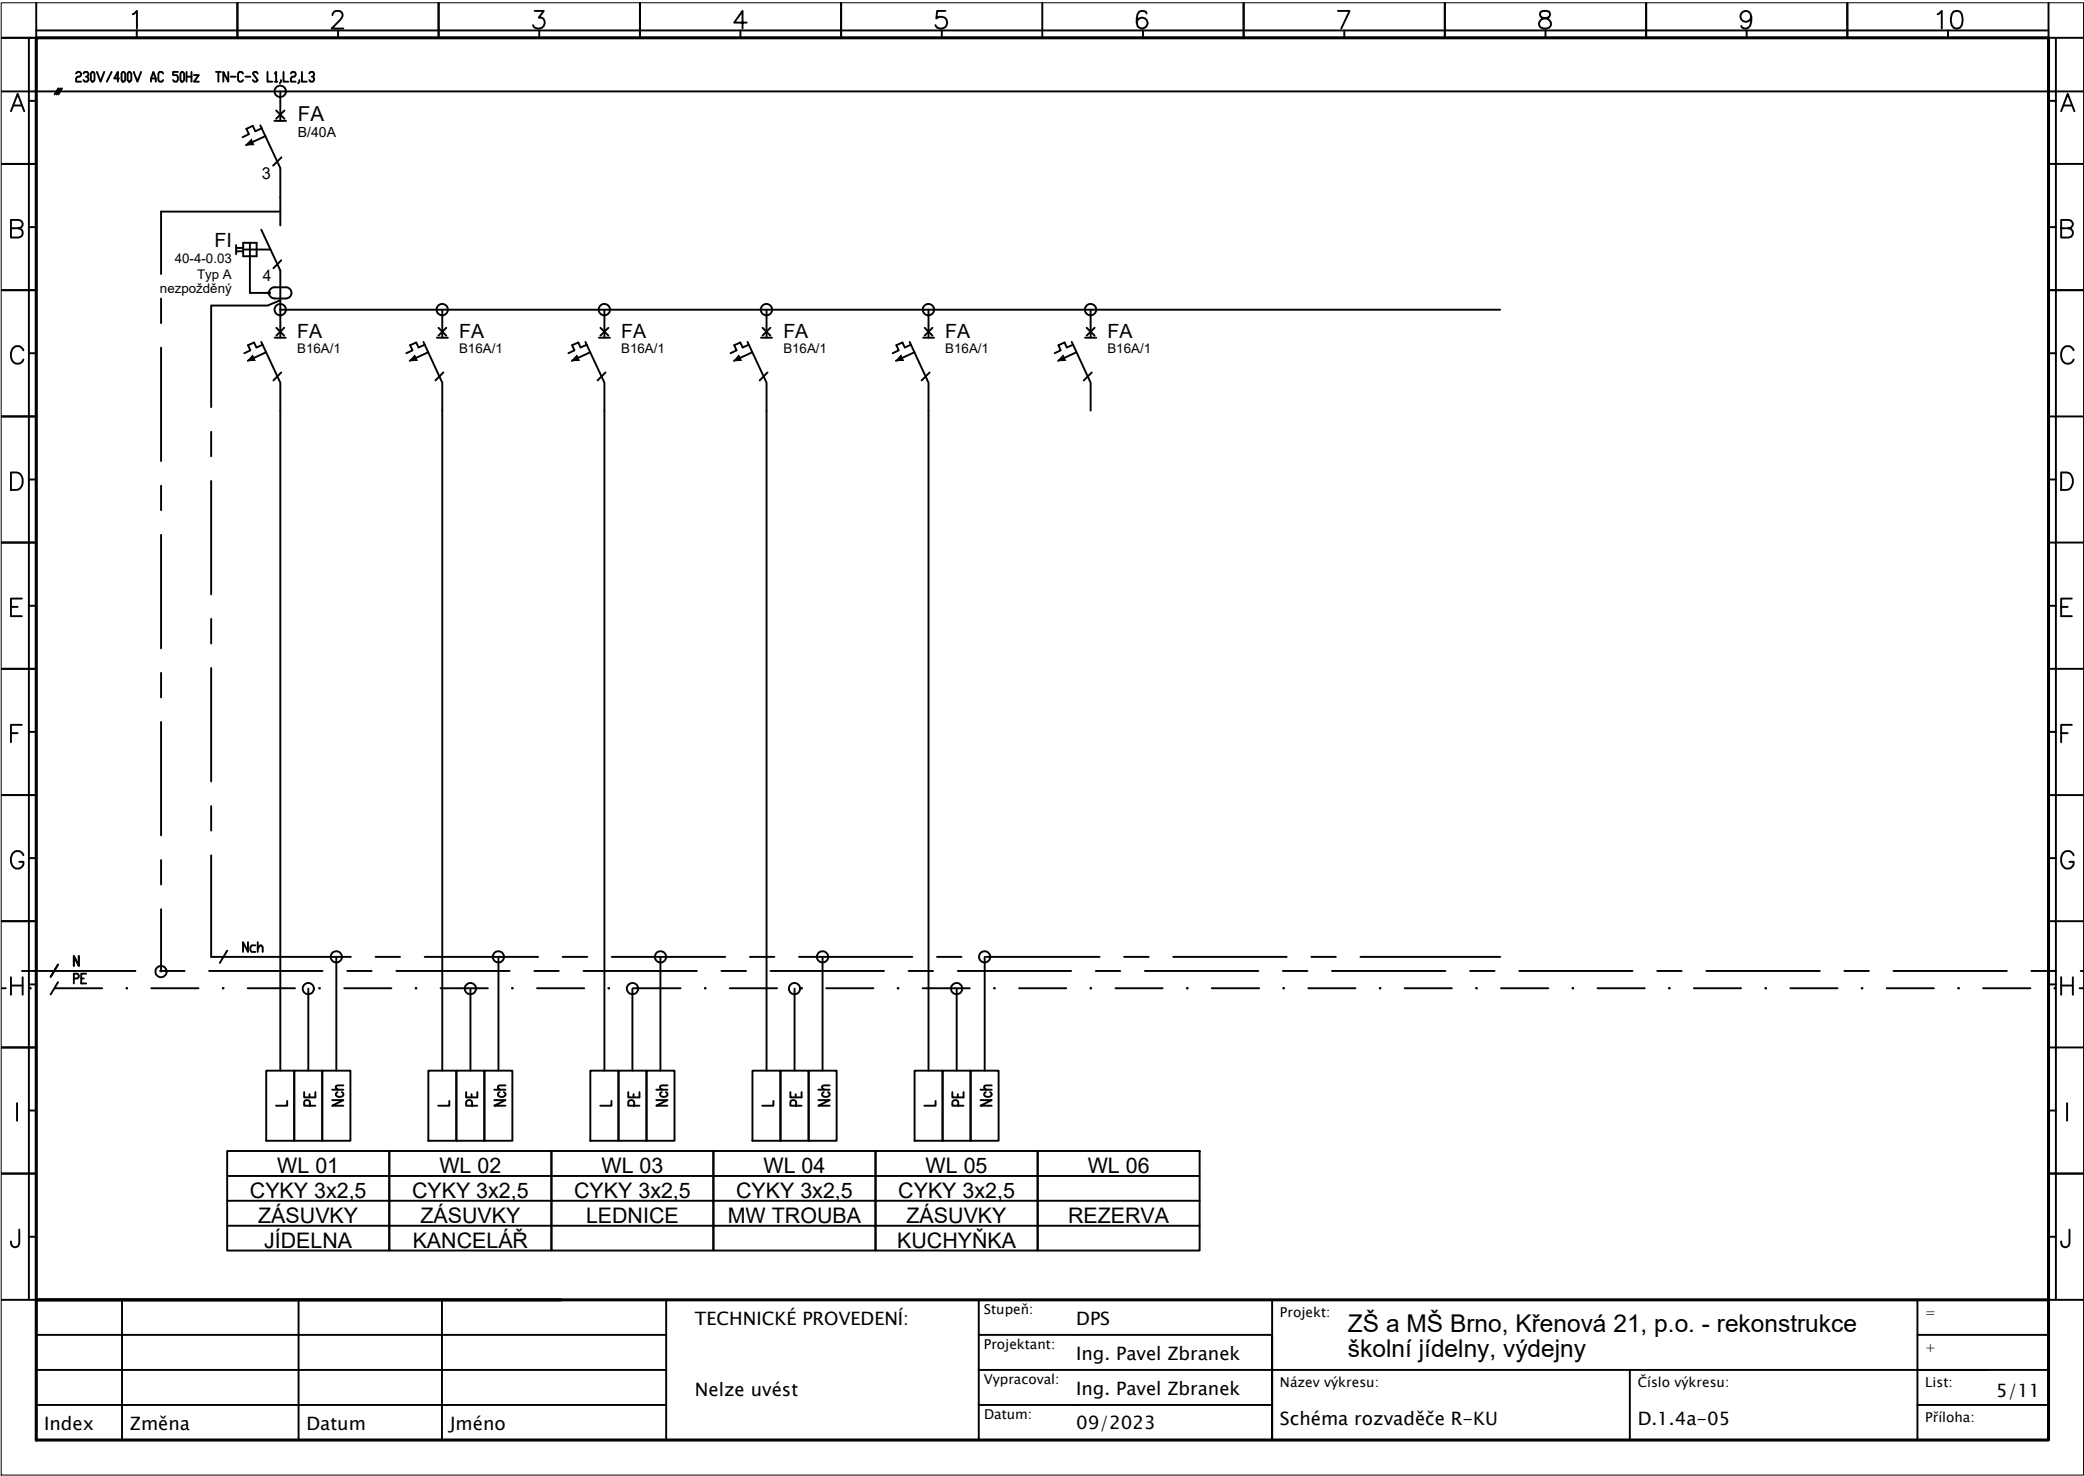



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	230V/400V AC 50Hz TN-C-S L1,L2,L3										A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H	N PE										H
I											I
J											J
				TECHNICKÉ PROVEDENÍ:	Stupeň: DPS	Projekt: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - rekonstrukce školní jídelny, výdejny		=			
				Nelze uvést	Projektant: Ing. Pavel Zbránek			+			
					Vypracoval: Ing. Pavel Zbránek	Název výkresu:	Číslo výkresu:	List: 6/11			
Index	Změna	Datum	Jméno		Datum: 09/2023	Schéma rozvaděče R-KU	D.1.4a-05	Příloha:			

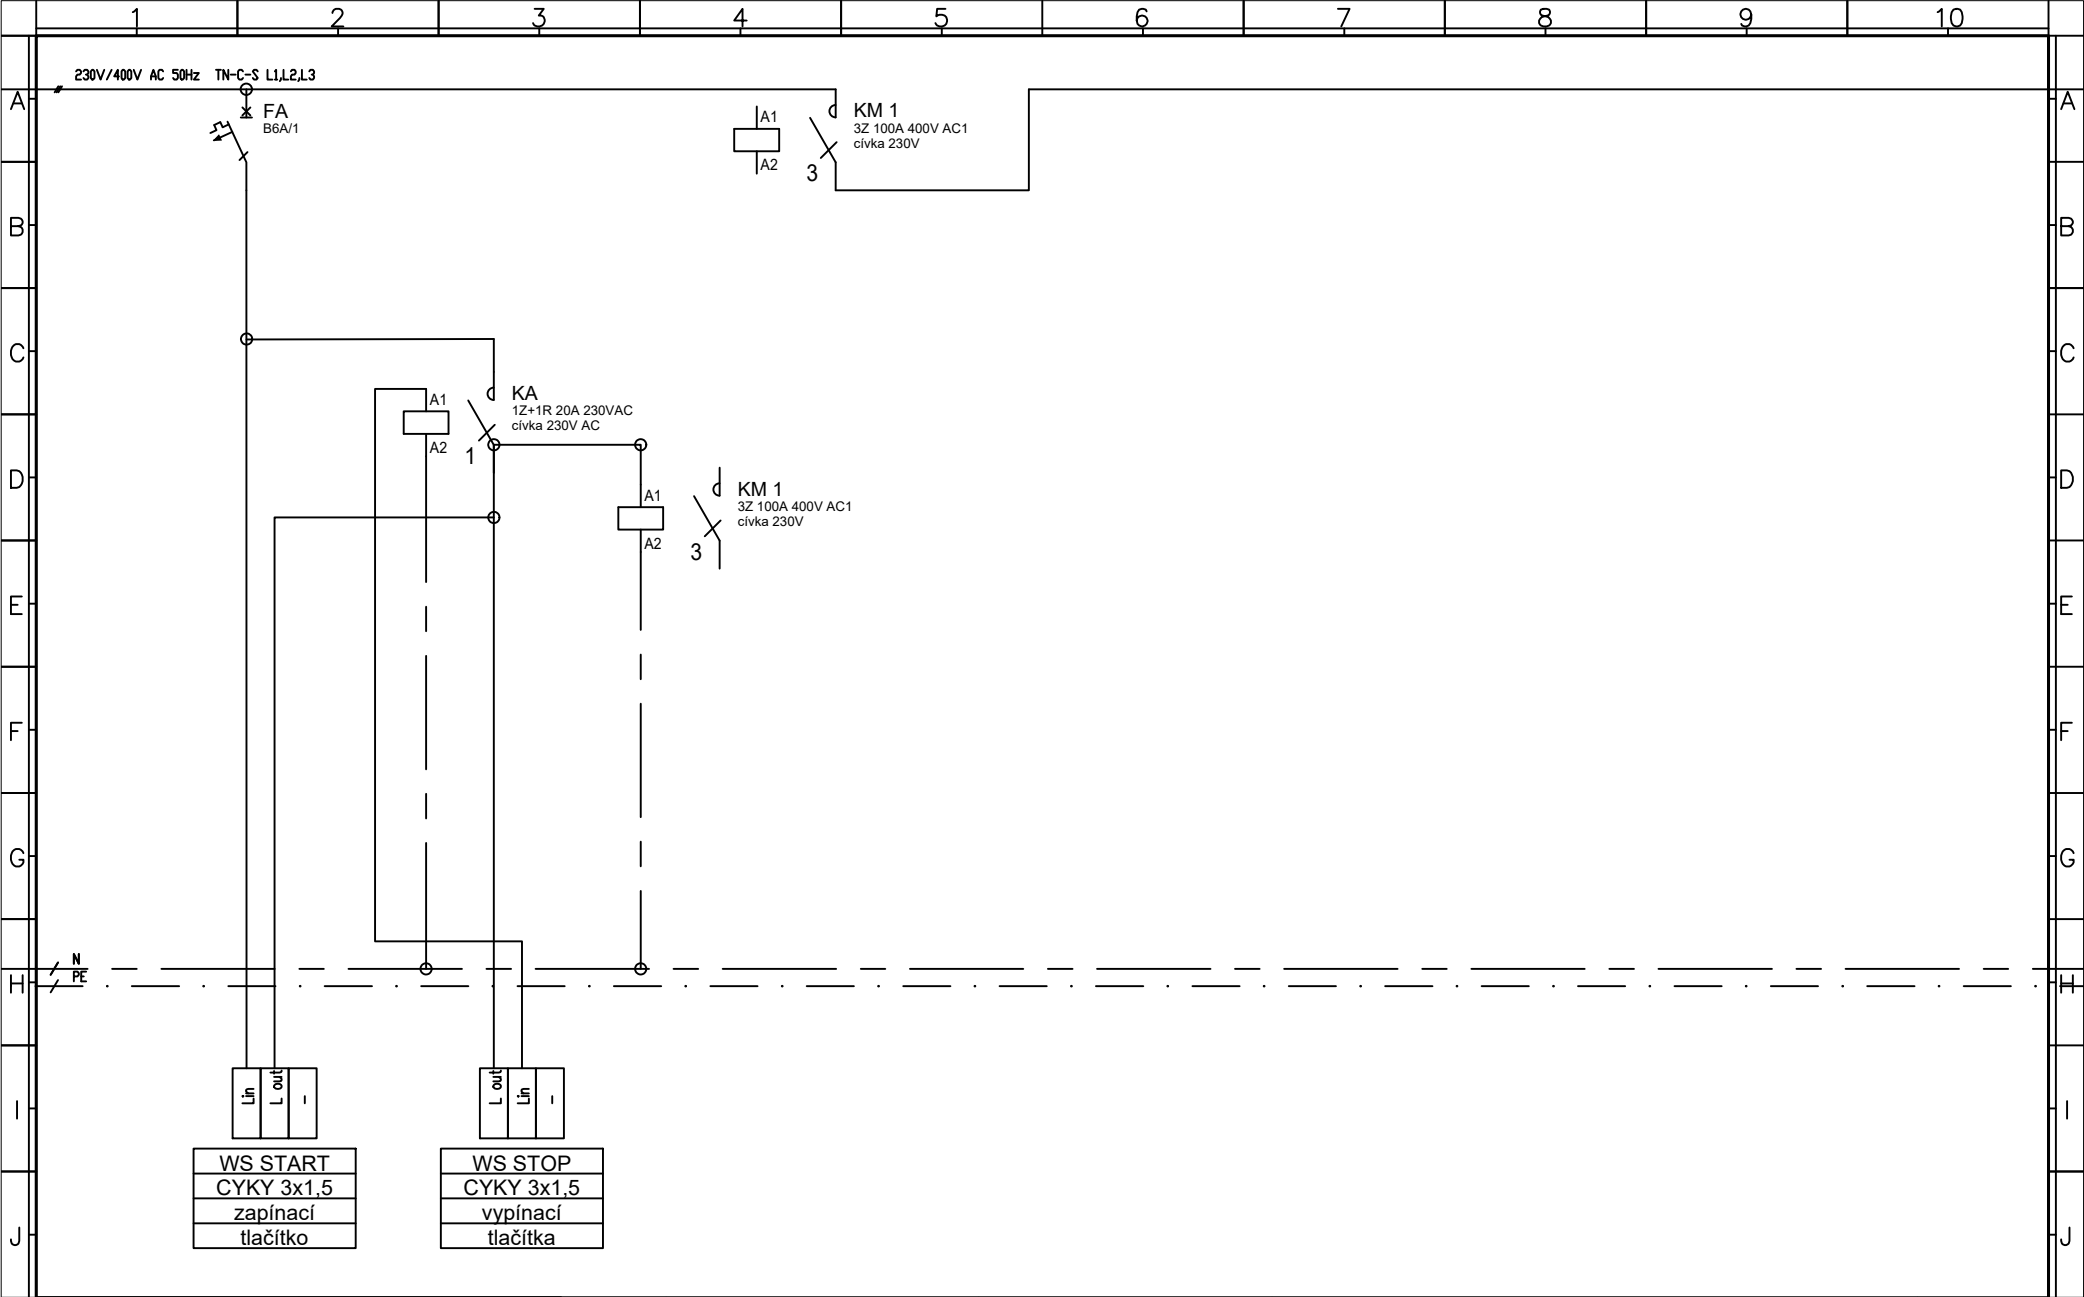

				TECHNICKÉ PROVEDENÍ: Nelze uvést	Stupeň: DPS	Projekt: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - rekonstrukce školní jídelny, výdejny	=	
					Projektant: Ing. Pavel Zbranek		+	
					Vypracoval: Ing. Pavel Zbranek	Název výkresu:	Číslo výkresu:	List: 7/11
Index	Změna	Datum	Jméno		Datum: 09/2023	Schéma rozvaděče R-KU	D.1.4a-05	Příloha:

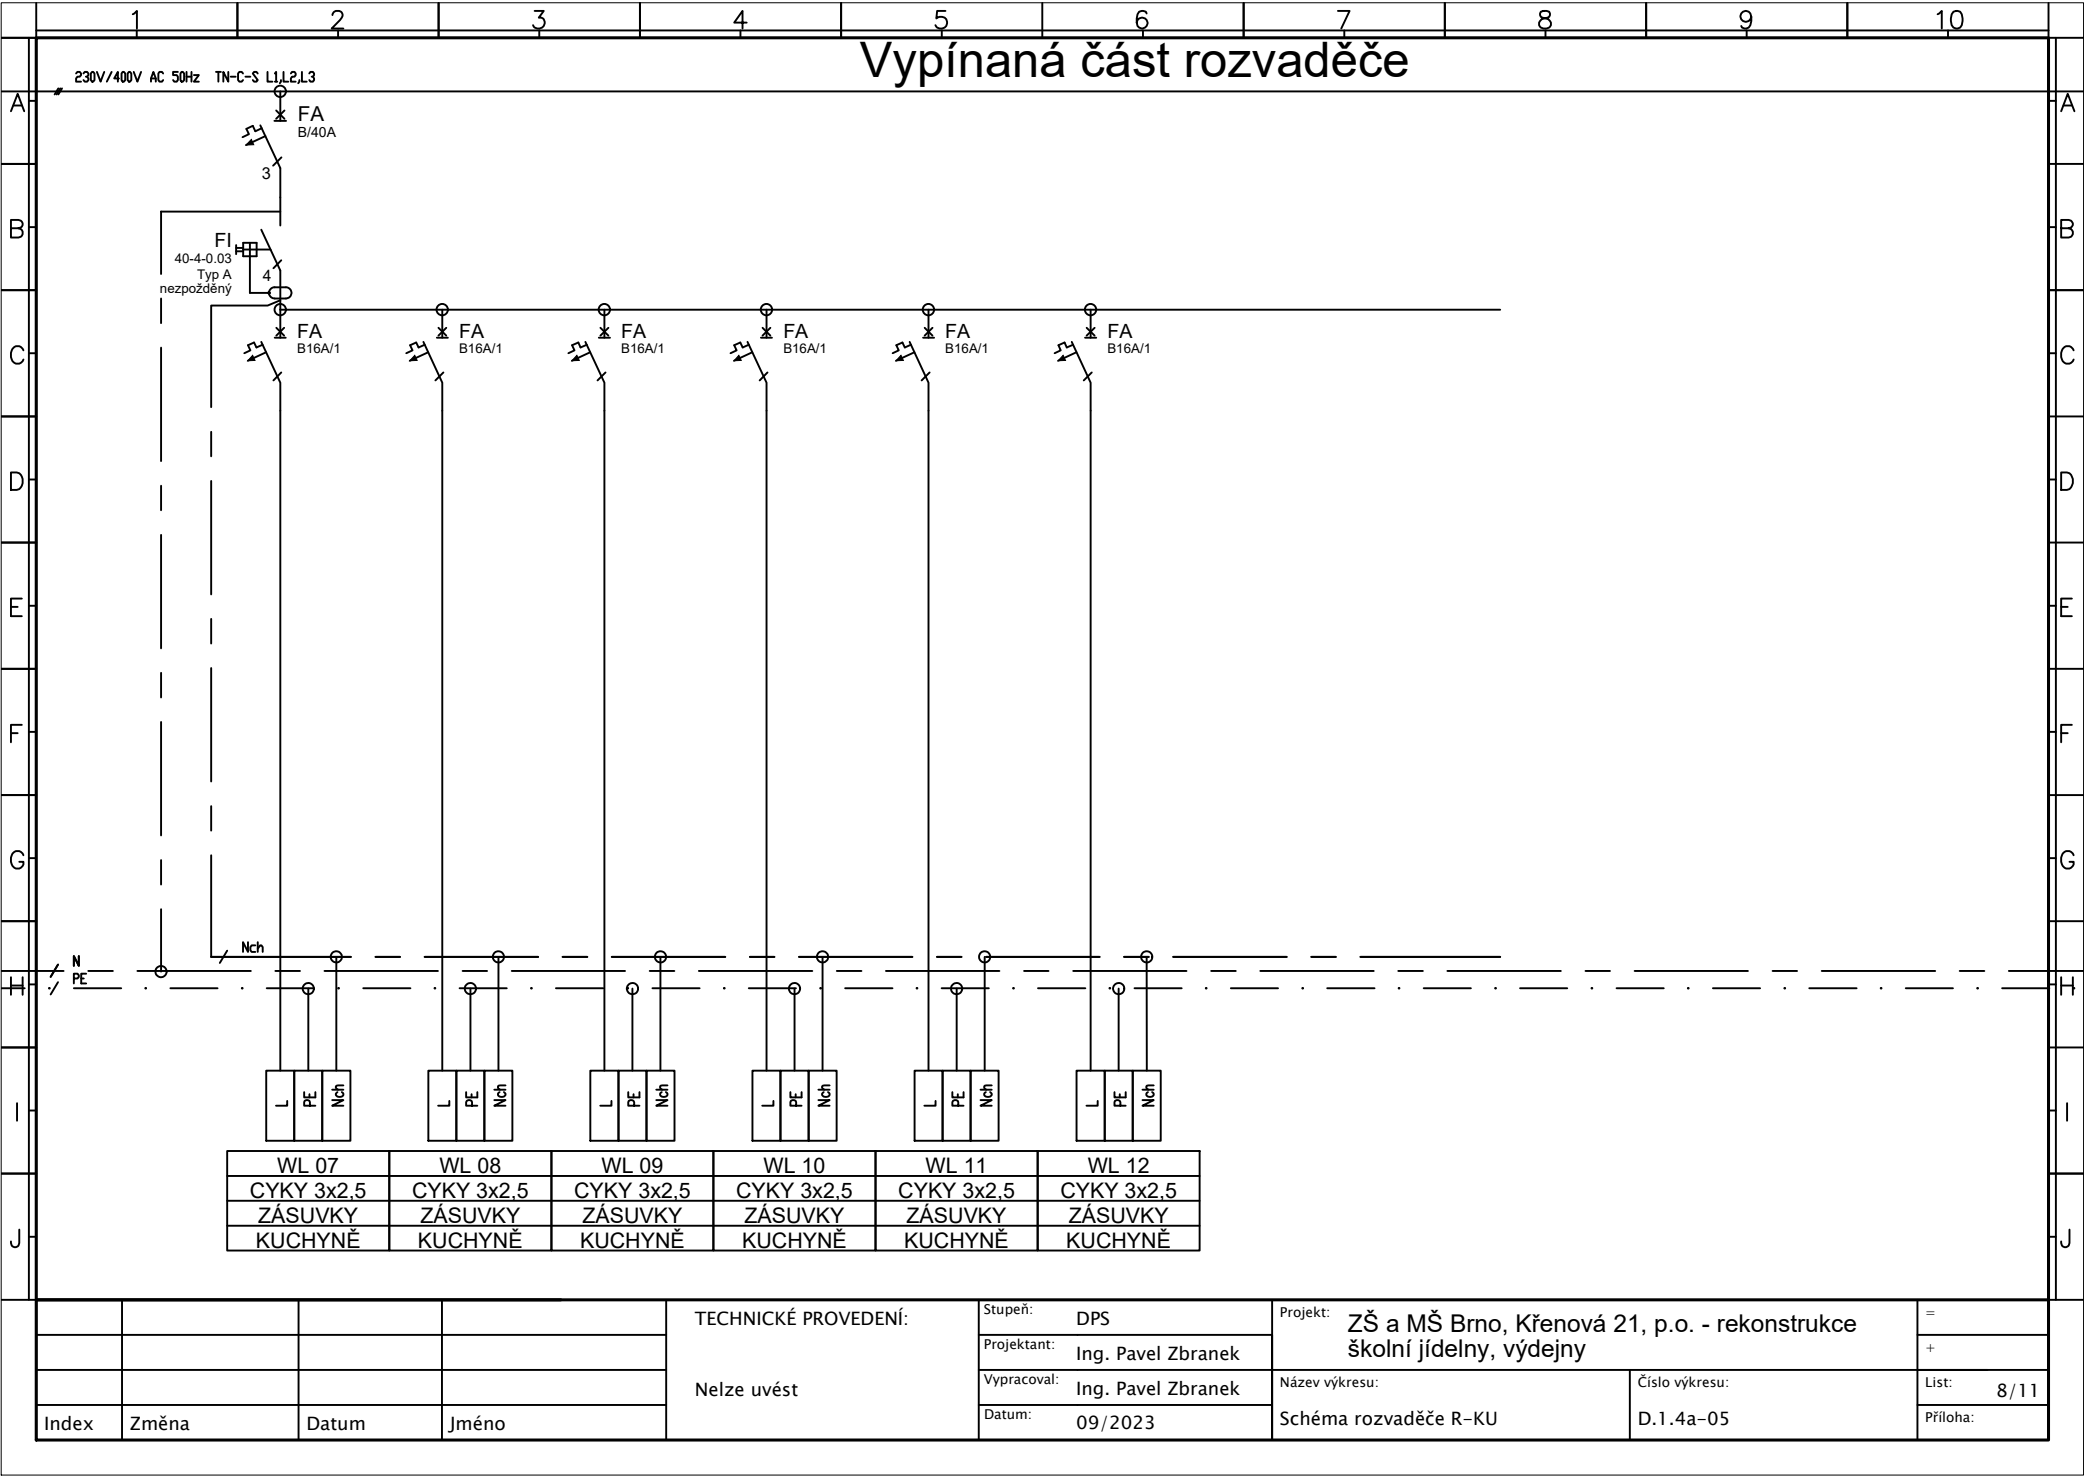

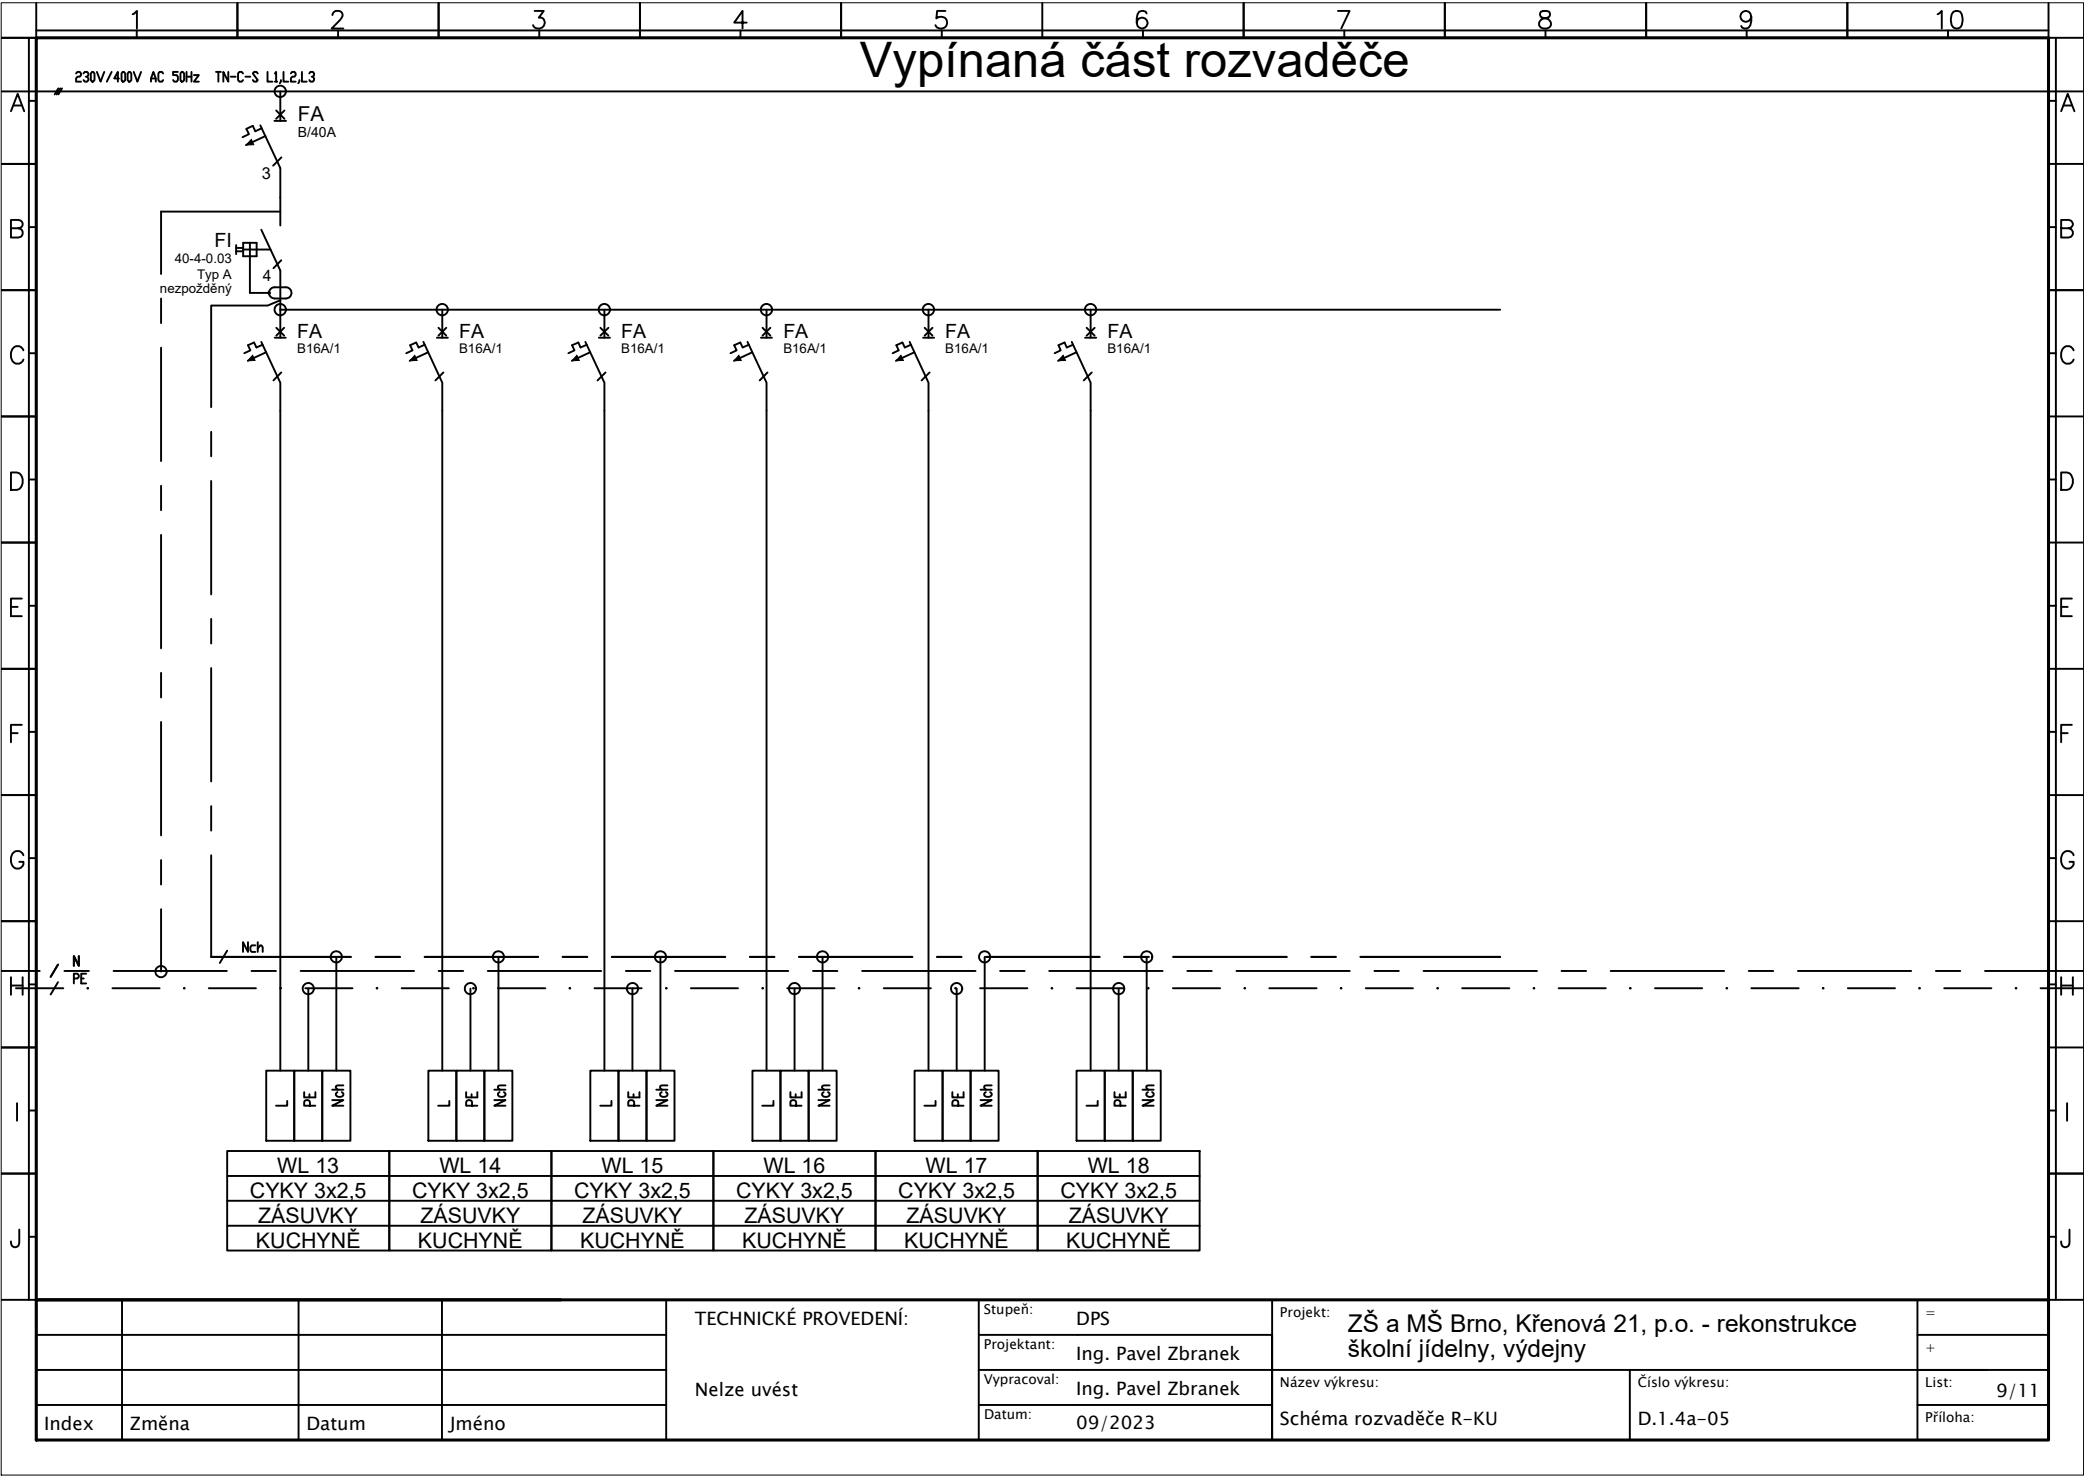

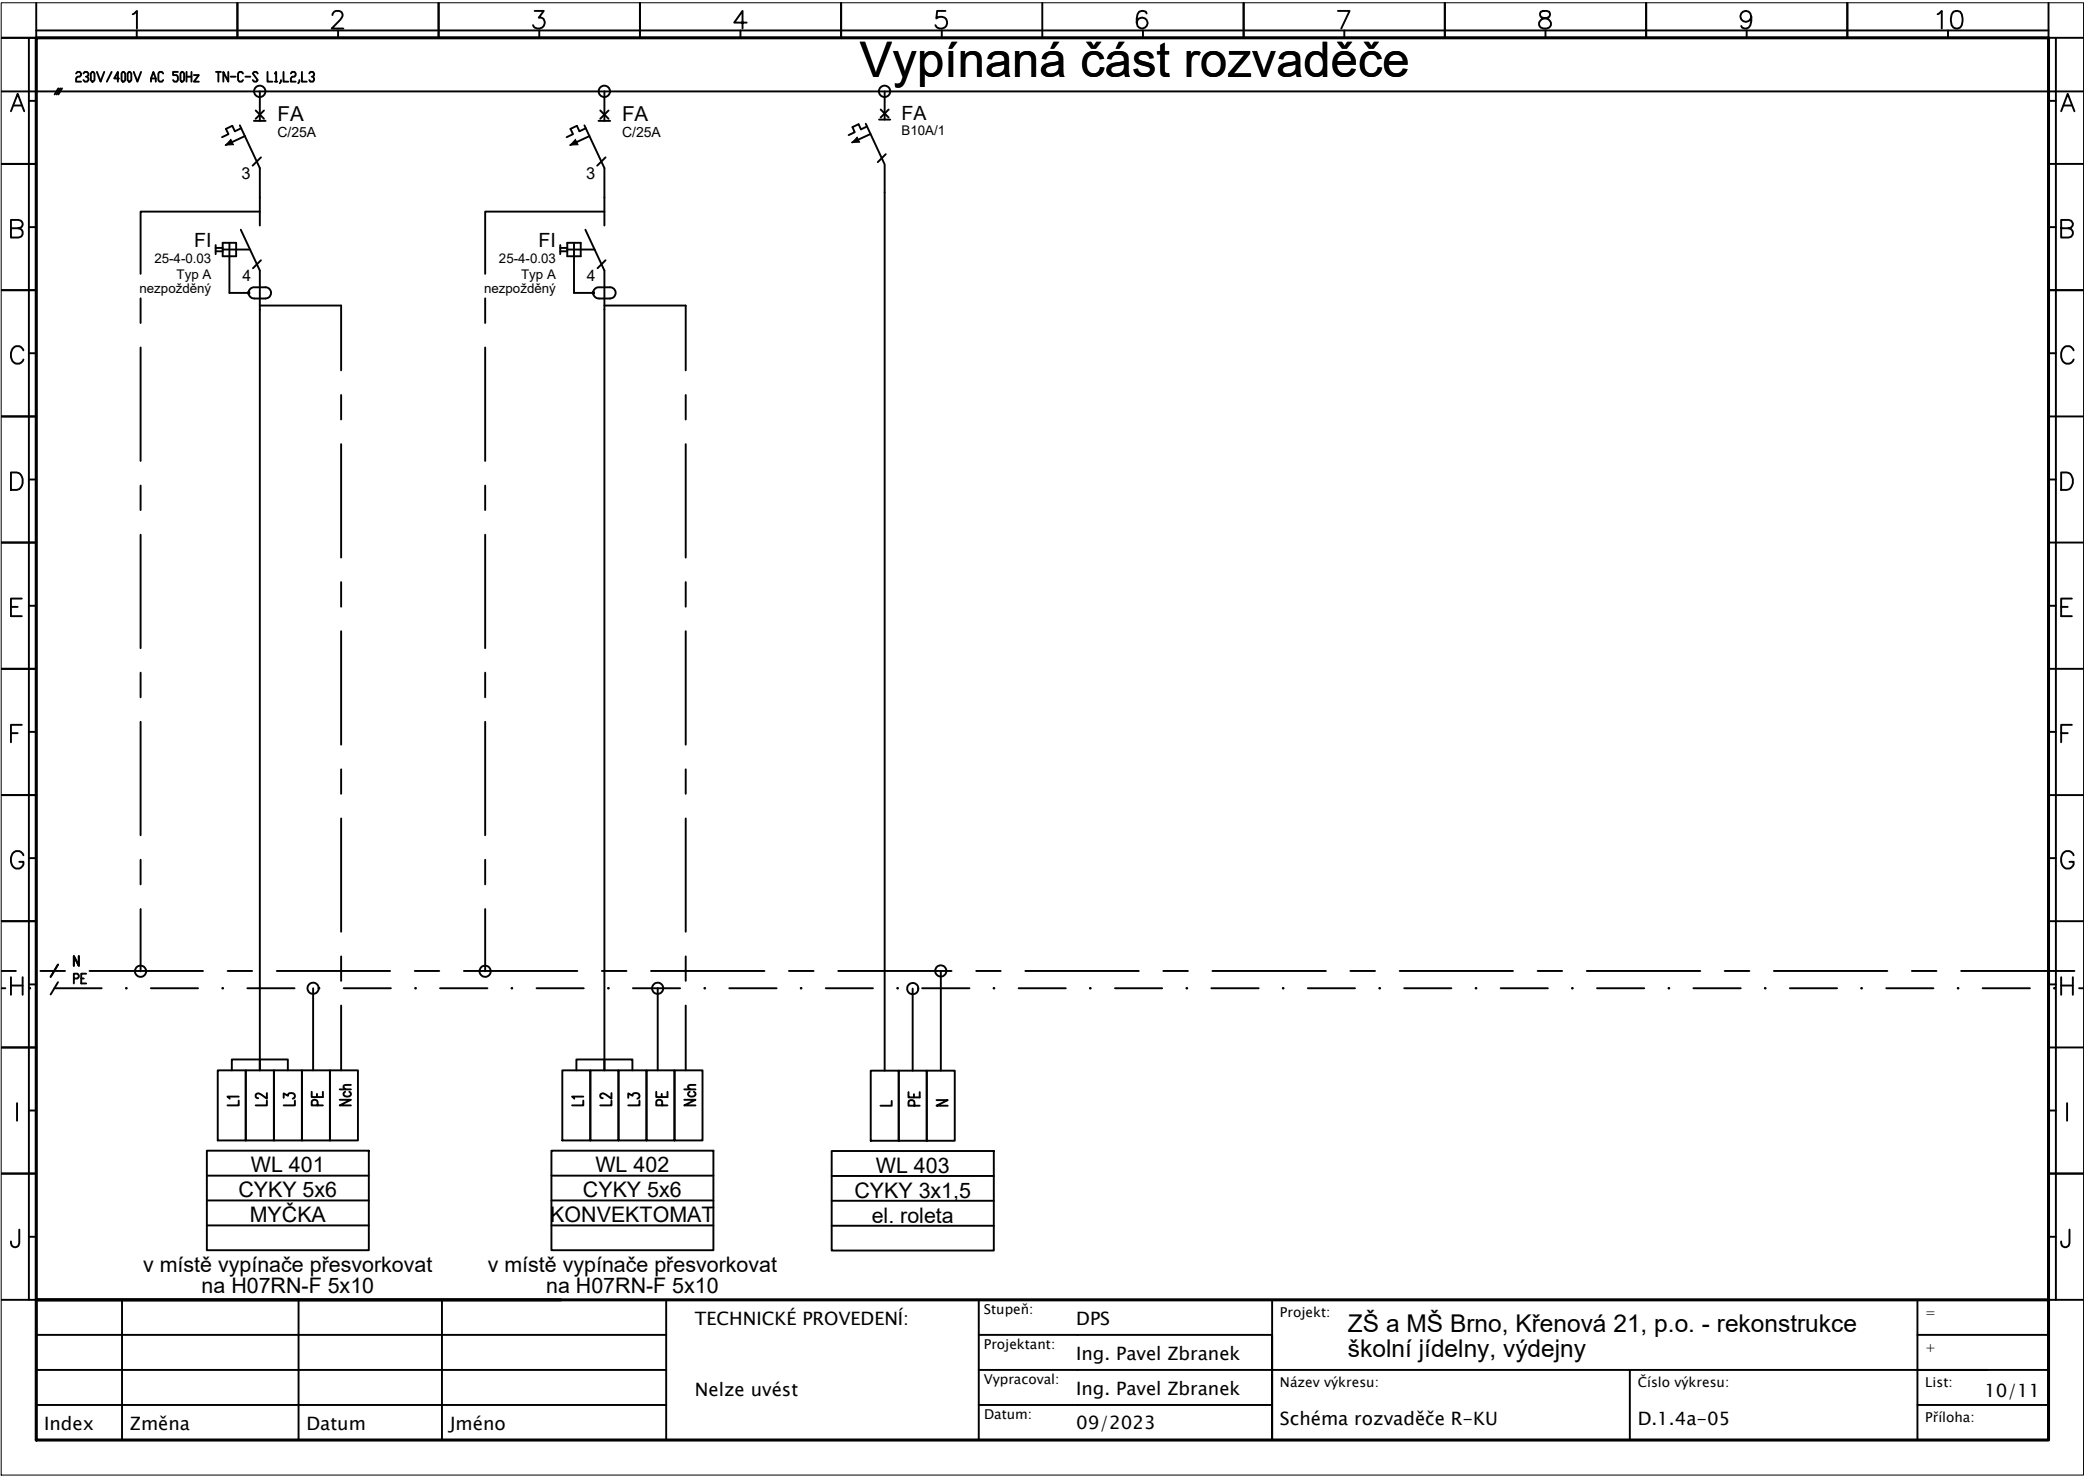

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	230V/400V AC 50Hz TN-C-S L1,L2,L3										A
B	Vypínaná část rozvaděče										B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											N PE
I											I
J											J
				TECHNICKÉ PROVEDENÍ:	Stupeň: DPS	Projekt: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - rekonstrukce			=		
				Nelze uvést	Projektant: Ing. Pavel Zbránek	školní jídelny, výdejny			+		
					Vypracoval: Ing. Pavel Zbránek	Název výkresu:	Číslo výkresu:	List: 11/11			
Index	Změna	Datum	Jméno		Datum: 09/2023	Schéma rozvaděče R-KU	D.1.4a-05	Příloha:			