


JÁNSKÁ 25, BYT Č. 5 - VODOVOD NOVÝ STAV
M 1:50

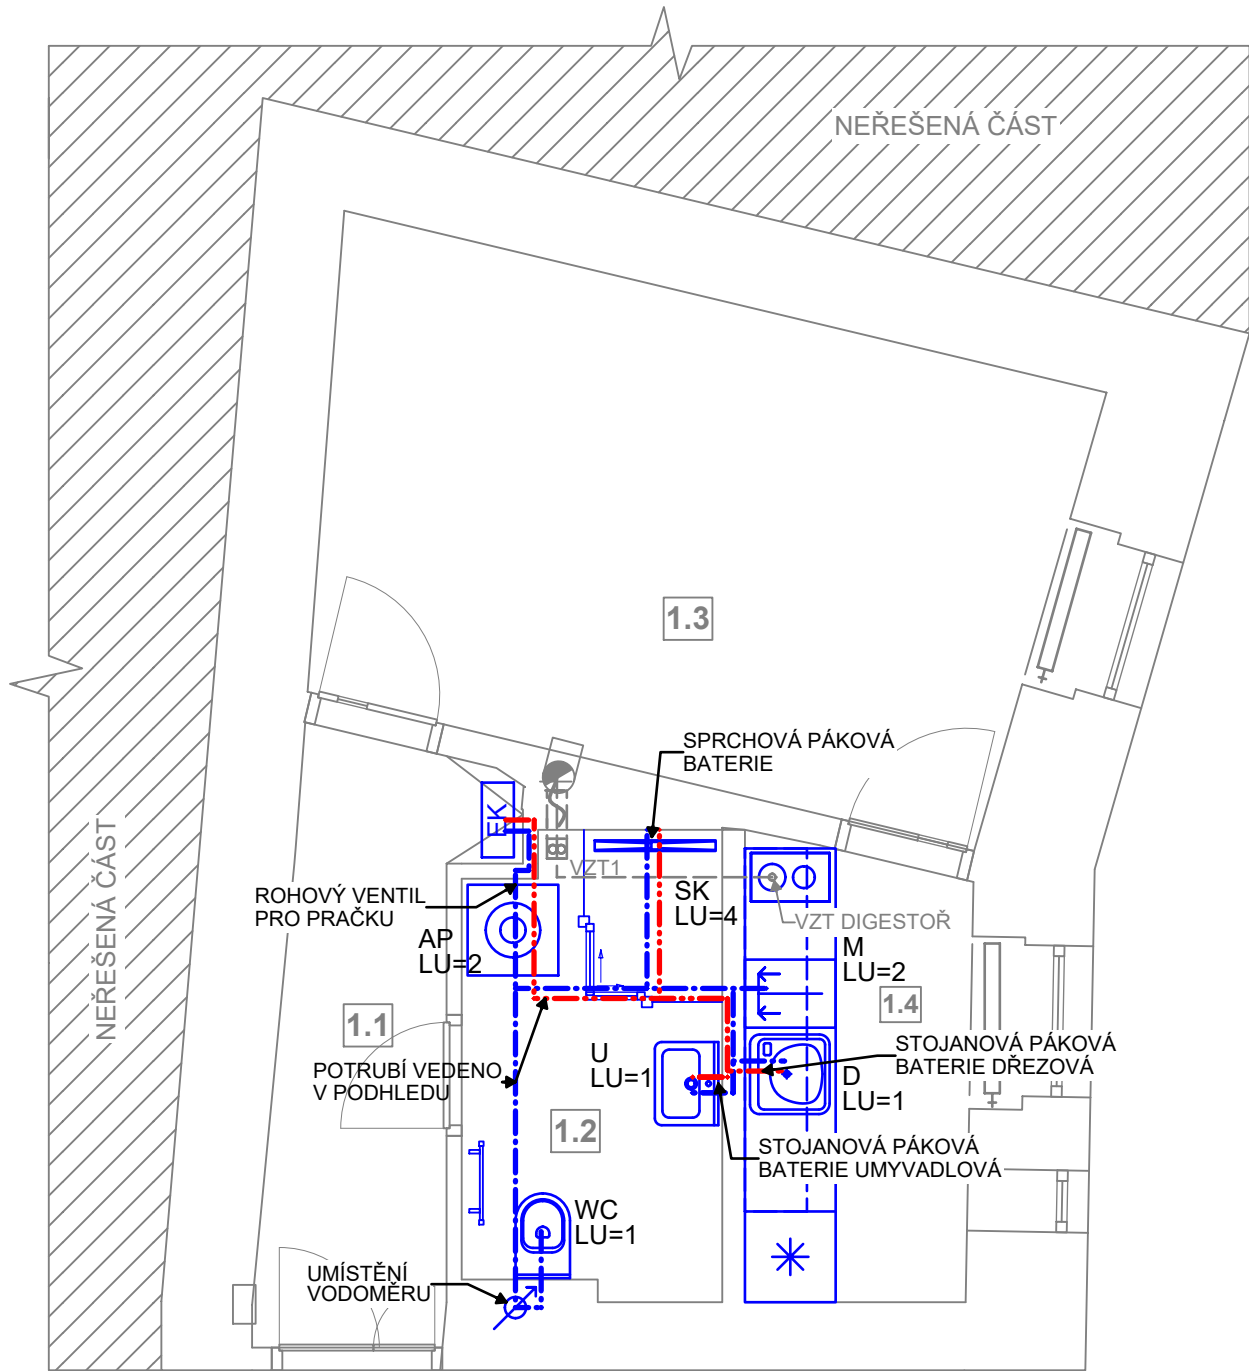

LEGENDA TI - STUDENÁ VODA		LEGENDA TI - TEPLÁ VODA	
Ø POTRUBÍ	TL. IZOLACE	Ø POTRUBÍ	TL. IZOLACE
20x3,4	13 mm	20x3,4	20 mm
25x4,3	13 mm	25x4,3	20 mm

POZNÁMKY

- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY ROHOVÝMI VENTILY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY
- NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ. V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO ZHOTOVITELEM
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN. SKLON POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI, POPŘÍPADĚ V PODLAZE
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ - = 0,040W/m²K, TL. IZOLACE - STUDENÁ VODA - 13 mm, TEPLÁ VODA 20 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
1.1	CHODBA	4,51	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
1.2	KOUPELNA	5,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1/SDK PODHLED - 2800
1.3	POKOJ	15,31	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
1.4	KUCHYŇ	4,39	LEPENÝ VINYL	P1/SDK PODHLED - 2800
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		29,29		

LEGENDA ZNAČENÍ

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- VSTUP DO ŘEŠENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

LEGENDA ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU				
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA	D	DŘEZ JEDNODUCHÝ	SK	SPRCHOVÝ KOUT
U	UMYVADLO, UMÝVÁTKO	M	MYČKA	WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

<div></div>	Zodpovědný projektant	<div><div></div><div>PROJEKT4HOME</div></div>
	Ing. et Ing. Lukáš Císař	
	Vypracoval	
	Bc. Monika Pěnčíková	

Místo stavby: Město Brno, parc. číslo: 158, Jánská 460/25, byt č. 5		Zakázkové číslo:	23_129
Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		Datum:	05/2024
Stavba: OPRAVA BYTŮ ETAPA 7/2023		Stupeň:	DPS/DVZ
		Měřítko:	1:50
Část stavby: SO 01 Bytová jednotka ulice Jánská 25, byt č. 5	Číslo výkresu:		Číslo paré:
Část PD: D.1.4.1 Zdravotně technické instalace			
Obsah výkresu: VODOVOD - NOVÝ STAV	1		

Tato dokumentace je duševním majetkem Projekt4Home s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Projekt4Home s.r.o.