

LEGENDA POTRUBÍ:


- P—P— PARA 0 PŘETLAKU 0,8MPa
- K—K— KONDENZÁT
- O—O— ODFUK POJ. VENTILU, VYPUSŤENÍ
- — — — — TEPLÁ VODA STAV.
- — — — — CÍRKULACE STAV.
- — — — — STUDENÁ VODA STAV.
- P—P— PARA STAV.
- K—K— KONDENZÁT STAV.
- POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVTOVÝ
- VK VYPUSŤEČÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZVM ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ PN6
- ZVU ZPĚTNÝ VENTIL UZAVÍRACÍ PN40
- KL UZAVÍRACÍ Klapka PN6
- KLP UZAVÍRACÍ Klapka S KOLEM PN6
- F FILTR PŘÍRUBOVÝ PN40, ZÁVTOVÝ
- ZK ZPĚTNÁ Klapka ZÁVTOVÁ
- PV POJISTNÝ VENTIL PŘÍRUBOVÝ P1527616
- V UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ V 30 111 540
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL
- R REDUKCE PŘÍMA DN/DN
- DK KLENUTÉ DNO
- PS PŘÍRUBOVÝ SPOJ DN/PN
- TLAKOMĚR PRIMÁR 0–2,5MPa, SEKUNDÁR 0–0,6MPa
- TEPLOMĚR PRIMÁR 0–200°C, SEKUNDÁR 0–120°C
- TERMOMANOMETR 120°C, 0,6 MPa

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ MUSÍ BÝT OZNAČENO ŠTÍTKY S VYZNAČENÍM SMĚRU PROUDĚNÍ A DRUHEM MÉDIA
- LEGENDA POZIC VIZ. VÝKRES Č. 201
- HRANICE DODÁVKY

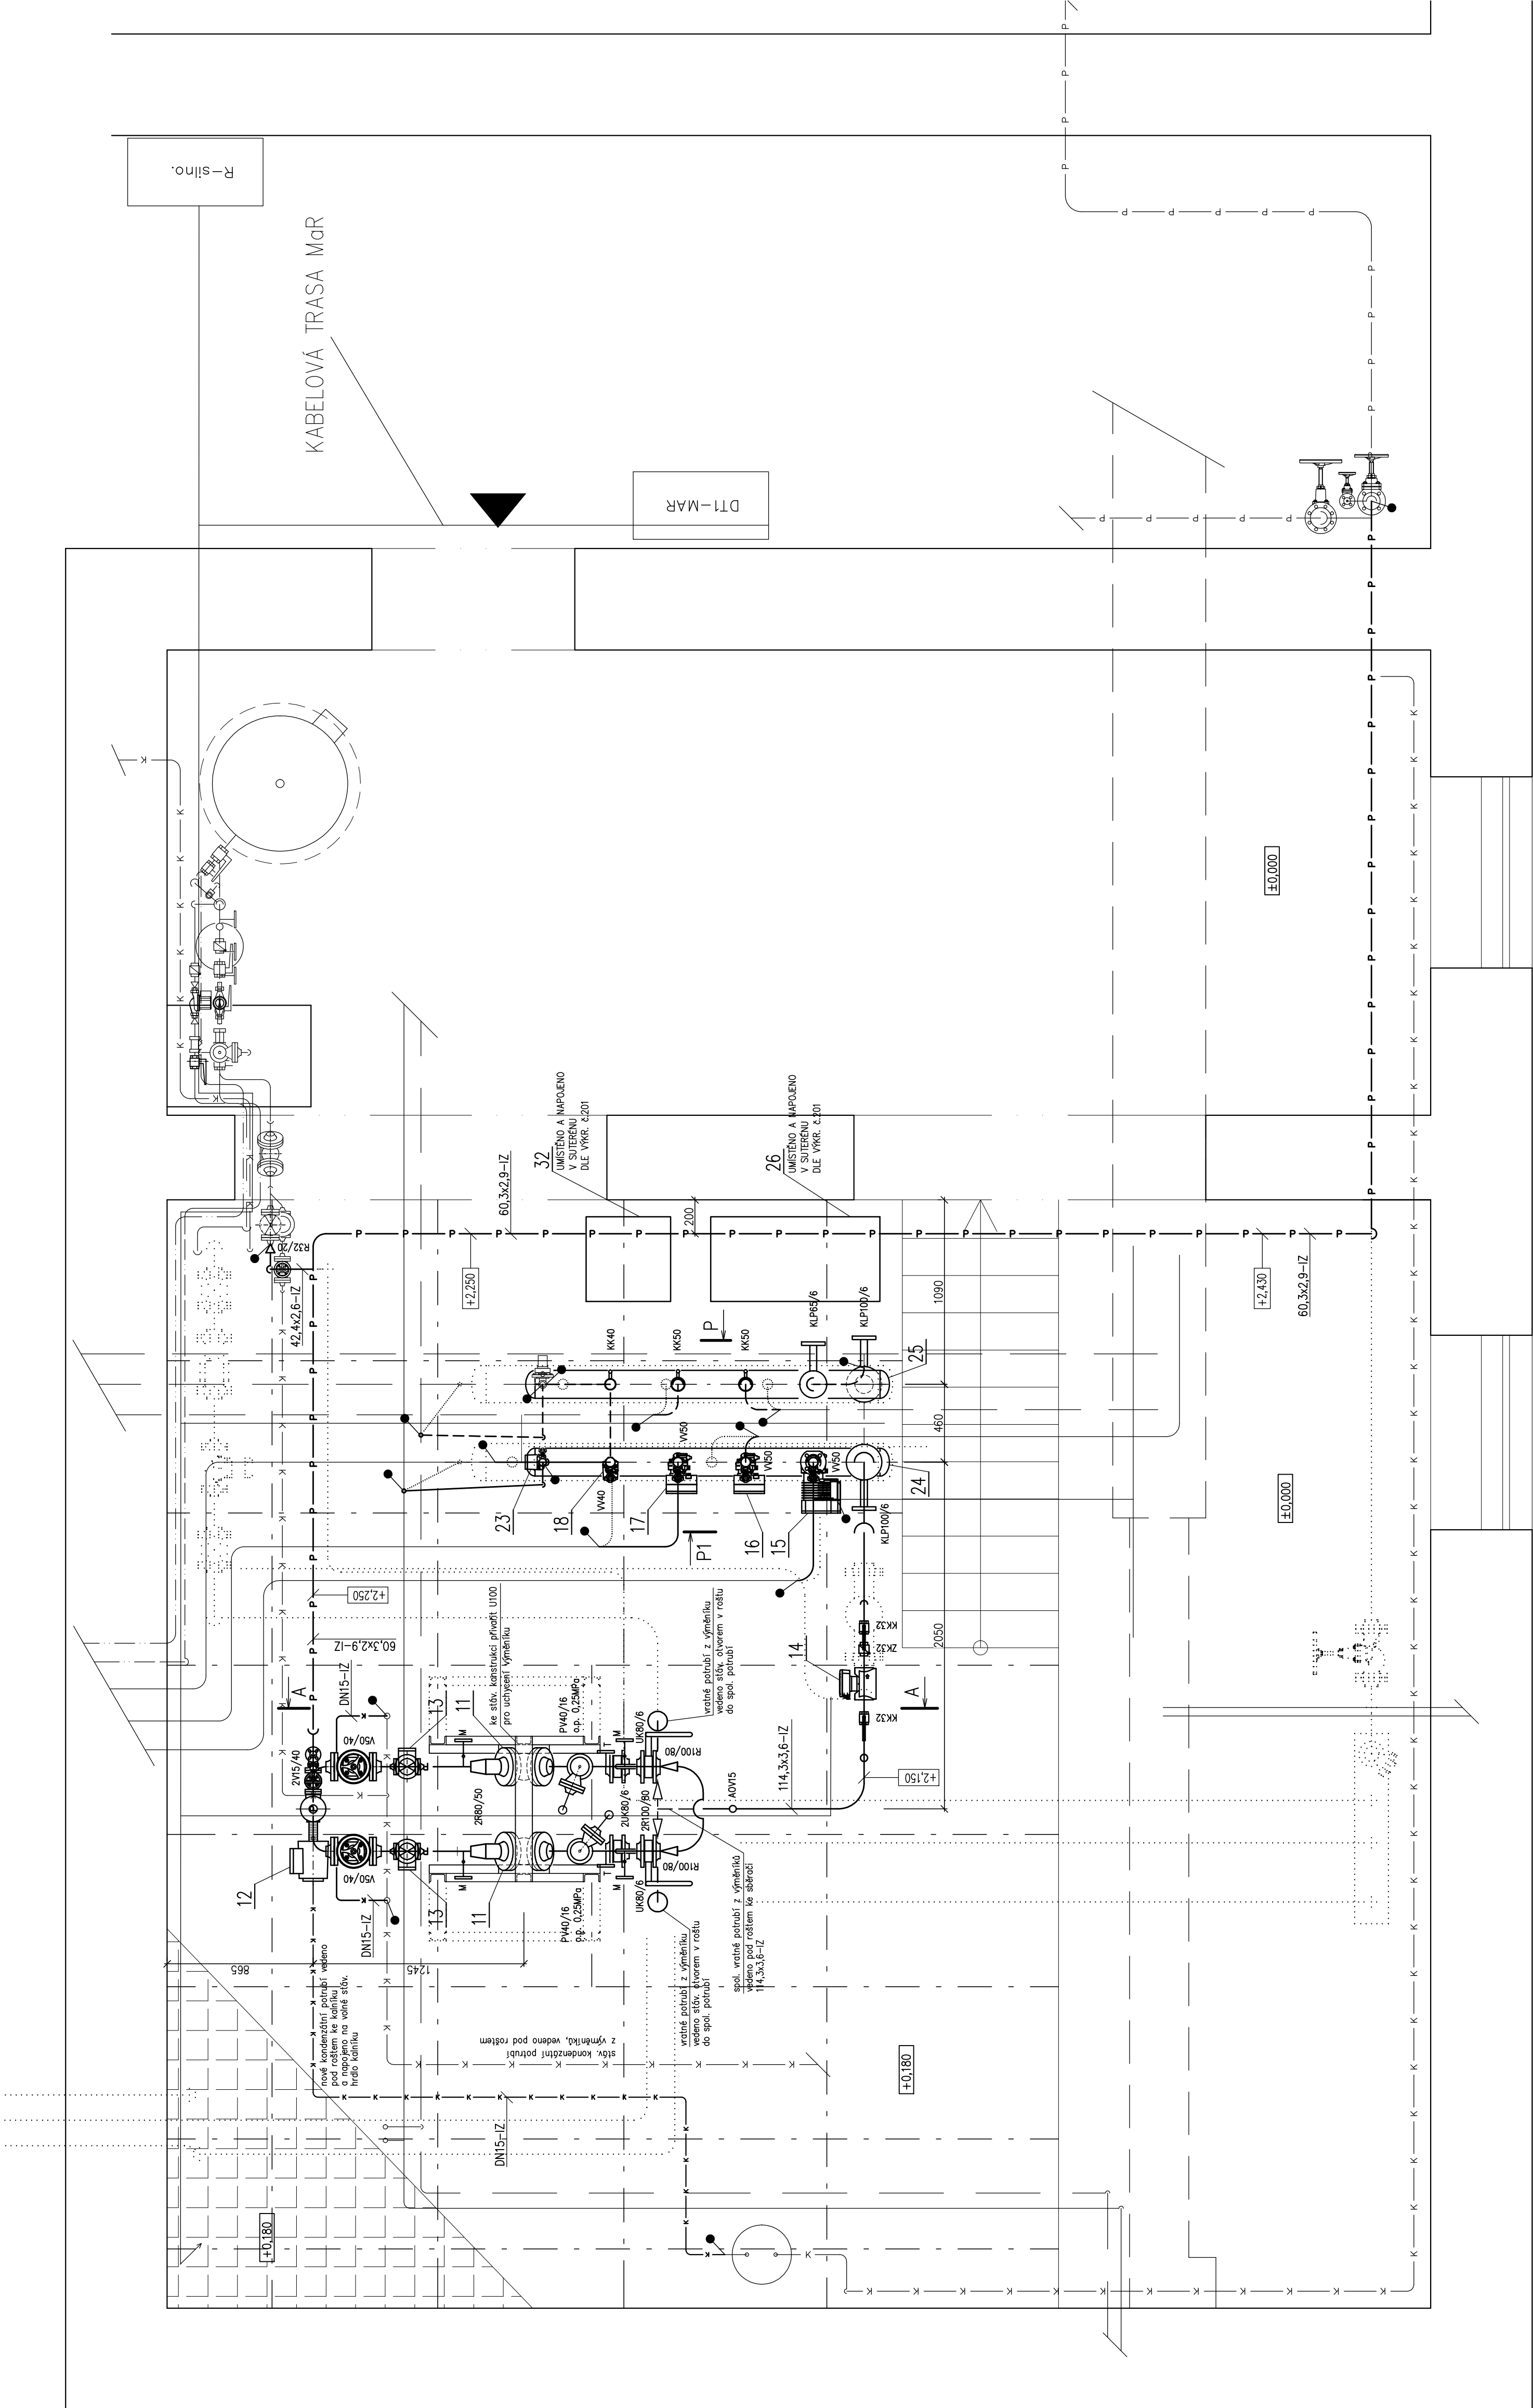

CEPPRE s.r.o. projekce a realizace JAKUB SLADKOVSKÝ 239 00 Brno	BMS SERVIS, s.r.o. Příční 699, 664 42 Modřice tel.: 775 554 622		BMS BMS s.r.o.	
	SUBODAVATEL		STAVBA	
REKONSTRUKCE VS HUSOVA 17		HŘP ING. ROMAN PETRUCHA VYPRACOVAL ING. MAREK ŠABLATOŘA KONTROLOVAL JAKUB SLADKOVSKÝ		ČÍSLO PANE
PS 02 MAR A ELEKTRONSTALACE		KOD. ČÁSTI PD		09/2024
PŮDORYS		MĚŘITKO		1:20
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO (2024–3065)		STUPEŇ		202
DPS		REVIZE		