


3PEN, 400V/230V, 50 Hz, TN-C-S

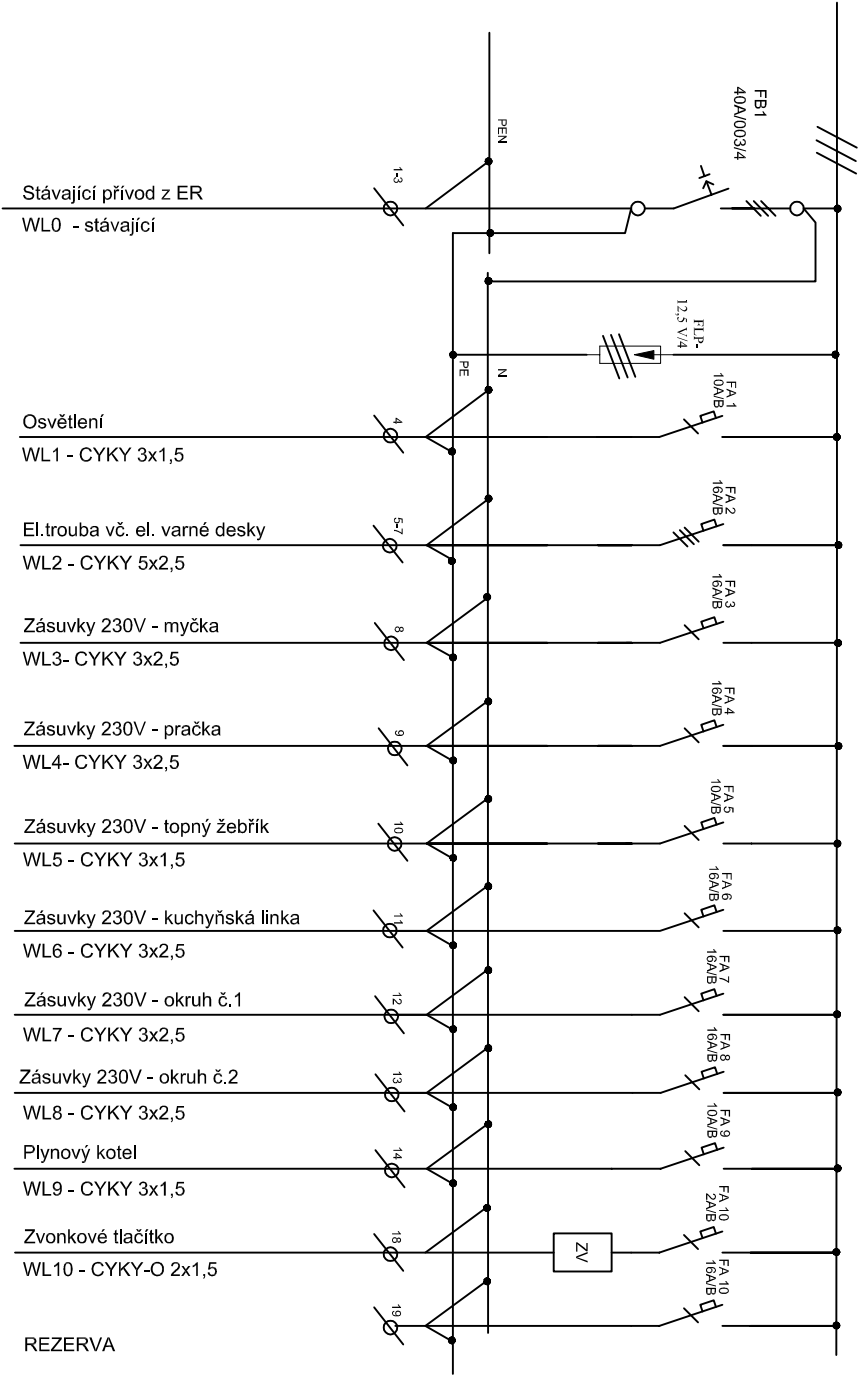

Rozvaděč min. 32M, plastový zapuštěný
Núžno řešit návaznost na hlavní jistič v ER a přírodní kabel - nebylo součástí projektu
Doporučená velikost hlavního jističe 3x25A/B.
Ověřit průřez HDV

Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

VED.PROJEKTU:		KONTROLOVAL:		KRESLIL:	
Ing. Jiří Hlučíl		Ing. Jiří Hlučíl		Ing. Tomáš Novotný	
INVESTOR:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:		VÁCLAVSKÁ 20, byt č. 3 - rekonstrukce			
OBJEKT: D.1.4. - ELEKTROINSTALACE					
NÁZEV VÝKRESU:					
SCHÉMA ROZVADĚČE RB		Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekci-kancelar.cz			
		FORMÁT:		A4	
		DATUM:		12/2015	
		STUPEŇ:		DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:			
MĚŘÍTKO:				ČÍSLO VÝKRESU:	
				3	