

Kontrola volného bytu

KVB160



Projekt	Brno-Střed_SANDBOX	Vytvořil uživatel	Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed
Č. projektu	001	Vytvořeno	11. úno 2025, 19:57
Pracovní balíček	Kontrola volného bytu - Pinkas	Upravit uživatel	Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed
Hold point	Finální kontrola	Upraveno	3. pro 2025, 15:54
		Stav	Dokončeno

Identifikace volného bytu a pověření osoby ke kontrole

Schválil: Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2025, 19:57

Po uvolnění bytu po předchozím nájemci je volných byt prověřen z pohledu jeho technického stavu za účelem přípravy rozsahu nutných oprav. Rozsah oprav se také odvíjí od stanovené cenové kategorie (budoucí výše nájmu).

Datum zahájení úkolu	11-02-2025
<i>Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2025, 19:57</i>	
Adresa domu	
Lidická 69	
<i>Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2025, 19:57</i>	
Číslo volného bytu	
9	
<i>Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2025, 19:57</i>	
Pracovník pověřený fyzickou kontrolou bytu	Ondřej Pinkas (OISBD_Brno-střed)
<i>Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2025, 19:57</i>	
Rozsah možné cenové kategorie pro daný objekt:	1. - 3. cenová kategorie
<i>Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2025, 19:57</i>	

Fyzická kontrola technického stavu

Schválil: Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Obecné informace o domě ve kterém se byt nachází.

Informace slouží k posouzení přístupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtuální prohlídku (pokud je dostupný):	
Foto stávajícího stavu	



1 - 12. lis 2024, 10:39




2 - 12. lis 2024, 10:39



3 - 12. lis 2024, 10:39




4 - 26. úno 2025, 14:46

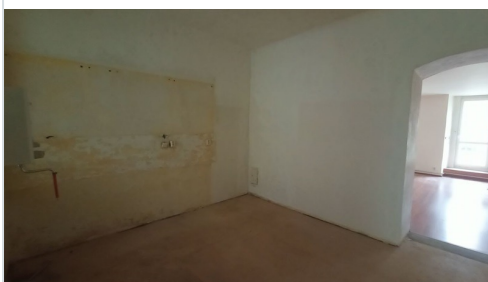

5 - 26. úno 2025, 14:46



6 - 26. úno 2025, 14:46

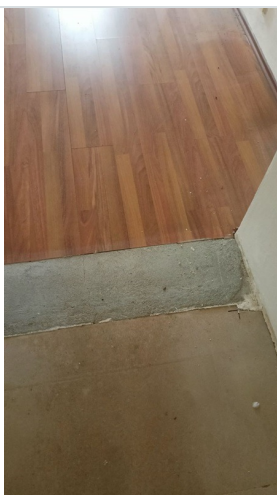

7 - 26. úno 2025, 14:47



8 - 26. úno 2025, 14:47




9 - 26. úno 2025, 14:47



10 - 26. úno 2025, 14:47



11 - 26. úno 2025, 14:47

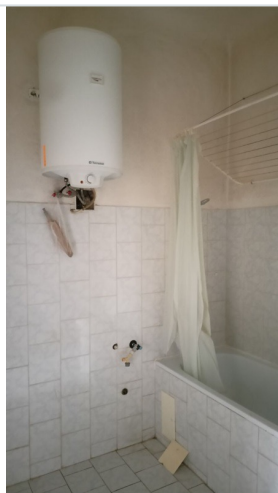

12 - 26. úno 2025, 14:47



13 - 26. úno 2025, 14:47



14 - 26. úno 2025, 14:48



15 - 26. úno 2025, 14:48



16 - 26. úno 2025, 14:49



17 - 26. úno 2025, 14:49



18 - 26. úno 2025, 14:49



19 - 26. úno 2025, 14:49



20 - 26. úno 2025, 14:49



21 - 26. úno 2025, 14:50



22 - 12. lis 2024, 10:34

Parkovací stání pro stavbu:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 6. srp 2025, 10:44

Parkování ve dvoře domu.

Trakt domu, ve kterém je umístěn byt:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

dvorní trakt.

Stav elektroměrových rozvaděčů ve společných prostorech domu:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 19. bře 2025, 09:49

jsou zánovní.



1 - 26. úno 2025, 14:39



2 - 26. úno 2025, 14:51

Výtah v domě (k bytu):

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 26. úno 2025, 14:40

NE

Podlaží ve kterém se nachází byt:

1.NP

Byt je přístupný bezbariérově:

Částečně.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

Přístup do bytu je téměř bezbariérový, na cestě z ulice do bytu je potřeba překonat drobné výškové rozdíly v součtu max. 8 schodů.

Stav výmalby společných prostor.

Zanedbané.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

Technický stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu:

původní dveře k výměně

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 26. úno 2025, 14:40



1 - 26. úno 2025, 14:38

Při výměně dveří za nové je nutné zvážit standard dveří. Zda byly v minulosti v domě již nějaké dveře vyměněny a zda tak byl nastaven nový standard pro dům, nebo jej bude nutné stanovit.

Vždy však požadujeme zvukovou neprůzvučnost (min. 32 dB), požární odolnost min.EI30min., bezpečnostní kování s překrytím vložky třída 4, kukátko, štítek na jméno, nastavitelné panty (pro budoucí seřizování dveří). Kování koule/klika s v kovovém nerezovém provedení (brošená nerez).

Bližší popis je níže.

Je v domě nastavený standard dveří?

NE, nově jej definujeme.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

U nových dveří požadujeme zvukovou neprůzvučnost (min. 32 dB), požární odolnost min.EI30min., bezpečnostní kování s překrytím vložky třída 4, kukátko, štítek na jméno, nastavitelné panty (pro budoucí seřizování dveří). Kování koule/klika s v kovovém nerezovém provedení (brošená nerez).

Změna velikosti dveří:

NE.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

Další požadavky:

Zárubně vstupních dveří:

vyměnit za nové.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

Původní zárubně budou odstraněny budou nahrazeny novými dle specifikace níže.

Specifikace nových zárubní:

ocelová protipožární zárubeň s drážkou na těsnění.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 6. srp 2025, 10:44

Doplnění informací ke specifikaci nových zárubní:


Další požadavky na budoucí stav dveří:

Místnosti v bytě, účel a stávající technický stav

Přehled technického stavu jednotlivých místností a doporučení na opravy.

Balkony, lodžie, terasy nejsou posuzovány jako místnosti, ale jako samostatné části bytu, které jsou jeho součástí.

Plánek bytu pro rychlou orientaci dle níže uvedeného číslování místností:

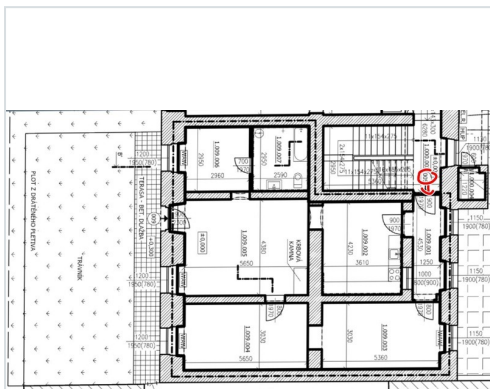

1 - 8. dub 2025, 17:21

1 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

001

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Účel místnosti

Chodba

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

dlažba.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Stav nášlapné vrstvy podlahy

nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy
nášlapná vrstva bude z vinylu.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

stávající ponechat a doplnit SDK podhled.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

vyhovující omítky k částečné opravě do 15%.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

nutné oškrábání starých maleb, případně stop po zatečení, drobné opravy nerovností, tmelení a následně výmalba.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. zář 2025, 14:09

Vytápění místnosti:

bez topidla.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	nutná výměna.
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Odvětrání: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	oknem, bude zachováno.
Stav vlhkosti v místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Jiné doplňující informace k místnosti:	
2 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	002
Účel místnosti <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	Kuchyň
Druh nášlapné vrstvy podlahy: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. zář 2025, 14:09</i>	beton., PVC.
Stav nášlapné vrstvy podlahy <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	vyhovující omítky k částečné opravě do 30%.
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Vytápění místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	bez topidla.
Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nutná výměna.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken:	nevyhovující, zhotovitel provede výměnu za nová okna.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Odvětrání:	bez větrání, bude ponechán tento stav.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Jiné doplňující informace k místnosti:	
Otvor mezi kuchyní a chodbou - polykarbonátovou výplň odstranit a nahradit luxferovými tvárnicemi (čiré)	
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
3 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti	003
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Účel místnosti	Pokoj
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Druh nášlapné vrstvy podlahy:	plovoucí podlaha - lamino.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy):	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn:	vyhovující omítky k částečné opravě do 15%.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn:	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby:	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Vytápění místnosti:	lokální plynové (vafky).
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Osvětlení (svítidla):	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Stav zásuvek a vypínačů	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Stav interiérových dveří:	nutná výměna., zrušit dveře viz další popis.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Otvor mezi pokoji .003 a.004 bude zazděný a otvor zednický zapraven.	
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	

Stav oken: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Odvětrání: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	oknem, bude zachováno.
Stav vlhkosti v místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Jiné doplňující informace k místnosti:	
4 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	004
Účel místnosti <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	Pokoj
Druh nášlapné vrstvy podlahy: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	plovoucí podlaha - lamino.
Stav nášlapné vrstvy podlahy <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	vyhovující omítky k částečné opravě do 30%.
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Vytápění místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	lokální plynové (vafky).
Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nutná výměna.
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Odvětrání: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	oknem, bude zachováno.
Stav vlhkosti v místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	projevy tepelných mostů a kondenzace vlhkosti.
Jiné doplňující informace k místnosti:	

5 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti	005
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Účel místnosti	Pokoj
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	
Druh nášlapné vrstvy podlahy:	plovoucí podlaha - lamino.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Stav nášlapné vrstvy podlahy	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy):	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn:	vyhovující omítky k částečné opravě do 15%.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn:	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby:	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Vytápění místnosti:	lokální plynové (vafky).
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Osvětlení (svítidla):	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Stav zásuvek a vypínačů	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Stav interiérových dveří:	nutná výměna.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken:	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Odvětrání:	oknem, bude zachováno.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Jiné doplňující informace k místnosti:	

6 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti	006
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Účel místnosti	Pokoj
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	
Druh nášlapné vrstvy podlahy:	plovoucí podlaha - lamino.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	

Stav nášlapné vrstvy podlahy <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	vyhovující omítky k částečné opravě do 30%.
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	obklady v místnosti nejsou a nebudou se zřizovat.
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nutná pouze nová výmalba (zapravení drobných děr od hmoždinek apod.).
Vytápění místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	lokální plynové (vafky).
Osvětlení (svítidla): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Stav zásuvek a vypínačů <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Stav interiérových dveří: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	nutná výměna.
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.
Odvětrání: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	oknem, bude zachováno.
Stav vlhkosti v místnosti: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	projevy tepelných mostů a kondenzace vlhkosti.
Jiné doplňující informace k místnosti:	
7 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)	
Číslo místnosti <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	007
Účel místnosti <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	Koupelna
Druh nášlapné vrstvy podlahy: <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	dlažba.
Stav nášlapné vrstvy podlahy <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41</i>	nevyhovující nášlapná vrstva určená k výměně - nová bude celá skladba podlahy nášlapná vrstva bude z vinylu.
Další požadavky na opravu podlah:	
Stav stropu (omítky, podhledy): <i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	stávající ponechat a doplnit SDK podhled.
Dalux Field	Vytištěno 3. pro 2025, 15:55 Martin Štěrbá

Další požadavky na opravu stropů:	
Stav omítek stěn:	nevyhovující omítky k celkové opravě ze 100%.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Další požadavky na opravu omítek stěn:	
Stav obkladů stěn:	nevyhovující obklady k celkové výměně, dle nových požadavků.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Další požadavky na opravu obkladů stěn:	
Stav malby:	po celkové opravě omítek provést novou výmalbu.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Vytápění místnosti:	bez topidla.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Osvětlení (svítidla):	nevyhovující stav svítidel v místnosti provést výměnu a doplnění všech svítidel.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Stav zásuvek a vypínačů	elektroinstalace ke kompletní výměně vč. koncových prvků.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:41	
Stav interiérových dveří:	nutná výměna.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Další požadavky ke dveřím v místnosti:	
Stav oken:	místnost bez oken.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Odvětrání:	bez větrání, bude provedeno nucené odvětrání.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Stav vlhkosti v místnosti:	místnost je bez viditelných projevů vlhkosti.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33	
Jiné doplňující informace k místnosti:	


Popis oprav v bytě:

Dále jsou uvedeny požadavky na opravy ze strany objednatele.

Předpokládá se, že před zahájením stavebních prací bude provedena ze strany zhotovitele prohlídka, průzkum a PŘESNÉ zaměření bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu výměr pouze orientační). Zhotovitel si musí zajistit veškerá potřebná povolení pro vjezd a parkování. Dále zhotovitel zajistí veškerá potřebná odborná posouzení, výpočty, výrobní dokumentace, pokud bude pro realizaci nutná. Zhotovitel zajišťuje po dokončení dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci z průběhu díla, revize, odborné zkoušky, geodetické zaměření bytu dle požadavků objednatele.

Před předáním hotového díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech místností bytu včetně umytí oken z venkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven k okamžitému předání nájemci do užívání.

Další doplňující požadavky:	
Požadavky na řešení vlhkosti	
Řešení vlhkosti:	vzlínající vlhkost, či vlhkost propustující stěnou.
Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12	
V případě vzlínající vlhkosti bude zpracován odborné posouzení a návrh dalšího postupu odstranění příčin vlhkosti.	
Návrh řešení odstranění vzlínající vlhkosti:	

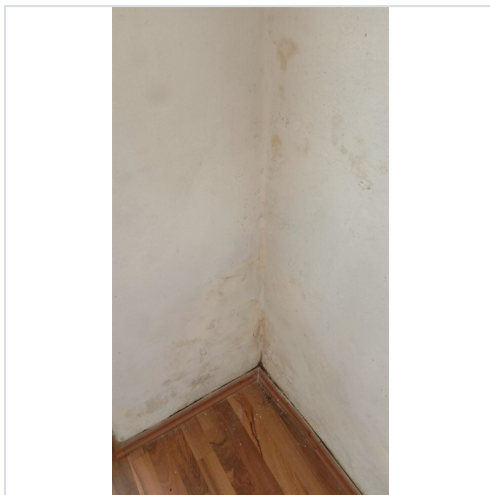

1

Stropy - omítky a podhledy

V případě požadavku na opravu omítek dle požadavků pro jednotlivé místnosti (viz popis místností výše) bude provedena oprava poškozených částí omítek nebo jejich doplnění v požadovaném rozsahu a následně 100% nového štuky. Je požadována rovinnost dle obchodních podmínek.

Popis provedení SDK podhledu:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

ANO SDK bude v bytě prováděn ve všech místnostech.

V případě, kdy je stávající podhled stropu odstraňován a následně nahrazen nebo stávající strop doplněn o sádkartonový (SDK) podhled bude postupováno následovně:

V případě, že bude SDK zřizován ve všech nebo navazujících místnostech bude sjednocena jejich výška (konečná výška bude stanovena po dohodě s objednatelem).

U stropů vyšších než 2,9m je nutné již uvažovat o variantě zavěšeného SDK podhledu.

Vždy bude použit ucelený systém od výrobce, kterého zvolí zhotovitel. Bez souhlasu TDS není možné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stěn, profily budou od stěny odděleny akustickou páskou. SDK bude ve skladbě vždy doplněn o parozábranu a u konstrukcí, kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce oddělující místnosti od nevytápěných prostor(střecha, půda, terasa, průjezd, sklep aj.) budou doplněny o tepelnou izolaci z minerální vaty v tl. min. 180mm.

V běžném použití budou použity SDK desky tl. 12,5mm bez zvýšených požadavků na požární bezpečnost či odolnost proti vlhkosti.

V koupelně a v kuchyni budou vždy použity desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

V případě, že bude SDK podhled umístěn tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez původního záklopu), budou použity desky se zvýšenou požární odolností.

Spáry budou tmeleny a bude vždy použita výztužná páska dle požadavků výrobce použitého systému.

Do spáry mezi podhledem a okolními stěnami se nalepí samolepicí kluzná páska a následně se spára vyplní tmelem dle požadavků dodavatele systému.

SDK podhled bude doplněn o nutné revizní otvory.

Finální provedení bude přebroušeno a nanesen penetrační nátěr pro přípravu malby.

Další doplňující požadavky na SDK:

Rozsah SDK podhledu:

celý byt bude mít nový SDK podhled.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 8. dub 2025, 17:12

Další požadavky na stropy a podhledy:

Stěny - omítky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro každou místnost v popisu výše. Dále jsou uvedeny požadavky na standard oprav.

Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k "vypraskání" spoje. Povrch všech stěn pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před opravou odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně.

Přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.

V případě, že se bude provádět oprava jádrových omítek v jakémkoliv rozsahu vždy pro danou místnost počítáme s následným provedením nového šuku ve 100% plochy dané místnosti, aby se docílilo jednotné ucelené plochy. Nové šuky se nebudou provádět pouze v místnostech, kde budou nové obklady až k SDK podhledu a tam, kde jsou stávající omítky bez závad a je plánována pouze nová výmalba (a nebude se zasahovat do stěn kvůli rozvodům).

Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.

Výmalba bude bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat rovněž oškrábání původních vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových omítek a penetraci. V případech, kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit systémový podkladní nátěr, který tomu zabrání.

Požadavky na keramické obklady :

Veškeré původní keramické obklady určené k odstranění vybourat, keramické obklady do koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musí počítat s cenou obkladů, která umožní objednateli předložit min. 10 různých vzorků (ne jenom různé barvy jednoho typu obkladu) na výběr.

Dekor i kladečský výkres bude schválen investorem, zhotovitel za tímto účelem zajistí vizualizaci koupelny vč. rozmístění zařizovacích předmětů v koupelnovém studiu .

Koupelna i WC budou mít obklady do výšky SDK podhledu, tedy bez přechodů obklad omítka (v případě, že místnost nemá SDK podhled tak bude výška obkladů 2,1m).

Všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány (transparentním silikonem). U rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.

V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.

Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout či vanu.

Další požadavky k řešení stěn:

Popis oprav podlah:

Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. V celém bytě bude design přechodových lišt sjednocen. Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě budoucích oprav. Podklad pod nášlapné vrstvy bude upraven dle požadavků výrobce dodávaného materiálu.

Podlahy - standard výšek a rovinnosti

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

Podlahy v celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně.

Podlahy v celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně, upravit výšku podlahy, aby bylo umožněno otevírání stávajících dveří a navrhnout nové skladby podlah. Řešit provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. Přípustná tolerance rovinnosti podlah na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 – místnosti pro pobyt osob).

Ve všech místnostech ke kompletní výměně podlahy bude odstraněna stávající nášlapná vrstva včetně skladby podlahy až na stávající nosnou konstrukci stropu. Nová skladba podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům výrobce pro uložení finální nášlapné vrstvy.

Nové podkladní vrstvy realizovat včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit dostatečnou tepelnou izolaci.

Při odstraňování stávajících vrstev a původní skladby podlah počítat s nutností odstranit staré betonové mazaniny, násypy (obvykle škvára), prkenné podlahy uložené v násypu na polštářích apod. Dorovnávání nových skladeb se bude provádět obvykle s lehkého nehořlavého materiálu (např. keramzit/liapor apod.).

Nová podlaha při výměně skladby podkladu:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

nová skladba podlahy + dlažba, nová skladba podlahy + vinyl

Podlahová krytina z vinyly (dle výběru investora) - třída zátěže 23-32, odolnost proti poškrábání MSR B1. 100 % vodotěsnost, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm. Kročejový útlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Originální soklové lišty z vinyly vyrobené přímo z podlahoviny. Dekor dle výběru investora (předpokládá se výběr z několika druhů imitace dřeva).

Druh vinyly:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

plovoucí vinylové podlaha s integrovanou akustickou podložkou (click).

Nová keramická podlahová krytina o min. rozměrech 30cm x 30cm (popř. 40cm x 40cm, 30x40, a větší) a min. tl. 8 mm – protiskluznost R9, ořezuvzdornost PEI 3. V koupelně a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlažby vybere objednatel dle předložených vzorků. Zhotovitel musí počítat s takovou cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výběr min. 10 různých dekorů (za dekor se nepovažuje jiná barva stejného dekoru).

Další požadavky:

Do skladby podlahy bude vložena tepelná izolace min. tl. 100mm

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v bytě:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

Rozvody nevyhovující, nutná kompletní výměna.

Rozvod plynu bude proveden kompletně nově. Materiál trubek bude měď. Rozvody budou zasekané ve stěnách, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. Zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci a revizní zprávu nového rozvodu.

Plynoměrová skříň:

Vyhovující.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

Další požadavky k řešení plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):

nutná kompletní oprava elektroinstalace.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Bude provedena kompletně nová elektroinstalace v bytě, včetně všech koncových prvků (vypínače, zásuvky, světla, jištění atd.).

Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou nové. Budou zřízeny přívody pro vytápění, nucené větrání dle požadavků stanovených u ostatních profesí.

Po opravě bytu bude mít byt vyhovující přívod do bytu z elektroměrové skříně s kapacitou pro 3 fázové napojení.

Součástí dodávky budou i LED svítidla zapuštěná do podhledů.

Požadované parametry:

Příkon stanovit na základě výpočtu na plochu místnosti:..... ≥ 18 W

Barevná teplota 3000 - 4000 K (dle výběru investora).

Světelný tok $\geq 1300 - 1500$ lm

Vyzařovací úhel $\geq 100^\circ$

Počet svítidel:

Pokoje..... 2 kus

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyňskou linkou)

Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V místnostech se dvěma svítidly budou osazeny dvojité vypínače umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do místností.

Rozmístění zásuvek bude navrženo takto:

Kuchyňský kout 9 kusů celkem

pod linkou 4x jednozásuvka

nad linkou 3x dvojjásuvka

Obývací pokoj 4x dvojjásuvka

Pokoj 4x dvojjásuvka

Chodba pod 20 m² 2x dvojjásuvka

Chodba nad 20 m² 3x dvojjásuvka

Koupelna – ... 1x dvojjásuvka, 1x dvojjásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvojvypínač pro světlo a ventilátor

Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.

V kuchyni bude proveden rozvod umožňující i montáž elektrického sporáku s indukční varnou deskou jako alternativy ke sporáku kombinovanému, zapojení myčky, digestoře

Dalux Field

Vytištěno 3. pro 2025, 15:55
Martin Štěrbá

(vyvést zásuvku v místě pro horní skříňku dle požadavku objednatele), lednice s mrazákem, mikrovlnné trouby, ostatních běžných kuchyňských spotřebičů, a osvětlení linky. Odpovídajícím způsobem bude doplněn bytový rozvaděč. V kuchyni jsou uvažovány linky se zadní obkladovou deskou. Vývody kabelů pro horní zásuvky a vypínače tedy musí mít dostatečnou rezervu, umožňující vysunutí na tuto desku. Revizní zpráva bude vystavena pro celý byt, bytový rozvaděč i přívod od elektroměrového rozvaděče na chodbě. Revize by měla být objednateli dodána min. 4 týdny před termínem dokončení stavby s ohledem na nutnost požádat distributora o připojení bytu či provedení změn na hlavním jističi.

V chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

Osazované koncové prvky musí být před osazením vzorkovány a odsouhlaseny TDS

Další doplňující požadavky:

Vytápění elektřinou:

ANO, bude se zřizovat.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Při zřizování vytápění pomocí elektřiny je nutné počítat s nutností zřídit nový třífázový přívod do bytu včetně vystrojení elektroměrové skříně pro umístění 3 fázového měření.

Slaboproud

Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko).

Provéřit funkčnost rozvodů STA. Pokud je rozvod STA nefunkční, propojený mezi byty, nebo chybí úplně, bude proveden nový (1x AV-TV zásuvka/pokoj). K protažení koaxiálního kabelu do bytu budou využity chráničky s datovými kabely.

Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn.

Popis opravy vytápění:

Rozsah opravy vytápění:

stávající topidla budou odstraněna a bude zřízeno nové Elektrické etážové vytápění pro byt.

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Byt bude vytápěn novým elektrickým kotlem se zásobníkem TUV a z něj zřízen nový rozvod topné soustavy pro celý byt. Zhotovitel zajistí odborný výpočet potřebného výkonu zdroje tepla a výkonu jednotlivých těles a jejich optimální rozmístění.

Výpočet bude předložen TDS ke schválení.

Otopná tělesa: Budou osazeny nové deskové radiátory – pod každé okno v pokojích, v chodbách a ostatních místnostech, tak aby byla splněna tepelná pohoda v bytě. V koupelně bude osazen koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění.

Kotel včetně zásobníku bude umístěn v technické místnosti nebo výklenku. V případě, že to nepůjde jinak bude umístěn v koupelně – z estetického hlediska bude opatřen uschovaný do skříně v truhlářském vlhkosti odolném provedení.

Pro kotel je nutné zřídit samostatný přívod elektřiny a řešit i posílení rozvodů ve společných prostorách domu včetně elektroměrové skříně.

Rozvody budou zasekány do stěn, pokud nebude dohodnuto jinak.

Popis umístění kotle:

Koupelna/Kuchyně

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Popis opravy ZTI a VZT (vodoinstalace, odpady, odvětrání):

V bytě jsou osazeny nové vodoměry pro studenou a teplou vodu opatřené modulem pro dálkový odečet v síti LoRaWAN s nastaveným denním odečtem a externí anténou, která v bytě zůstane. Vodoměry je v případě potřeby možné demontovat a opětovně namontovat na jiné místo (nový jednotný přívod pro byt). Prostor pro vodoměry musí být přístupný i po montáži kuchyňské linky, dostatečně velký, umožňující jejich pohodlnou výměnu.

VZT - nově zřídit odvětrání varné desky v kuchyňské lince, koupelny a WC. Nucené větrání koupelny a WC – tiché (max. 36dB), časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. Odvětrání kuchyně – preferujeme digestoř s odtahem z místnosti, nebude-li to možné, pak volit recirkulační digestoř.

Popis opravy ZTI:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

stávající rozvody jsou staré nebo jen částečně opravené, budou tedy kompletně odstraněny a provedeny nově.

Budou vybourány stávající zařizovací předměty a kompletně vyměněny všechny rozvody odpadů a vody, včetně stoupaček v bytě na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se sníženou hlučností. Stoupační potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby nebylo nutné při budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do těchto opravených bytů. V koupelně (případně v technické místnosti) zřízen vývod pro připojení pračky a v kuchyni vývod pro připojení myčky (rohový ventil na studené vodě + podomítkový sifon). Veškeré rozvody budou vedeny ve zdi.

Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za šuplíkem – nesmí být za spotřebiči).

Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů výrobce a platných norem.

Zařizovací předměty v koupelně – sprchový kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovým žlabem (pokud nebude níže popsáno jiné požadované řešení), skleněná zástěna, dveře otvíravé dovnitř. Umyvadlo šířky 60cm dle prostorových možností a dle výběru investora, s odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a ovládáním odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovým setem. Všechny baterie musí být osazeny úspornými perlátory včetně úsporné sprchové hlavice. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm).

Osadit koupelnový žebřík stopnou patronou a zřídit větrání s časovým doběhem.

Zařizovací předměty na WC – Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit) a zřízeno nucené větrání s časovým doběhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skříňkou.

Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5 designových řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie – chrom.

Odvětrání bude zajištěno nuceně pomocí ventilátoru s doběhem.

Zhotovitel nechá na své náklady vypracovat zpracování vizualizace návrhu nového dispozičního uspořádání koupelny s ohledem na umístění všech zařizovacích předmětů, a to včetně kladečského plánu obkladů a dlažeb. Dispozice musí být před zahájením realizace schválena TDS.

Popis řešení sprchového koutu:

Čtvercový 900x900mm

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

Popis opravy omítek/podhledů stropů:

Dle stavu omítek/podhledů v jednotlivých místnostech se bude při opravách postupovat pro každou místnost individuálně, dle výše zjištěných stavů. Níže jsou blíže popsány postupy pro jednotlivé druhy postupů:

Popis opravy omítek/podhledu stropů:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

stávající stropy ponechat a doplnit o SDK podhled.

Ve všech místnostech je požadované zřízení SDK podhledu čímž dojde ke sjednocení světlé výšky místností a možnosti skrýt případné rozvody. Podhled bude doplněn o nutné revizní otvory (přístup k VZT, vytápění, požární ucpávky aj.). Rozdílná světlá výška místností je možná pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivých místnostech se bude při opravách postupovat pro každou místnost individuálně, dle výše zjištěných stavů. Níže jsou blíže popsány postupy pro jednotlivé druhy postupů:

Popis opravy oken:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

bez závad, zhotovitel provede seřízení a očištění.

Okna bez větších závad budou důkladně zkontrolována, očištěna, seřízeno kování, doplněno chybějící těsnění. Současně vyčištění parapetů a přetmelení všech spár.

Další požadavky:

Popis opravy, výměny dveří

Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na WC – sada WC. Sjednocení kování může mít výjimku pouze v případě specifických požadavků památkářů.

Popis opravy interiérových dveří:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57

výměna dveří.

Nové interiérové dveře budou výškově sjednoceny. Otvory po původních výplních tak budou upraveny na požadovanou výšku, výška bude vymezena novým systémovým překladem a nadezdívka bude provedena z pórobetonových tvárnic. Nové interiérové dveře budou s obložkou, obložky budou při styku se stěnou zpravené akrylátem v barvě malby stěny.

Dveře budou dodány dle typu místností (obytné místnosti (pokoje a kuchyně) – částečně prosklené ze 2/3 z matného/neprůhledného skla; koupelna/WC – plné bez prosklení).

Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku DTD (ne voštinu), povrchová úprava CPL – lamino. Dekor dveří je nutné odsouhlasit objednatelem (předpokládá se výběr z dekorů napodobujících dřevo - dub, ořech, olše, javor).

Kování v celém bytě u nových dveří sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná.
Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na WC – sada WC.

Požadovaný rozměr dveří	700/1970, 800/1970
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57</i>	
Typ provedení:	provedení viditelné panty (3ks), polodrážka.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57</i>	
Typ provedení dveří:	viditelné panty (3ks), polodrážka.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57</i>	
Jiné požadavky na dveře:	
Konstrukce mimo byt (balkon, lodžie, terasa)	
Konstrukce mimo byt (lodžie, balkon, terasa)	terasa - bez závad.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57</i>	

Stávající dispozice bytu

Dispozice bytu označuje počet obytných místností a zda má byt kuchyňský kout v jedné z obytných místností nebo samostatnou kuchyň.

Stávající dispozice bytu	3+1
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 13. srp 2025, 20:57</i>	
Jiný typ dispozice.	


Plánovaná dispozice bytu

Požadovaný budoucí stav po opravě bytu.

Požadovaný stav dispozice:	Nutná úprava dispozice, za tímto účelem bude zpracován zjednodušený zákres.
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10</i>	

Při úpravě dispozice zhotovitel stavby zajistí na své náklady statické posouzení bouraných konstrukcí, které bude obsahovat popis postupu bourání a zajištění stávajících konstrukcí. Dále pak statický návrh případných souvisejících úprav. V případě, že by případné statické úpravy nového stavu překročily v rámci veřejné zakázky zadávané metodou Design and build 50tis. Kč bez DPH, budou tyto náklady (nad 50tis. bez DPH) považovány za vícepráce, které bude dodatečně hradit objednatel nad rámec ceny stanovené v rámci veřejné zakázky. Vícepráce budou před jejich provedením nejprve odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za tímto účelem předloží statický návrh a položkový rozpočet na navržené práce).

Doplňující informace v případě, že dochází ke změně dispozice bytu.	
Bude vytvořena nová předsíň u vstupu do pokoje, tak aby sociální zázemí bylo odděleno od kuchyně a pokoje.	
<i>Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33</i>	

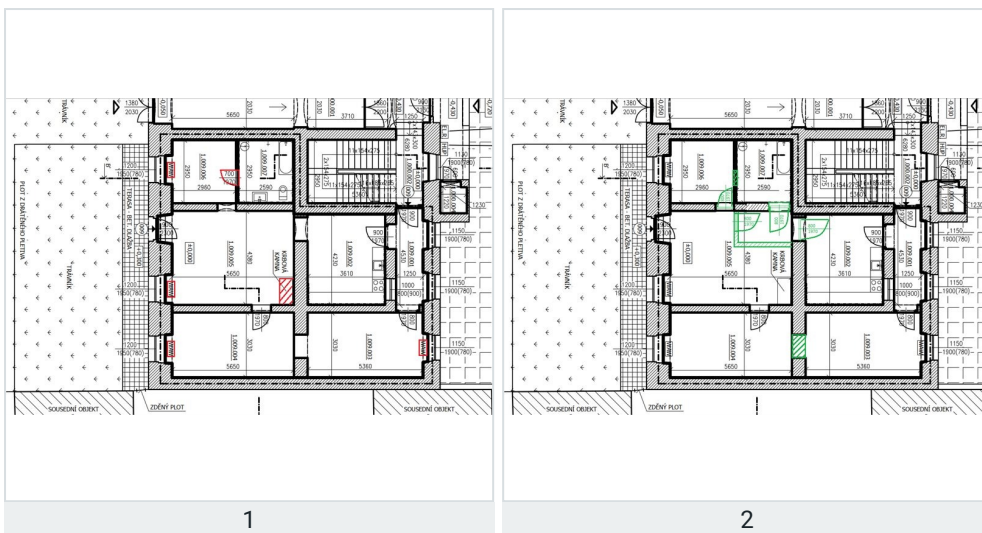

Ostatní požadavky na opravu bytu:

Ostatní dokumenty.

Složitost dopravy materiálu na stavbu:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. zář 2025, 16:10

běžná náročnost (bez použití výtahu).

Měřicí zařízení:

Byt bude vybaven min. 2 ks přenosných čidel měřících vlhkost a teplotu s uvedením min. a max. naměřených hodnot a s grafickým vyhodnocením stavu vlhkosti. Čidla budou sloužit pro potřeby budoucích uživatelů, aby bylo patrné, že je nutné v bytě dostatečně topit a větrat.

Čidla budou napájena vyměnitelnými bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Požadavky na demontáže vybavení:

Krbová kamna odstranit

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

kotel., lokální topidla.,
zařizovací předměty
(umyvadla, vany, sprchové
kouty, pokud nebudou
zachovány).

Další vybavení bytu po opravě:

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Dodat kryt pro kotel
(opláštění, skříň),. Dodat
kuchyňskou linku vč. dřezu a
baterie, varné desky, trouby.,
Dodat skříňku pod umyvadlo
do koupelny.

Skříňka pod umyvadlo bude v provedení bílé barvy případně v dekoru dřeva, určená do koupelen pod umyvadlo s povrchovou úpravou odolnou zvýšené vlhkosti. Bude mít min. 1 plno výsuvnou zásuvku.

Další popis:

Součástí stavby je i dodávka a montáž modulární kuchyňské linky v požadované délce (spodní

i horní skříňky, pracovní deska, deska na stěnu místo obkladů), včetně nainstalování spotřebičů (granitový dřez s odkapem, sifon, vestavná trouba, indukční varná deska, dřezová baterie, svítidlo, digestoř).

Vzhled kuchyňské linky bude vycházet z výkresového schématu, který předloží zhotovitel objednateli ke schválení vč. vzorkování dekoru dveří, úchytů a pracovní desky. Předpokládá se základní barevné provedení, které může být přizpůsobeno dle dohody (vnitřní korpusy bílé, pracovní deska v dekoru dřeva, dvířka šedé, úchyty nerezové). Konkrétní typ je nutno konzultovat se zhotovitelem. Vždy se však bude

jednat o ekonomicky přijatelné řešení, modulární systém (např. Ikea). Kování (výsuvy s dojezdem, panty s tlumením) kuchyňské linky bude odolné proti častému používání a měly by mít záruku. Spodní skříňky musí mít min. 1 modul zásuvkový (3 zásuvky) vč. třídícího programu v horní užší zásuvce pro umístění příborů.

Napojení spotřebičů (indukční varná deska a trouba) bude za skříňkou za dřezem, aby byly takto dobře dostupné (při zapojení nebo odpojení). Lednice ani myčka není součástí

dodávky. Je nutné počítat s přípravou zásuvky pro zapojení digestoře.

Délka kuchyňské linky (v m):	3
------------------------------	---

Změnil uživatel Ondřej Pinkas, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 14:33

Další popis:	
--------------	--

Z estetických důvodů je nutné kotel, boiler případně celou sestavu zakrytovat. Tedy buď do skříně na míru nebo oddělení sádrokartonovou příčkou a dveřmi.

Další popis:	
--------------	--

Ostatní požadavky na zhotovitele

Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel prohlídku, průzkum a zaměření bytu.

Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného záboru veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.

Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít bytové rozvody opatřené vodoměry. Kelektrické energii však byty připojeny nejsou. Zhotovitel buď požádá EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem provedení stavebních prací. Slibovolným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny. A nechá osadit elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč s elektroměrem, který napojí v rozvodně domu (1.PP) na společnou spotřebu.

Práce budou probíhat za běžného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o harmonogramu prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů, ale i nájemce nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránky všech nájemců a zároveň vylepení informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.

Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e-mailový kontakt na odpovědnou osobu, která za opravu bytu zodpovídá.

Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot. Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

- odklizení hrubých nečistot

- mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
- mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k distribuční soustavě (plyn, elektroinstalace)

Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (plyn, elektroinstalace).

Požadavky na zhotovitele k předání dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné zaměření se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užité plochy bytu po opravě. U výpočtu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.

Stanovení podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařízení předměty ve vnitřní ploše bytu.

Stanovení užité plochy bytu:

Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m (plyne z vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby).

Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m² a zaokrouhuje se na jedno desetinné místo tak, že pět setin m² a více se zaokrouhuje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m² se nepřihlíží.

Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda místností (číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m², plocha stěn v m², plocha stropů v m², povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb.

Dokumentaci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, flash disk)

výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006.

textová část ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)

názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).

uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:

01_editovatelné

- A_Pruvodni_zprava
- B_Souhrnna_techicka_zprava
- C_Situace
- D.1.1_ASR
- D.1.4.1_ZTI
- D.1.4.2_UV
- D.1.4.3_ELI_SLP
- D.1.4.4_PLYN

02_pdf

- A_Pruvodni_zprava
- B_Souhrnna_techicka_zprava
- C_Situace
- D.1.1_ASR
- D.1.4.1_ZTI
- D.1.4.2_UV
- D.1.4.3_ELI_SLP
- D.1.4.4_PLYN

Finální kontrola

Schválil: Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 15:54

Budoucí cenová kategorie bytu po opravě:

II. cenová kategorie

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 15:54

Stav schvalování dokumentu:

Schváleno

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 15:54

Poznámky:

Odhad nákladů na opravy

Odhad vychází z průměrných cen obdobných oprav bytů v minulosti.

Odhadovaná hodnota oprav:

0

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 15:54

Požadovaná lhůta na opravu bytu (v týdnech):

14

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 15:54

Orientační užitná plocha:

112

Změnil uživatel Martin Štěřba, OISBD_Brno-střed, 3. pro 2025, 15:54



1 - 12. lis 2024, 10:39



2 - 12. lis 2024, 10:39



3 - 12. lis 2024, 10:39



4 - 26. úno 2025, 14:46



5 - 26. úno 2025, 14:46



6 - 26. úno 2025, 14:46



7 - 26. úno 2025, 14:47



8 - 26. úno 2025, 14:47



9 - 26. úno 2025, 14:47



10 - 26. úno 2025, 14:47



11 - 26. úno 2025, 14:47



12 - 26. úno 2025, 14:47



13 - 26. úno 2025, 14:47



14 - 26. úno 2025, 14:48



15 - 26. úno 2025, 14:48



16 - 26. úno 2025, 14:49



17 - 26. úno 2025, 14:49



18 - 26. úno 2025, 14:49



19 - 26. úno 2025, 14:49



20 - 26. úno 2025, 14:49



21 - 26. úno 2025, 14:50



22 - 12. lis 2024, 10:34



1 - 26. úno 2025, 14:39




2 - 26. úno 2025, 14:51



1 - 26. úno 2025, 14:38



1

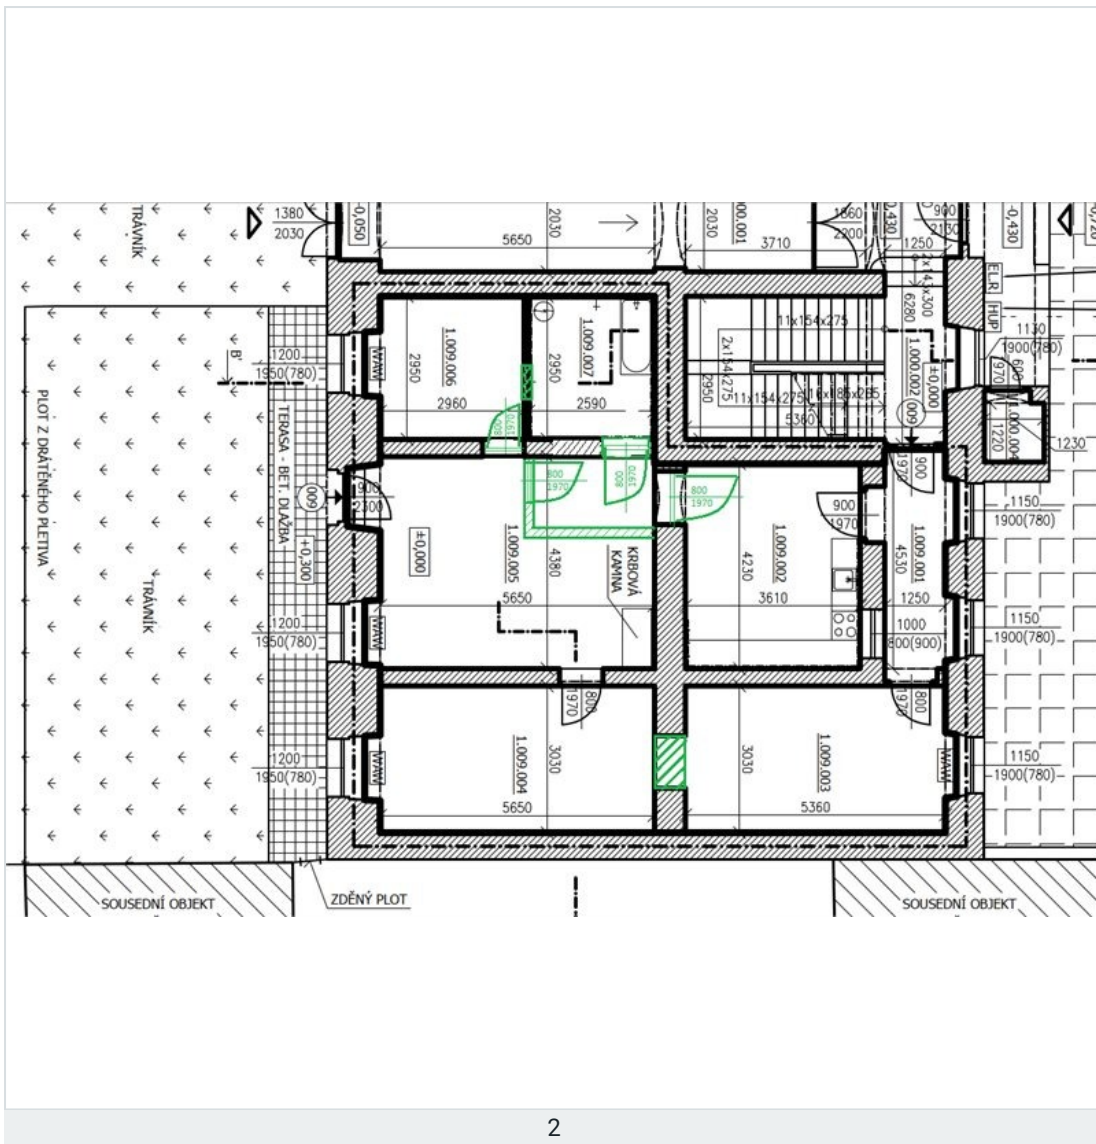

Dalux Field

Vytištěno 3. pro 2025, 15:55
Martin Štěrbá