

PŮDORYS ČÁSTI 6.NP




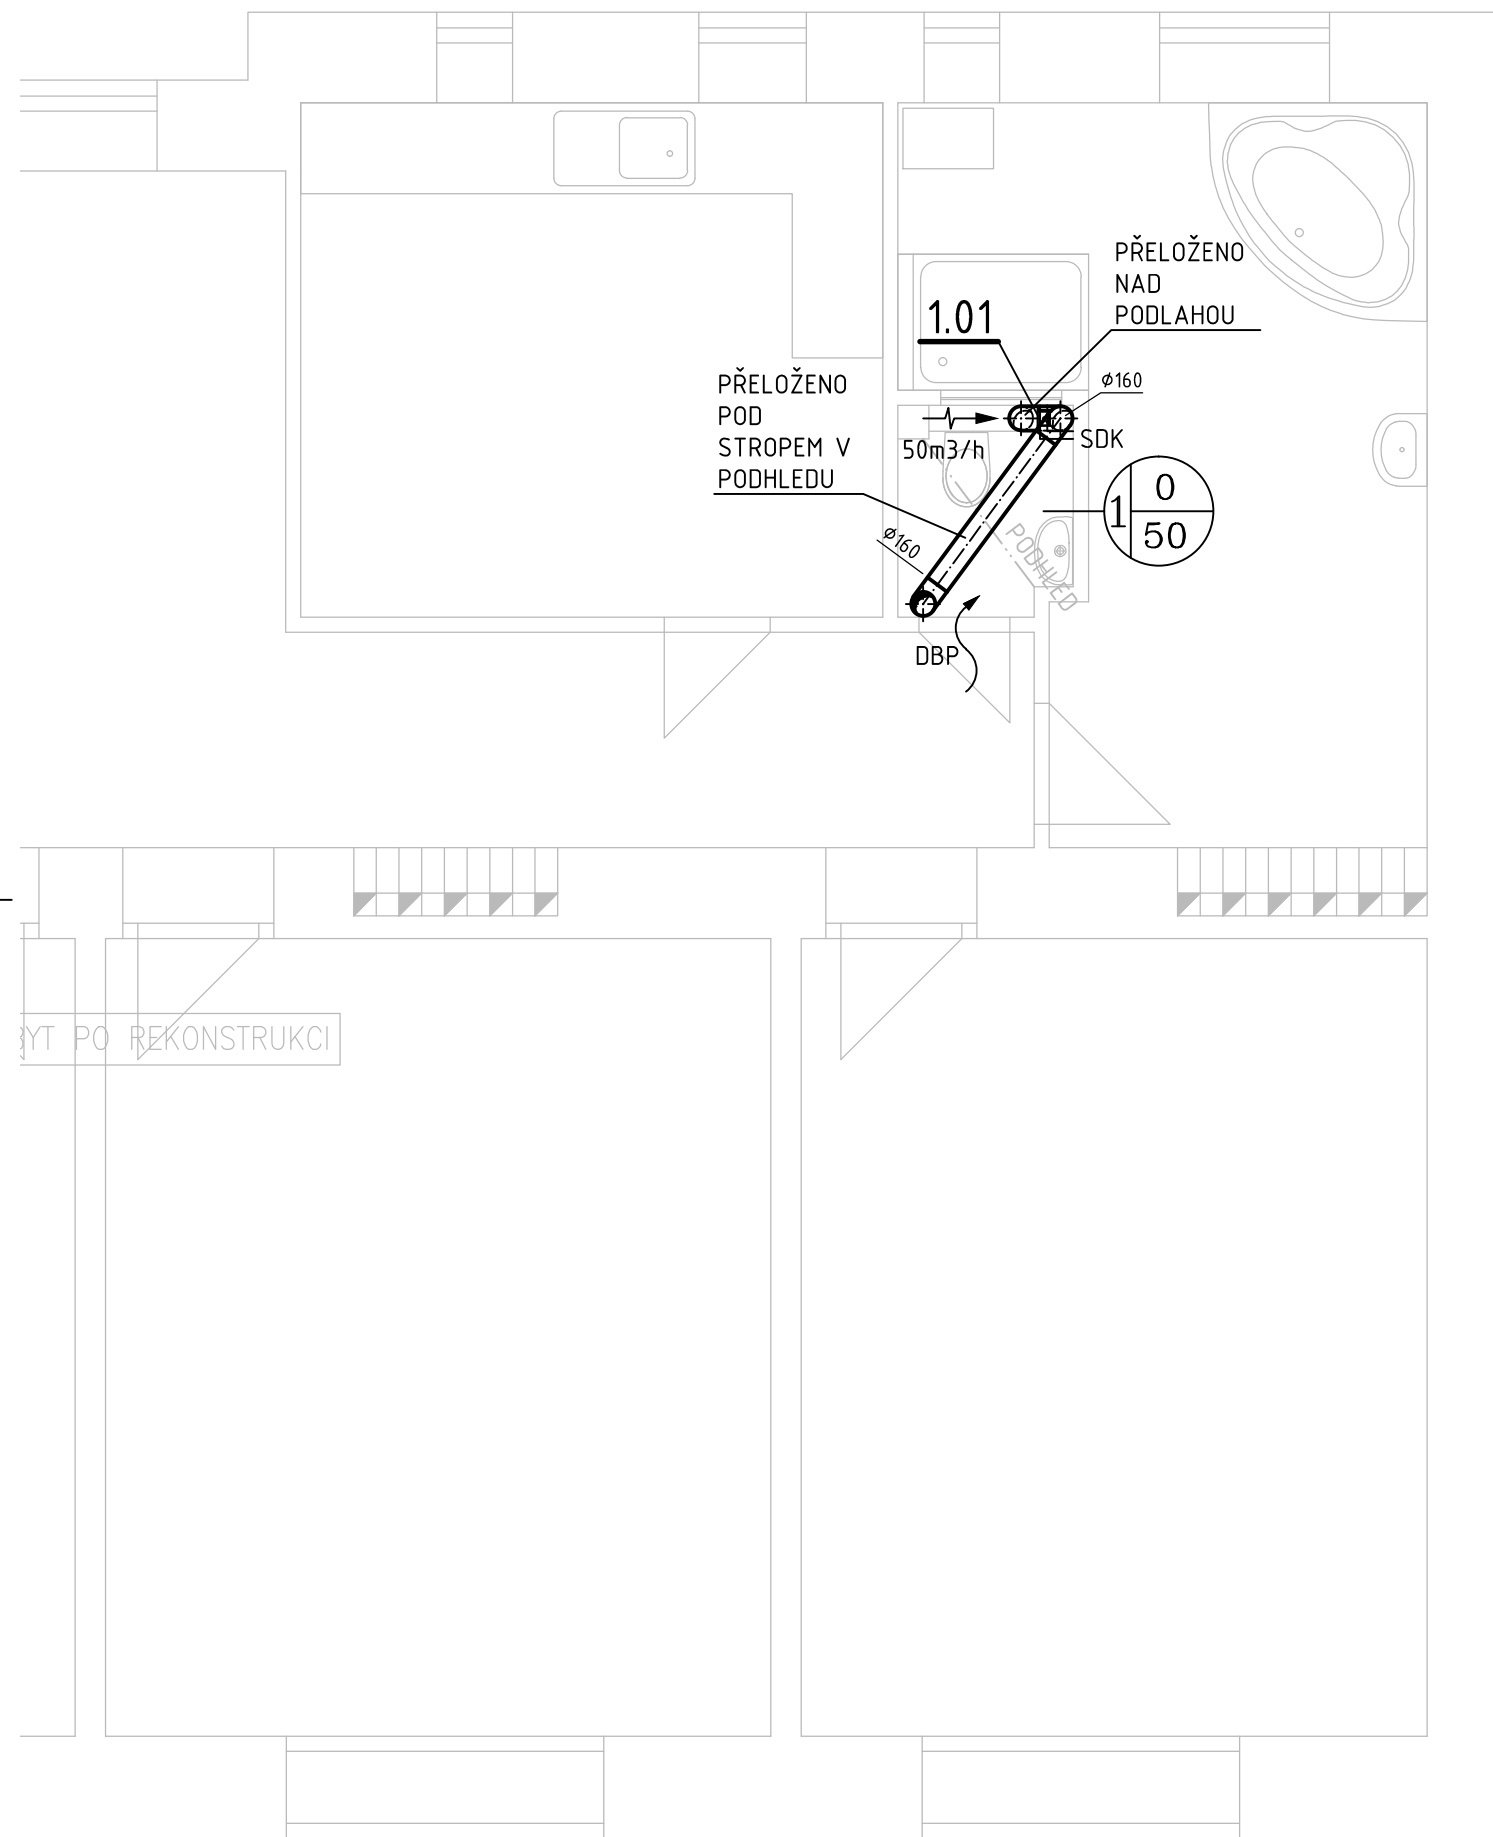




SCHÉMA OBJEKTU

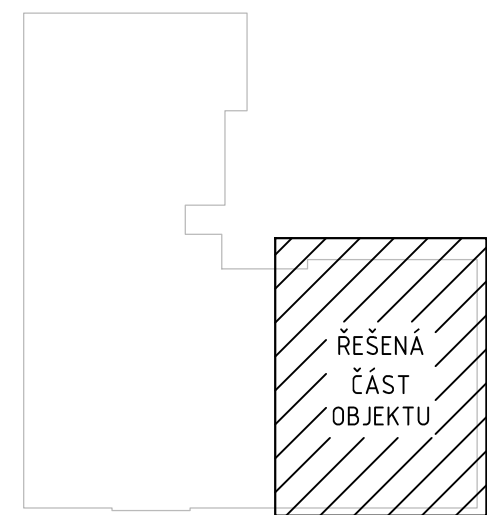


LEGENDA VZT ZNAČENÍ:

-  CELKOVÉ MNOŽSTVÍ NUCENNĚ PŘIVÁDĚNÉHO A ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU ZAŘÍZENÍM
-  ODVOD VZDUCHU
-  STĚNOVÝ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU
-  DVEŘE BEZ PRAHU MEZERA min. 10mm

POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- ŽÁDNÉ STAVEBNÍ PRÁCE ANI SDK KONSTRUKCE A PODHLEDY NEJSOU V DODÁVCE VZT
- STOUPACÍ VZT POTRUBÍ BUDE VODOTĚSNÉ, TO SE TÝKÁ HLAVNĚ VODOROVNĚ VEDENÝCH ČÁSTÍ A ODSKOKŮ POTRUBÍ



ODDĚLENÍ PROJEKCE TEPLÁRNÝ BRNO, a.s. Špitálka 6, 658 15 Brno tel: 545 162 193				D:\Soukromé\2016\225-2016 ZTI Teplárny Brno\Nové rozčíslo - kresleno v mettech - Standard\Logo Teplárny.jpg	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	INVESTOR	
ING. LENKA NOVÁKOVÁ	ING. RADEK SKALNÍK	ING. RADEK SKALNÍK	ING. JIŘÍ HAMERNÍK	ÚMČ BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 602 00 Brno	
STAVBA				STUPEŇ DOKUMENTACE DSP	
OPRAVA ZTI V BYTOVÝCH DOMECH ÚMČ BRNO-STŘED ÚVOZ 88, BRNO VZDUCHOTECHNIKA STAVEBNÍ OBJEKT				MÍSTO STAVBY BRNO - STŘED	
				FORMÁT 2x A4	
				DATUM 2/2016	
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 6.NP				MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.2.6
				ČÍSLO ZAKÁZKY 14-042	