



v61Ab9 NOVÝ STAV

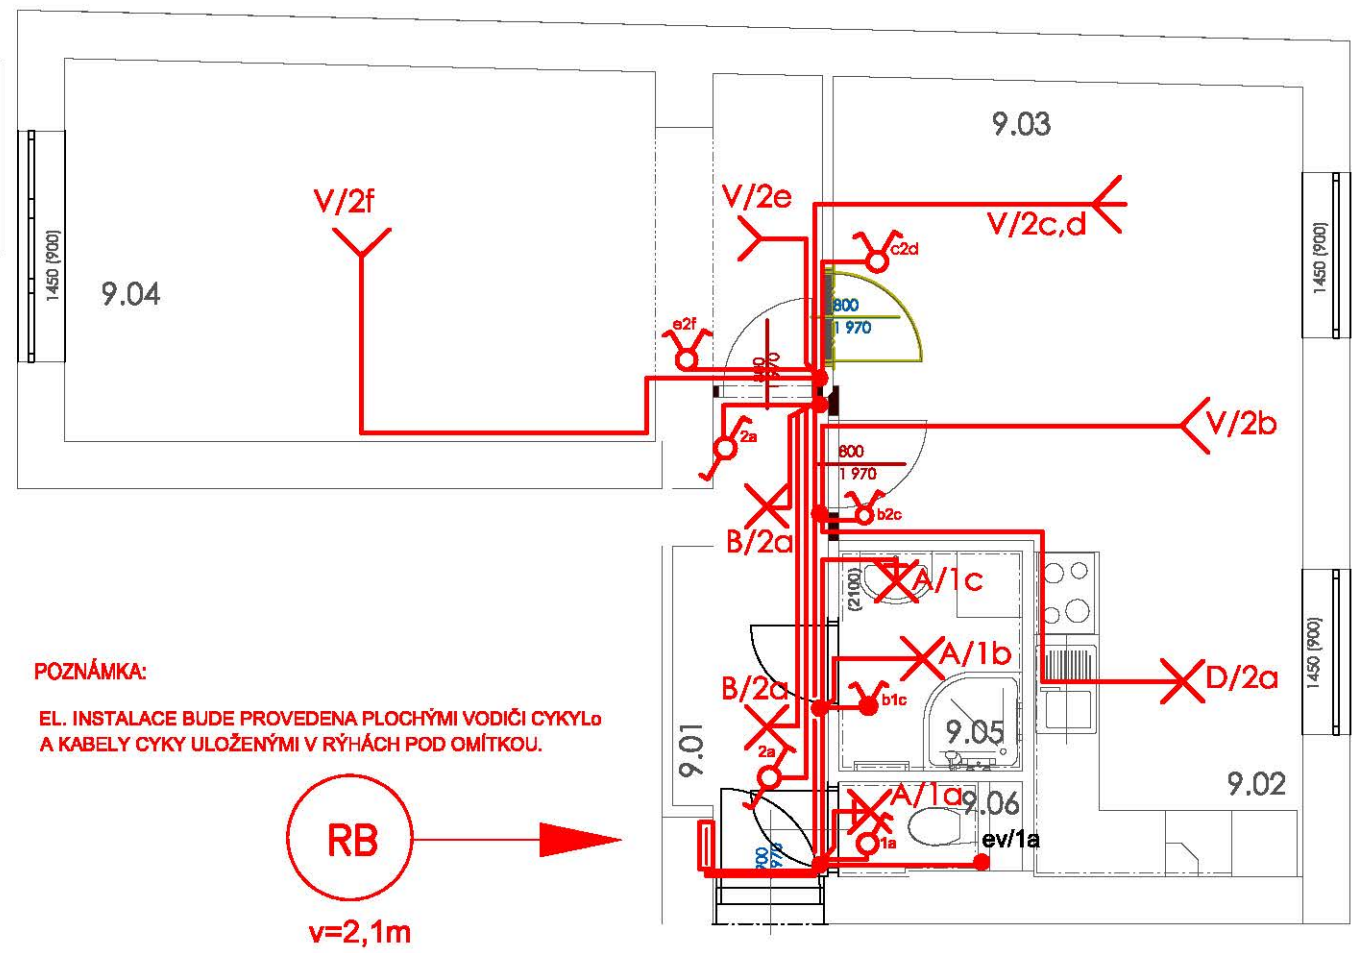

POZNÁMKA:  
EL. INSTALACE BUDE PROVEDENA PLOCHÝMI VODIČI CYKLO  
A KABELY CYKY ULOŽENÝMI V RÝHÁCH POD OMÍTKOU.

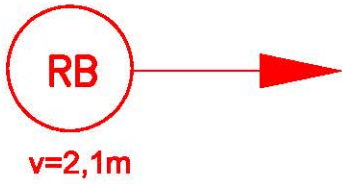

LEGENDA ELEKTRO :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP40, řaz.1, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ IP40, řaz.6, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP40, řaz.5, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ IP43-p.om., řaz.5, v = 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIO-STŘÍD. IP40 , řaz.5+6, v = 1,2m
- KRABICE SVORKOVACÍ
- ROZVODNICE ELEKTROMĚROVÁ
- ROZVODNICE BYTOVÁ - RB

- A SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNÉ - STROPNÍ 2x9W IP 40
- B SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ, STROPNÍ 2x11W IP 43
- C SVÍTIDLO LED PÁSEK 50cm
- D SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ ZÁVĚSNÉ STROPNÍ 1x100W IP 40
- V VÝVOD PRO INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO DODÁVKA NÁJEMNÍKA BYTU
- ev el. ventilátor 230V s doběhem DODÁVKA VZT

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz  
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,  
Ochrana před NDN: samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase  
Vnější vlivy prostředí  
ČSN 332000-5-51 ed.3: normální, normální se zónami

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	VNĚJŠÍ VLIVY PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 33 2000-5.51.ed.3
9.01	CHODBA	6,32	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
9.02	KUCHYŇ	9,46	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKŁAD	1500 mm	NORMÁLNÍ SE ZÓNA MI
9.03	POKOJ	13,96	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
9.04	POKOJ	22,19	PARKETY	OMÍTKA		NORMÁLNÍ
9.05	KOUPELNA	3,34	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKŁAD	2100 mm	NORMÁLNÍ SE ZÓNA MI
9.06	WC	1,06	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM. OBKŁAD	1500 mm	NORMÁLNÍ

D 1.4.h. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

INVESTOR:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed		<div>Vložený obrázek #109</div>		Statutární město Brno Dominikánská 2, 601 69 Brno tel.: 542 526 715	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ		<div>Vložený obrázek #11.png</div>		G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 533 036 524	
VYPRACOVAL:		Karel CHYTL					
KONTROLOVAL:		Marek GÁLÍK					
Rekonstrukce bytů Brno v61Ab9				FORMÁT		A3	
				DATUM		05/2016	
				STUPEŇ		DPSP	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		16-05-27	
				MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
vchod č.: 6A byt č.: 9				1 : 50		D.1.4.b9.E-01	
PŮDORYS v61Ab9 - OSVĚTLENÍ							