


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)
1.01	PŘEDSÍŇ/HALA	20,44
1.02	POKOUJ	27,90
1.03	POKOUJ	22,95
1.04	KOUPELNA A WC	4,26
1.05	KUCHYŇĚ	10,58

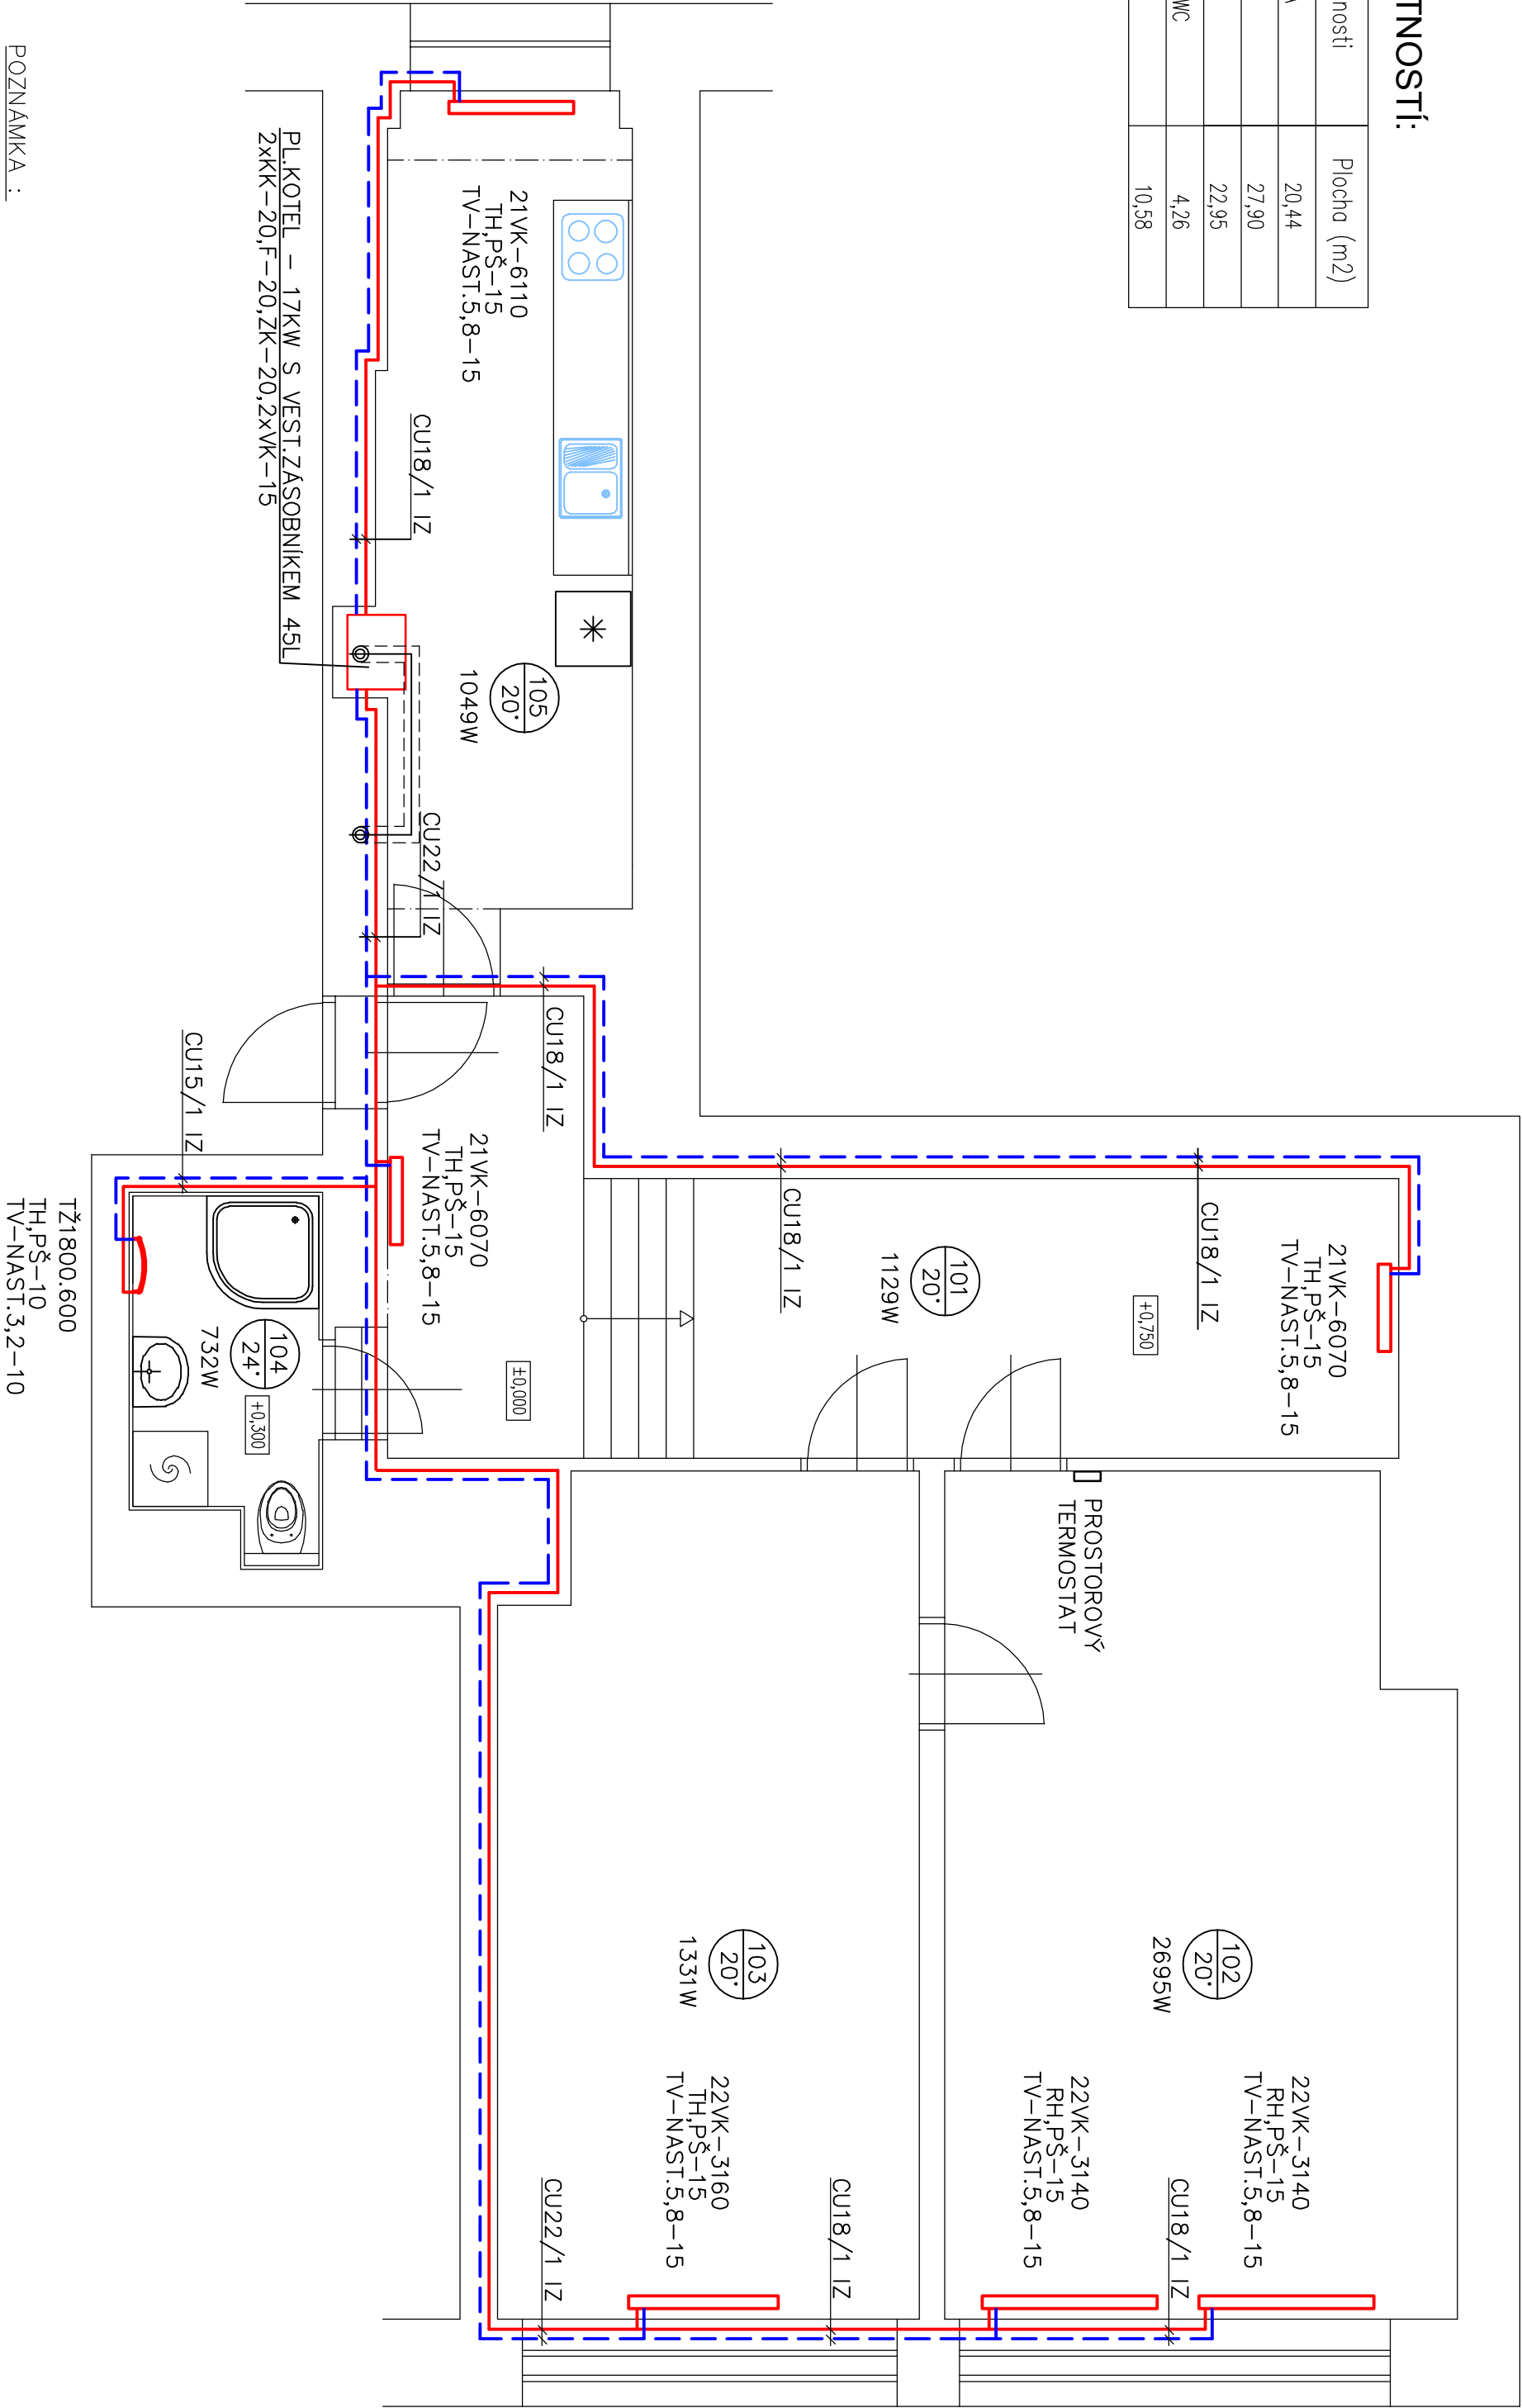

POZNÁMKA :  
OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ S NÁPOJENÍM ZE SPODU  
OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ KOMBI S EL. TĚLESEM  
TEPELNÝ SPÁD 75/65°C  
POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA Z CU POTRUBÍ  
POTRUBÍ VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI BUDE IZOLOVÁNO NÁVL.IZOLACÍ  
RH-RUČNÍ HLAVICE  
TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICE  
TV-TERMOSTATICKÝ VENTIL  
PŠ-UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ  
KOAXIÁLNÍ ODKOURENÍ D80/125 PŘES STÁVAJÍCÍ KOMÍN

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hučl Dvorského 41/228, Brno 639 00 www.projektni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hučl	Marina Randíková	Marina Randíková		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:	KOBILŽNÁ 11, byt č. 2 - rekonstrukce			
OBJEKT:	D.1.4. - VYTÁPĚNÍ			
MÁZEK VÝKRESU:	PŮDORYS - nový stav		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	1