


POZNÁMKA:


- POLOHY SVODNÉHO, ODPADNÍHO A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY ZTI POTRUBÍ BUDOU VEDENY SKRYTĚ VE STĚNOVÝCH, STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH DŘÁŽKÁCH.
- ROZVODY SV, TV A CÍRKULACE BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.
- ČERVENÉ OZNAČENÉ ZP BYLY Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A ESTETIKY VYHODNOCENY JAKO VYHOVUJÍCÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
- NOVÉ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE 1.PP. PŘED NAPOJENÍM BUDE NA STOU PACÍM POTRUBÍ OSAZEN ČISTIČÍ KUS.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB, PLNĚNÝCH MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNÍŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 145-1, TZV. TICHÉ POTRUBÍ.
- NOVÉ OSAZENÉ VANY BUDOU OBEZDĚNÝ A VANOVÁ DVÍŘKA BUDOU OSAZENA NA MAGNETY.
- V BYTECH KTERÉ JSOU PO REKONSTRUKCI BUDOU STAVEBNÍ ZÁSAHY PROVÁDĚNÝ TAK, ABY BYLY CO NEJMÉNĚ DOTČENY STÁVAJÍCÍ OKLADY A DLAŽBY. V BYTECH, KTERÉ TO SVOJÍ DISPOZICÍ UMOŽNÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ STAVEBNÍ ZÁSAHY PŘEVÁŽNĚ Z MÍSTNOSTÍ, VE KTERÝCH JE SITUOVÁNO WC.

DETAIL A--VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:

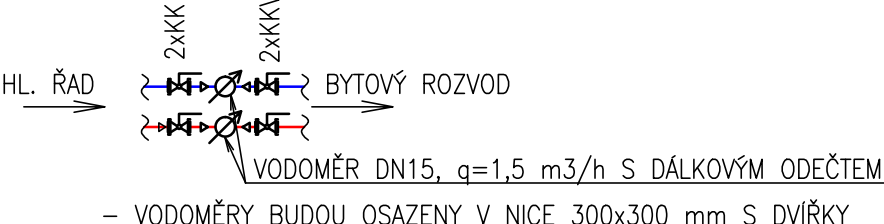

- VODOMĚRY BUDOU OSAZENY V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

DETAIL B--VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:

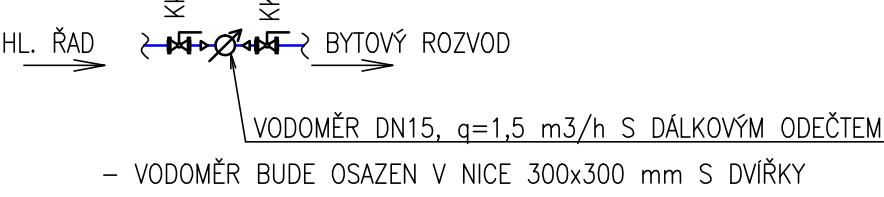

- VODOMĚR BUDE OSAZEN V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

LEGENDA ZNAČENÍ--NOVÉ ZP:

- WC - KLOZET  
U - UMYVADLO  
Sp - SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT  
V - VANA  
M - MÝČKA  
Pr - PRAČKA
- KK40 - KULOVÝ KOHOUT DN40  
KKV20 - KULOVÝ KOHOUT S VYPUSČENÍM DN20  
RA20 - REGULAČNÍ ARMATURA DN20

LEGENDA:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - NOVÉ  
----- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ  
----- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ  
----- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN16  
----- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY--OCELOVÉ  
----- POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN20  
----- CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ TV PN20

- S1 ČÍSLO KANALIZAČNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ  
V1 ČÍSLO STOU PACÍHO POTRUBÍ SV, TV A CV  
P1 ČÍSLO STOU PACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY  
----- NOVÉ OKLADY  
----- NOVÁ DLAŽBA
- ø32,32,20iz ø POTRUBÍ SV,TV A CV TEPELNĚ IZOLOVANÉ  
110 ø ODPADNÍHO POTRUBÍ  
DN40 OCELOVÉ POTRUBÍ DN40  
Ø ROHOVÝ VENTIL  
(v=1,6m) VÝŠKA OKLADU 1,6m

LEGENDA ZNAČENÍ--STÁV. ZP:

- WCs - KLOZET  
Us - UMYVADLO  
Ds - DŘEZ  
Vs - VANA  
Prs - PRAČKA

VYPRACOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, UMČ BRNO--STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
AKCE :	REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVÉM DOMĚ PEKAŘSKÁ 70 BRNO -- BRNO MĚSTO		DATUM 7/2016
			STUPEŇ DSP
			FORMÁT 8x44
			Č.ZAKÁZKY 216022-18
OBSAH : D.1.4.a -- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE IZOMETRIE -- VODOVOD		MĚŘITKO: 1:50	Č.VÝKRESU: D.1.4.a-11