


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	PŘEDSÍŇ	9,54 m	PVC	Omítka	SDK podhled	2100 mm
1.02	KUCHYŇ	11,00 m	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3000 mm
1.03	SPÍŽ	0,95 m	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3000 mm
1.04	BALKON	1,98 m	Beton. mazanina	–	Omítka	–
1.05	WC	1,67 m	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3120 mm
1.06	KOUPELNA	2,96 m	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3120 mm
1.07	POKoj	24,07 m	Vlasy	Omítka	Omítka	3080 mm
1.08	BALKON	1,53 m	Beton. mazanina	–	Omítka	–
1.09	POKoj	23,45 m	Vlasy	Omítka	Omítka	3080 mm

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701 (v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3) V obytných prostorách se jedná o intenzitý osvětlení doporučené dle ČSN, a skutečnost je závislá na přání zákazníka a řešení architekta vedení pro osvětlení bude provedeno kabely CYKY–J 3x1,5 mm2, pod omítkou, vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou, svítidla v koupelnách a WC přisazená v provedení min. IP44, umístěna na stropě , nebo na stěně vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelné a WC 1,2 m ostatní svítidla přisazená v provedení IP20, umístěna na stropě , nebo na stěně

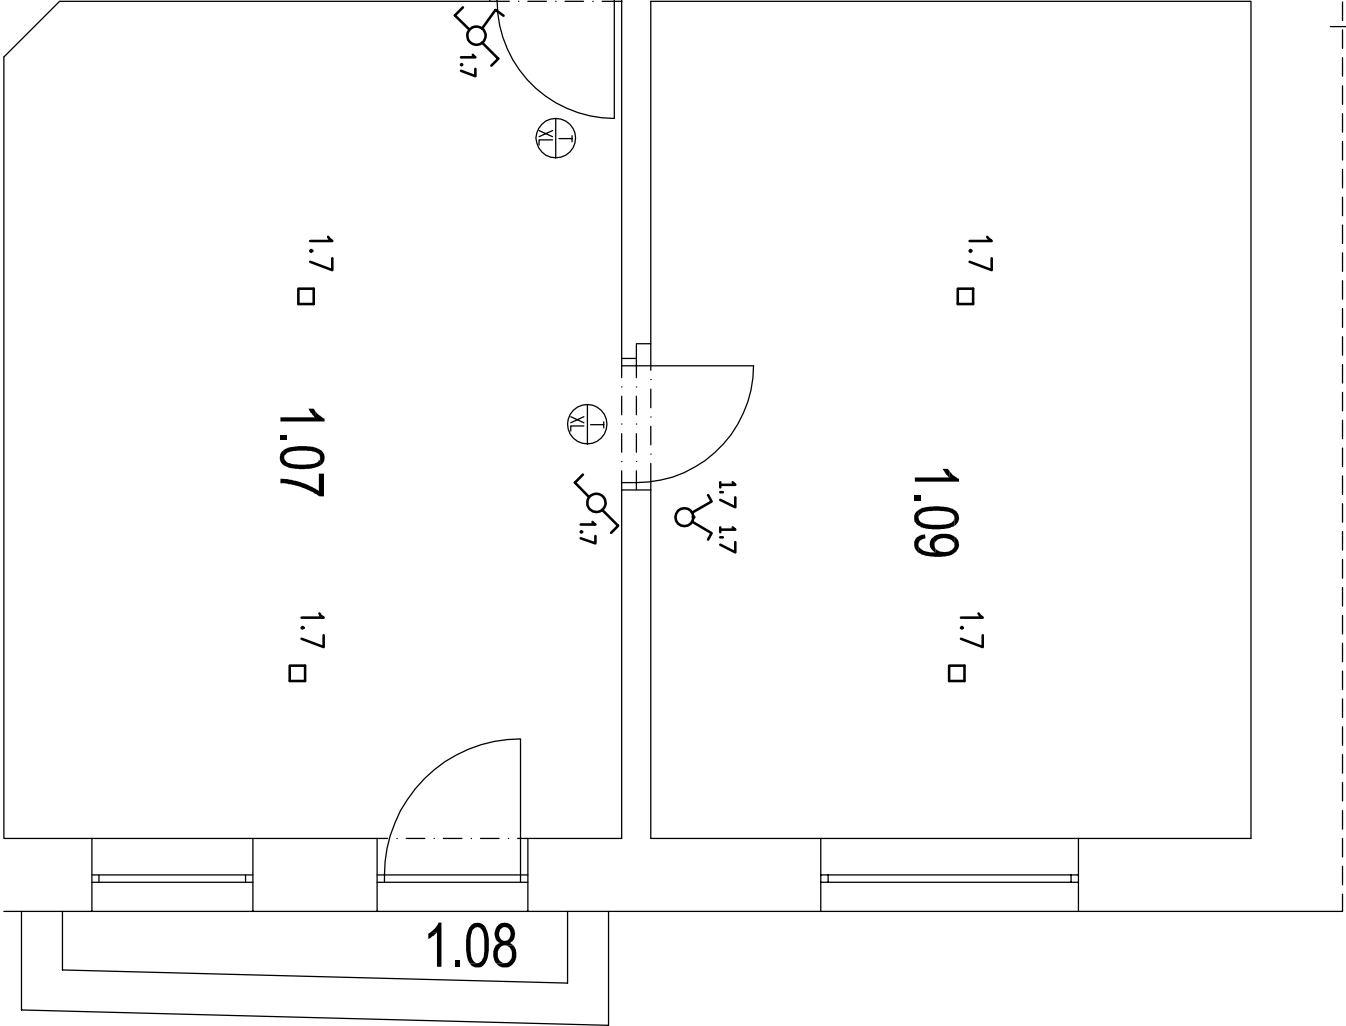

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- SVĚTELNÝ VÝVOD
- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ
- SVÍTIDLO STROP. IP20
- SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP20
- SVÍTIDLO STROP. IP44
- SVÍTIDLO NÁSTĚN. IP44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,ITN–C–S  
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA DOPLNKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominkánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FIDRMÁKT	2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU STARÁ 2, BYT č. 18 ELEKTROINSTALACE	DATUM	04/2016
	ÚČEL	DPS
	ZAK.Č.	2016/05
Půdorys – světelné rozvody	MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
	1:50	EL–01