

# ROZVADĚČ R-BJ

- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
- \* OCRBANA:
- \* TYP:
- \* INSTALOVANÝ PŘÍKON:
- \* SOUDOBOST:
- \* SOUDOBÝ PŘÍKON:
- \* VÝPOČTOVÝ PROUD:
- \* PŘÍVOD:
- \* VÝVODY:
- \* ROZMĚRY ROZVADĚČE:
- \* KRYTÍ:
- \* KOMPENZACE:

400/230V, AC 50Hz,TNC-S

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE 32 MODULŮ

CELKEM P<sub>i</sub> = 11kW

B = 0,5

Ps = 5,5kW

I<sub>v</sub> = 8,8A


HOREM

HOREM

IP20

NENÍ

|  |                                  |                   |  |        |
|--|----------------------------------|-------------------|--|--------|
| VED. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL                       | KRESLIL           | <b>Tomáš Behina</b><br>Samostatný projektant elektro<br>Bltozaves 125, 44001 Louny<br>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793 |        |
| T.BEHINA   | T.BEHINA                         | T.BEHINA          |  |        |
|  |                                  |                   |  |        |
| INVESTOR: Statutární město Brno  |                                  |                   |  |        |
| KRAJ : Jihomoravský  | OBEC: Brno                       | ZAK. Č.: 189/2016 |  |        |
| AKCE:  |                                  | ARCH. Č.:         |  |        |
| Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno<br>Elektroinstalace bytu č. 18 |                                  | FORMÁT:           | 2A4  | KOPIE: |
|  |                                  | DATUM:            | 09/2016  |        |
|  |                                  | STUPEŇ:           | DSP  |        |
|  |                                  | MĚŘÍTKO:          | ---  |        |
| OBSAH:   | Schema rozvaděče bytové jednotky |                   | VÝKRES Č.:<br>D1.4.g-03  |        |

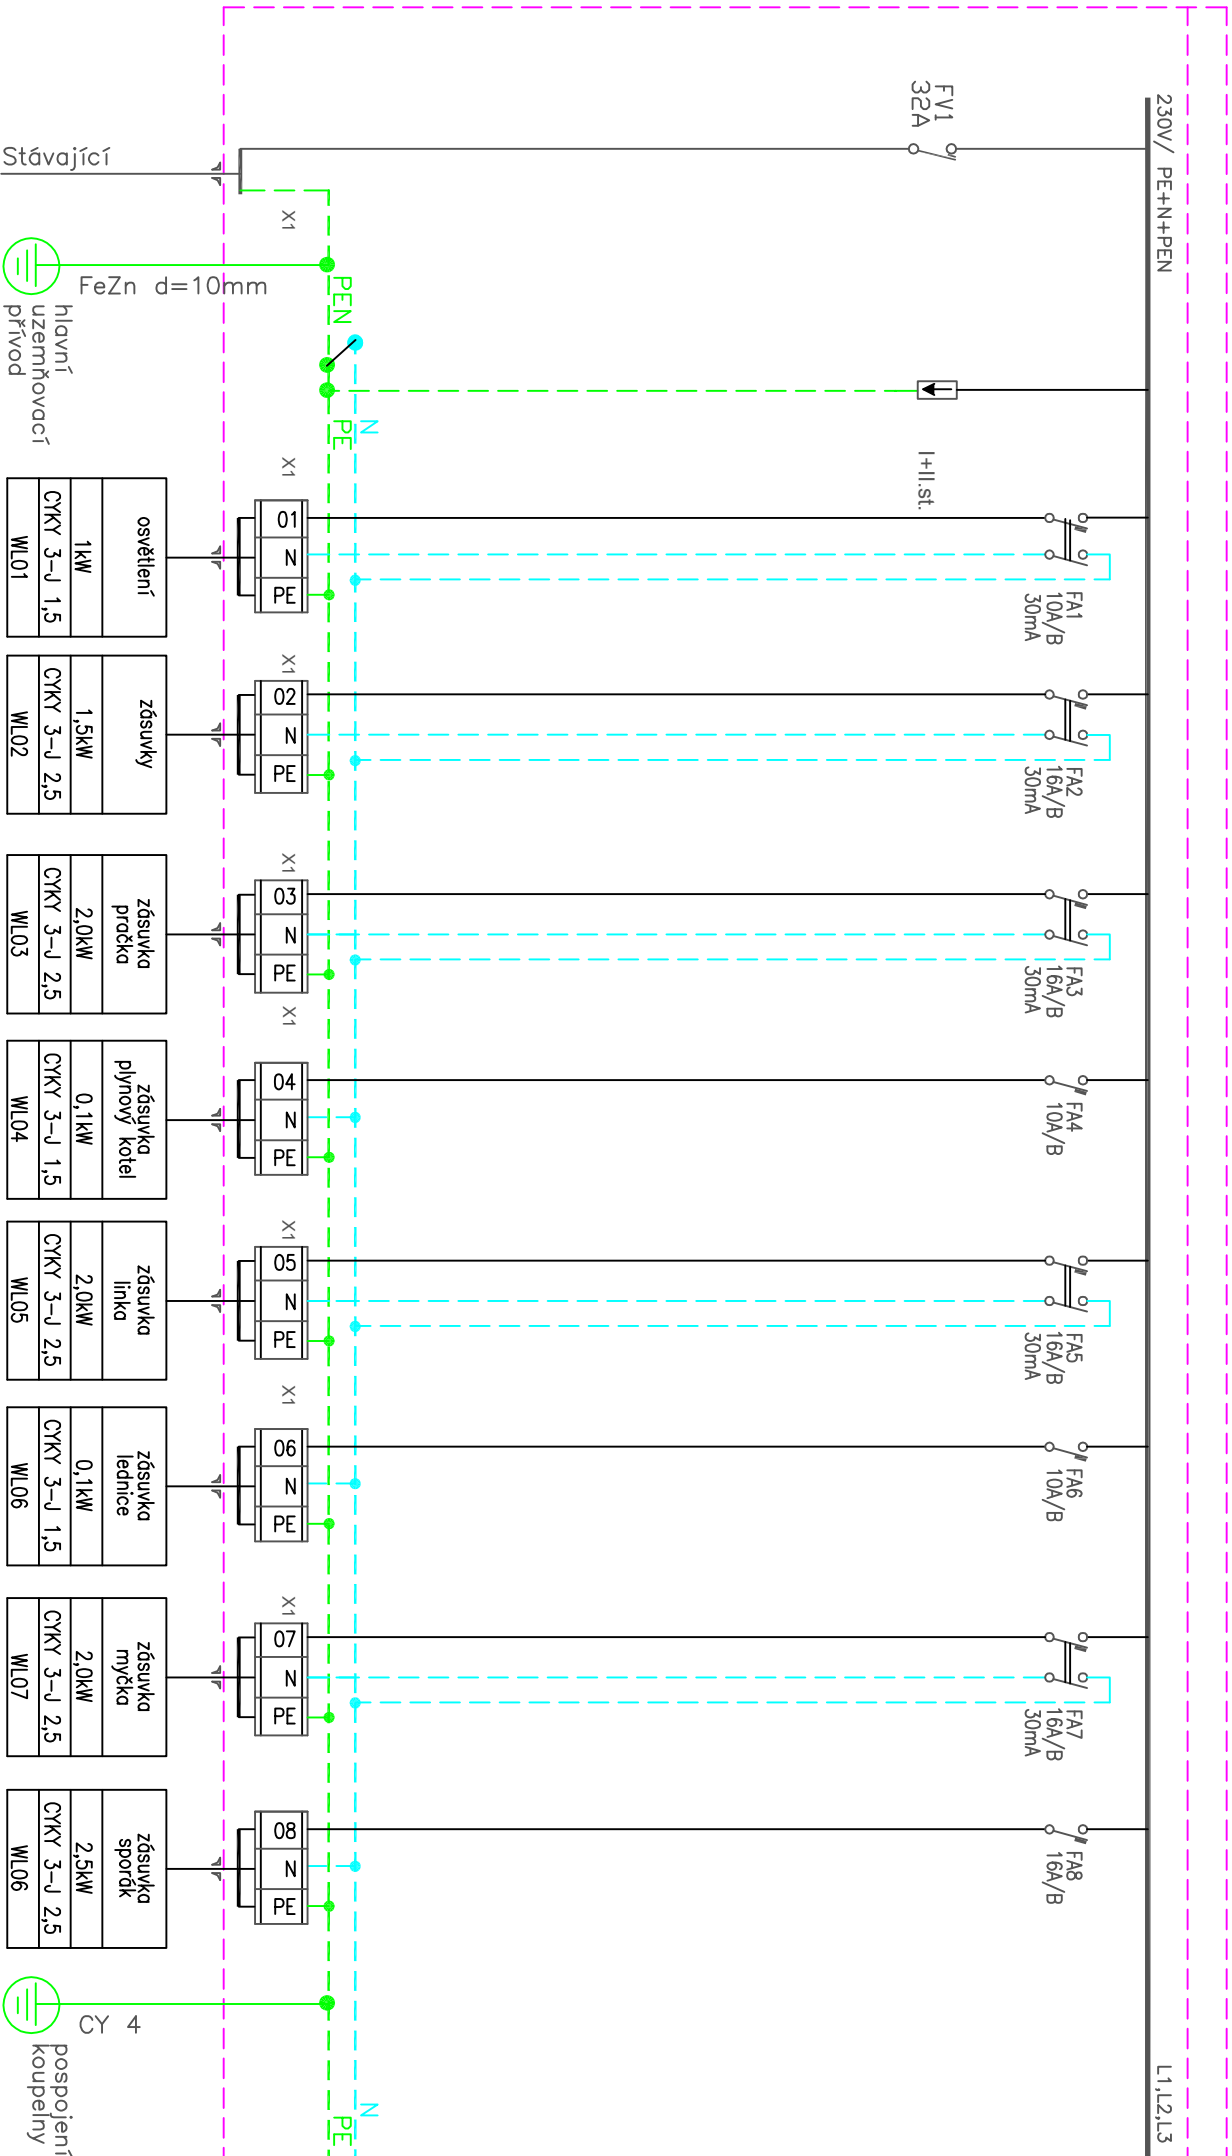

Zakázka:

příloha:

Číslo listu:

SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ