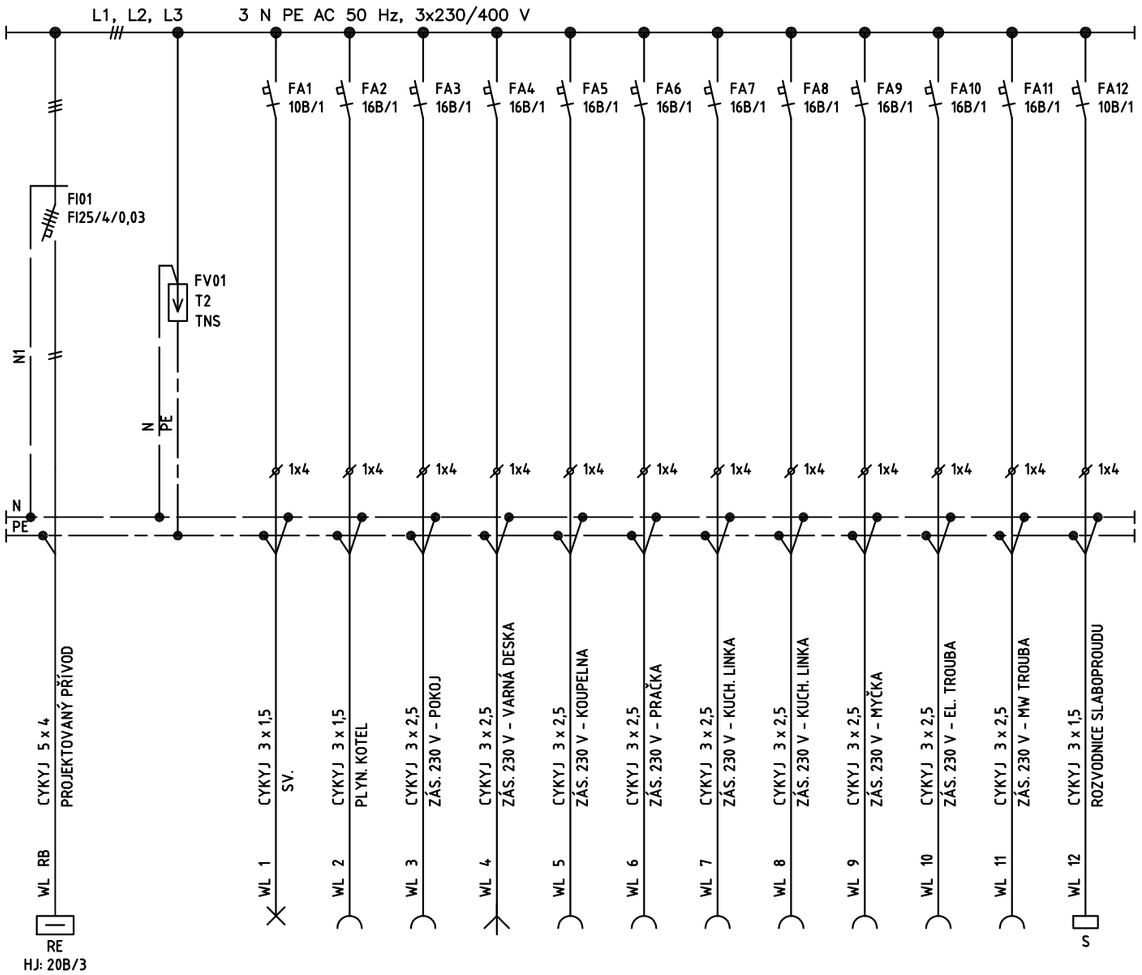

RB - OPLETALOVA 4, BYT č. 9

TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA
ROZM.: 318x382x72
24 MODULŮ
IP 40/30

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	POParch POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103
STUPEŇ:	**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**	
OBJEKT:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 - SILNOPROUDÉ, SLABOPROUDÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE	SO.01 - OPRAVA BYTU

AKCE:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU - Opletalova 4 byt č. 9

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Zvonař	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová			
VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian				
OBSAH VÝKRESU: **ROZVADĚČ RB**	FORMÁT: A4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 16.05	Č. VÝKR. **D.1.4.1-05**	SADA:
	DATUM: 04/2016	MĚŘÍTKO: -		