


ROZVINUTÉ SCHÉMA

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB062
VÝKON PRO TOPENÍ 24kW
PRŮTOKOVÝ OHŘEV TV

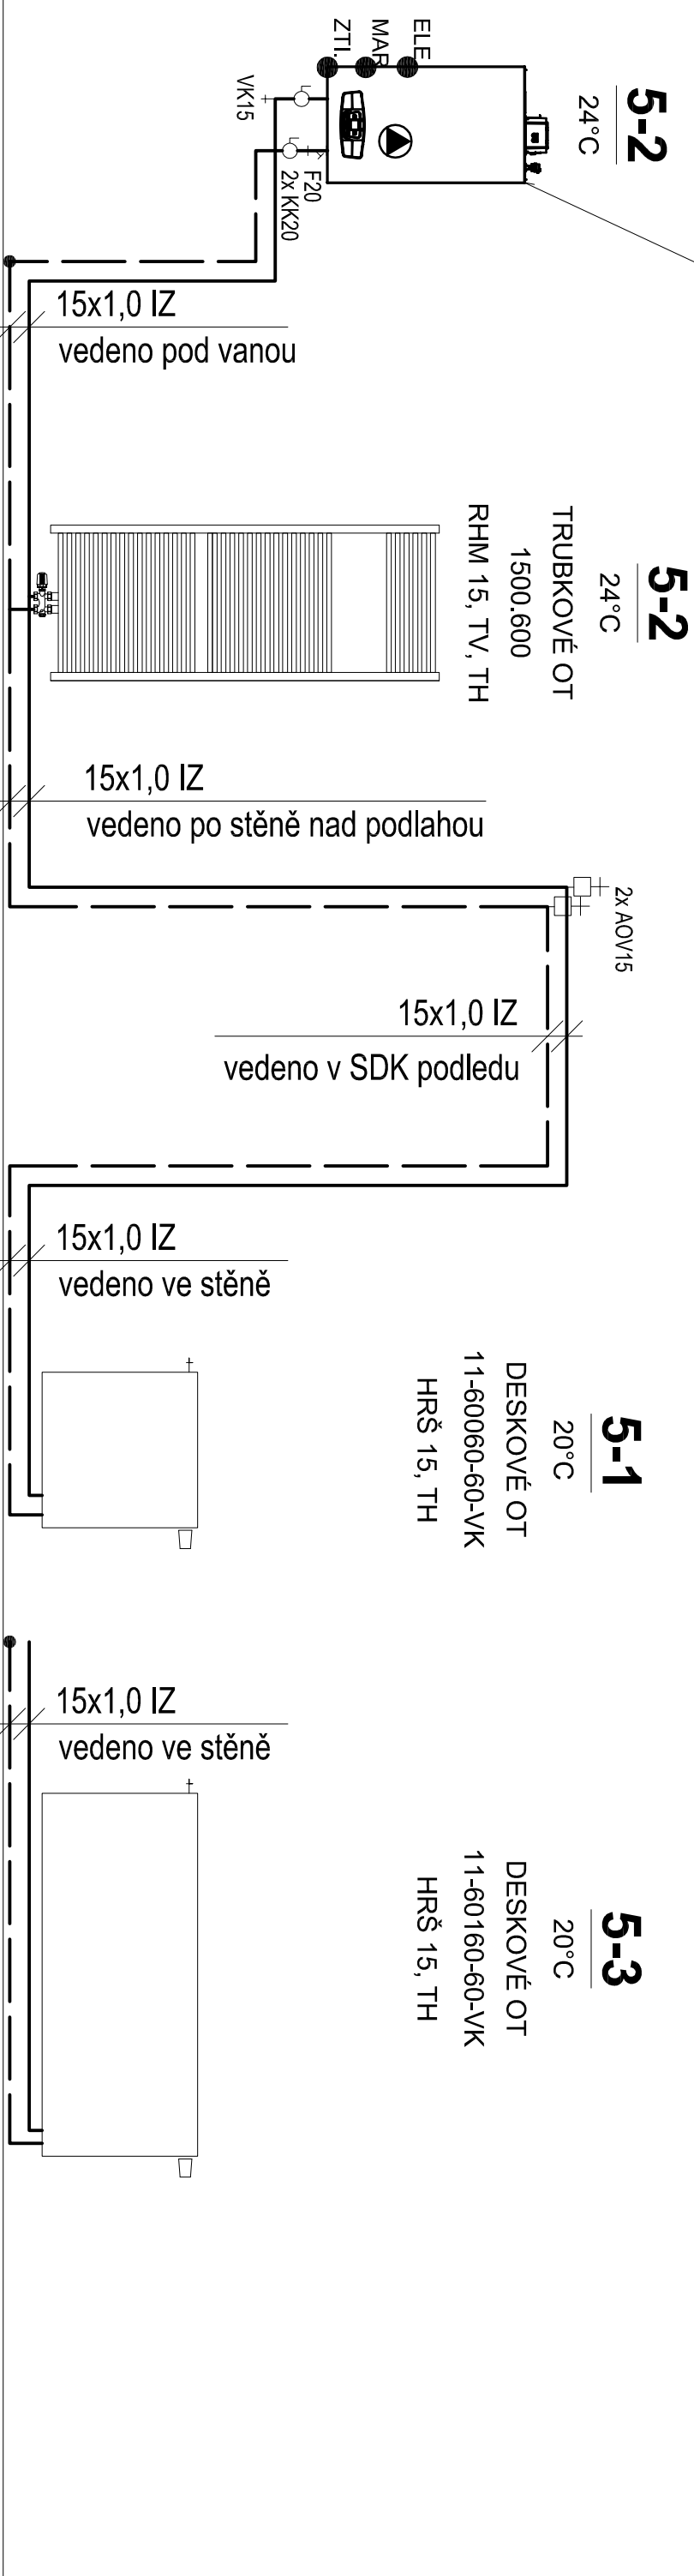

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
- TOPNÁ VODA VRÁT - NOVÉ
- DESKOVÉ OT 11-60120-60-VK
- HRŠ 15, TH
- TRUBKOVÉ OT 1500.450
- RHM 15, TV, TH
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESÁ
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- NAV/RHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
- TEPELNÁ ZTRÁTA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
5-1	CHODBA	4,50
5-2	KOUPELNA	3,50
5-3	OBÝVACÍ POKOJ + KK	14,20

5-1

DESKOVÉ OT
11-60060-60-VK
HRŠ 15, TH

5-3

DESKOVÉ OT
11-60160-60-VK
HRŠ 15, TH

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚD OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENL YTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14A, 14B			
	- zařízení etážového vytápění v bytech č. 1,3,5,7,10,13,22,25,33,35			
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 5 ROZVINUTÉ SCHÉMA			Č. VÝKR. PARÉ
	D.1.4.4.2			