

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
10-1	CHODBA	2,00
10-2	KOUPELNA	4,00
10-3	OBÝVACÍ POKOJ + KK	15,10

LEGENDA:

TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ  
TOPNÁ VODA VRÁT - NOVÉ



DESKOVÉ OT  
11-60120-60-VK  
HRŠ 15, TH  
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
TYP OTOPNÉHO TĚLESA  
POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA  
H - ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15,  
- UZAVÍRATELNÉ, VYPOUŠTĚCÍ  
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TRUBKOVÉ OT  
1500.450  
RHM 15, TV, TH  
TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
TYP OTOPNÉHO TĚLESA  
VÝŠKA / ŠÍŘKA  
ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15  
TERMOSTATICKÝ VENTIL  
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

3-2  
20°C  
801 W  
ČÍSLO MÍSTNOSTI  
NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA  
TEPELNÁ ZTRÁTA

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVĚNA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚŠÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĎ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ

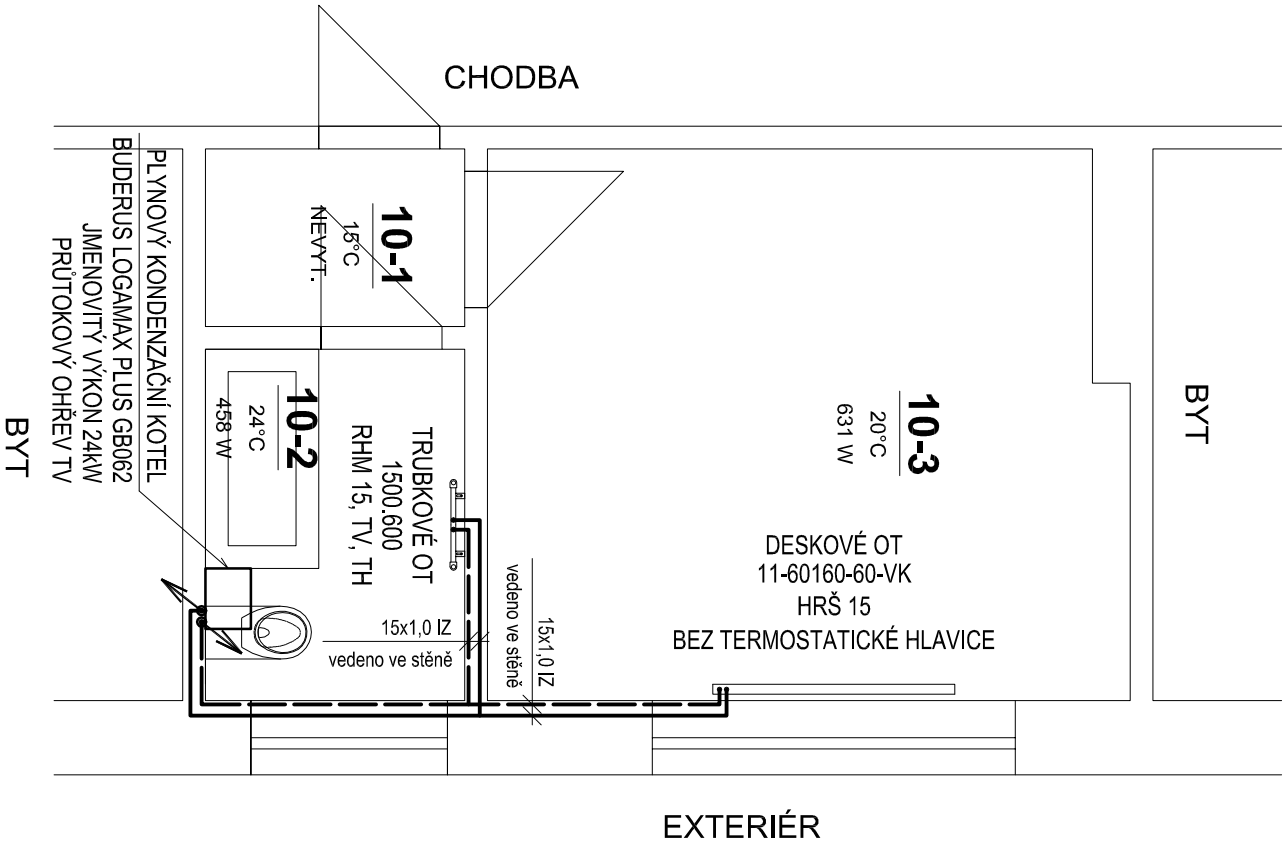

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENL YTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz
ING. PETR KOMINEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14A, 14B - zařízení etážového vytápění v bytech č. 1,3,5,7,10,13,22,25,33,35			
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ V BYTĚ ČÍSLO 10 PŮDORYS			Č. VÝKR. PARÉ