


# PŮDORYS

EXTERIÉR

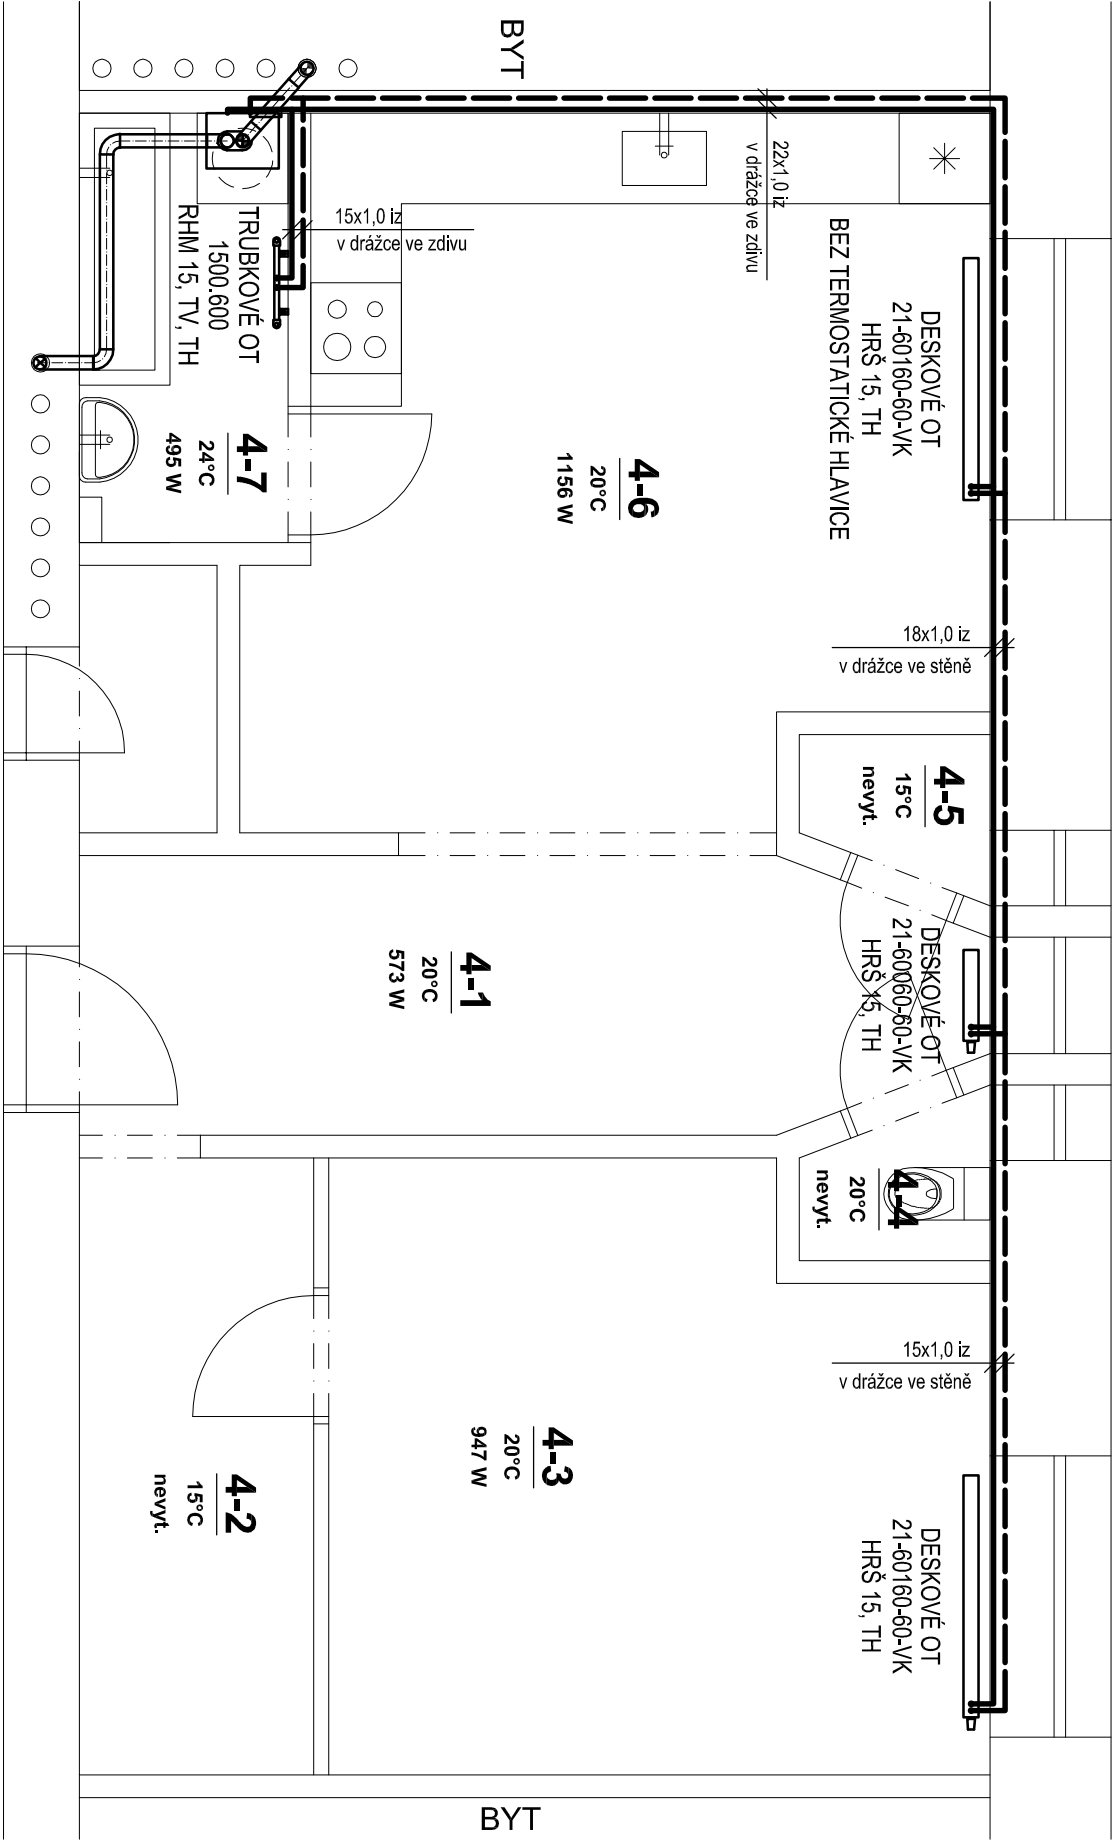

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	P.L. [m²]
4-1	CHODBA	10,38
4-2	ŠATNA	6,32
4-3	OBÝVACÍ POKOJ	16,66
4-4	WC	1,16
4-5	SPÍŽ	1,12
4-6	KUCHYŇE + LOŽNICE	21,08
4-7	KOUPELNA	3,92

## LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
- TOPNÁ VODA VRAT - NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ


- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
- H - ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15,
- UZAVÍRATELNÉ, VYPOUŠTĚCÍ
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE

- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLESA
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE

- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
- TEPELNÁ ZTRÁTA

## POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚŠÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĎ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ. PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVAZNÉ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVIYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@envytech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech			
	BYT ČÍSLO 4			
	Č. ZAKÁZKY			
	PD20170801			
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ			
	PŮDORYS 1.NP			
	Č. VÝKR.			
	PARÉ			