


PŮDORYS - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE

EXTERIÉR

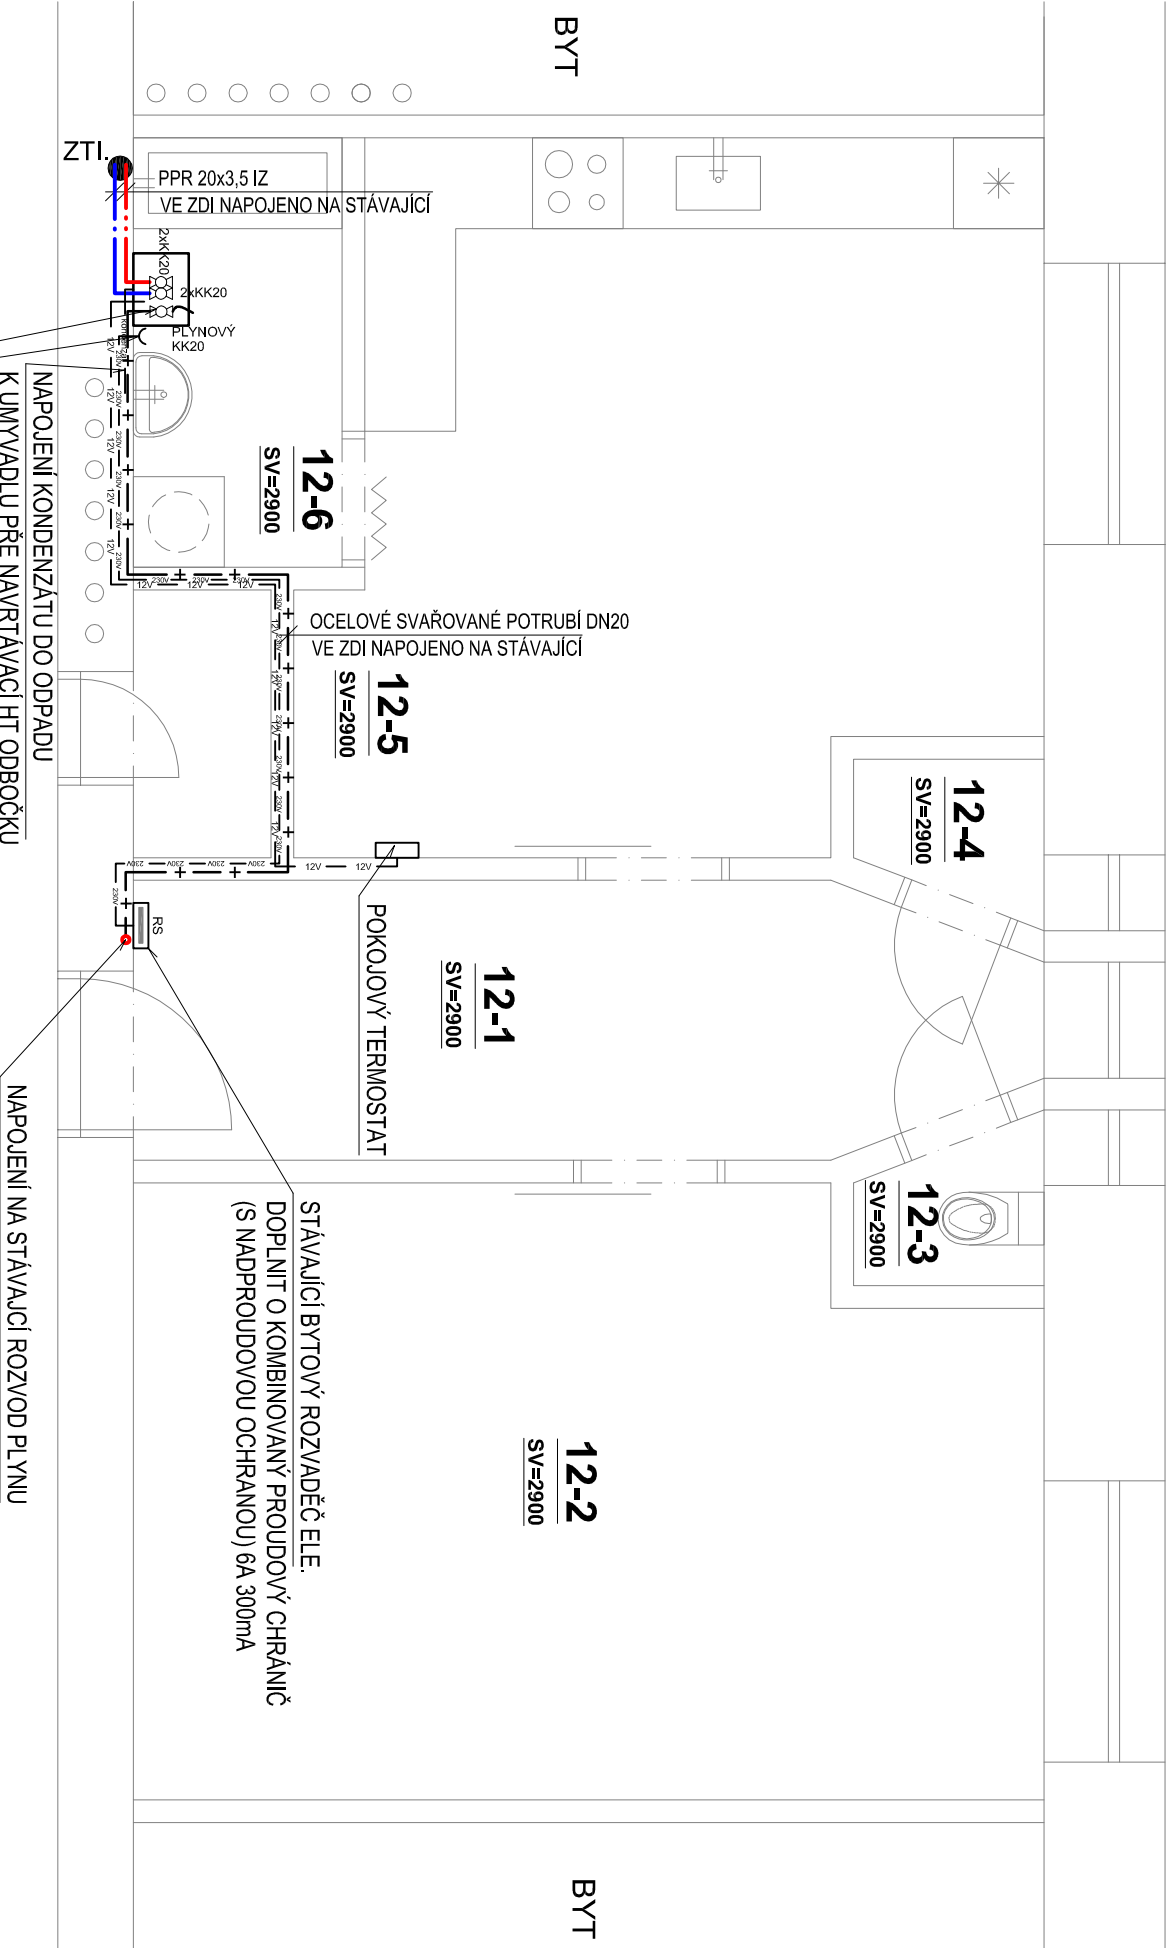

LEGENDA:

- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
- HADICE KONDENZÁTU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHEBNÉ
- KABELÁŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KAB
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- BOURACÍ A ZAZDÍVACÍ PRÁCE

- ELE. ZÁSUVKA
- NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE
- ZTI. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN | NÁZEV MÍSTNOSTI | PL. [m²] |
|------|-------------------------|----------|
| 12-1 | CHODBA | 10,38 |
| 12-2 | OBYVACÍ POKOJ + LOŽNICE | 23,39 |
| 12-3 | WC | 1,16 |
| 12-4 | SPÍŽ | 1,12 |
| 12-5 | KUCHYNĚ | 21,08 |
| 12-6 | KOUPELNA | 3,92 |

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NENÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU DO KOUPELNY
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
- NAPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ 6A 300mA
- ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NAPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU POD KOTLEM
- BUDE POUŽITO ROZDVOJKY PRO ODPAD ABY BYL NAPOJEN KOTEL A POJIŠŤOVACÍ VENTIL TV
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE
- NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ
- STÁVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY
- PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TEPLÉ VODY, STUDENÉ VODY, PLYNU A ELEKTROINSTALACE JE NUTNÉ
- VYTVOŘIT PROSTUPY PŘES ZDIVO A VYSEKAT DRÁŽKY DO ZDIVA VŠE BUDE NÁSLEDNĚ ZAPRAVENO

| | | | | |
|-------------------|---|---------------|-------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | ENUTTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enuttech.cz |
| ING. PETR KOMINEK | BC.JAN HVĚZDA | BC.JAN HVĚZDA | | |
| KRAJ: | Jihomoravský | OKRES: | Brno-město | |
| INVESTOR: | Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno | | | |
| AKCE: | PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech | | | |
| | BYT ČÍSLO 12 | | | |
| OBSAH: | PŮDORYS 3NP | | | |
| | - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE | | | |
| | | Č. VÝKR. | PARÉ | |
| | | D.1.4.4.4 | | |

