


ROZVINUTÉ SCHÉMA

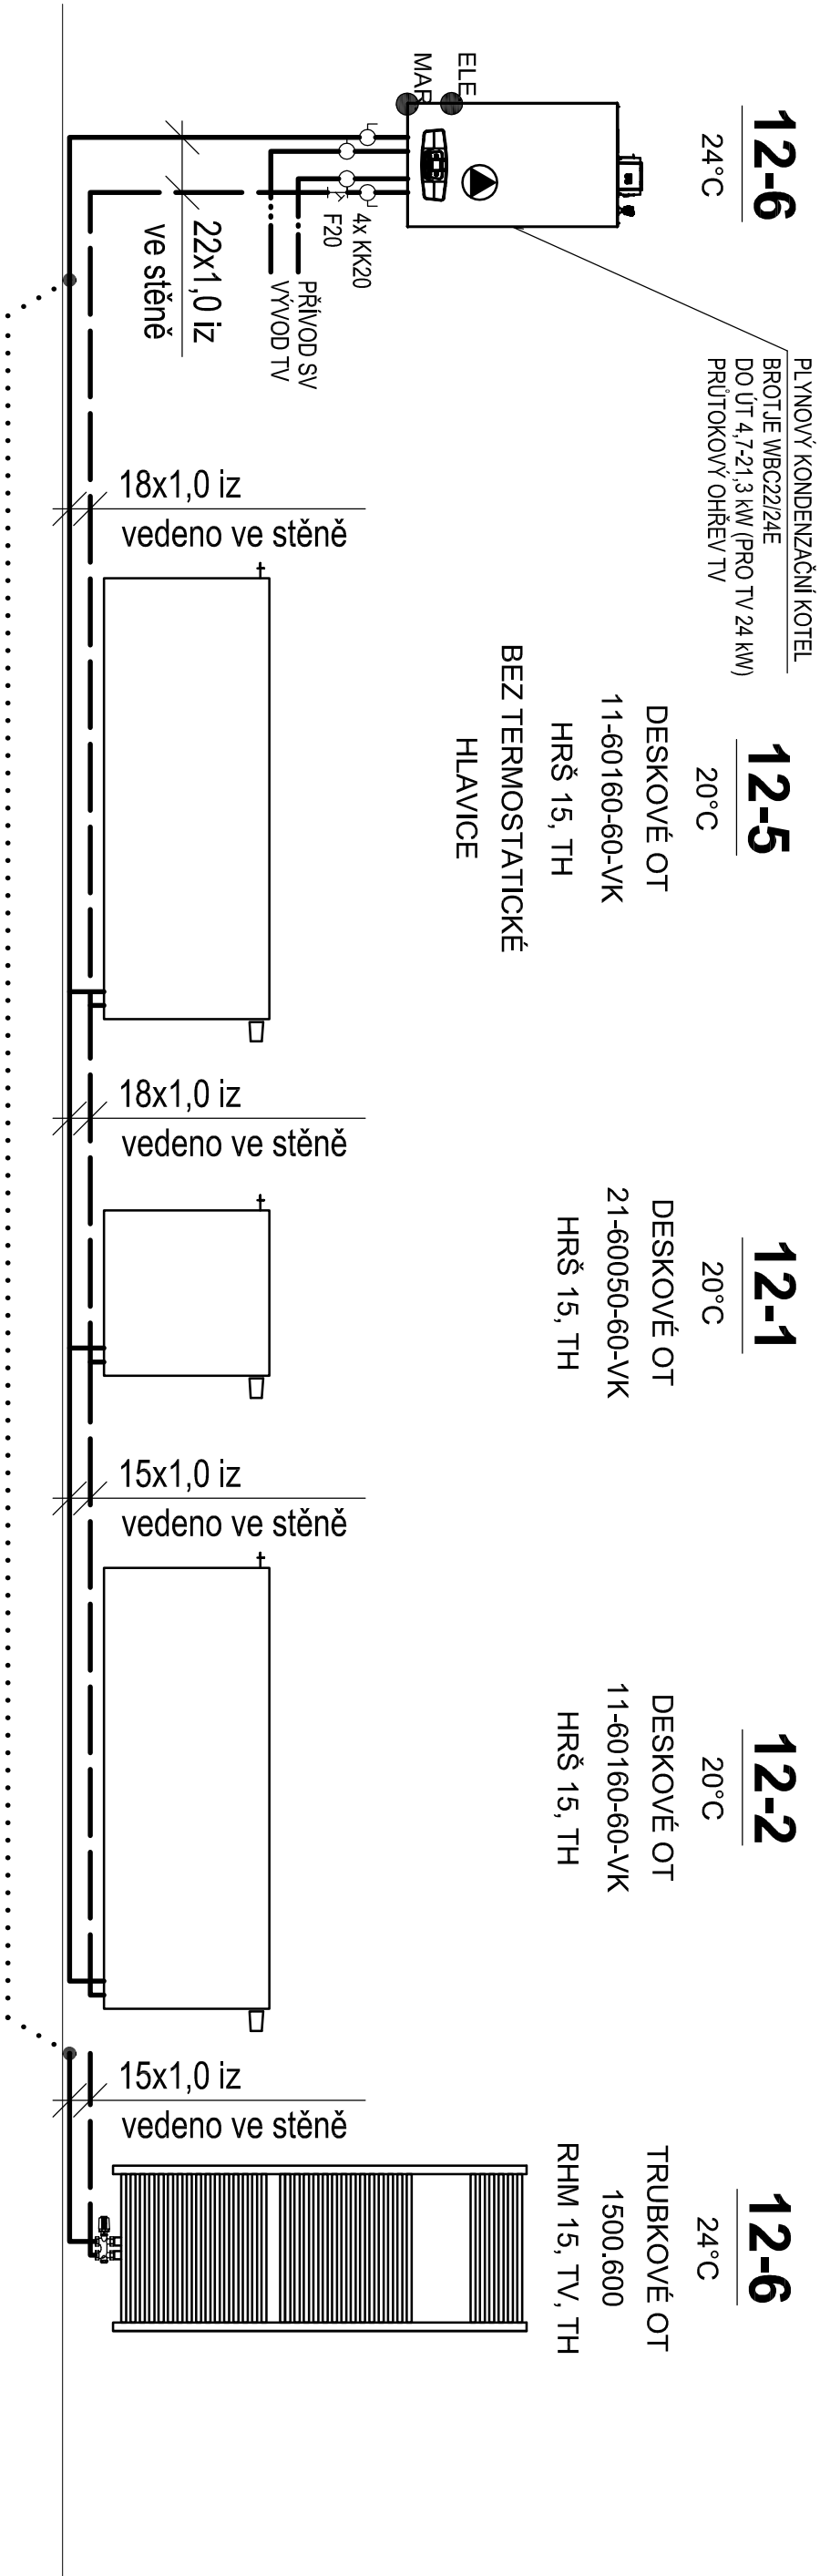

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
TOPNÁ VODA VRÁT - NOVÉ
POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP OTOPNÉHO TĚLESA
POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
H - ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15,
-UZAVÍRATELNÉ, VYPOUŠTĚČÍ
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m ²]
12-1	CHODBA	10,38
12-2	OBÝVAČÍ POKOJ + LOŽNICE	23,39
12-3	WC	1,16
12-4	SPÍŽ	1,12
12-5	KUCHYŇE	21,08
12-6	KOUPELNA	3,92

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ZODP, PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	KONTROLOVAL	ENL YTECH S.R.O. Energetické analyzy a technologie Lídická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 E-mail: info@enlytech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC. JAN HVĚZDA	BC. JAN HVĚZDA		

KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	Mail:	info@enyelech.cz
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sítné, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			FORMÁT	2x A4

AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení elážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 12	
	MÉRITKO	---
	DATUM	8.2017
	ÚČEL	DPS
Č. ZAKAZKY	PD20170801	

<p>OBSAH:</p> <p>D.1.4 VYTÁPĚNÍ ROZVINUTÉ SCHÉMA</p>	<p>Č. VÝKR.</p> <p>D.1.4.4.2</p>	<p>PARÉ</p>
---	---	-------------

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPAD OTOPNĚHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENA VE ZDVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĐ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL.
- POUŽITĚ NAZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVAZNÉ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESEL	KONTROLOVAL	ENLITECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Litická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA			
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-seďed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno				
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 12			FORMÁT	2x A4
				MĚŘITKO	---
				DATUM	8.2017
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	PD20170801
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ ROZVINUTÉ SCHÉMA			Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.4.4.2	