
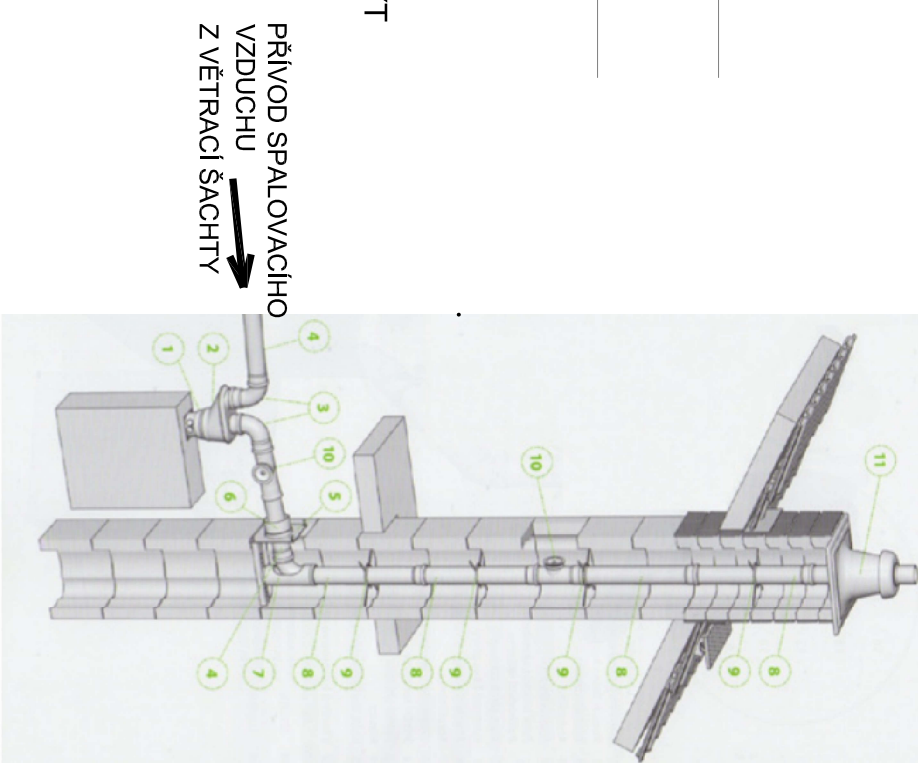


PUDORYS - PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A VEDENÍ SPALIN

EXTERIÉR

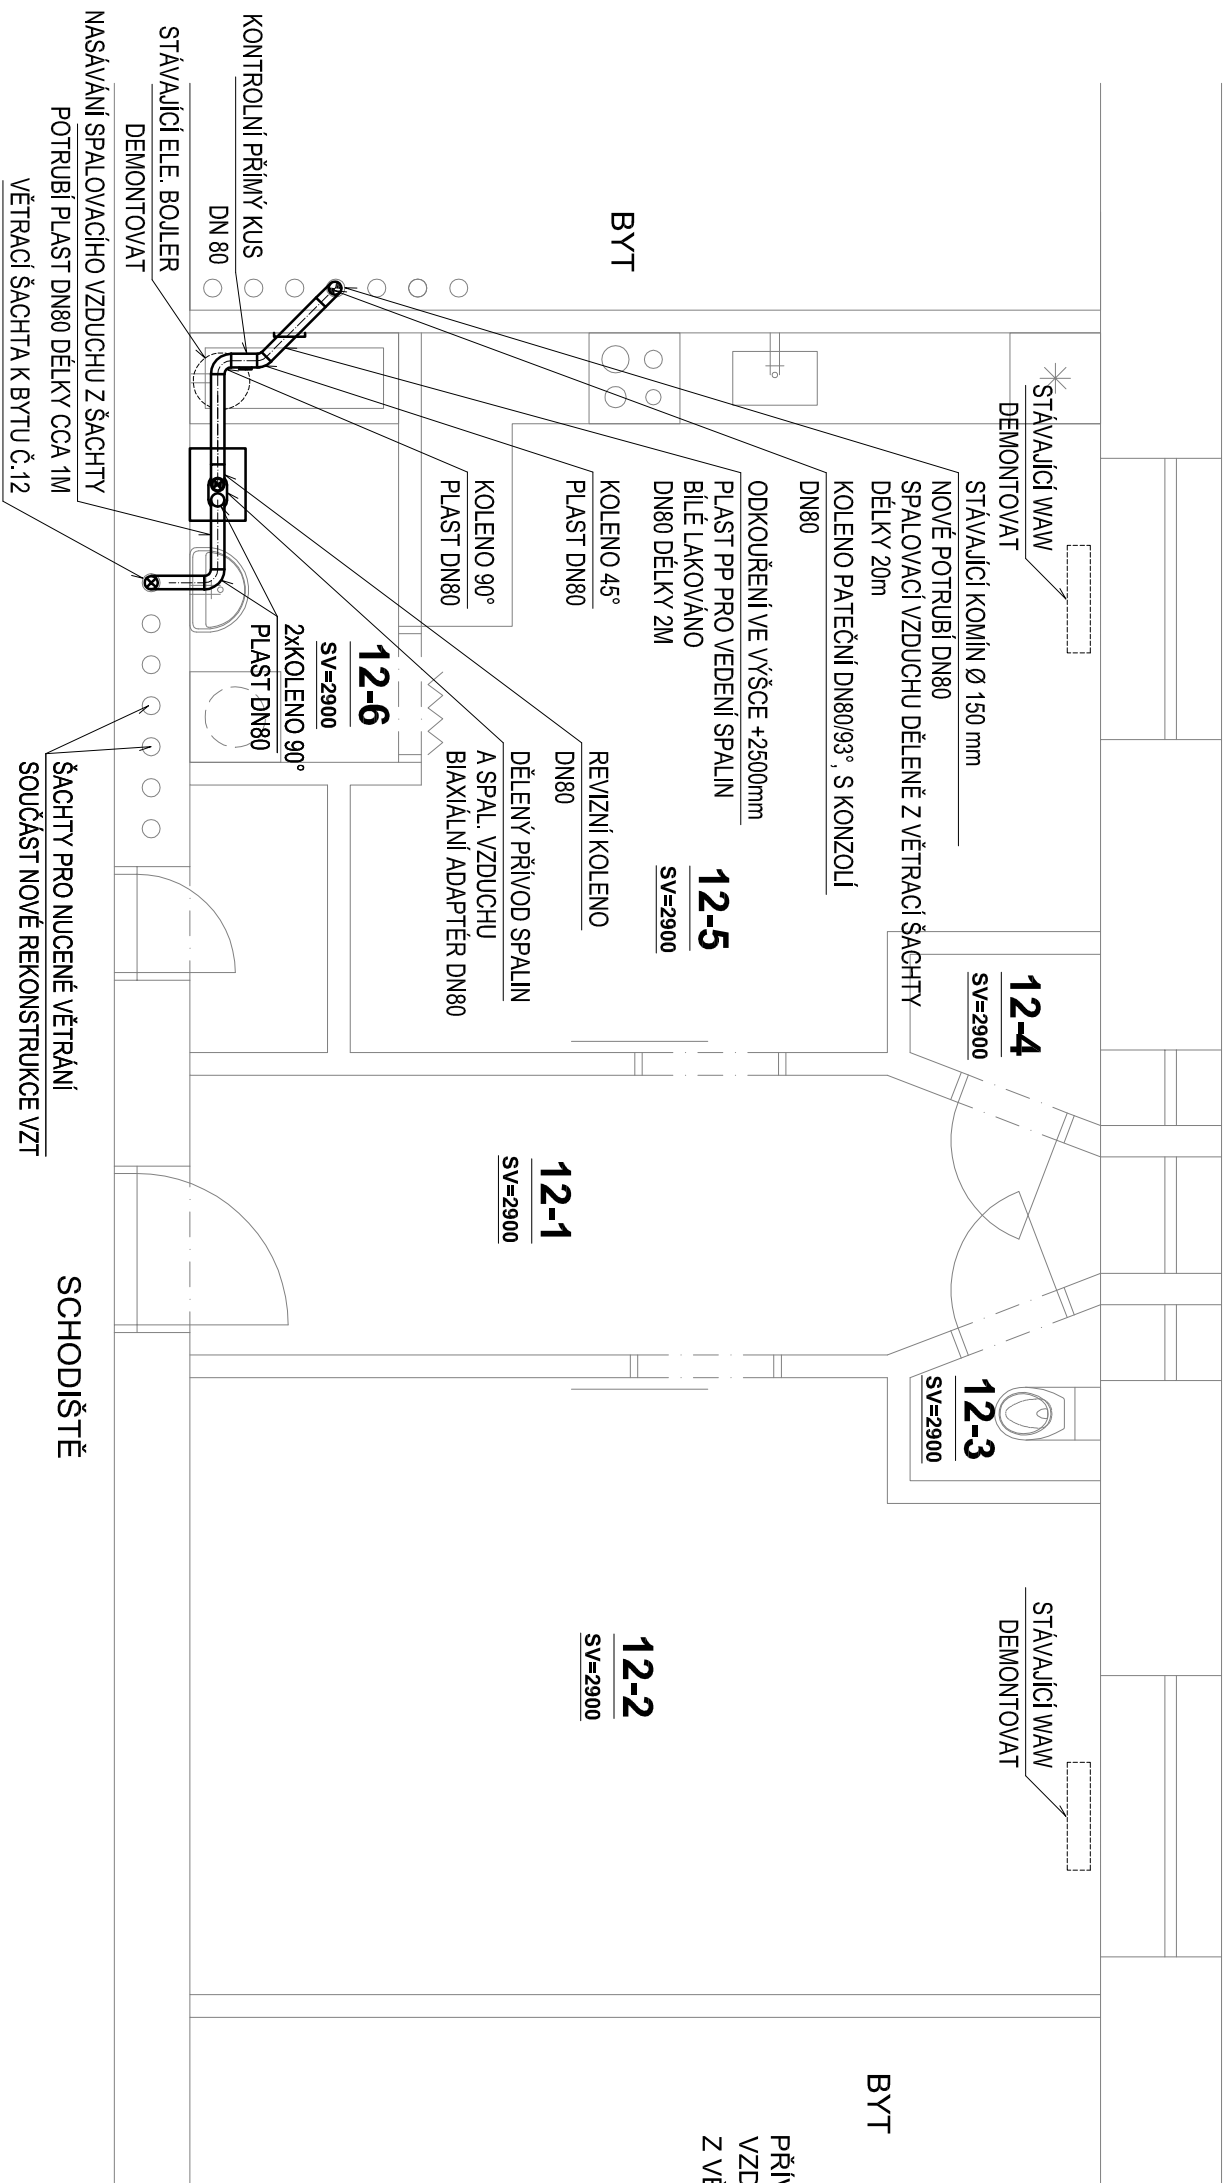

- 1) Koaxiální vedení od kotle
- 2) Biaxiální adaptér 2 x DN 80 (výška bez hrdla 150 mm)
- 3 Koleno s kontrolním otvorem DN 80 x 87°
- 4) Trubka DN 80 - délka cca 2,5m
- 5) Kryt zděře DN 80
- 6) Komínová zděř DN 80
- 7) Patní koleno s podpěrou DN 80
- 8) Flexí potrubí DN 80 - délka cca 20m
- 11) Komínový poklop DN 80 (rozměr základny 400 x 400 mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m ²]
12-1	CHODBA	10,38
12-2	OBÝVAČÍ POKOJ + LOŽNICE	23,39
12-3	WC	1,16
12-4	SPÍŽ	1,12
12-5	KUCHYŇE	21,08
12-6	KOUPELNA	3,92

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Email: info@enlytech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 12			
OBSAH: PŮDORYS 3NP - ODKOUŘENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY				
D.1.4.4.3				Č. VÝKR. PARÉ