


PŮDORYS - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE

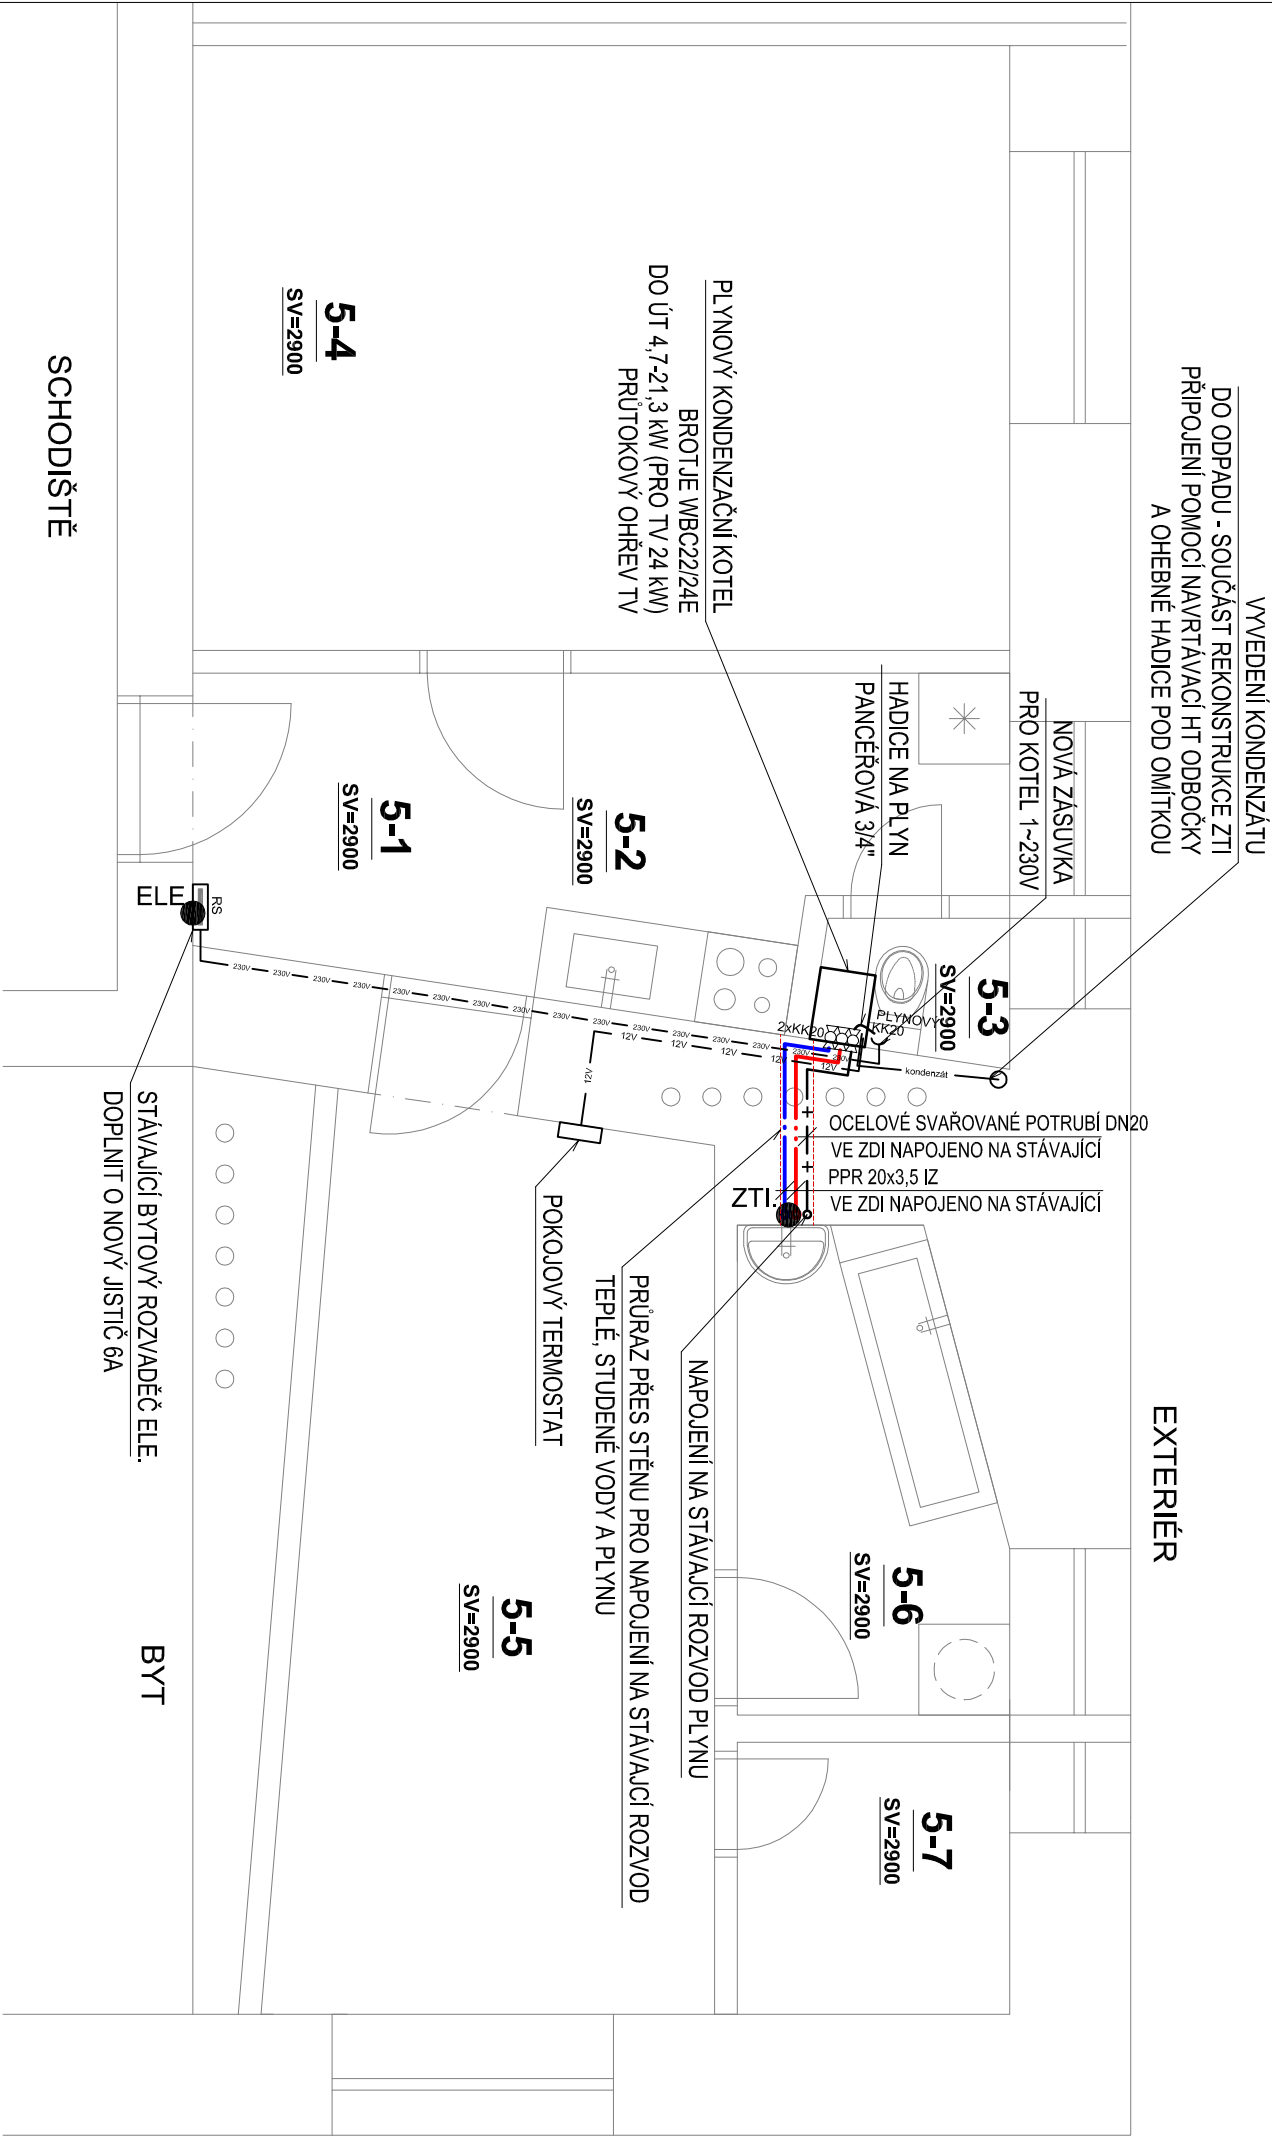

LEGENDA:

- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVÁNÉ SVAŘOVÁNÍM
- HADICE KONDENZÁTU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHEBNÉ
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KAN
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUĐENÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- BOURACÍ A ZAŽDÍVACÍ PRÁCE

ELE. ZÁSUVKA

NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE

NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
5-1	CHODBA	4,77
5-2	KUCHYNĚ	5,68
5-3	WC	1,14
5-4	POKOJ	21,60
5-5	OBÝVACÍ POKOJ	16,34
5-6	KOUPELNA	5,22
5-7	SPÍŽ	3,24

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NENÍ NUTNÉ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT
- BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU DO KOUPELNY, KTERÉ JE POD OMÍTKOU
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU
- BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V
- NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ JISTIČ PRO KOTEL 6A
- ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU POD KOTLEM
- BUDE POUŽITO ROZDVOJKY PRO ODPAD ABY BYL NÁPOJEN KOTEL A POJIŠŤOVACÍ VENTIL TV
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE
- NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ
- STÁVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY
- PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TEPLÉ VODY, STUĐENÉ VODY, PLYNU A ELEKTRO INSTALACE JE NUTNÉ
- VYTVOŘIT PROSTUPY PŘES ZDIVO A VYSEKAT DRÁŽKY DO ZDIVA VŠE BUDE NÁSLEDNĚ ZAPRAVENO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVIYTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enviyltech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech			
	BYT ČÍSLO 5			
		ÚČEL	DPS	
		Č. ZAKÁZKY	PD20170801	
OBSAH:	PŮDORYS 1NP - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE			Č. VÝKR. PARÉ
		D.1.4.4.4		

