


ROZVINUTÉ SCHÉMA

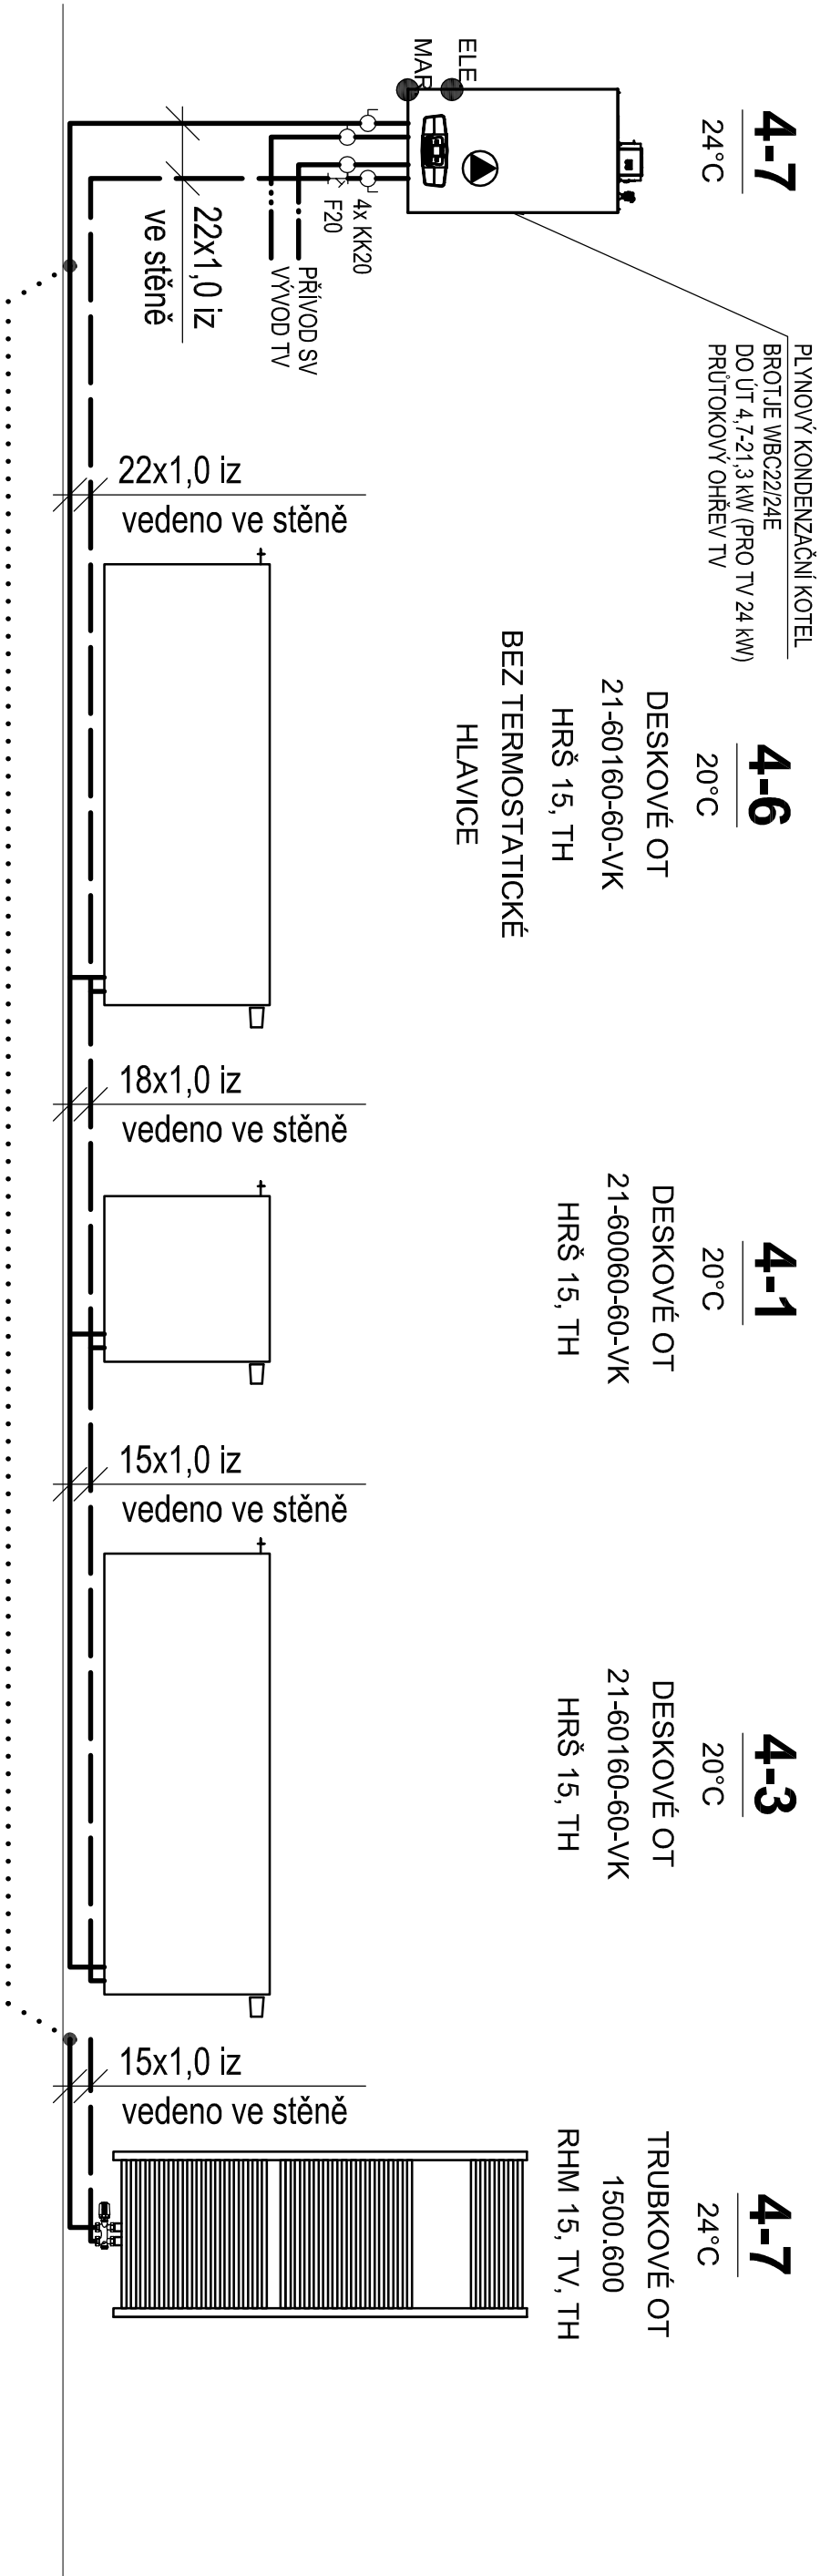

LEGENDA:

TOPNA VODA PŘIVOD - NOVÉ
TOPNA VODA VRÁT - NOVÉ
POTRUBÍ STUŽENÉ VODY - NOVÉ
POTRUBÍ TEPLE VODY - NOVÉ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TYP OTOPNÉHO TĚLESÁ
POČET DESEK / VÝŠKA / ŠÍŘKA
H - ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15,

DESKOVÉ OT
11-60120-60-V/K
HRŠ 15, TH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m ²]
4-1	CHODBA	10,38
4-2	ŠATNA	6,32
4-3	OBÝVAČI POKOJ	16,66
4-4	WC	1,16
4-5	SPÍŽ	1,12
4-6	KUCHYNĚ + LOŽNICE	21,08
4-7	KOUPELNA	3,92

3-2

20°C
801 W

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPAD OTOPNĚHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENA VE ZDVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚĎ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CHEI.
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU Tedy ZÁVAZNÉ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENLITECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA			
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sídel, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno				
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 4				
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ ROZVINUTÉ SCHÉMA			Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.4.4.2	