OBJEKT: BYTOVÝ DŮM KŘENOVÁ 57
ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU

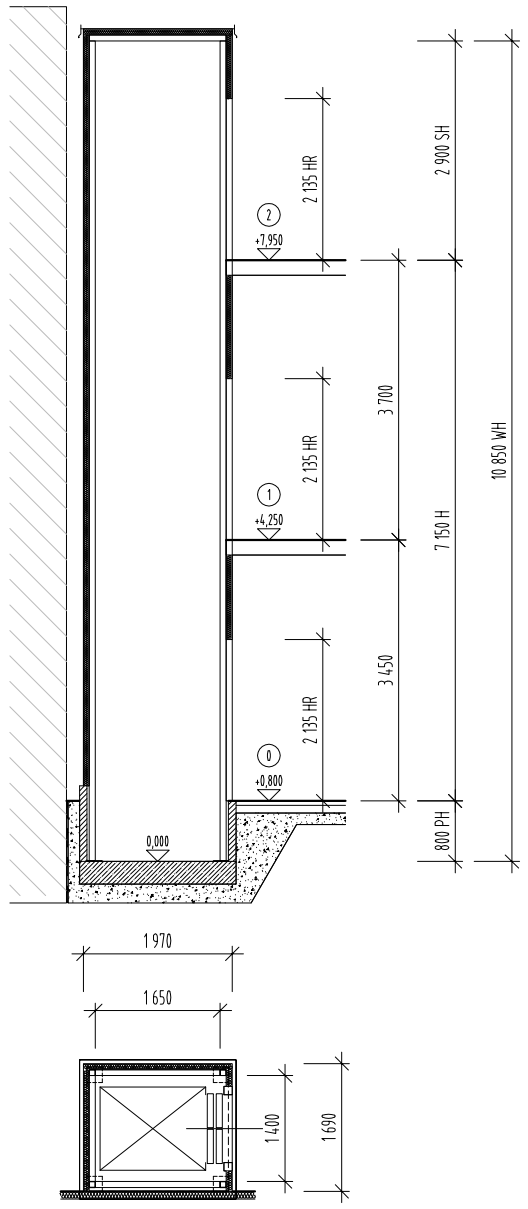

PODLAŽÍ ČÍSLO	OZNAČENÍ	ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY	VÝŠKA PODLAŽÍ
3	2	7950	
			3700
2	1	4250	
			3450
1	0	800	

x = HLAVNÍ STANICE

VÝŠKA HORNÍHO PŘEJEZDU (SH)	2900
VÝŠKA ZDVIHU (H)	7150
VÝŠKA PROHLUBNĚ (PH)	800
VÝŠKA ŠACHTY (WH)	10850
ŠÍŘKA ŠACHTY	1400
HLOUBKA ŠACHTY	1650

EXTERIÉROVÝ VÝTAH

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
- NOSNOST VÝTAHU: 630 kg, max. 8 OSOB
- JMENOVITÁ RYCHLOST: 1 m/s
- POČET STANIC: CELKEM 3 STANICE / 3 NÁSTUPIŠTĚ NA NÁSTUPNÍ STRANĚ (NEPRŮCHOZÍ)
- DOPRAVNÍ ZDVIH: 7050 mm
- HORNÍ PŘEJEZD: 2900 mm
- PROHLUBEŇ: 800 mm

ŠACHTA
– KONSTRUKCE:
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH UZAVŘENÝCH JÄKLOVÝCH PROFILŮ
- OPLÁŠTĚNÍ STĚNOVÝMI PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM (VARIANTNĚ OPLÁŠTĚNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO ČIRÉHO SKLA, UCHYCENÍ SKEL KE KONSTRUKCI POMOCI OCELOVÝ KRUHOVÝCH TERČŮ, UMÍSTĚNÝCH VE SPÁŘE)
- ZASTŘEŠENÍ PULTOVOU STŘECHOU SE SPÁDEM SYSTÉMOVÝM STŘEŠNÍM PANELEM S TRAPÉZOVOU PROFILACÍ
- KOTVENÍ ŠACHTY DILATAČNÍ A AKUSTICKÉ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE: BUDOU–LI OHRANIČUJÍCÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY DRUHU DP1 NEMUSEJÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST, JINAK PLATÍ POŽADAVEK EI 30 DP2.
- VNITŘNÍ ROZMĚRY ŠACHTY: 1400x1650 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA V PROHLUBNI – ŽB, tl. cca 300 mm, SVISLÉ ZDI Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 100 mm (DNO ŠACHTY A ZDI BUDOU IZOLOVÁNY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI HYDROIZOLACÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ)

– KABINA:
- VNITŘNÍ ROZMĚRY KABINY: 1100 x 1400 x 2200 mm (Š X H X V)
- KONSTRUKCE KABINY:

RÁM KABINY ZKONSTRUOVÁN Z OCELI ODOLNÉ PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ A OPATŘEN CERTIFIKOVANÝMI ZACHYCOVAČI. SVISLÝ POHYB PO VODÍTKÁCH JE UMOŽNĚN VODÍCÍMI ČELISTMI. PRO PŘIROZENOU VENTILACI SLOUŽÍ OTVORY VE SPODNÍ ČÁSTI VSTUPU DO KABINY.

KABINA JE NAVRŽENA JAKO NEPRŮCHOZÍ.

VÝTAHOVÁ KABINA SPLŇUJE ROZMĚROVÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB. VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 492/2006 SB. A NORMY ČSN EN 81–70.

– DVEŘE:
- ROZMĚRY DVEŘÍ: 900 X 2 000 MM
- PROVEDENÍ DVEŘÍ: DVOUPANELOVÉ STRANOVÉ, LEVÉ, ZE STRUKTUROVANÉ NEREZOVÉ OCELI, VYBAVENY OMEZOVAČEM ZAVÍRAJÍCÍ SÍLY A SVĚTELNOU CLONOU, ZABRAŇUJÍCÍ V UZAVŘENÍ DVEŘÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SE VE VSTUPU NACHÁZÍ OSOBA
- PROVEDENÍ: RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ S HLINÍKOVÝM POVRCHEM A PŘECHODOVOU LIŠTOU

0 10 20 30 40 50 m

0,000 = 201,000 m n. m.
SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

S

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425, 664 42 Modřice
Cesta k úsporám energií www.dea.cz

PROJEKTANT:	ING. MARCEL WILCZEK	
KONTROLOVAL:	ING. VÍT ŠEVČÍK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VÍT ŠEVČÍK	
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO	
IČ	449 92 785	
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ	
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

NÁZEV STAVBY
KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU
KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ

NÁZEV VÝKRESU
SO-01: ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU

DATUM:	09/2017
FORMÁT:	
MĚŘÍTKO:	1:100
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051
ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: SO-01: 125