


ROZVINUTÉ SCHÉMA

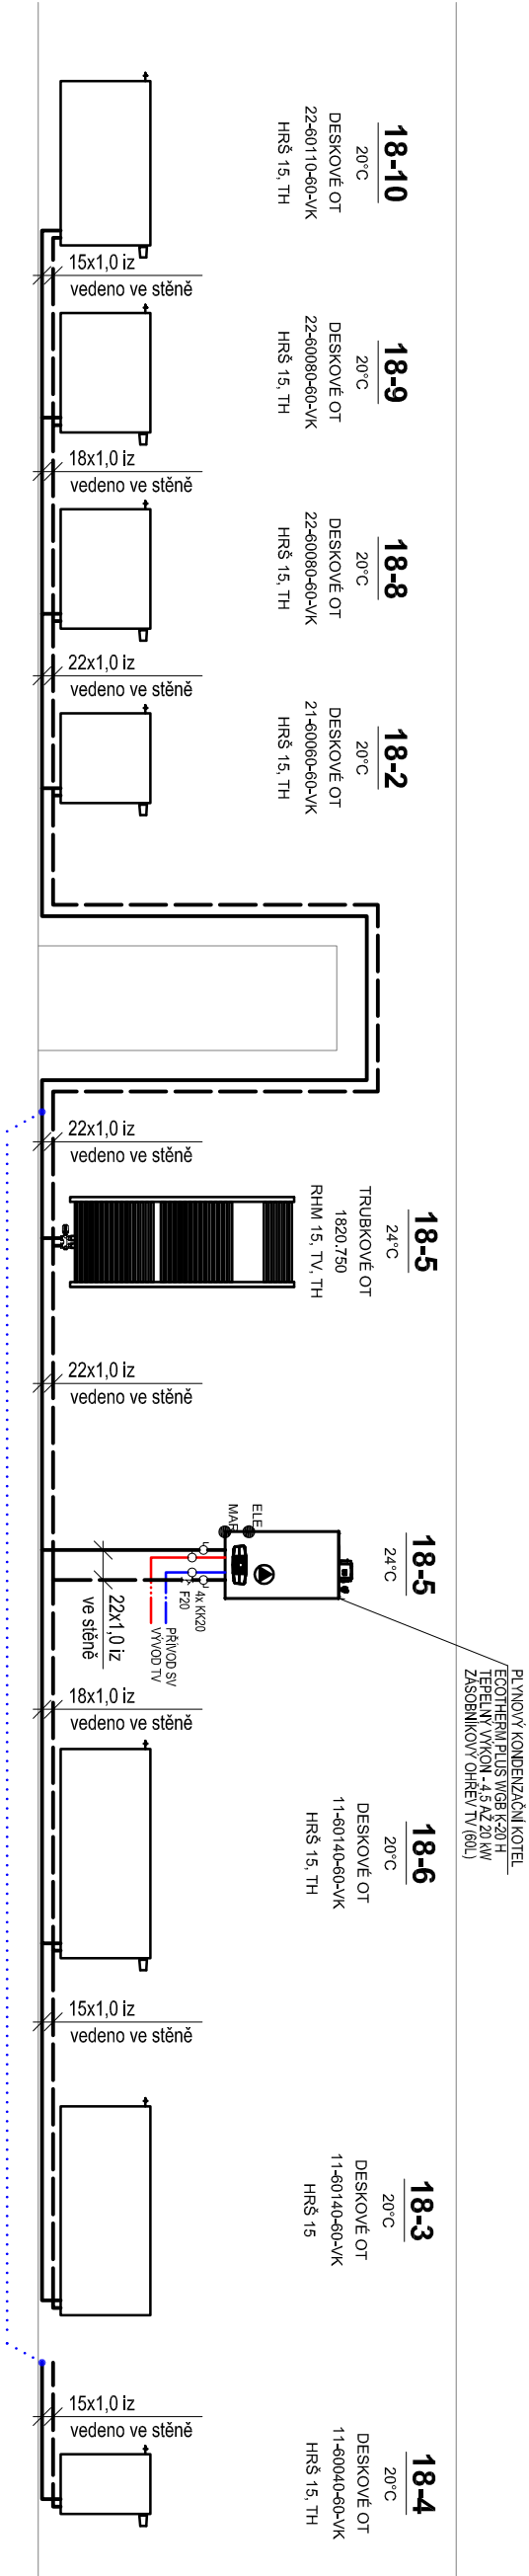

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - NOVÉ
- TOPNÁ VODA VRAT - NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ
- DESKOVÉ OT 11-60120-60-V/K HRŠ 15, TH
- TRUBKOVÉ OT 1500,450 RHM 15, TV, TH
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- TYP OTOPNÉHO TĚLES A
- VÝŠKA / ŠÍŘKA
- ROHOVÁ HM ARMATURA DN 15
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- NAVRHOVANÁ VNITŘNÍ TEPLOTA
- TEPELNÁ ZTRÁTA

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉHO SYSTÉMU 60/50°C, te= -12°C
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOY ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- MATERIÁL POTRUBÍ HLAVNÍCH ROZVODŮ JE MĚD OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TEDY ZÁVAZNÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
18-1	ZADVĚŘI	5,24
18-2	CHODBA	9,57
18-3	OBÝVACÍ POKOJ	33,69
18-4	WC	1,36
18-5	KOUPELNA	6,13
18-6	LOŽNICE	20,75
18-7	BALKÓN	1,33
18-8	KUCHYNĚ	9,11
18-9	POKOJ	9,12
18-10	POKOJ	20,71

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. PETR KOMINEK	BC.JAN HVEZDA	BC.JAN HVEZDA	
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sířed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
AKCE:	PD Kounicova 1, 3a, 3b, 3c - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 18		
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ ROZVINUTÉ SCHÉMA		
		Č. VÝKR.	PARÉ
		D.1.4.4.2	