

LEGENDA:


[illegible]

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNÍ NÁZEVE MÍSTNOSTI	PL [m ²]
18-1 ZÁVĚRÍ	5,24
18-2 CHODBA	9,57
18-3 OBYVACÍ POKOJ	33,69
18-4 WC	1,38
18-5 KUCHYNIA	6,13
18-6 LOŽNICE	20,75
18-7 BALKÓN	1,33
18-8 KUCHYNĚ	9,11
18-9 POKOJ	9,42
18-10 POKOJ	20,71

POZNÁMKY:

- TEPLOTNÍ SPAD OTOPNĚNÍHO SYSTÉMU: 60/50°C, $\Delta t = -12^\circ\text{C}$
- NOVÁ MEDENA POTRUBÍ VEDENA VE ZDVU BUDOU ZAPRAVĚNA VÁPNECEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMÝCH AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORU)
- MATERIÁL POTRUBÍ H. LAVNÍCH ROZVODU JE MEĐ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIN. TL. 13mm
- PŘI ZASEKÁVNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVÁDĚT STROJNĚ. PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘÍKŤKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NAZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINCH VÝROBKŮ JSOU POLZE REFERENČNÍ A NEJSOU TĚDY ZÁVAZNÉ

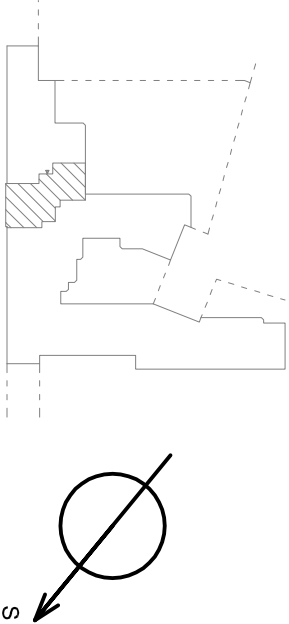

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAN	KESIL	KONTROLOVAN	EN. VTECH S.R.O.
ING. PETR KOLÍNEK	BC. JARH VĚZDA	BC. JARH VĚZDA		Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@envtech.cz
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			FORMÁT
AKCE:	PD Kounicova 1, 3a, 3b, 3c- zřízení etažového vytápění v bytech			MĚŘÍTKO
	BYT číSL0 18			DATAUM
				ÚČEL
				DPS
OBSAH:	D.1.4 VYTÁPĚNÍ			PD20170902
	PŮDORYS			Č. VYKR.
	D.1.4.4.1			PARÉ