

VÝKRES: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.14, 5.NP


ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace

Legenda materiálů

STÁVAJÍCÍ ZDÍVO

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOP	POZN.
1.01	CHODBA	4,68	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	WC	0,85	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOUPELNA	2,55	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
1.04	POKOUJ 1	16,59	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.05	KUCHYŇ	8,76	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.06	POKOUJ 2	19,07	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.07	LODŽIE					UZÁVĚRNÁ LODŽIE
CELKEM		52,5				

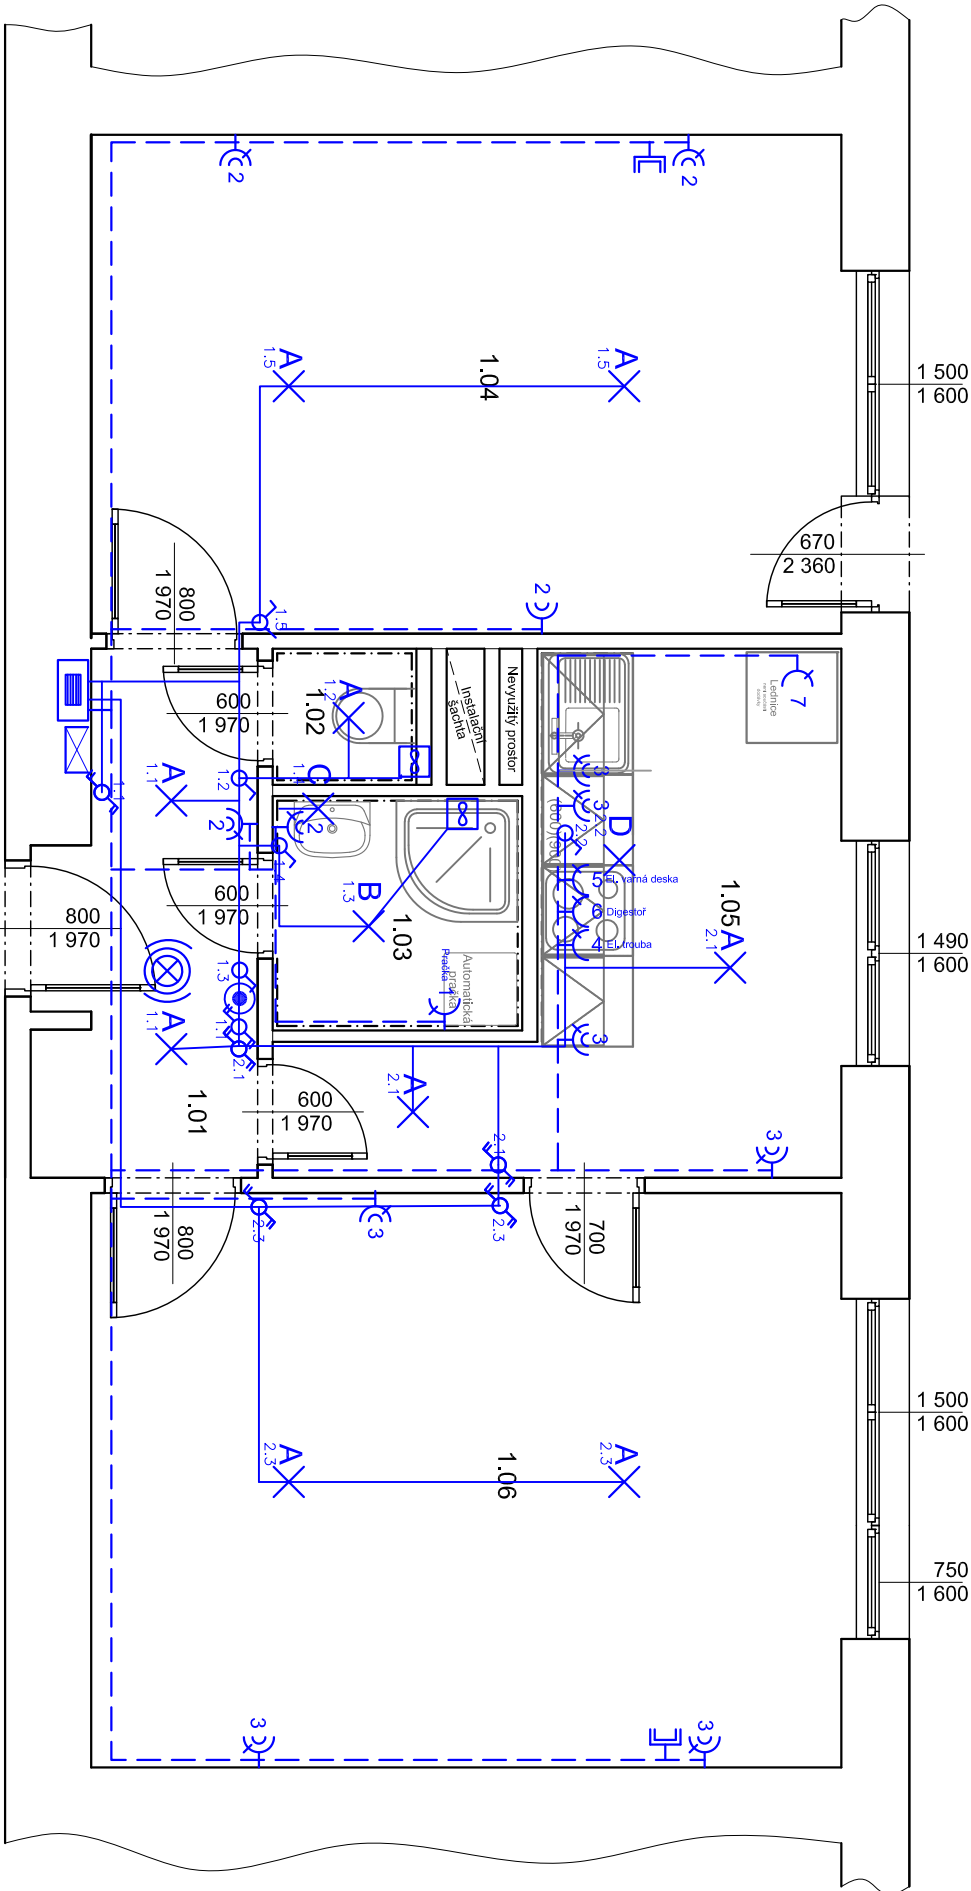

Legenda:



ROZVADĚČ BYTU

SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm

ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm



SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ



SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ



SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ



SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ



SPÍNAČ SE SIG. DOUTNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ + DOBEHOVÉ RELE



ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ



ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ



NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO



NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON



AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE



ZÁSUVKA STA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL. CHRÁNIČE)




VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM

POZNÁMKA:

- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ +1300mm, ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1700mm
- ZÁSUVKY V KOUPELNĚ +1200-1300mm
- SVÍTIDLO V KOUPELNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
- VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABICÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!
- KABELY K DATOVÝM ZÁSUVKÁM BUDOU ROZŠÍŘENY O UTP KABEL
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S
- PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
- NUČENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ A NA WC BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP20
- B X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP44
- C X SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMYVADLO IP44
- D X LED PÁSEK V HLINIKOVÉ LIŠTĚ (DĚLKA 2,6m)

			Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Ověř. razítka:
			Projektant: Ing. Zuzana Greplová		
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2018		Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.14 Křídlovická 362/60, Brno-střed, par.č. 1402, k.ú. Staré Brno (610089)				Č. výkresu:
Číslo zakázky:	Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace				D1.4.3
					Paré: