




PŮDORYS

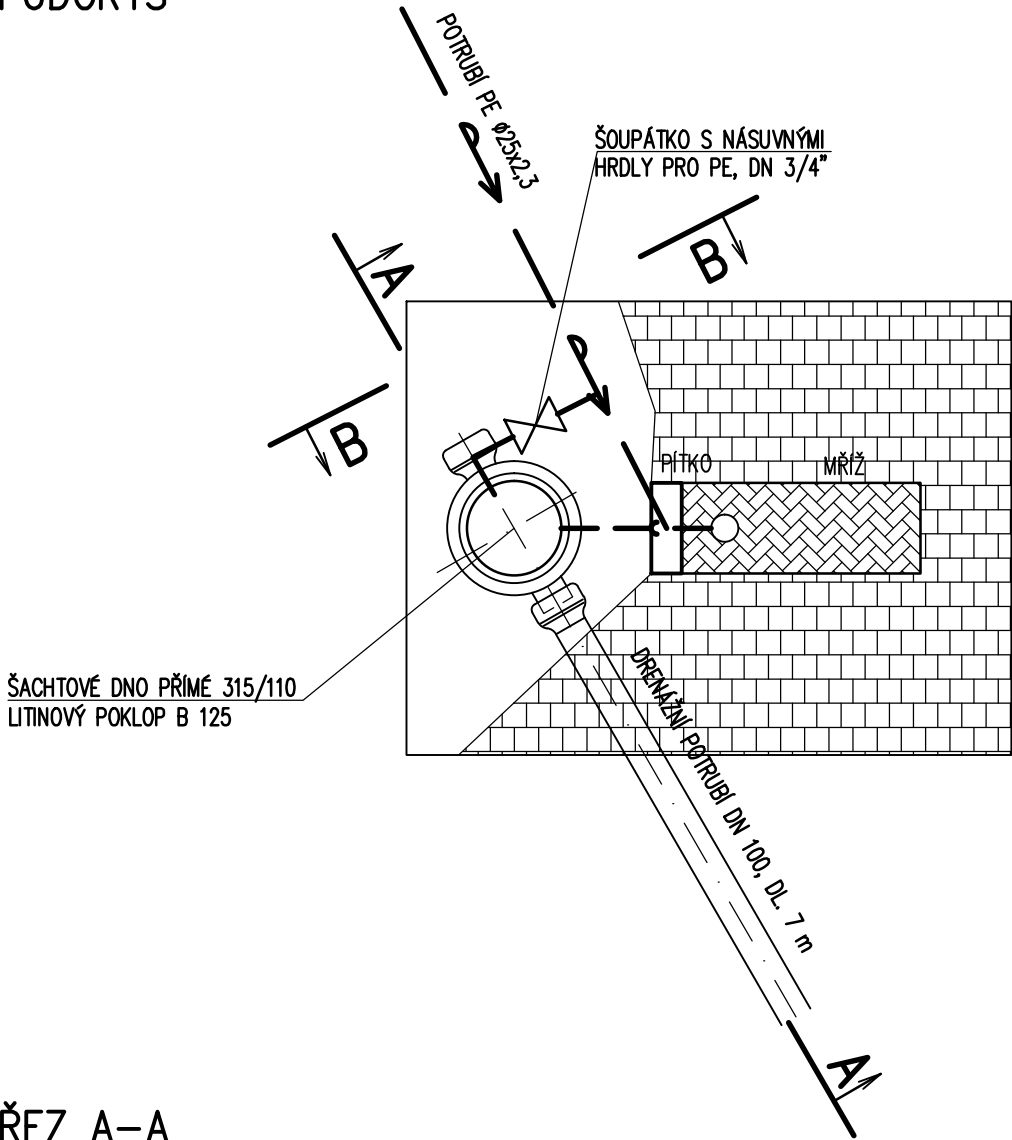

ŘEZ A-A

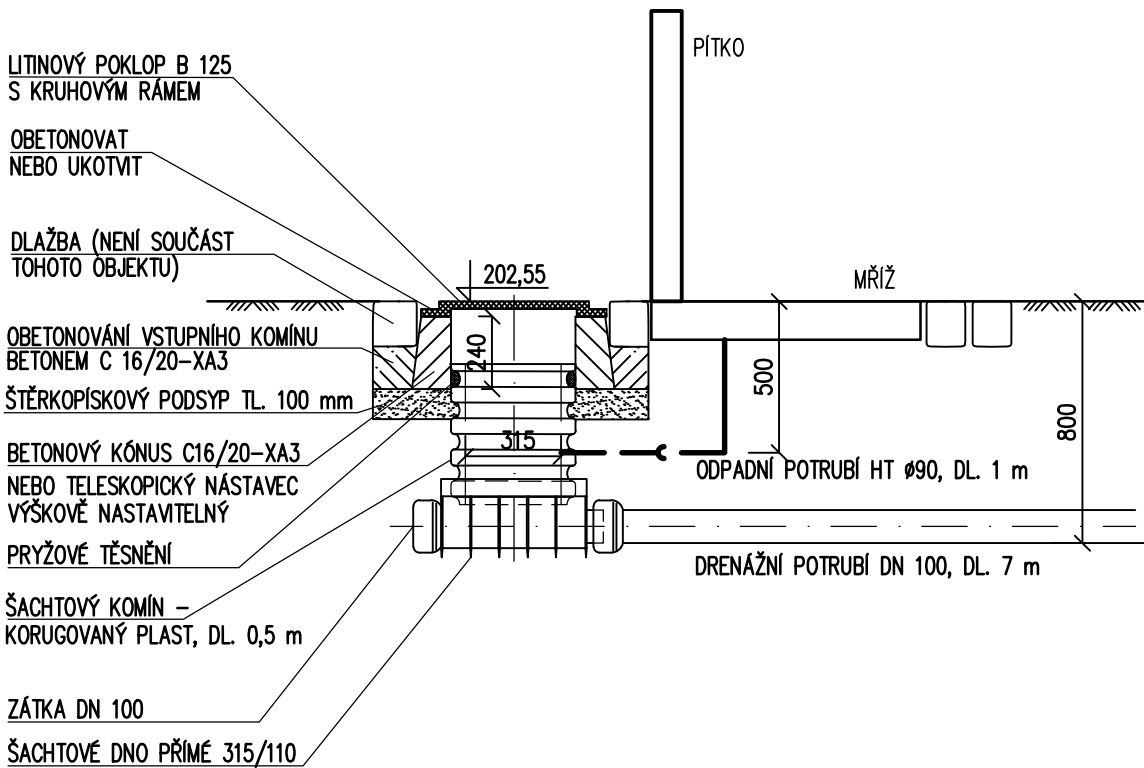


ULOŽENÍ VSAKOVACÍHO POTRUBÍ

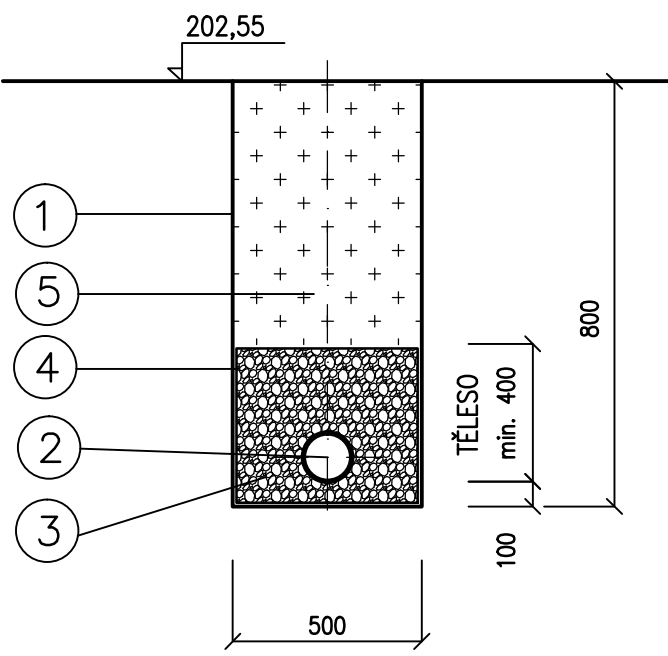

LEGENDA

- 1 SVISLÁ STĚNA RÝHY
- 2 DRENÁŽNÍ PE POTRUBÍ DN 100 (220-270')
- 3 KAMENIVO FR. 16-32 mm
- 4 GEOTEXTILIE 150 g/m2
- 5 ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM

ŘEZ B-B

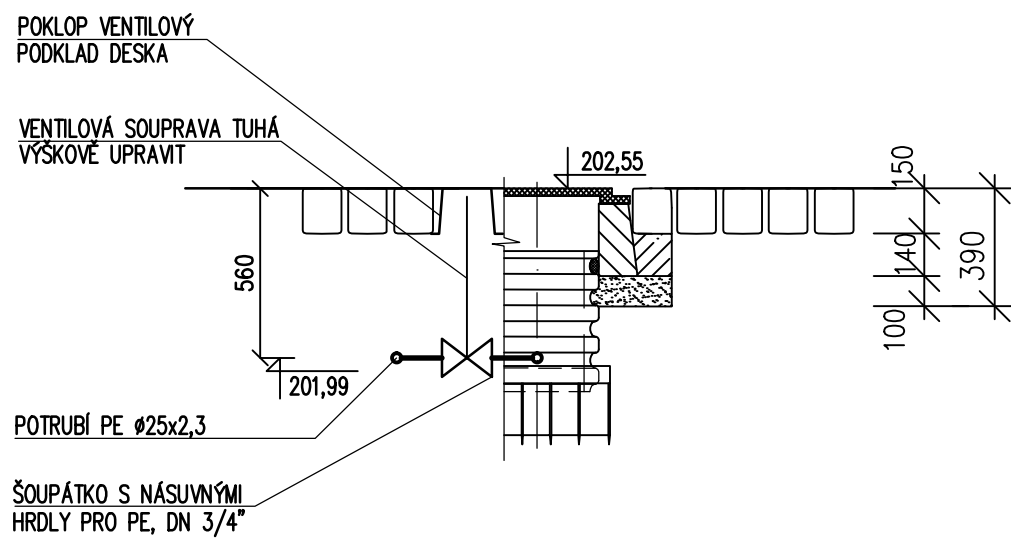

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - městská část Brno - střed	ICO: 44 99 27 85
SÍDLO:	Dominikánské nám. 2, 601 69 Brno	DIČ: CZ 44 99 27 85
AKCE :	REVITALIZACE PARKU DVORSKÉHO	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM: 04/2019
PROJEKT :	Mgr. Ing. Lucie Radilová, El. Přemyslovny 50, 625 00 Brno Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno	

ČÁST DOKUMENTACE :	D7 SO 07 – ARÁLOVÝ ROZVOD VODY
--------------------	--------------------------------

ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	RAZÍTKO	PARÉ
Ing. Vladimír Fišer Tel/fax.: 736 153 931 e-mail: vlfiser@email.cz	Ing. Mgr. LUCIE RADILOVÁ VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Fišer		
VÝKRES : DETAIL NAPOJENÍ PÍTKA 1:25			SO07.5.